

VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

budova "GOČÁR", Lázně Bohdaneč



POPIS NÁVRHU | 01

SITUACE | 02

NÁVRH DISPOZICE | 03

VYUŽITÍ PROSTOR | 04

PODROBNA DISPOZICE | 05

ŘEZY | 06

VIZUALIZACE 1 | 07

VIZUALIZACE 2 | 08

VIZUALIZACE 3 | 09

FOTODOKUMENTACE | 10

PRACOVNÍ VARIANTY | 11

POŽADAVKY INVESTORA - ZÁPIS ZE SCHŮZKY | 12

PŘÍLOHY | 13

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ -

VZDUCHOTECHNIKA -

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE -



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

Studie řeší vestavbu nového rehabilitačního bazénu vč. souvisejícího hygienického zázemí (šatny, sprchy) ve stávajícím pavilonu „Gočár“, který je součástí lázeňského komplexu Lázní Bohdaneč.

Pavilon „Gočár“ se nachází uvnitř lázeňského komplexu a s ostatními pavilony je komunikačně propojen krytou kolonádou. Objekt je třípodlažní, z malé části podsklepený. Dům je prohlášen za kulturní památku. 1.NP (přízemí) dotčeného pavilonu je využíváno pouze k dočasnému uskladnění drobných výstavních předmětů. Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí pokoje pro ubytování lázeňských hostů. Podkroví valbové střechy je nevyužíváné. Vestavba rehabilitačního bazénu je navržena výhradně ve vnitřních prostorech 1.NP (přízemí) v levém křídle pavilonu. Nedojde tak k ovlivnění architektonického vzhledu pavilonu.

V současné době již stávající rehabilitační bazén v lázeňském komplexu nevyhovuje svou kapacitou a proto vedení lázní plánuje vybudování nového bazénu pro rehabilitaci s hygienickým zázemím, který bude splňovat současné požadavky na tento provoz.

Návrh řeší vestavbu bazénu pro rehabilitaci o rozměrech 14,0 x 5,5 m a hl. cca 1,3 m s požadovanou kapacitou pro 15 os. Dále bude vybudováno příslušné hygienické zázemí, tj. šatny a sprchy oddělené pro muže a ženy v bezbariérovém provedení a také nový vstup do řešených prostor situovaný z kryté kolonády navazující na pavilon „Gočár“.

Dispoziční řešení

Vstup do prostor s rehabilitačním bazénem je navržen z kryté kolonády ze směru od pavilonu „Jubilejní“. Ze vstupní haly s recepcí se již bude přímo vstupovat do odděleného hygienického zázemí, samostatného pro muže a ženy. Prostory hygienického zázemí jsou navrženy podle požadavku investora jako průchozí, tj. tak, aby klienti byli „nuceni“ po odložení oblečení v šatně projít přímo kolem sprch a před vstupem do bazénu se opláchlí. V šatnách budou po obou stranách rozmístěny šatní skříňky. Uprostřed šatny bude umístěna lavice pro sezení. V navazujících prostorech sprch jsou navrženy vždy tři oddělené sprchové kouty, min. 1 wc kabina a umyvadlo. Před vchodem do bazénové haly je v každém oddělení navržena samostatná WC kabina pro imobilní.

Bazénová hala je navržena tak, aby byl k bazénu přístup min. ze dvou stran. Přístup do bazénu bude umožněn dvouramenným přímým schodištěm umístěním poblíž východu ze sprch do bazénové haly. V čele bazénu je navržen prostor pro předcvičujícího lektora. Na konci bazénu bude instalováno zdvihací zařízení pro možnost využití bazénu imobilními klienty.

Z bazénové haly je navržen přístup do prostor pro personál. Prostory budou vybaveny denní místností a samostatným wc. Přístup pro personál do bazénové haly navržen samostatným vstupem z opačné strany kryté kolonády. Podle informace investora se neuvažuje pro tyto řešené prostory s trvalým pracovním místem.

U bazénové haly je také navržen samostatný prostor pro umístění technologie bazénu a pro strojovnu VZT.

Údaje o provozu

- personál
- uvažováno 1-2 prac. (bez trvalého pracovního místa)
 - denní místnost
 - samostatné wc

- klienti (návštěvníci)
- uvažováno s 14-20 os.

- Vnitřní bazén pro rehabilitaci
- rozměry 14,0 x 5,5 m, hl. 1,35 m
 - kapacita min. 15 os.

- Hygienické zázemí
- oddělené muži / ženy

- šatna
- cca 15-20 šatních skříněk

- sprchy
- 3x sprcha
 - 1x WC
 - 1x umyvadlo
 - 1x samostatná WC kabina pro imobilní

Architektonicko stavební řešení

V dotčených prostoru dojde k vybourání drobných vestaveb, potřebných nových průchodů a hlavně vybourání částí nosných stěn pro vytvoření otevřeného prostoru bazénové haly. V podlaze bude vyhloubena jáma pro umístění bazénové vany.

Nové dělicí stěny budou provedeny jako zděné. Pod stropy bude proveden snížený podhled pro zakrytí nových rozvodů instalací. Bazénová vana bude provedena jako nerezová. Vnitřní dělicí příčky budou z části jako zděné a zčásti jako sanitární dělicí příčky. V prostorech sprch a wc a v prostoru bazénové haly bude provedeno obložení stěn keramickými obklady.

Stavebně konstrukční řešení

Z hlediska statiky je návrh posouzen jako možný. Pro zjednodušení a ekonomičnost řešení je doporučeno redukce velikosti nových otvorů ve středové nosné zdi pro vytvoření bazénové haly. Pro návrh konstrukce bazénové vany a způsob řešení podchycení stávajících základů objektu pavilonu bude nutné provést sondy. V případě větších otvorů v nosných stěnách bazénové haly bude pravděpodobně nutné provést podchycení stávajících základů pod vzniklými sloupy formou mikropilot. Podrobnější řešení bude možné až v následujících stupních projektové dokumentace a po provedení sond.

Požárně bezpečností řešení

Z hlediska požární bezpečnosti budou řešené prostory zahrnuty pravděpodobně do jednoho požárního úseku. Posouzení rozdělení na požární úseky, délky a kapacity únikových cest, požární odolnost konstrukcí a uzávěrů a požárně nebezpečných prostor bude v možné až v dalším stupni projektové dokumentace.

Technické instalace

V dotčených prostorech budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací vody, kanalizace, elektro a vytápění. Napojení nových rozvodů bude na stávající rozvody v budově. Podrobnější technické řešení a bilance energií bude možné provést až v následujícím stupni projektové dokumentace.

Technologie

VZT
Pro odvětrání dotčených prostor je uvažováno se dvěmi VZT jednotkami.
Pro větrání a odvlhčování bazénové haly je navržena komfortní vzduchotechnická jednotka s okruhem tepelného čerpadla a rekuperací tepla o celkovém vzduchovém výkonu 5300m3/h. Pro větrání sociálních a provozních prostor je navržena kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka o celkovém vzduchovém výkonu 3000m3/h. Obě jednotky budou umístěny ve strojovně VZT.

Bazénová technologie
Součástí bazénové technologie bude akumulační jímka o velikosti 8 m3. Pro rehabilitační bazén bude osazen trubkový výměník o min. výkonu 150 kW. Celkový požadovaný příkon elektro pro rehabilitační bazén je 13 kW. Technologie bazénu s akumulační jímkou budou umístěny ve strojovně technologie.



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

SITUACE | 02

rehakprojekt

Ing. Jakub Řehák, U Josefa 117, 530 09 Pardubice


tel.: 775 322 268, e-mail: rehak.jakub@gmail.com

investor | Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

lokalita | LÁZNĚ BOHDANEČ


datum | 05/2025

měřítko | -

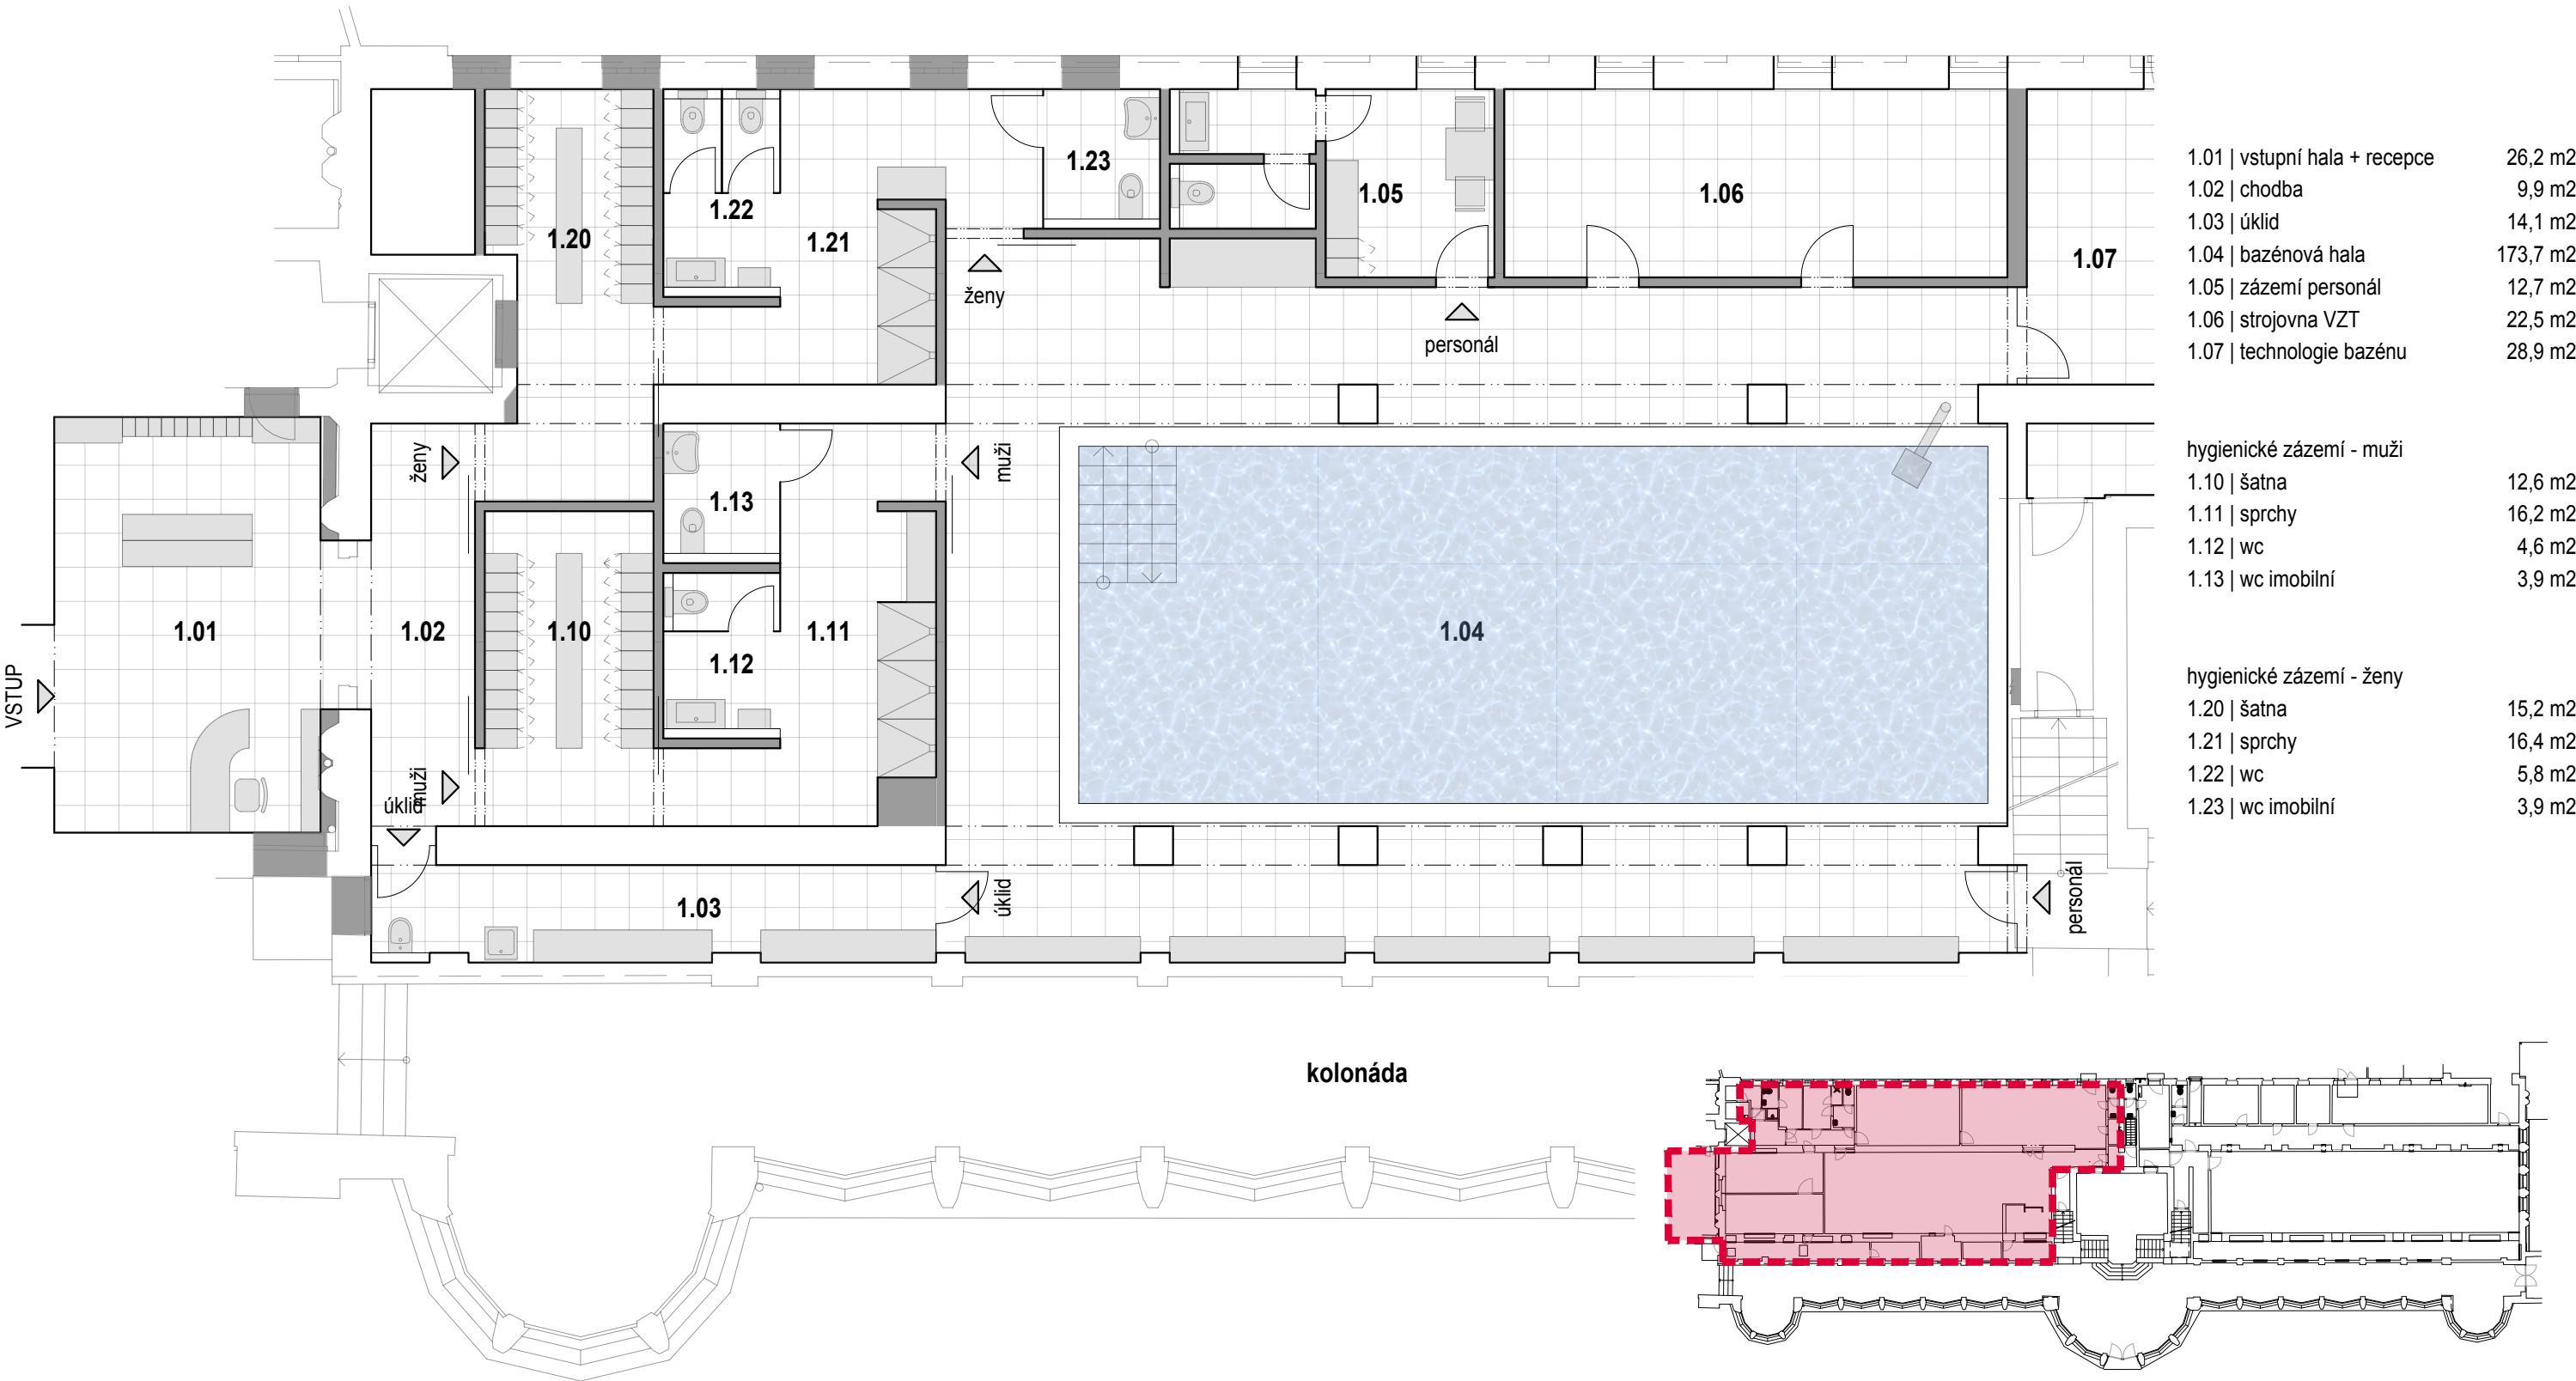


budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

NÁVRH DISPOZICE | 03

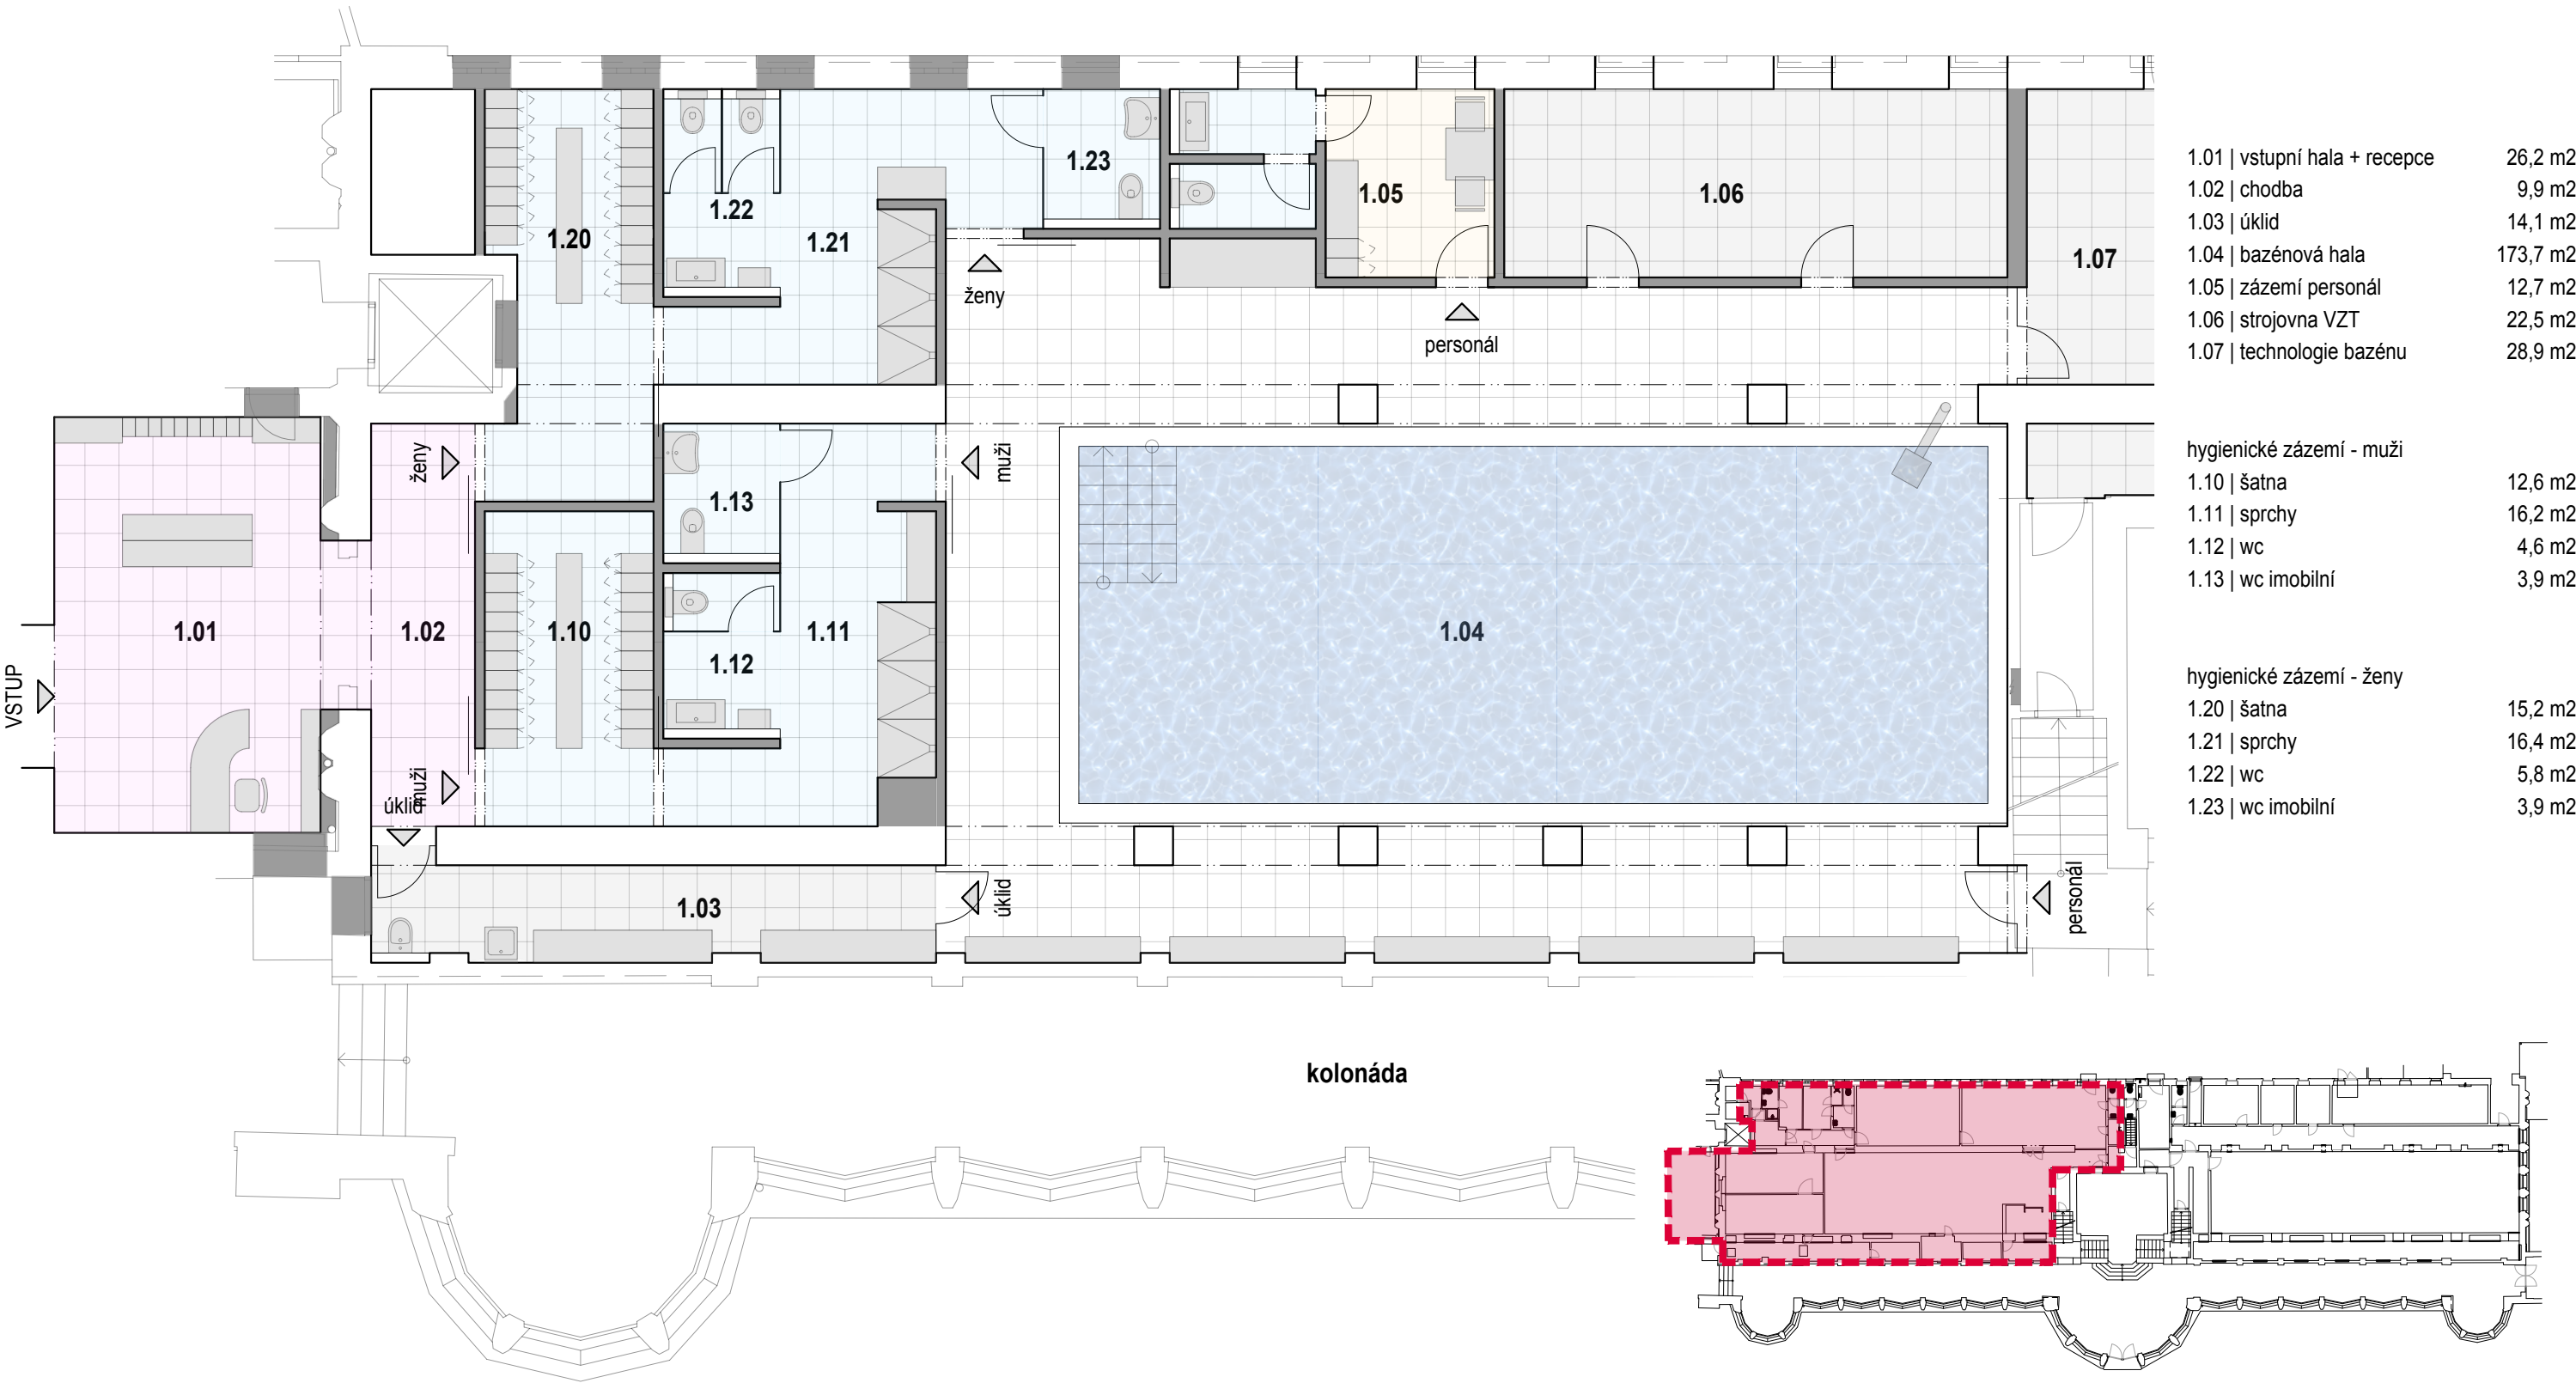




budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

VYUŽITÍ PROSTOR | 04

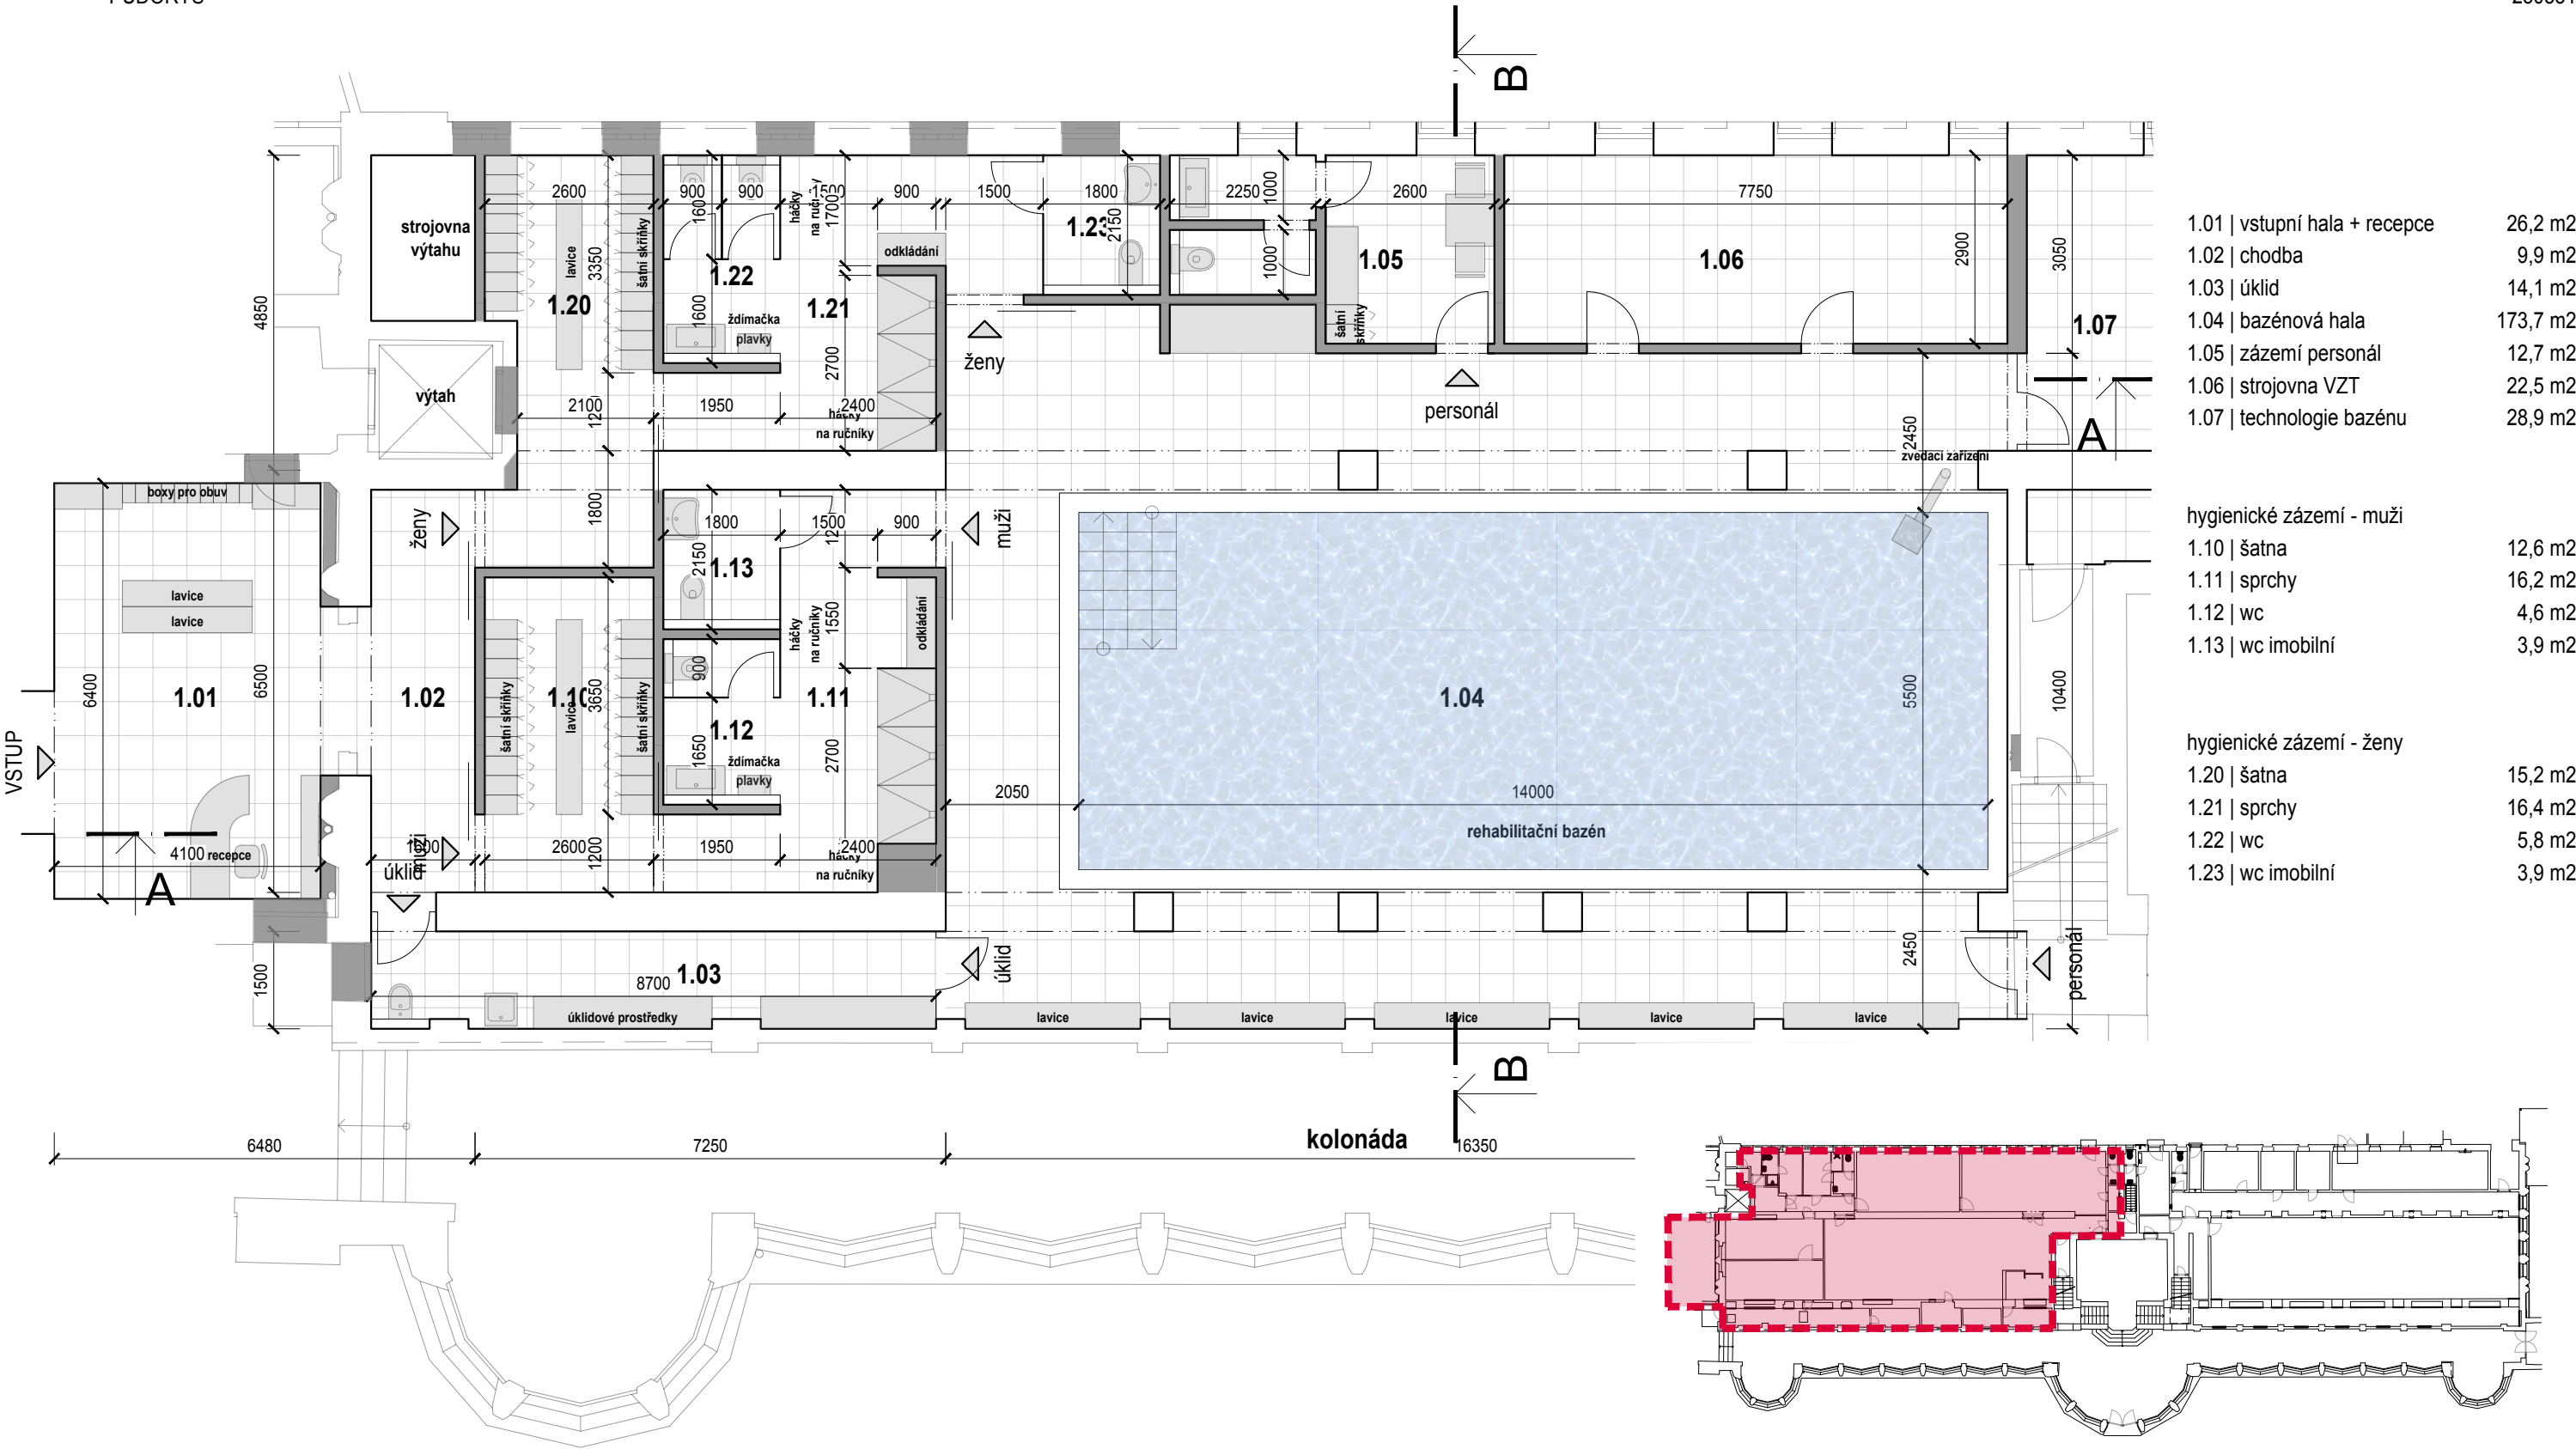

budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

PODROBNÁ DISPOZICE | 05

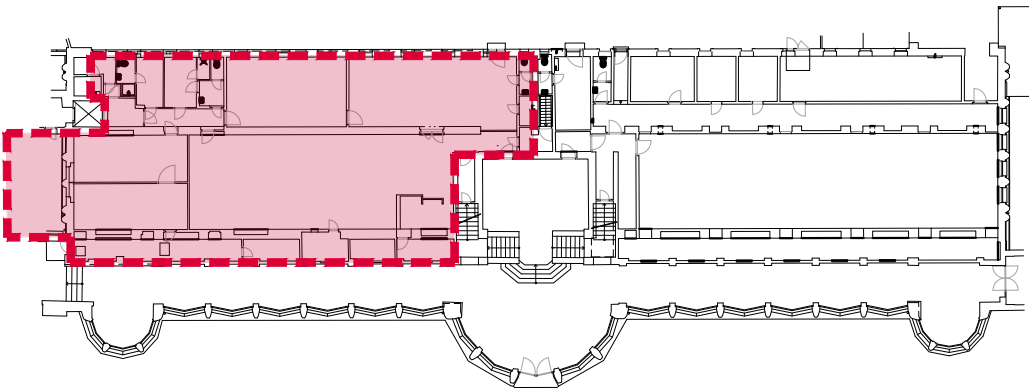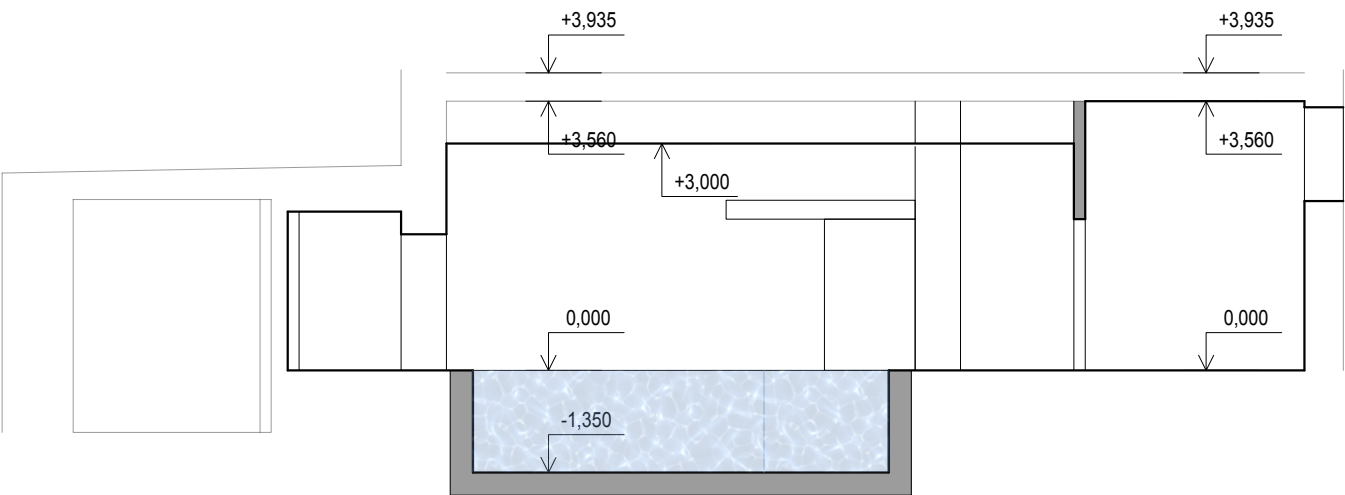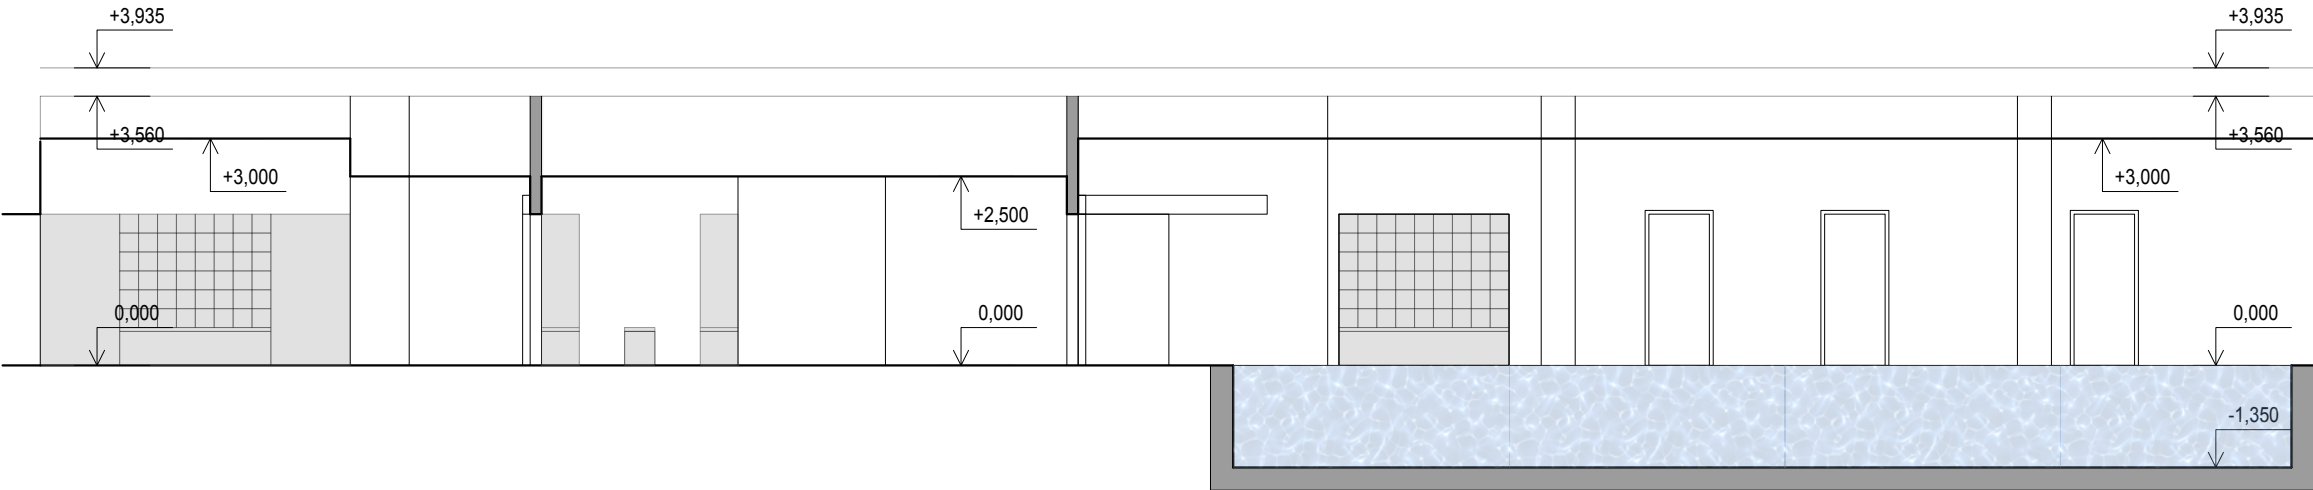

budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

VIZUALIZACE 1 | 07

rehakprojekt

Ing. Jakub Řehák, U Josefa 117, 530 09 Pardubice

tel.: 775 322 268, e-mail: rehak.jakub@gmail.com

investor | Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

lokalita | LÁZNĚ BOHDANEČ

datum | 05/2025

měřítko | -



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

rehakprojekt

Ing. Jakub Řehák, U Josefa 117, 530 09 Pardubice

tel.: 775 322 268, e-mail: rehak.jakub@gmail.com

investor | Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

lokalita | LÁZNĚ BOHDANEČ

datum | 05/2025

měřítko | -

VIZUALIZACE | 08



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

rehakprojekt

Ing. Jakub Řehák, U Josefa 117, 530 09 Pardubice

tel.: 775 322 268, e-mail: rehak.jakub@gmail.com

investor | Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

lokalita | LÁZNĚ BOHDANEČ

datum | 05/2025

měřítko | -

VIZUALIZACE | 09



budova "GOČÁR" - VESTAVBA BAZÉNU PRO REHABILITACI | STUDIE

FOTODOKUMENTACE | 10

rehakprojekt

Ing. Jakub Řehák, U Josefa 117, 530 09 Pardubice

tel.: 775 322 268, e-mail: rehak.jakub@gmail.com


investor | Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

lokalita | LÁZNĚ BOHDANEČ


datum | 05/2025

měřítko | -

pracovní varianta "A"

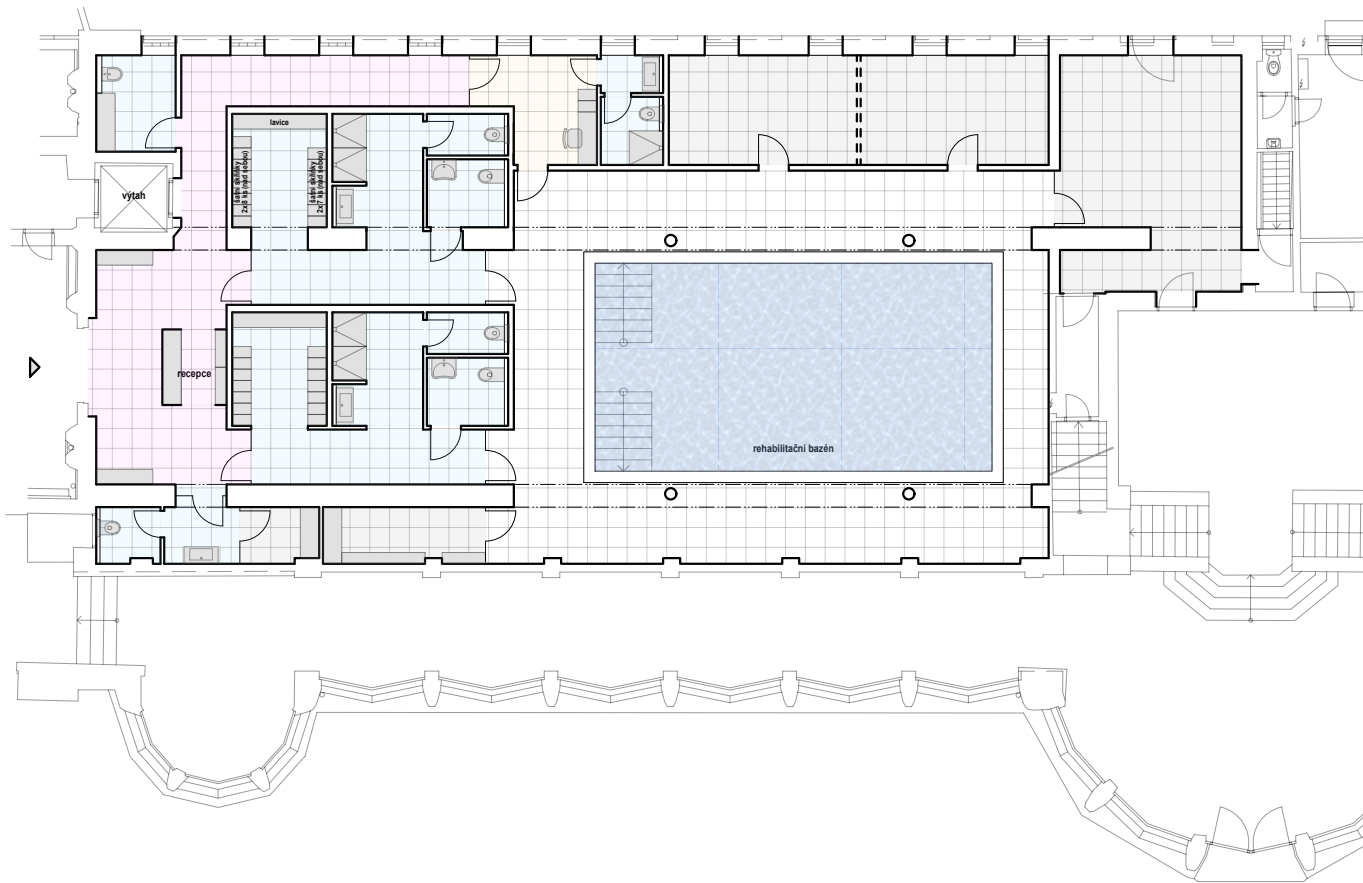

pracovní varianta "B"

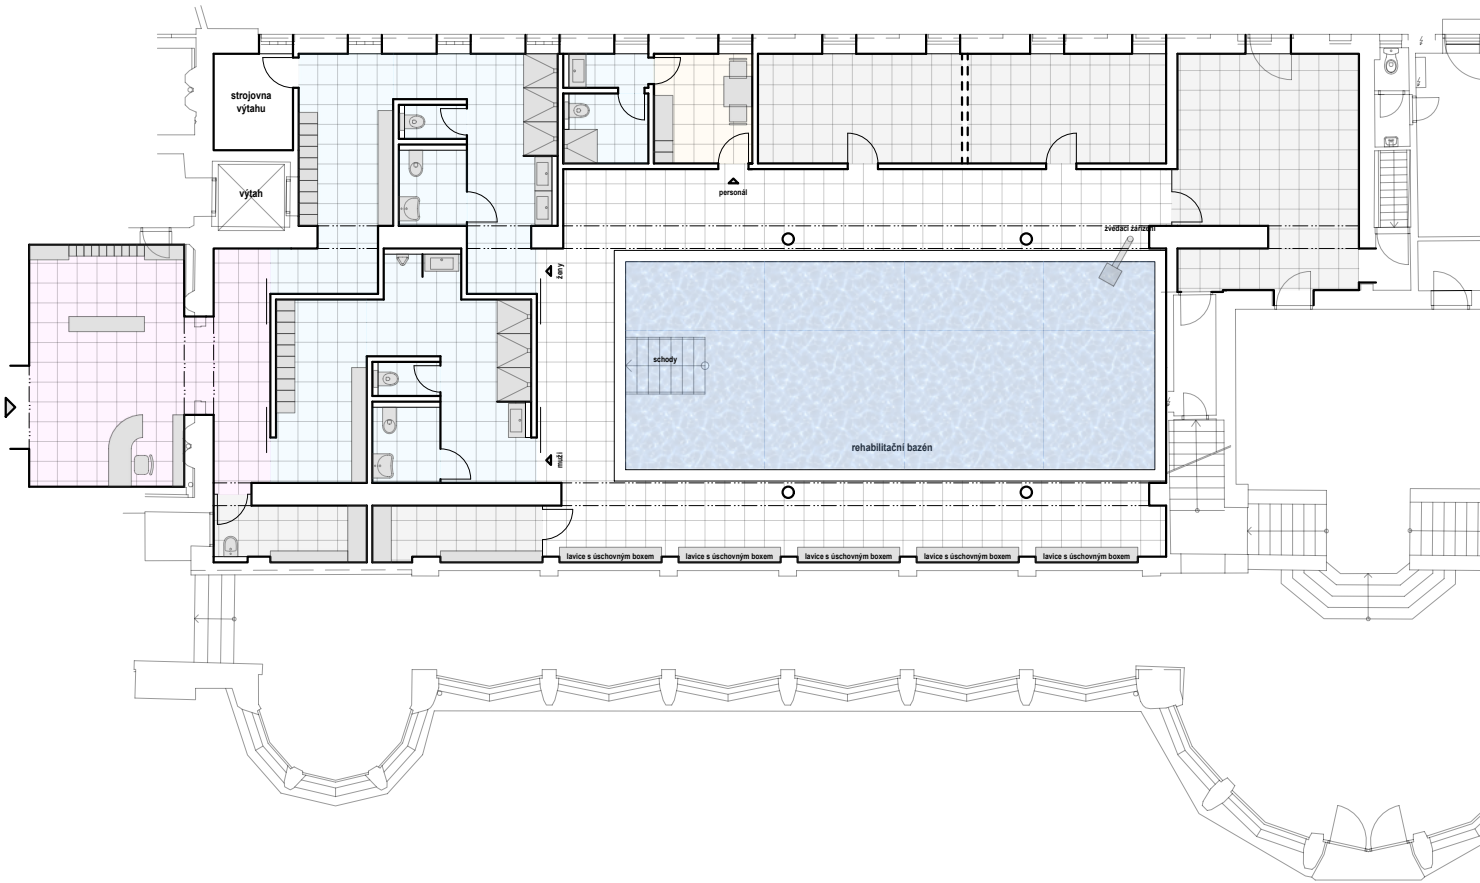

Lázně Bohdaneč

2025.01.14 - Schůzka nad návrhem studie

Požadavky

- kapacita - cca 15-20 osob
 - bazén - min. 14 os. (ideálně 15 os., super 16 os.) / 1 os. á 2 m nutný prostor pro cvičení
 - šatna min. 20 ks skříněk / oddělení
- dlažba (ideálně tmavá - čištění a údržba) s protiskluzem
- průchod pro imobilní (širší vozík)- min. 0,9 m
- hlavní dveře mezi jednotlivými prostory posuvné na pohybové čidlo (klienti mají často berle)
- prostor za výtahem nelze využít (strojovna výtahu)

Program

- rehabilitace
- cca 10 min. pohyb klientů (křížení provozu - příchozí vs. odchozí)
- celkem cca 20 minut

Recepce

- přesunout do prostoru současného pronájmu, tj. před řešený prostor v budově „Gočár“ - přesunem recepce bude možné zvětšit bazén
- personál - postačí malý stůl + židle (klienti pouze předloží průkaz, personál zkontroluje)
- prostor pro přezutí klientů (lavice)
- prostor pro umístění regálů na boty klientů

Šatny

- oddělené (muži / ženy)
- á 20 skříněk (postačí malé - pouze ubytovaní klienti)
- lavice pro sezení při převlékání
- bylo by vhodné před vstupem do bazénové haly instalovat očistu nohou

Sprchy

- nejlépe průchozí
- 3x sprcha / oddělení
- instalovat ždímačku na plavky

WC

- postačí 1x WC (jako druhý možno využít WC imobilní)
- U WC pro imobilní dveře min. š. 0,9 m

Bazén

- prostor v bazénu - pro 1 os. á 2 m (nutný prostor na cvičení)
- klienti rozmístění podél obvodu bazénu
- po obvodu bazénu umístěno madlo (pod vodou)
- hloubka bazénu cca 1,35 m
- zadní strana bazénu až po obvodovou zeď (bazén co nejdelší)
- nutný prostor před čelem bazénu cca 2,5 m (prostor pro předcvičování)
- po obou stranách bazénu lavičky (pod lavičky box pro umístování pomůcek pro cvičení)
- na konci bazénu zvedací zařízení pro imobilní
- přístup do bazénu z čela (š. cca 1,5 m - zábradlí po krajích a středu sch.)
- bazén - nerez s přelivem / dno bazénu - reliéfní povrch
- případná okna směrem do chodby budou pouze neprůhledná

Personál

- samostatná místnost (stůl, židle, 2x šatní skříňka)
- samostatné WC

Úklid

- samostatná místnost

zapsal:

Jakub Řehák
Tomáš Koblížek

Budova „Gočár“ – vestavba bazénu pro rehabilitaci

STAVEBNÍ ÚPRAVY – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

Konstrukční systém řešené části objektu je podle informací objednatele stěnový z masivních vnitřních zdí pravděpodobně z cihel plných pálených tl. cca 65 cm. Obvodové zdi jsou tl. 50 cm, případně jsou tvořeny řadou pilířů s tenkou spojující vyzdívkou. Stropní konstrukce nejsou známé. Založení lze předpokládat plošné na základových pasech. Konkrétní charakteristiky a geometrie nosných konstrukcí, které mají být požadovanou stavební úpravou dotčeny, budou zjištěny podrobnějším stavebně technickým průzkumem.

Řešená část objektu je třípodlažní s půdním prostorem pod sedlovou střechou sklonu 19°.

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Pro vytvoření prostoru pro nový rehabilitační bazén bude nutné prohloubit podlahu v místě nové konstrukce. Vzhledem k těsné blízkosti stávajících vnitřních podélných stěn bude prohlubováno hned u stávajících základů, které mohou vyžadovat i mírné odbourání. I vzhledem k požadavku na redukci nosných zdí na lokální pilíře bude s velkou pravděpodobností nutné stávající základy podbetonovat a podchytit např. pomocí mikropilot nebo tryskové injektáže. Konkrétní způsob provedení bude určen na základě průzkumů včetně inženýrskogeologického. Jako podkladní konstrukce bazénu se předpokládá železobetonová vana.

Redukce poměrně masivních a zatížených podélných stěn bude vyžadovat zesílení zbytkových pilířů ocelovým opásáním, případně vybudováním pilířů nových (např. ŽB nebo ocelových). Stejně tak bude zesíleno nové ostění stěn v návaznosti na nové otvory. Před prováděním otvorů se nejprve řádně vystojkují přilehlé konstrukce. Poté se po etapách provede vkládání nových ocelových nosníků do budoucího nadpraží. Po dokončení inserce nosníků a vytvrzení všech materiálů pak může být postupně dobourán požadovaný otvor za postupného dodatečného vystojkování nového nadpraží s následným provedením zesílení zbytkových nosných pilířů. Konkrétní způsob podchycení konstrukci bude navržen v řádné projektové dokumentaci na základě provedených průzkumů. Ty doporučuji provést s dostatečným předstihem pro ověření hospodárné realizovatelnosti požadovaného návrhu.

V Hradci Králové dne 7.8.2025

Ing. Tomáš Chmelař
+420 737 243 946



OBSAH

VZDUCHOTECHNIKA

- 1. Úvod
- 2. Klimatické podmínky, výpočtové parametry
- 3. Rozdělení a popis zařízení
- 4. Popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení
- 5. Provoz vzduchotechnických zařízení
- 6. Požadavky na ostatní profese, prostorové požadavky
- 7. Hluk
- 8. Potrubí a izolace
- 9. Odhad nákladů na realizaci

1. Úvod

V této studii je řešeno větrání haly s rehabilitačním bazénem a přilehlých provozních prostor. Navržená vzduchotechnická zařízení respektují platné hygienické a bezpečnostní nařízení (ČSN EN 12831, ČSN 730548, ČSN 730804, Zákon o ochraně veřejného zdraví 93/2012, vyhláška č. 6/2003 a nařízení vlády 217/2016). Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

Podklady pro zpracování

- Požadavky investora
- Výkresy stavební části
- Podklady od bazénové technologie
- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“
- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení
- Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí:
- Nařízení vlády č.93/2012Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Nařízení vlády č.217/2016 Sb. ze dne 15.6.2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Vyhláška č.6 /2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnických zařízení“
- ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“
- Další platné ČSN a hygienické normy
- Technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

Investor:	Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo náměstí 6 533 41 Lázně Bohdaneč
Generální projektant:	Ing. Jakub Řehák U Josefa 117 530 09 Pardubice
Projektant dílčí části:	Elklima spol. s r.o. Chrudimská 2905 530 02 Pardubice

5. Provoz vzduchotechnických zařízení

Obě vzduchotechnické jednotky budou řízeny autonomními regulačními systémy MaR s možností napojení na nadřazený regulační systém pomocí běžných komunikačních protokolů – MODBUS, BACKNET aj.

6. Požadavky na ostatní profese, prostorové požadavky

- a/ stavba
 - Velikost strojovny VZT pro obě zařízení min. 30m²
- b/ elektro
 - Celkový příkon VZT zařízení č.1 je 10kW / 400V
 - Celkový příkon VZT zařízení č.2 je 5kW / 400V
- c/ UT
 - Celkový výkon ohřivače u VZT zařízení č.1 je 40kW / spád vody 70/50°C
 - Celkový výkon ohřivače u VZT zařízení č.2 je 13kW / spád vody 70/50°C
- d/ ZT
 - Odvod kondenzátu od obou VZT jednotek

7. Hluk

Zařízení nevyžaduje zvláštní opatření. Potrubní trasy budou vybaveny tlumiči hluku

8. Potrubí a izolace

Pro rozvody VZT bude použito čtyřhranné potrubí sk.l. nebo kruhové potrubí Spiro. Veškeré sací a výdechová potrubí od VZT jednotek po nasávací a výdechové žaluzie a veškeré potrubí ve strojovně VZT budou izolovány parotěsnou izolací tl.=32mm.

9. Odhad nákladů na realizaci

Do propočtové ceny jsou zahrnuty náklady na dodávku VZT zařízení vč. MaR, VZT potrubí, regulačních klapek, žaluzií, sacích a výdechových prvků, jejich montáž, montážní, spojovací, vynášecí, těsnící materiál, vnitrostaveništní, mimostaveništní dopravu a zprovoznění.

Zařízení č.1	3.950.000,-Kč bez DPH
Zařízení č.2	1.750.000,-Kč bez DPH

Vypracoval dne 27.5.2025
František Jelínek

5. Provoz vzduchotechnických zařízení

Obě vzduchotechnické jednotky budou řízeny autonomními regulačními systémy MaR s možností napojení na nadřazený regulační systém pomocí běžných komunikačních protokolů – MODBUS, BACKNET aj.

6. Požadavky na ostatní profese, prostorové požadavky

- a/ stavba
 - Velikost strojovny VZT pro obě zařízení min. 30m²
- b/ elektro
 - Celkový příkon VZT zařízení č.1 je 10kW / 400V
 - Celkový příkon VZT zařízení č.2 je 5kW / 400V
- c/ UT
 - Celkový výkon ohřivače u VZT zařízení č.1 je 40kW / spád vody 70/50°C
 - Celkový výkon ohřivače u VZT zařízení č.2 je 13kW / spád vody 70/50°C
- d/ ZT
 - Odvod kondenzátu od obou VZT jednotek

7. Hluk

Zařízení nevyžaduje zvláštní opatření. Potrubní trasy budou vybaveny tlumiči hluku

8. Potrubí a izolace

Pro rozvody VZT bude použito čtyřhranné potrubí sk.l. nebo kruhové potrubí Spiro. Veškeré sací a výdechová potrubí od VZT jednotek po nasávací a výdechové žaluzie a veškeré potrubí ve strojovně VZT budou izolovány parotěsnou izolací tl.=32mm.

9. Odhad nákladů na realizaci

Do propočtové ceny jsou zahrnuty náklady na dodávku VZT zařízení vč. MaR, VZT potrubí, regulačních klapek, žaluzií, sacích a výdechových prvků, jejich montáž, montážní, spojovací, vynášecí, těsnící materiál, vnitrostaveništní, mimostaveništní dopravu a zprovoznění.

Zařízení č.1	3.950.000,-Kč bez DPH
Zařízení č.2	1.750.000,-Kč bez DPH

Vypracoval dne 27.5.2025
František Jelínek

TECHNICKÁ ZPRÁVA



Akce: Vestavba bazénu pro rehabilitaci
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Část: Bazénová technologie

Vypracoval: BAZENSERVIS, s.r.o.

Stupeň: Technická pomoc

Datum: 04/2025

Obsah:

1. Úvod
2. Výchozí údaje
 - 2.1 Podklady pro zpracování dokumentace
3. Stavební připravenost pro bazénovou technologii
 - 3.1 Požadavky na elektro a M+R
 - 3.2 Požadavky na teplo
 - 3.3 Požadavky na ZTI
 - 3.4 Požadavky na VZT
 - 3.5 Stavební úpravy

1. ÚVOD

Předmětem této technické pomoci je výstavba nerezového bazénu včetně bazénové technologie pro rehabilitaci v prostoru Léčebních Lázní Bohdaneč a.s.

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1 Podklady pro zpracování dokumentace

- Technická pomoc byla zpracována na základě:
- z konzultací podkladů dodaných generálním projektantem stavební části
 - vyhlášky 238/2011 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích a venkovních hracích ploch.
 - z podkladů od výrobců navržených komponentů a zařízení
 - s využitím zkušeností v oboru bazénové technologie

2.2 Popis bazénu

Rozměr nerezové konstrukce bazénů je 14 x 5,5 x 1,35 m. Součástí bazénu bude nerezové madlo po celém jeho obvodu mimo vstupu do bazénu.

3. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII

3.1 Požadavky na elektro a M+R

Elektrická energie pro rehabilitační bazén bude přivedena do rozvaděče BT umístěného ve strojovně. Celkový potřebný příkon je 13,00 kW.

Podmínka:

Ohřev vody pouze při zapnutém cirkulačním čerpadle!

Připojení jednotlivých zařízení vč. ovládání a závislostí, provedení elektro revize, pospojení dle ČSN nerezové konstrukce bazénu, prostupů atd.

3.2 Požadavky na teplo

- Přívod topného média k výměníku a napojení výměníku na primární straně včetně regulace primeru úpravny.
- Pro rehabilitační bazén bude osazen trubkový výměník o min. výkonu 150kW.
- Blokace „primeru“ při dosažení teploty 40 °C v bazénovém rozvodu úpravny.
- Blokace „primeru“ při zastavení cirkulace cirkulačního okruhu bazénové vody, v autom. provozu chod primeru podmíněn chodem cirkulačního čerpadla dané úpravny.
- Měření a regulace teploty vody

3.3 Požadavky na ZTI

Přívod napouštěcí a doplňkové vody z vodovodního řadu do akumulační jímky pro napouštění rehabilitačního bazénu včetně měření.

- odkanalizování pracího tlakového potrubí filtrů, dimenze na průtok min. 13l/s
- odkanalizování strojovny technologie
- vypouštění akumulační jímky
- bezpečnostní přepad z akumulační jímky zavést do kanalizace
- odvodnění ochozů kolem rehabilitačního bazénu s odtokem do kanalizace

3.4 Požadavky na VZT

- větrání strojovny technologie
- odvětrání akumulační jímky
- větrání bazénové haly

3.5 Stavební úpravy

Požadavky na stavební připravenost:

- průchodky pro potrubí
- osazení prostupových kusů do stavební konstrukce
- umístění bazénové technologie se předpokládá v prostoru pod bazénem
- předpokládaný požadavek na prostor bazénové technologie včetně akumulační jímky 5 x 6 m
- předpokládaný objem akumulační jímky 8 m3
- betonové základy pro bazénovou technologii

- rovná podlaha v prostoru umístění filtrů
- přístup k technologii
- součástí stavební připravenosti není stavební připravenost pro montáž nerezové konstrukce bazénu

04/2025

BAZENSERVIS, s.r.o.