

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

XP1

Цепь	Конт
24V	1
GND	2
Корпус	3
Корпус	4

XP2

Цепь	Конт
5RV	1
Signal	2
GND	3
Корпус	4
Корпус	5

XP3

Цепь	Конт
3.3V	1
SWCLK	2
SWDIO	3
GND	4
Корпус	5
Корпус	6

XP4

Цепь	Конт
5RV	1
Signal	2
GND	3
Корпус	4
Корпус	5

XP5

Конт	Цепь
1	RS485_P(CANL)
2	RS485_N(CANH)
3	Корпус
4	Корпус

XP6

Конт	Цепь
1	RS485_P(CANL)
2	RS485_N(CANH)
3	Корпус
4	Корпус

XP7


Конт	Цепь
1	RS485_P(CANL)
2	RS485_N(CANH)
3	Корпус
4	Корпус

XP8

Конт	Цепь
1	RS485_P(CANL)
2	RS485_N(CANH)
3	Корпус
4	Корпус

XP9

Конт	Цепь
1	RS485_P(CANL)
2	RS485_N(CANH)
3	Корпус
4	Корпус

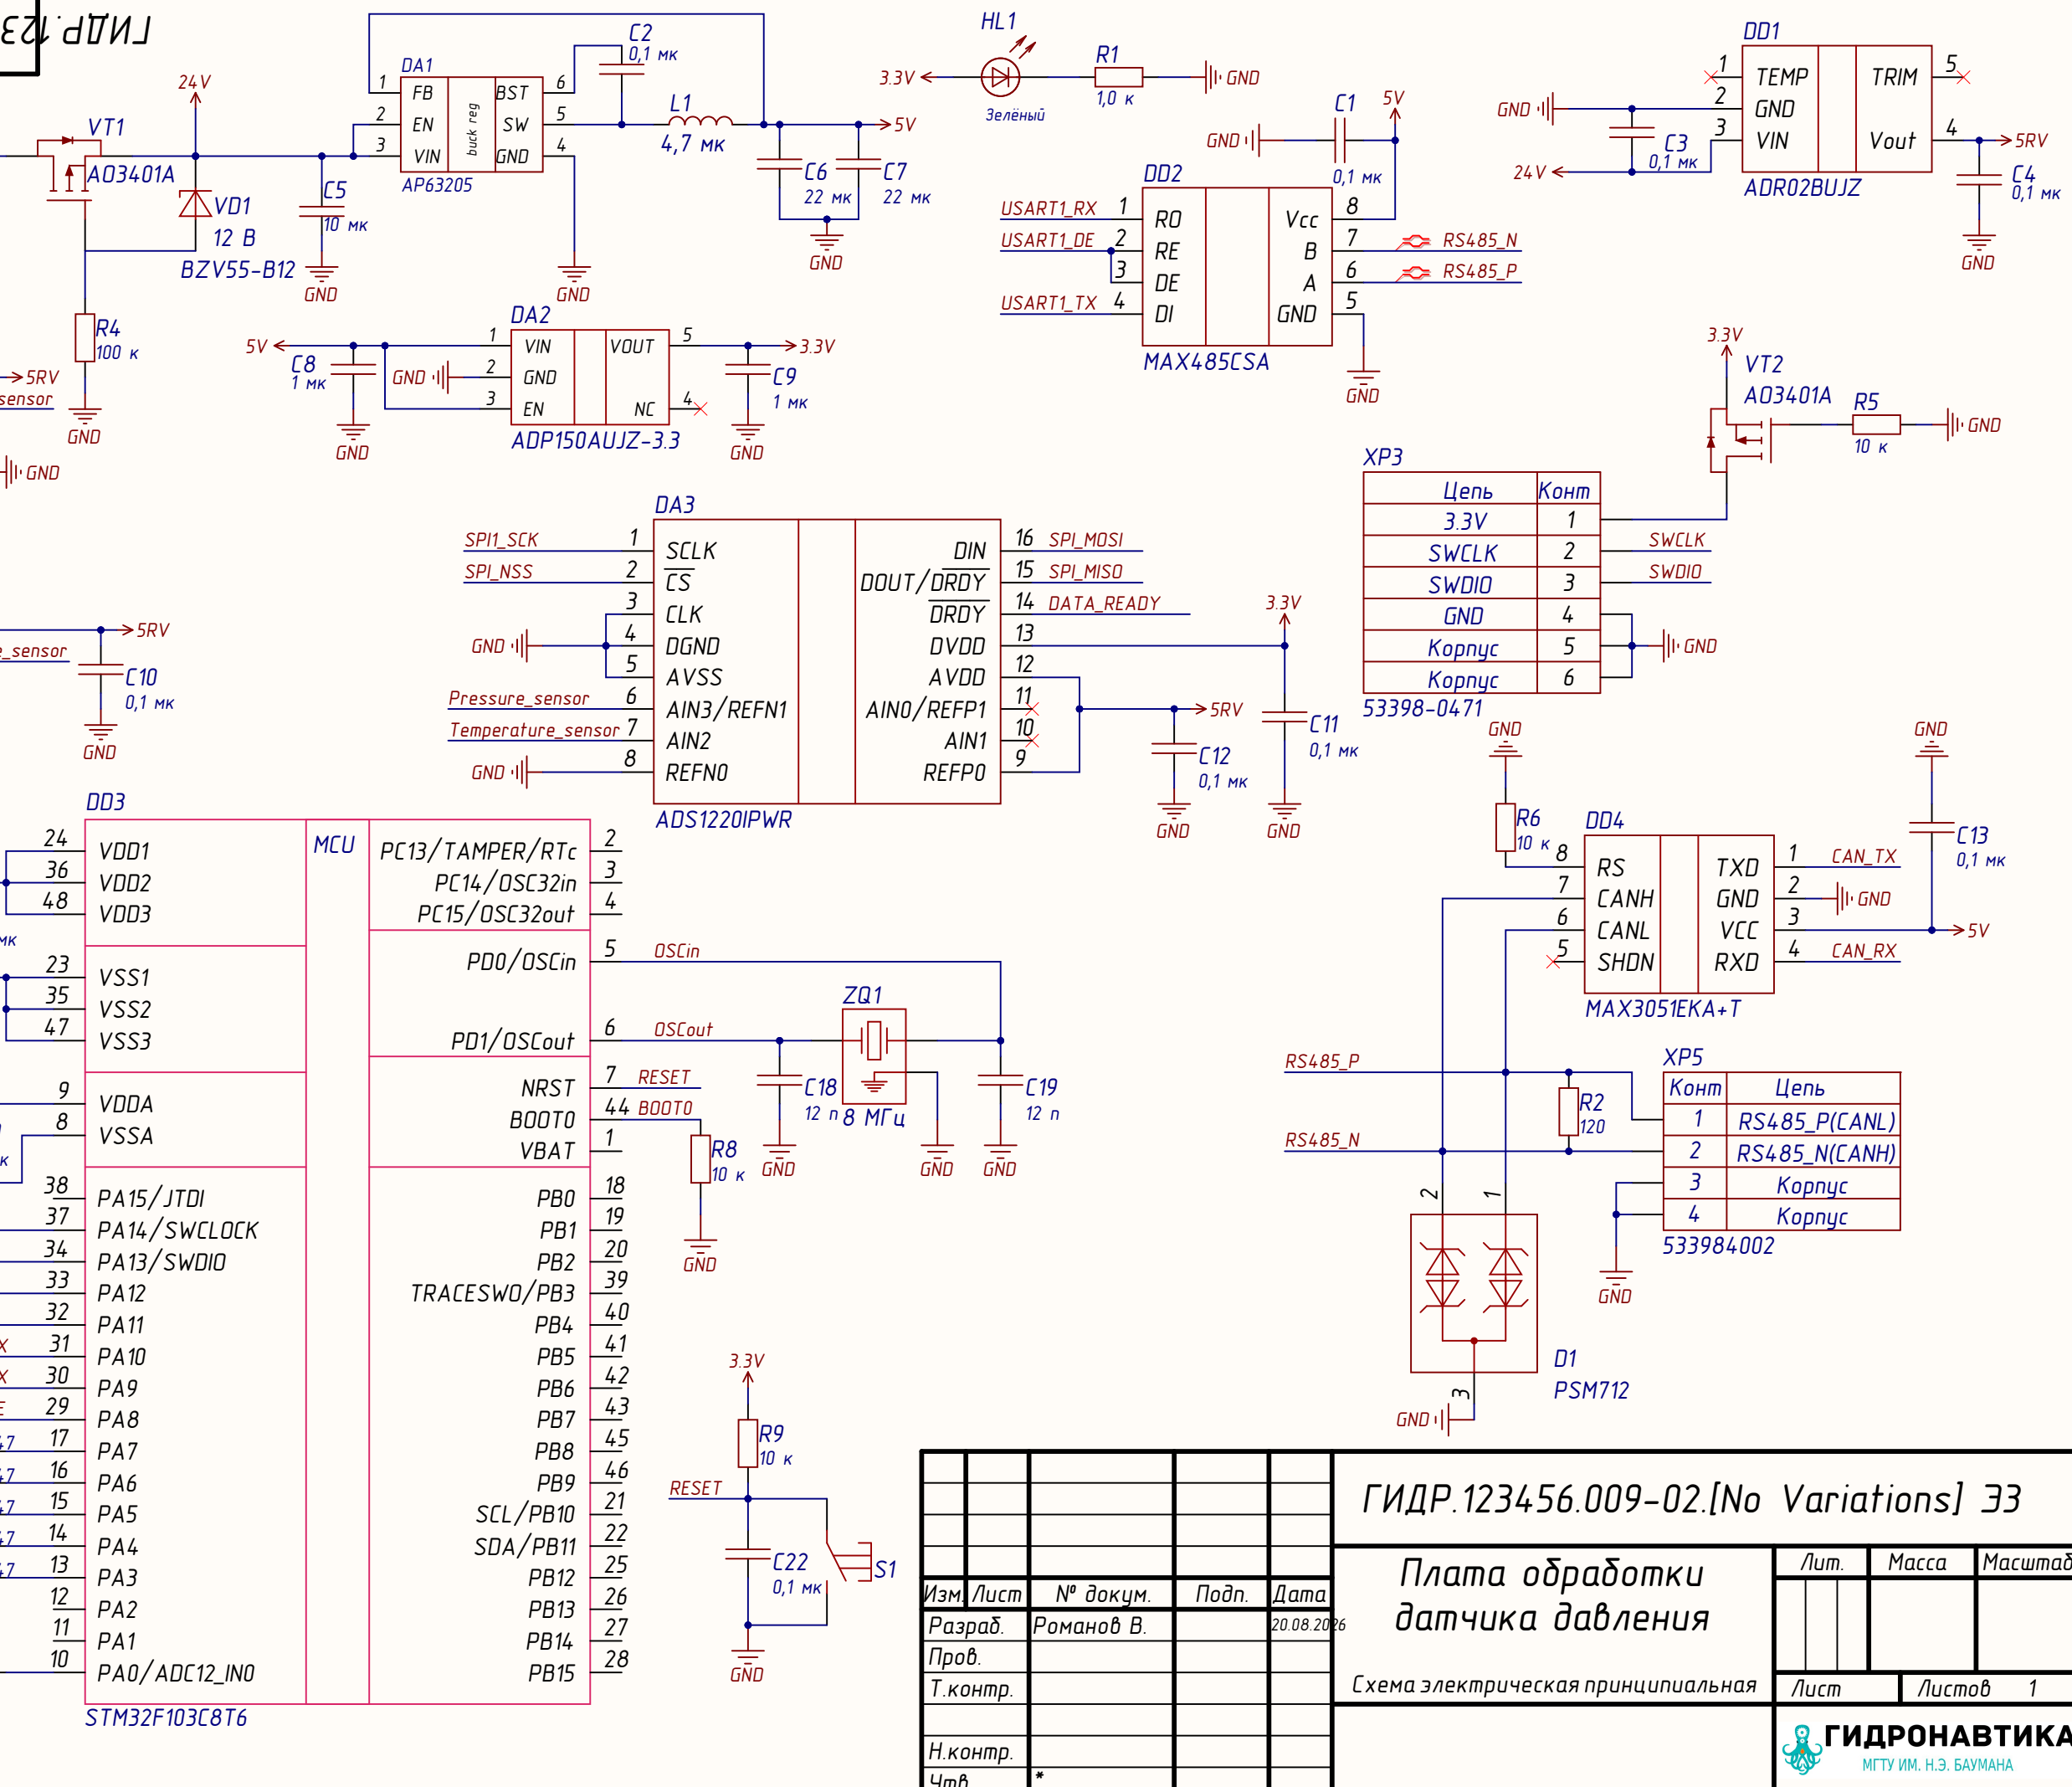

ГИДР.123456.009-02.[No Variations] 33			
Плата обработки датчика давления			
Схема электрическая принципиальная			
Лист	Масса	Масштаб	
Лист	Листов	1	
ГИДРОНАВИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Романов В.			20.08.2026
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	*			