


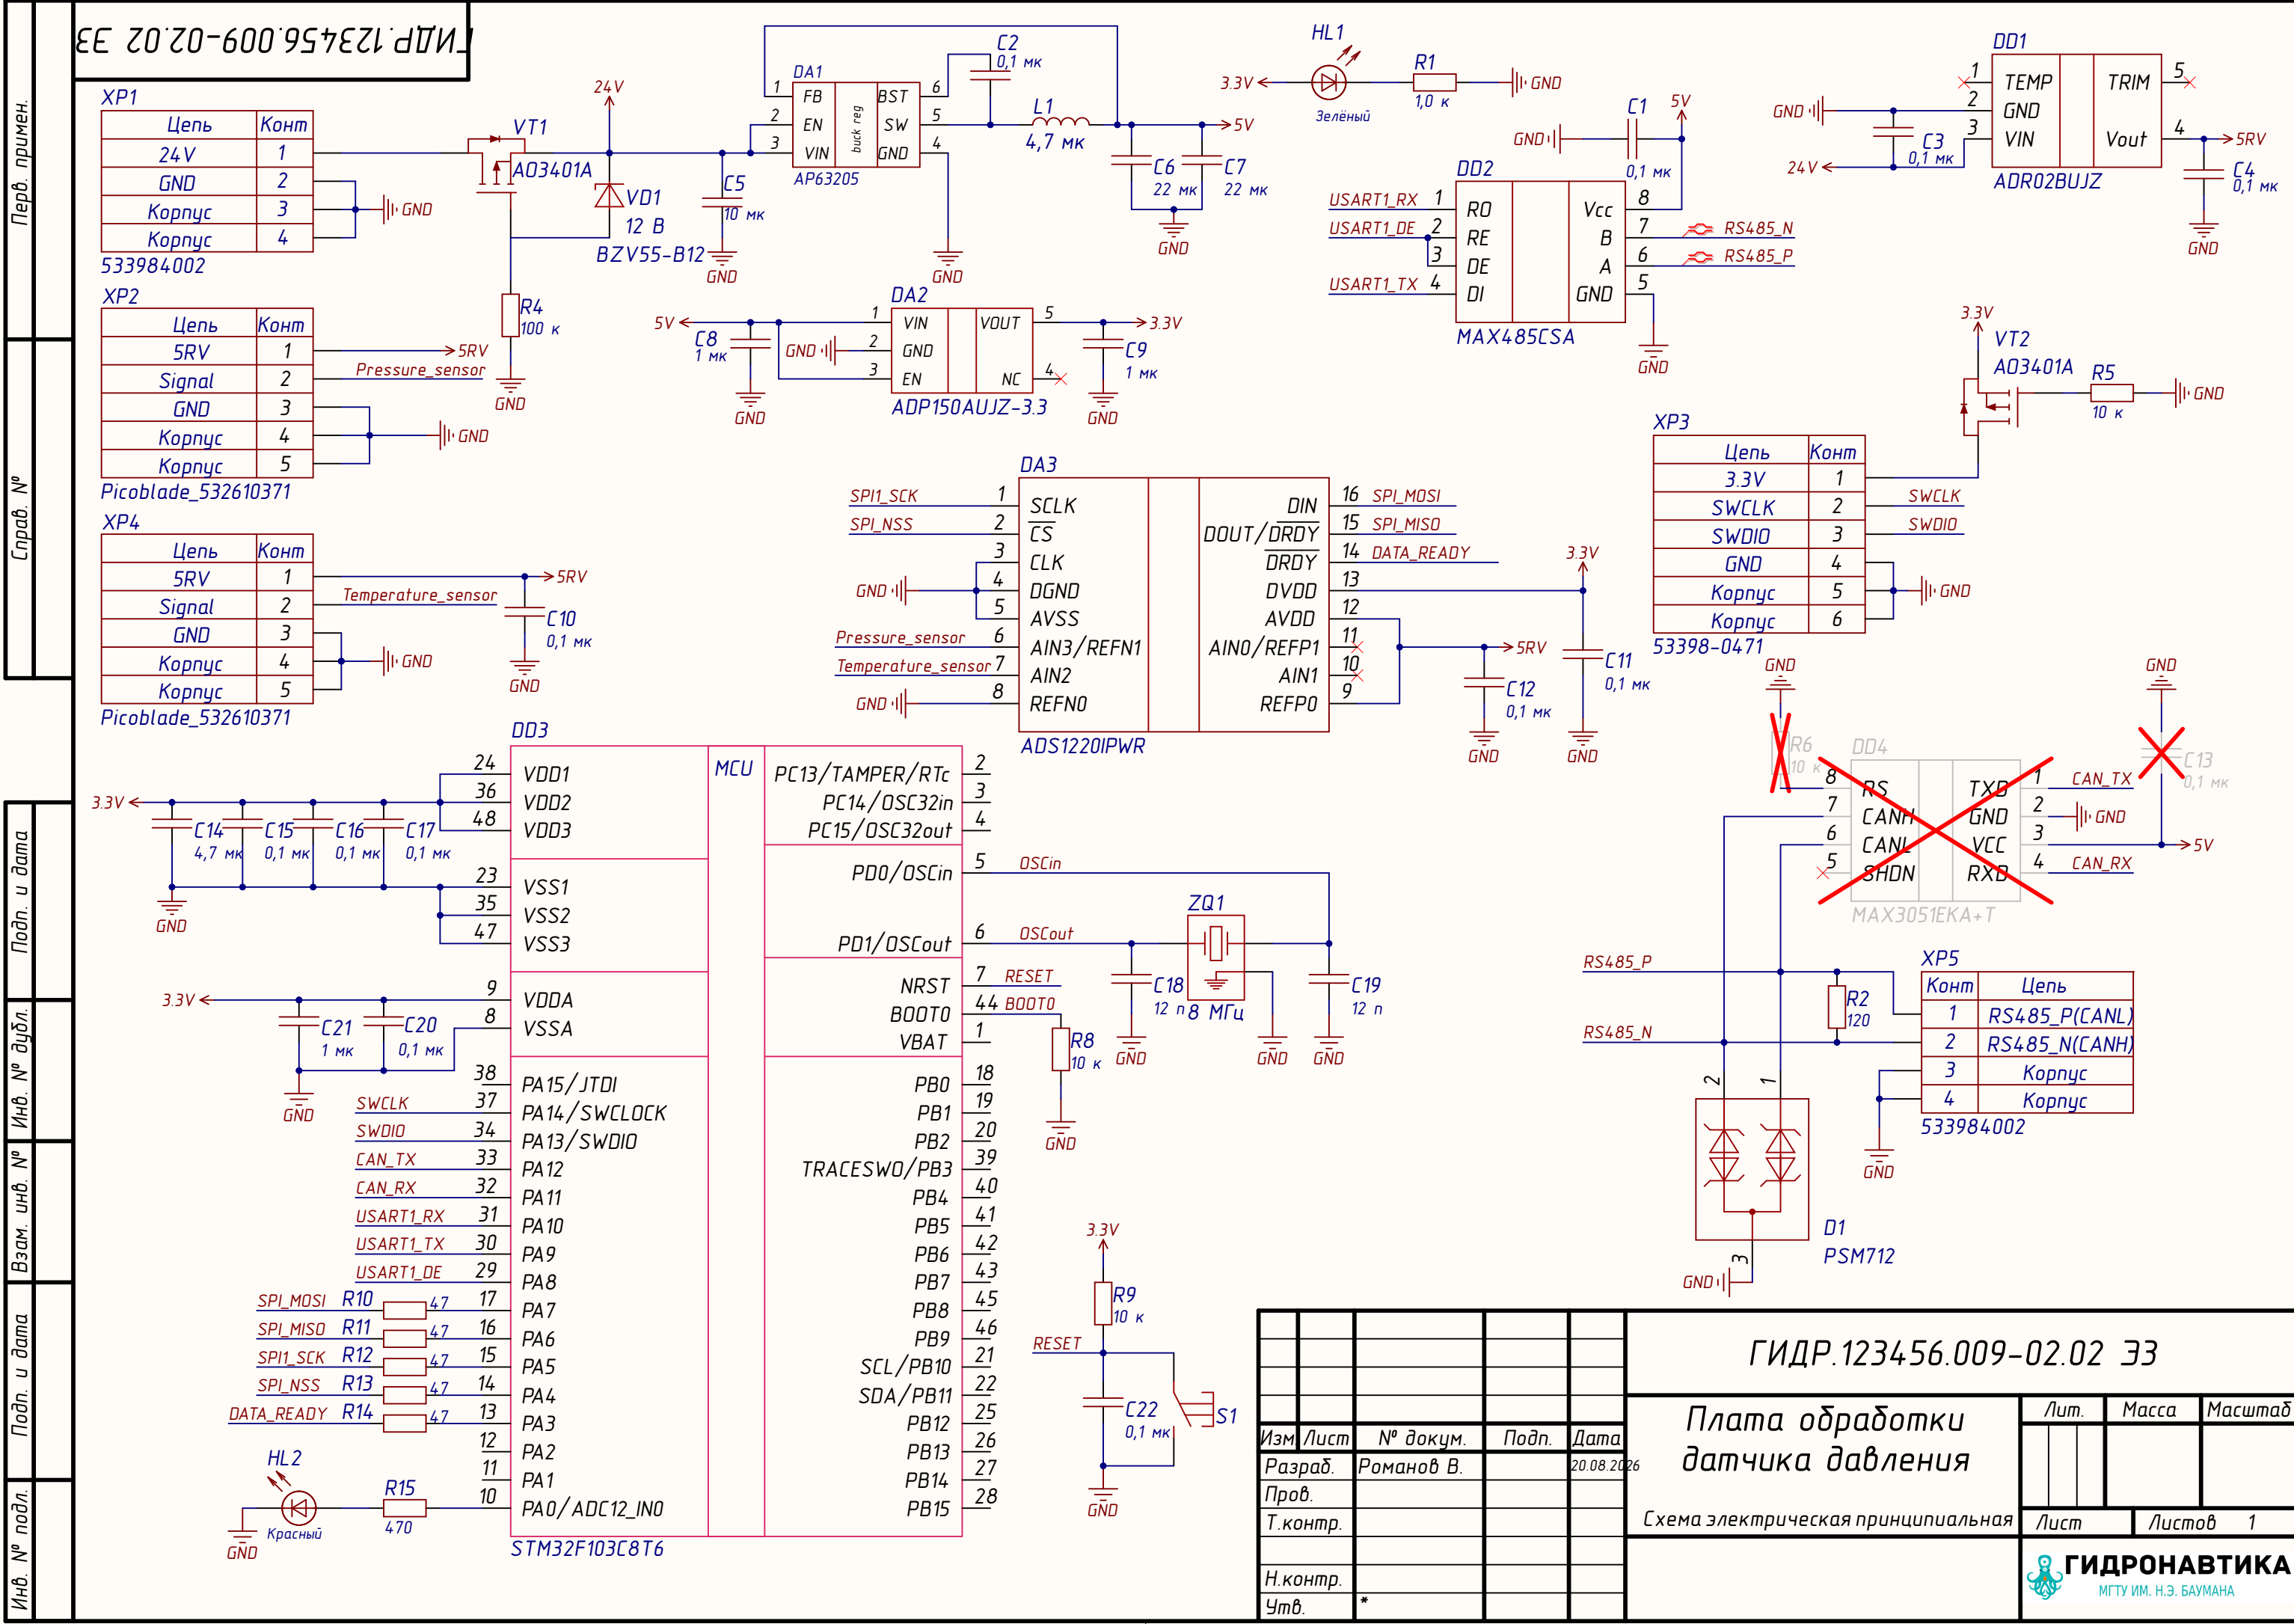

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ГИДР.123456.009-02.02 ЭЗ					Лит.			Масса	Масштаб
Плата обработки датчика давления									
Схема электрическая принципиальная					Лист			Листов	1
ГИДРОНАВТИКА					МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА				

Перв. примен.
ГИДР.123456.009

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

ГИДР.123456.009-02.02 СБ

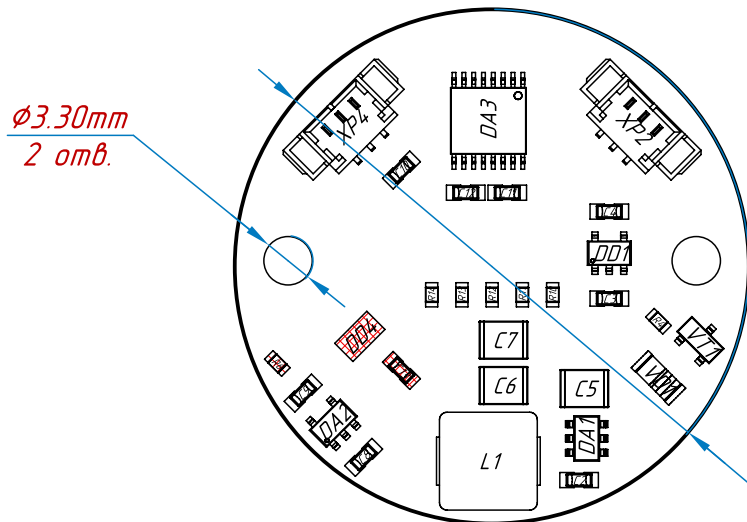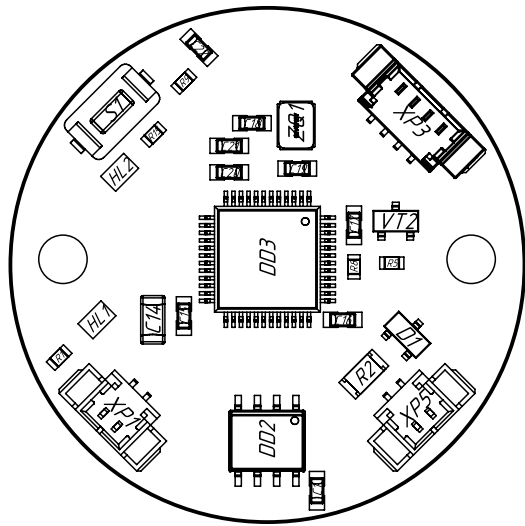

Ø3.30mm
2 отв.

Ø34.00mm

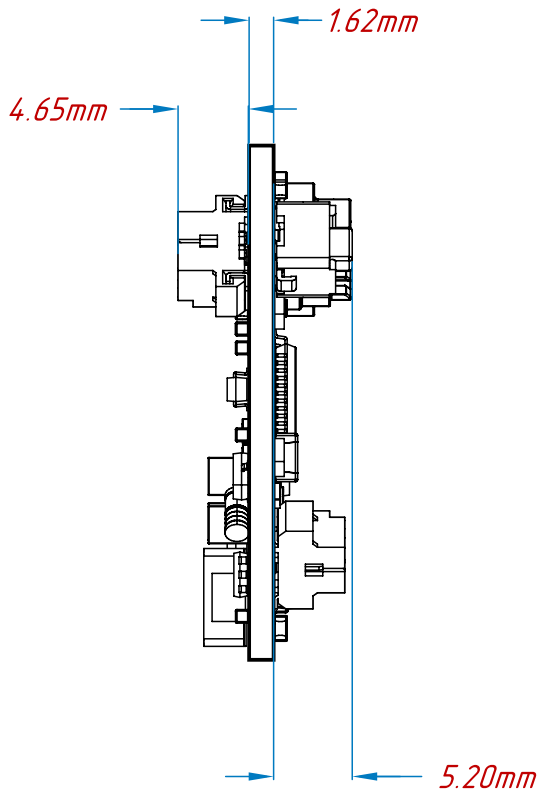

1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме «ГИДР.123456.009». Маркировка элементов показана условно.
2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137- 97:
- DA1, DD1 - DD7 - вариант 360.18.1101.07.00;
- SB1, SA1 - SA3, GB1 - вариант 330.00.0000.00.00;
3. Пайку в сквозные отверстия выполнять по ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010.
Поверхностный монтаж выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 , флюсом типа ФКСп по ТУ 13-4000177 - 154-83
4. После сборки изделие промыть по ГОСТ Р 70798-2023 в ультразвуковой очистительной ванне с изопропиловым спиртом по ГОСТ 18300-87
5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом с 56 кратным увеличением по ГОСТ 24715-81 .
6. Функциональный контроль выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55744-2013.
7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба.
8. Печатные проводники условно не показаны.
9. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015-75

					ГИДР.123456.009-02.02 СБ					
					Плата обработки датчика давления Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Романов В.			20.08.2016						1:1
Проверил										
Т. контр.										
								Лист	Листов	1
Н. контр.									ГИДРОНАВТИКА МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА	
Утв.										