



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 0)

1. Titreşim Zaman Serisi

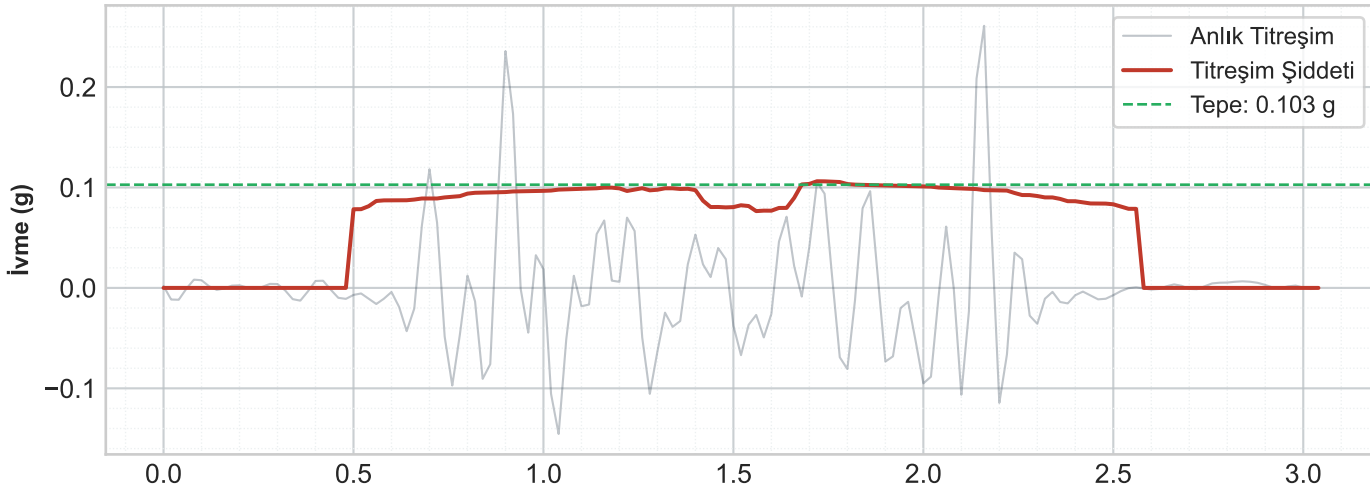

2. Frekans Analizi

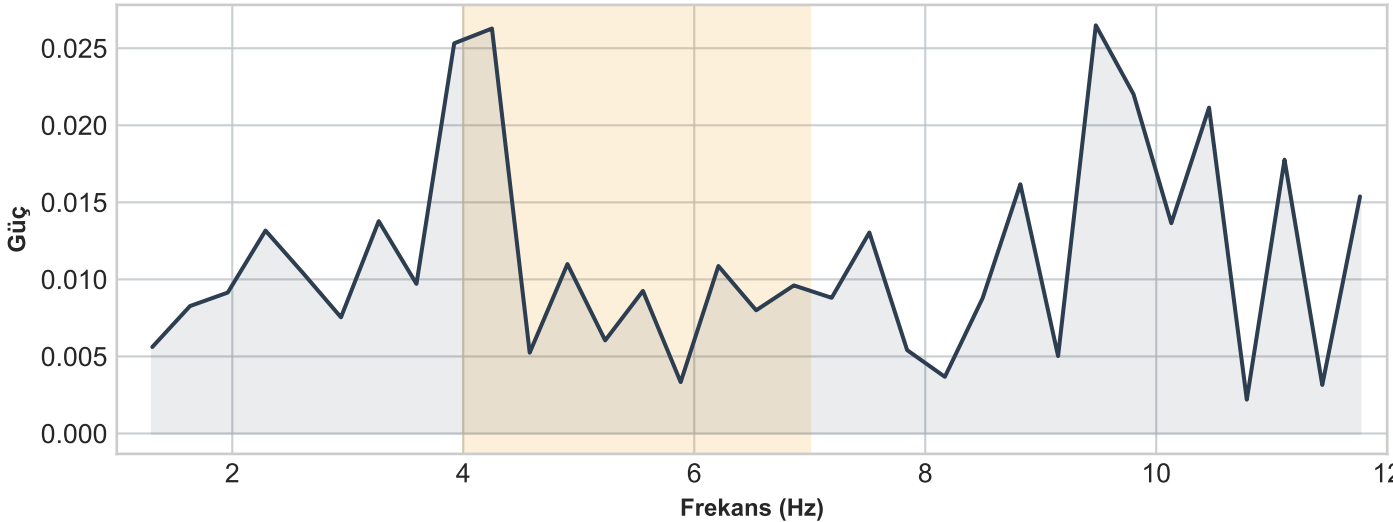

TIBBİ TANI: NORMAL - Fizyolojik Titreme (9.5 Hz)

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 9.5 Hz

DURGUNLUK



%31

TİTREME ŞİDDETİ



%34