



# MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 3)

## 1. Titreşim Zaman Serisi

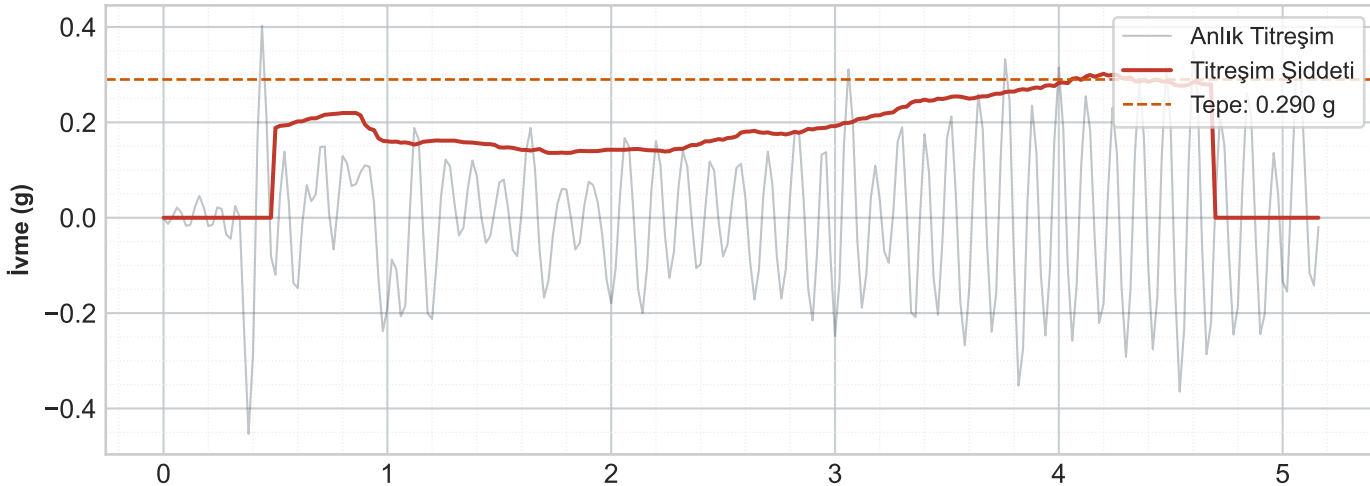

## 2. Frekans Analizi

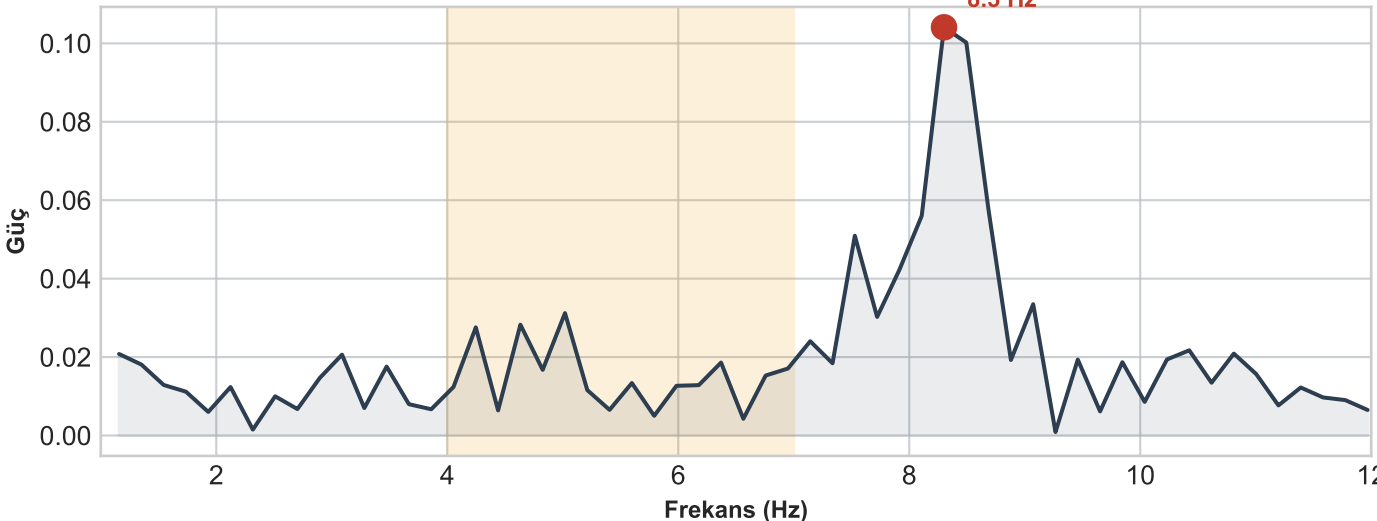

TIBBİ TANI: ORTA-CİDDİ (3) - (8.3 Hz)  
NOT: Titreme mevcuttur ancak tipik Parkinson frekansı dışındadır.

### PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 8.3 Hz

DURGUNLUK

%0

TİTREME ŞİDDETİ

%96

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.