



MDS-UPDRS TREMOR RAPORU (Skor: 4)

1. Titreşim Zaman Serisi

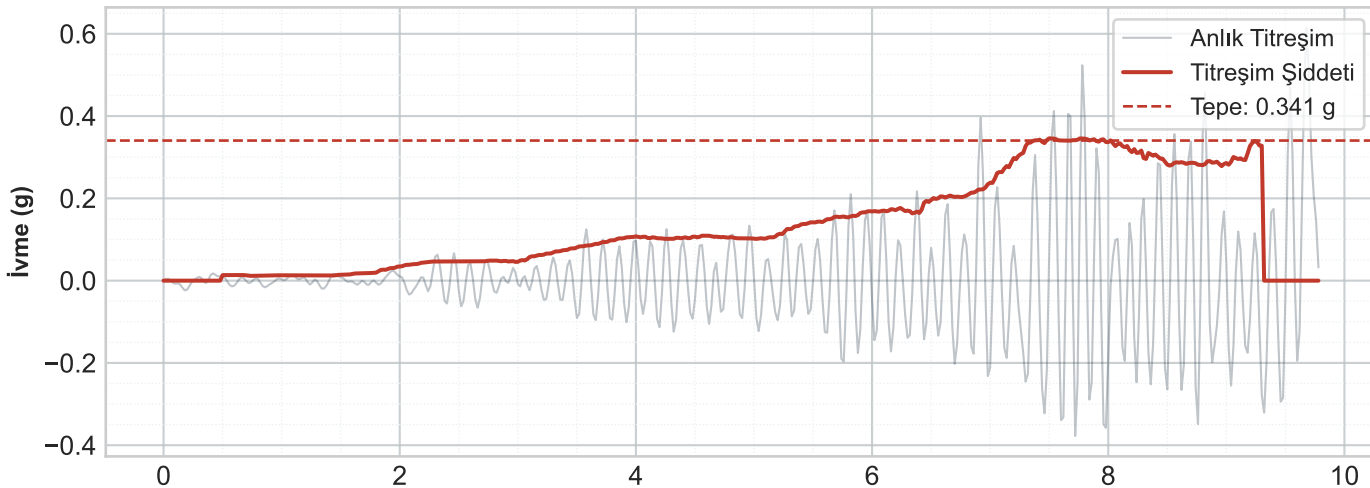

2. Frekans Analizi

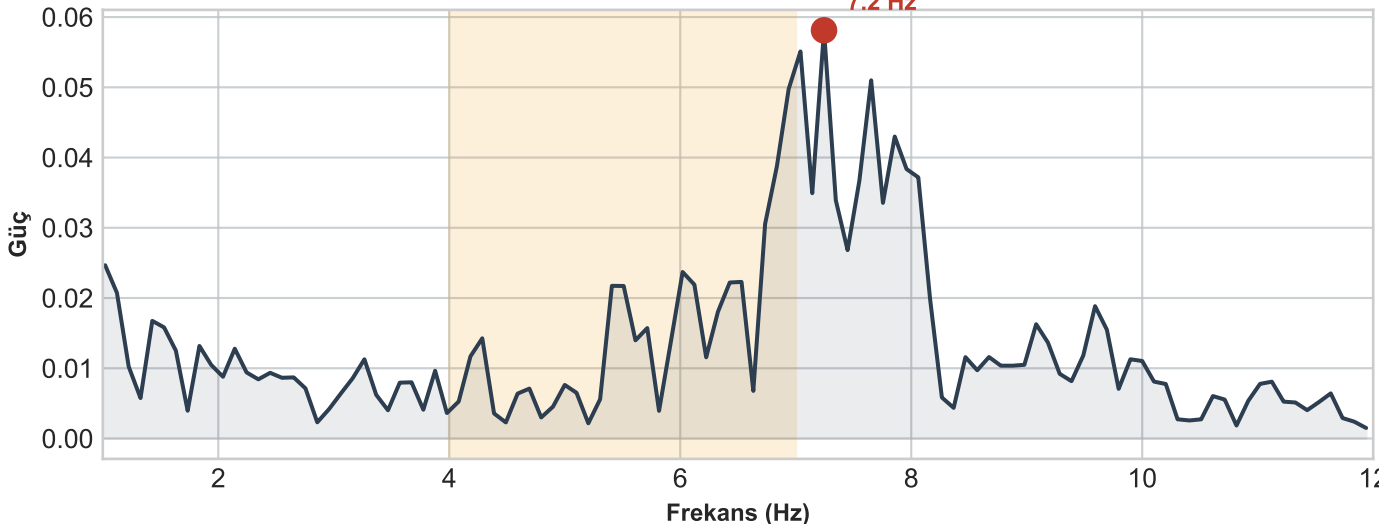

TIBBİ TANI: ŞİDDETLİ (4) - (7.2 Hz)
NOT: Titreme mevcuttur ancak tipik Parkinson frekansı dışındadır.

PERFORMANS KARNESİ

BASKIN FREKANS: 7.2 Hz

DURGUNLUK

%0

TİTREME ŞİDDETİ

100

UYGULANAN STİMÜLASYON: Kanal 1 (50Hz, 200us, 2mA) | Kanal 2 (50Hz, 200us, 2mA)

MDS-UPDRS Kriterlerine Dayalı Bilgisayar Destekli Tanı (CAD) Çıktısıdır.