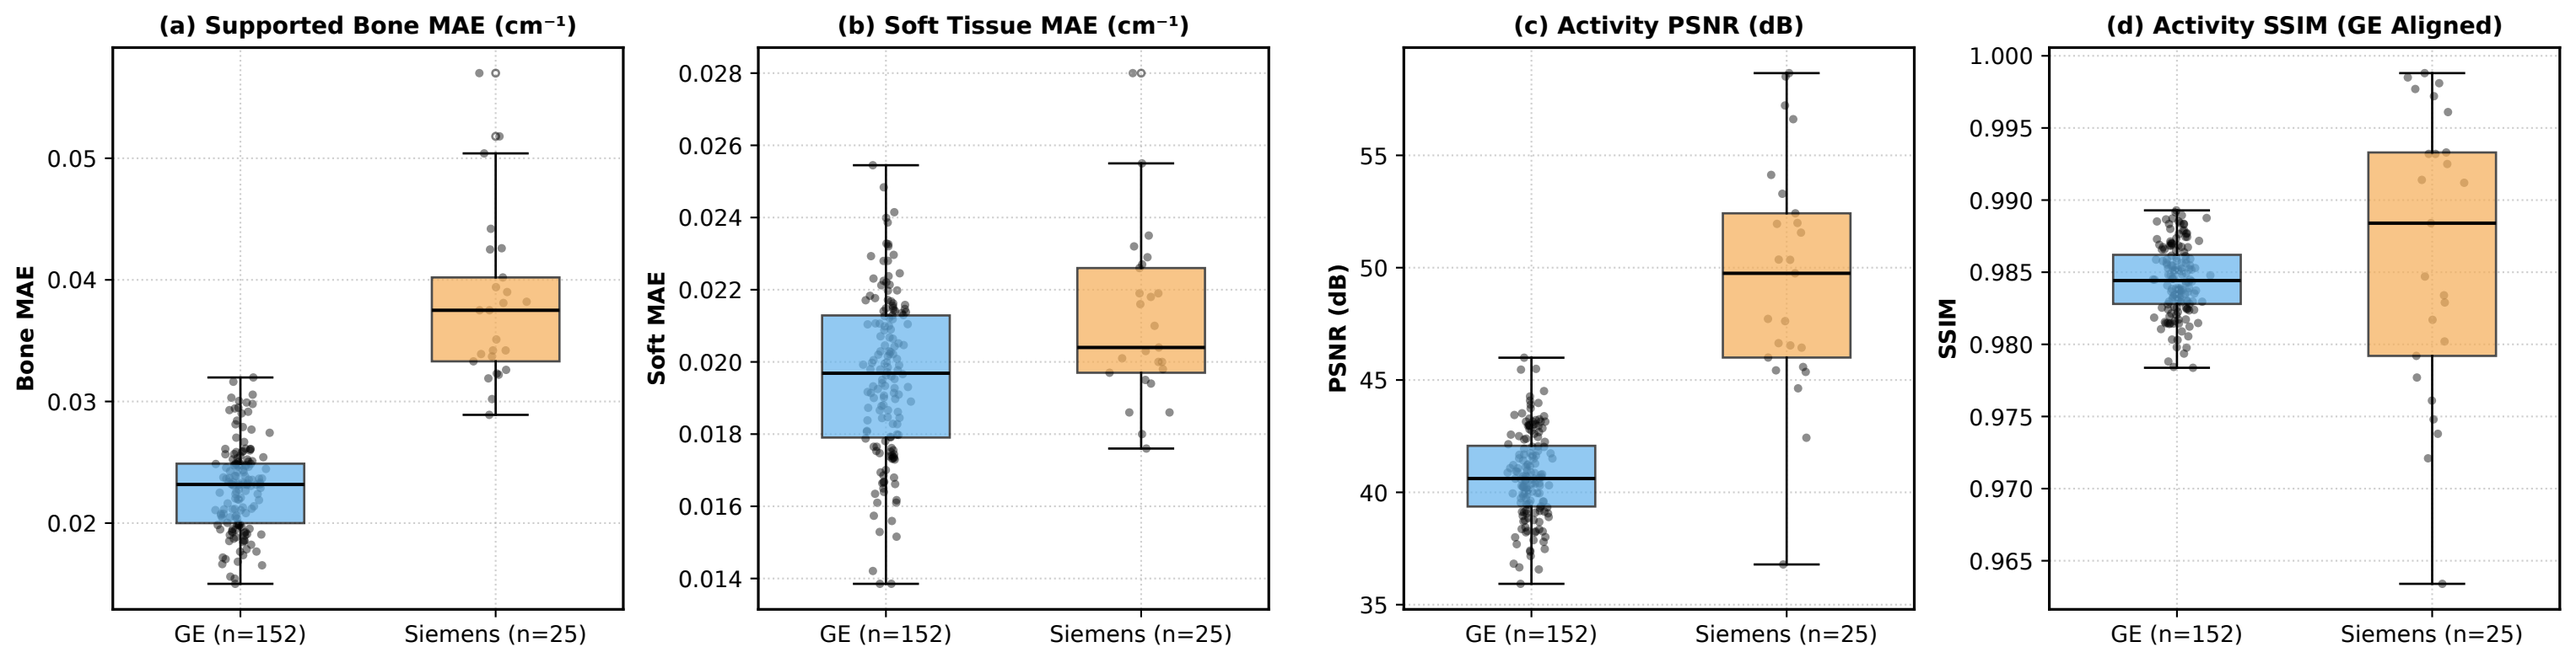
(a) Supported Bone MAE (cm⁻¹)
Bone MAE
0.05
0.04
0.03
0.02
GE (n=152)
Siemens (n=25)
(b) Soft Tissue MAE (cm⁻¹)
Soft MAE
0.028
0.026
0.024
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
GE (n=152)
Siemens (n=25)
(c) Activity PSNR (dB)
PSNR (dB)
55
50
45
40
35
GE (n=152)
Siemens (n=25)
(d) Activity SSIM (GE Aligned)
SSIM
1.000
0.995
0.990
0.985
0.980
0.975
0.970
0.965
GE (n=152)
Siemens (n=25)