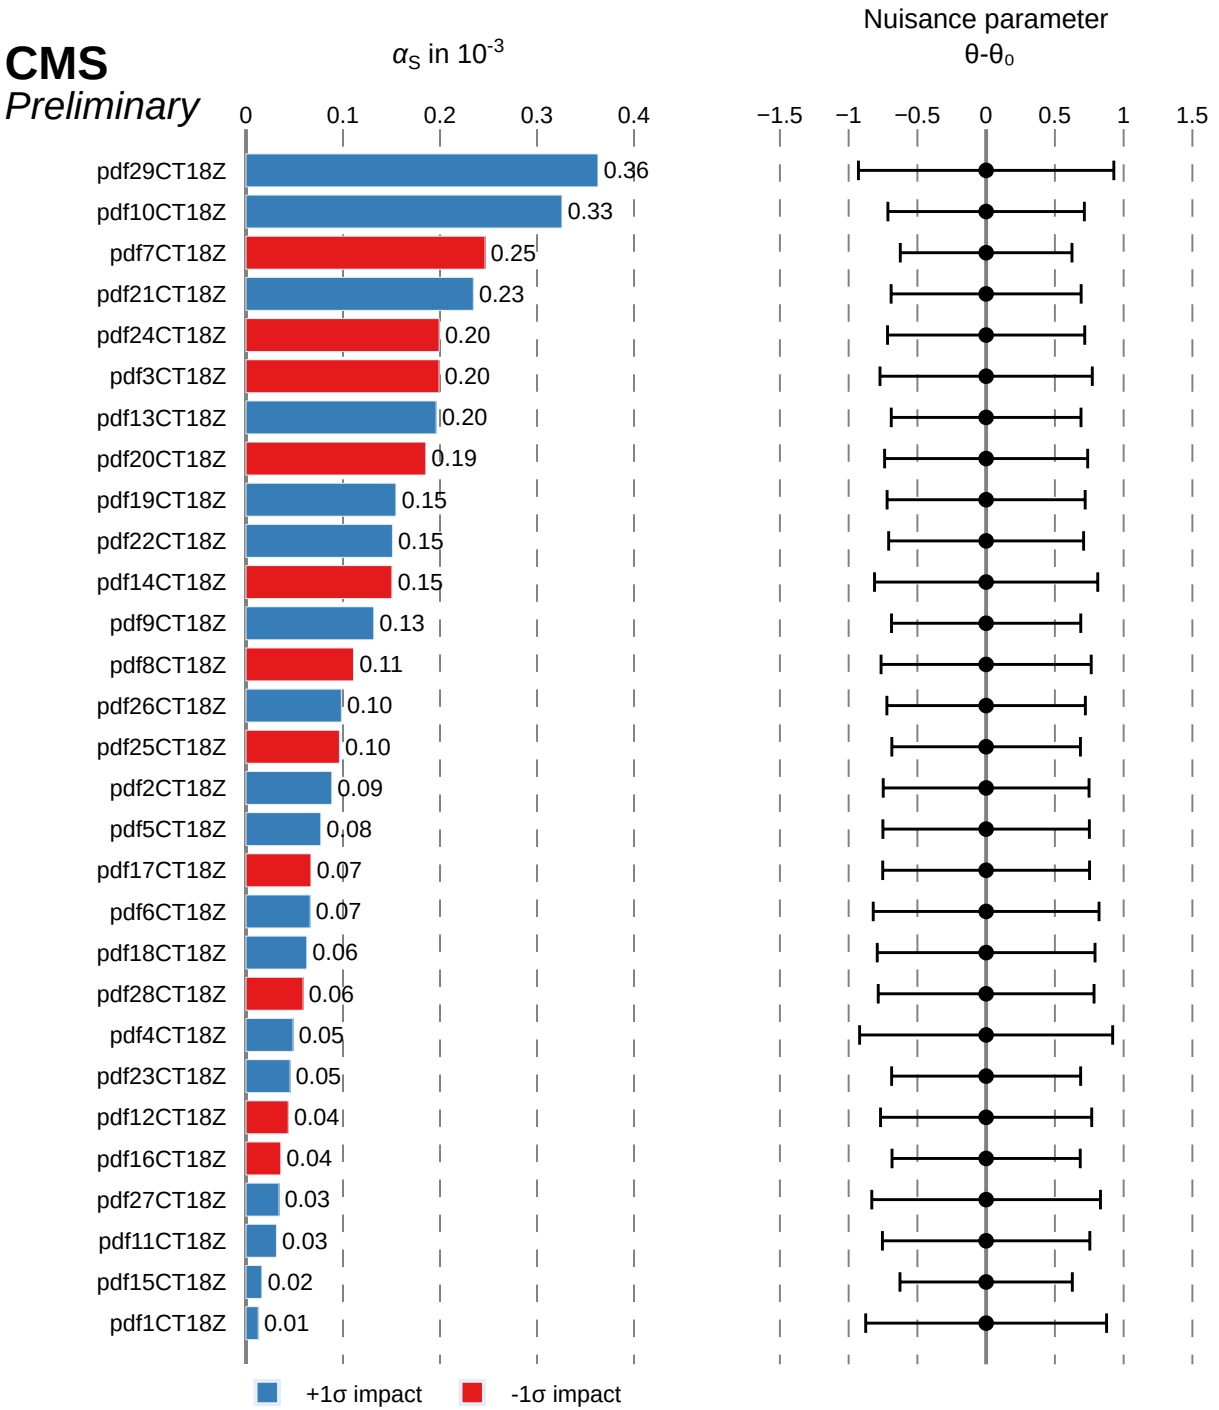
CMS
Preliminary
α_S in 10^{-3}
Nuisance parameter
θ-θ0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
pdf29CT18Z 0.36
pdf10CT18Z 0.33
pdf7CT18Z 0.25
pdf21CT18Z 0.23
pdf24CT18Z 0.20
pdf3CT18Z 0.20
pdf13CT18Z 0.20
pdf20CT18Z 0.19
pdf19CT18Z 0.15
pdf22CT18Z 0.15
pdf14CT18Z 0.15
pdf9CT18Z 0.13
pdf8CT18Z 0.11
pdf26CT18Z 0.10
pdf25CT18Z 0.10
pdf2CT18Z 0.09
pdf5CT18Z 0.08
pdf17CT18Z 0.07
pdf6CT18Z 0.07
pdf18CT18Z 0.06
pdf28CT18Z 0.06
pdf4CT18Z 0.05
pdf23CT18Z 0.05
pdf12CT18Z 0.04
pdf16CT18Z 0.04
pdf27CT18Z 0.03
pdf11CT18Z 0.03
pdf15CT18Z 0.02
pdf1CT18Z 0.01
+1σ impact
-1σ impact