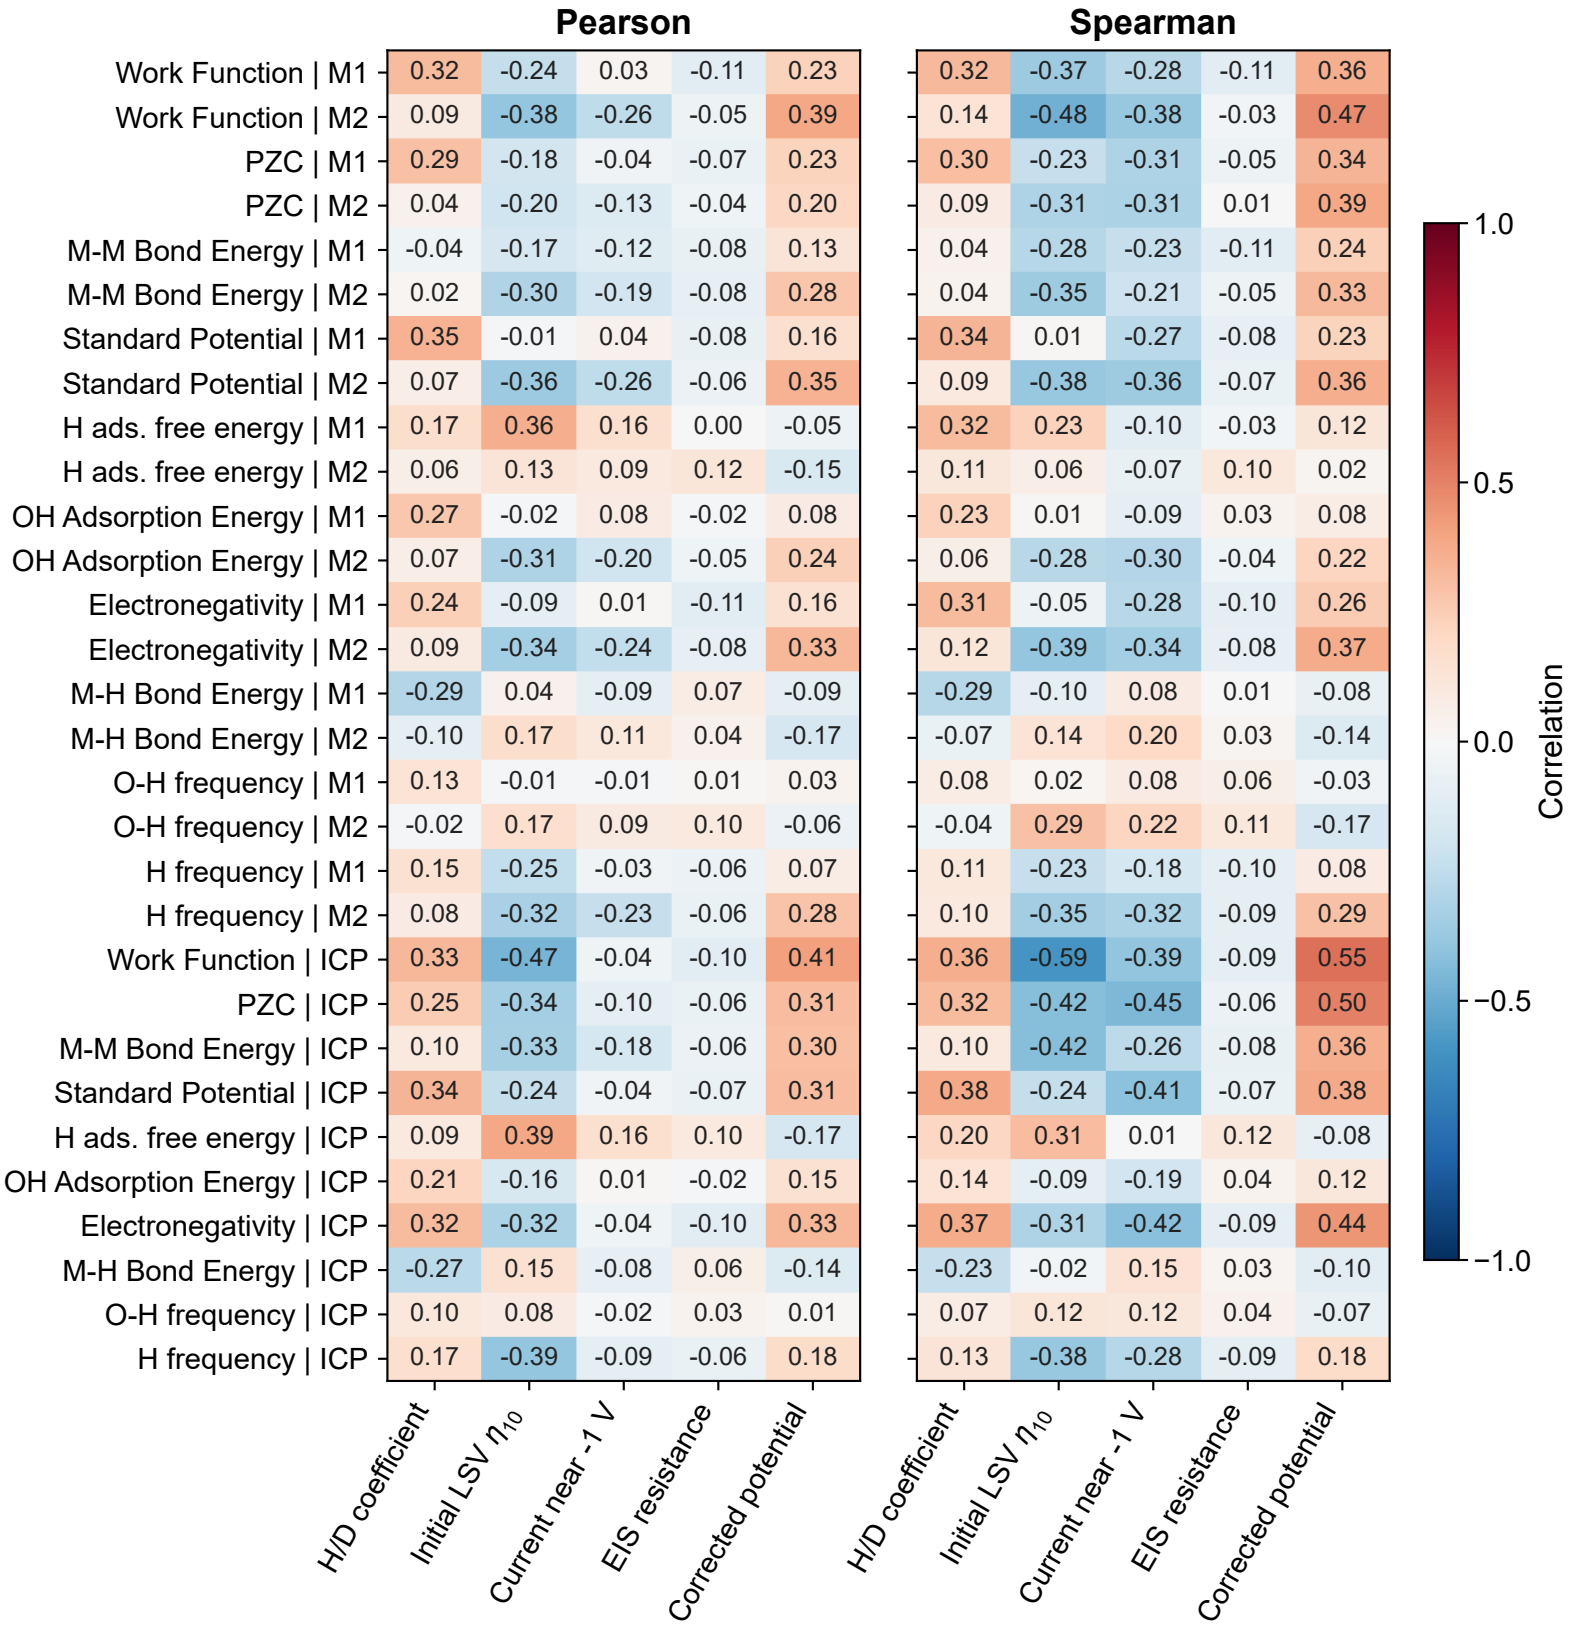

Pearson
Spearman
Work Function | M1 0.32 -0.24 0.03 -0.11 0.23 0.32 -0.37 -0.28 -0.11 0.36
Work Function | M2 0.09 -0.38 -0.26 -0.05 0.39 0.14 -0.48 -0.38 -0.03 0.47
PZC | M1 0.29 -0.18 -0.04 -0.07 0.23 0.30 -0.23 -0.31 -0.05 0.34
PZC | M2 0.04 -0.20 -0.13 -0.04 0.20 0.09 -0.31 -0.31 0.01 0.39
M-M Bond Energy | M1 -0.04 -0.17 -0.12 -0.08 0.13 0.04 -0.28 -0.23 -0.11 0.24
M-M Bond Energy | M2 0.02 -0.30 -0.19 -0.08 0.28 0.04 -0.35 -0.21 -0.05 0.33
Standard Potential | M1 0.35 -0.01 0.04 -0.08 0.16 0.34 0.01 -0.27 -0.08 0.23
Standard Potential | M2 0.07 -0.36 -0.26 -0.06 0.35 0.09 -0.38 -0.36 -0.07 0.36
H ads. free energy | M1 0.17 0.36 0.16 0.00 -0.05 0.32 0.23 -0.10 -0.03 0.12
H ads. free energy | M2 0.06 0.13 0.09 0.12 -0.15 0.11 0.06 -0.07 0.10 0.02
OH Adsorption Energy | M1 0.27 -0.02 0.08 -0.02 0.08 0.23 0.01 -0.09 0.03 0.08
OH Adsorption Energy | M2 0.07 -0.31 -0.20 -0.05 0.24 0.06 -0.28 -0.30 -0.04 0.22
Electronegativity | M1 0.24 -0.09 0.01 -0.11 0.16 0.31 -0.05 -0.28 -0.10 0.26
Electronegativity | M2 0.09 -0.34 -0.24 -0.08 0.33 0.12 -0.39 -0.34 -0.08 0.37
M-H Bond Energy | M1 -0.29 0.04 -0.09 0.07 -0.09 -0.29 -0.10 0.08 0.01 -0.08
M-H Bond Energy | M2 -0.10 0.17 0.11 0.04 -0.17 -0.07 0.14 0.20 0.03 -0.14
O-H frequency | M1 0.13 -0.01 -0.01 0.01 0.03 0.08 0.02 0.08 0.06 -0.03
O-H frequency | M2 -0.02 0.17 0.09 0.10 -0.06 -0.04 0.29 0.22 0.11 -0.17
H frequency | M1 0.15 -0.25 -0.03 -0.06 0.07 0.11 -0.23 -0.18 -0.10 0.08
H frequency | M2 0.08 -0.32 -0.23 -0.06 0.28 0.10 -0.35 -0.32 -0.09 0.29
Work Function | ICP 0.33 -0.47 -0.04 -0.10 0.41 0.36 -0.59 -0.39 -0.09 0.55
PZC | ICP 0.25 -0.34 -0.10 -0.06 0.31 0.32 -0.42 -0.45 -0.06 0.50
M-M Bond Energy | ICP 0.10 -0.33 -0.18 -0.06 0.30 0.10 -0.42 -0.26 -0.08 0.36
Standard Potential | ICP 0.34 -0.24 -0.04 -0.07 0.31 0.38 -0.24 -0.41 -0.07 0.38
H ads. free energy | ICP 0.09 0.39 0.16 0.10 -0.17 0.20 0.31 0.01 0.12 -0.08
OH Adsorption Energy | ICP 0.21 -0.16 0.01 -0.02 0.15 0.14 -0.09 -0.19 0.04 0.12
Electronegativity | ICP 0.32 -0.32 -0.04 -0.10 0.33 0.37 -0.31 -0.42 -0.09 0.44
M-H Bond Energy | ICP -0.27 0.15 -0.08 0.06 -0.14 -0.23 -0.02 0.15 0.03 -0.10
O-H frequency | ICP 0.10 0.08 -0.02 0.03 0.01 0.07 0.12 0.12 0.04 -0.07
H frequency | ICP 0.17 -0.39 -0.09 -0.06 0.18 0.13 -0.38 -0.28 -0.09 0.18
H/D coefficient
Initial LSV η_{10}
Current near -1 V
EIS resistance
Corrected potential
H/D coefficient
Initial LSV η_{10}
Current near -1 V
EIS resistance
Corrected potential
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Correlation