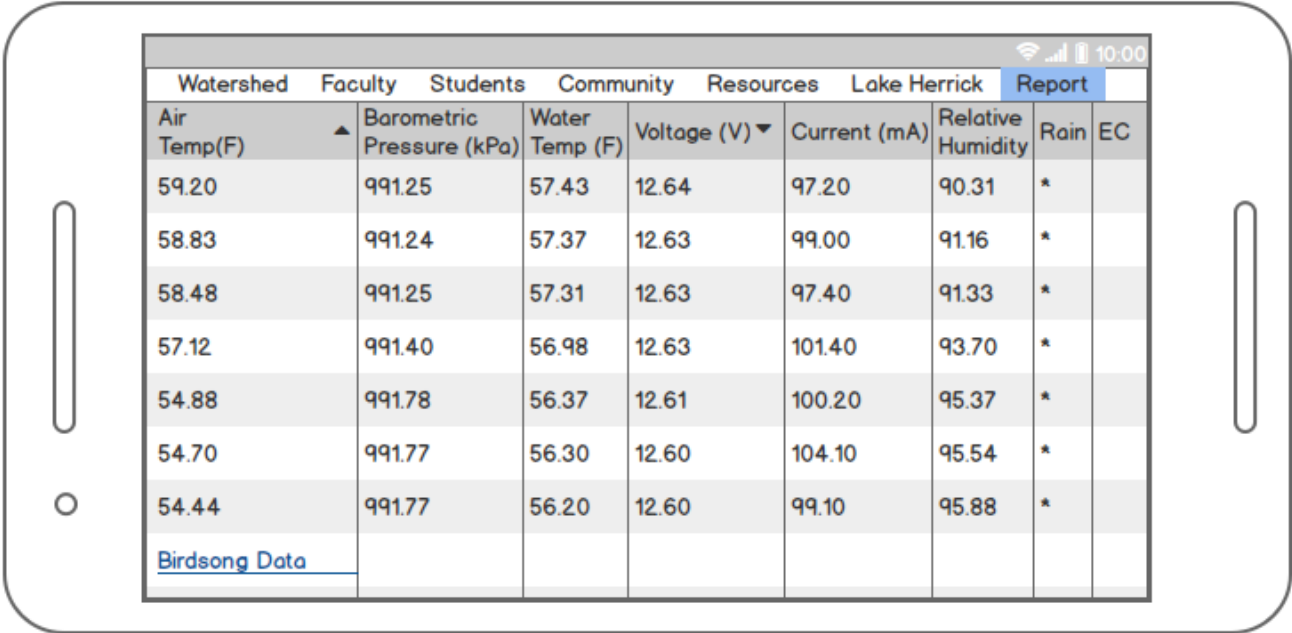Factor5
Web Technologies

# UGA Watershed Application Project

Requirement: The UGA Watershed Application Project requires a front-end user login validation process. in order to secure the data entry process.



| Air Temp(F) ▲ | Barometric Pressure (kPa) | Water Temp (F) | Voltage (V) ▼ | Current (mA) | Relative Humidity | Rain | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 | 991.25 | 57.43 | 12.64 | 97.20 | 90.31 | * | |
| 58.83 | 991.24 | 57.37 | 12.63 | 99.00 | 91.16 | * | |
| 58.48 | 991.25 | 57.31 | 12.63 | 97.40 | 91.33 | * | |
| 57.12 | 991.40 | 56.98 | 12.63 | 101.40 | 93.70 | * | |
| 54.88 | 991.78 | 56.37 | 12.61 | 100.20 | 95.37 | * | |
| 54.70 | 991.77 | 56.30 | 12.60 | 104.10 | 95.54 | * | |
| 54.44 | 991.77 | 56.20 | 12.60 | 99.10 | 95.88 | * | |
| Birdsong Data | | | | | | | |



**Birdsong Data**

Last Update
Tue Nov 15 2016
09:50:00 GMT-0500
(Eastern Standard Time)

Location

Days  Week  Month

Other (Days) 3  Go