钠电与磷酸铁锂在AIDC中的长期经济边界研究

研究v1.3 · 2026年10月16日 · 初焰钠宙04题 · 经济模型0.2.0 · 工具0.3.1

作者：WeiR-h

本版将公开产品与采购证据、经济模型和本地共建工作台连接起来。长期现金流仍采用显式假设；尚缺本项目同工况测试、同供货边界报价与真实AIDC负荷。

摘要

本研究把“哪种电池更便宜”转换为一个可检验的问题：在相同交流侧功率、交付电量与备用要求下，钠电的采购溢价，需要由哪些性能或运行收益抵消？我们建立了容量配置、逐时运行、循环与日历约束、替换现金流和采购边界连通的模型，覆盖官方要求的五项经济比较。主模型暂按两类系统共同满足15,000次循环和-30℃正常充放电解释题设，另保留仅钠电满足循环条件的对照。04题说明

以1MW负荷、每日2MWh交付、15分钟备用、20年和5%折现率为演示条件，得到四个结果。第一，相同技术与费用假设下，两类系统的成本相同，题设本身没有产生钠电价格优势。第二，在平坦谷价窗口摊平充电后，加入40元/kW·月的假设增量需量计费，净现值从＋43.65万元变成-123.31万元。第三，15分钟纯备电若只有0.5C放电能力，需要2928kWh标称配置；4C假设下为407kWh，功率能力可以比每kWh价格更重要。第四，本场景年测试等效循环为233.6次，15年日历约束先于15,000次耗尽；即使LFP独立设为6,000次，也不改变第15年换电。

实证资料方面，新增昆宇同厂LFP/Na备电柜、台达UPS电池柜和海四达AIDC电芯资料；原始政府公告确认任丘4小时电站Na与LFP标段中标价分别约1035.41与518.00元/kWh。该价格含PCS等系统设备，仅作为采购背景。昆宇15分钟功率表对应1MW柜数初筛为LFP 5柜、Na 9柜，但缺少-30℃和EOL条件证明。研究据此提出同任务整柜报价门槛，并保持长期模型与资料筛选的适用条件一致。

首先确认供电任务可行，再检验完整费用与同口径报价。本版给出可以被产品曲线和现场数据推翻的决策边界；尚未作本项目现实采购胜者判定。

围绕1836持续共建，本版实现五类可认领任务、带来源和结论影响的证据提交、不同署名复核、修订与更正留痕、项目积分依据登记、独立经营账本和收益分配预演。目标是让数据提供者、模型维护者、复核者及实际使用者共同改善可复算结论。当前交付是本地原型；真实外部复核、经营收入与分配结算尚未发生；上一版成果已在1836公开可读。

1 问题与官方要求

04题明确要求比较初始投入、运维、替换、能效和长期收益，并建立可复用经济模型。现行评审重视过程、思考方式留痕与原创性，同时综合平台项目集合及路演；每组10分钟讲述加5分钟交流，仅1页PPT（2026年10月16日复核）。官方没有给出详细打分比例。现行规则

本研究提出三个可证伪假设：H1，相同供电任务下，低温能力减少的配置及运行费用可能抵消钠电初始溢价；H2，高循环寿命只有在循环老化先于日历老化时才减少换电；H3，满足备用约束的日内电量搬移不一定带来正净现值，充电峰值费用可能使结果反转。

15,000次测试的温度、倍率、DoD和容量终点未写入题目；-30℃也未区分外部环境、电芯温度及系统预热。正常充放电不等于没有功率、效率或容量损失。这里使用两个独立输入：题设运行边界，以及显式假设的容量、倍率与效率，避免拼接成未经证实的低温寿命承诺。

同题公开研究已经讨论备用、日常电费优化、需量及功率约束。本版在这些共同问题上独立实现逐时账本、可行性拦截、增量需量反例和短时备电倍率边界；不把通用DCF或LCOS方法宣称为学术首创，也不把其他参赛者资料作为规则或产品证明。同题第四天讨论、第五天讨论

2 资料核对与参数准入

来源	可以支持的判断	不能直接作为的输入
官方04题	15,000次和-30℃研究条件、五项比较	测试DoD、EOL、绝对效率与报价
DOE 2022方法	循环与日历寿命、更换、退役的成本结构	中国2026年采购价格
宁德时代2026钠电公告	厂商25℃循环与-20℃容量披露	-30℃寿命、配对RTE、短时备电倍率
宏英智能2026投资者记录	公司对当前与理论电芯成本的判断	AIDC系统成交价、降价兑现年份
Nature Energy 2025研究	材料、能量密度和供应链影响电芯竞争力	AIDC系统收益、UPS服务费用
IEA 2026分析	低温应用潜力与产业成熟度约束	本项目配对性能和采购价
昆宇同厂两款备电柜	15分钟功率、循环测试条件、工作温度	-30℃EOL性能、绝对RTE及本项目报价
台达LBM规格书	200kW/10分钟BOL、额定40.3kWh	15分钟EOL功率或本项目价格
海四达AIDC资料	LFP与Na各有高倍率电芯产品	同工况整柜曲线、实际含税报价
任丘政府招标和最终中标	4小时设备价格、供货范围与补遗	本项目短时电池单价、材料成本因果差异

宁德时代披露的15,000次循环对应25℃，低温容量保持数据对应-20℃；二者不能合并成为-30℃下15,000次。其辅源功耗百分比与系统RTE改进有不同计量边界，本版没有把它们转换成绝对效率或每天耗电输入。宁德时代公告，2026年6月23日

宏英智能7月24日投资者记录第3页称，当前钠电电芯成本高于LFP，并提出理论长期降本判断。这是公司陈述，比较对象为电芯成本。不能把其40%-50%或理论低30%直接套用到整套AIDC采购预算。原始记录

Yao等2025年研究关注电芯价格，指出竞争力依赖工程发展与供应链条件，且明确不覆盖系统集成和性能带来的系统价值。IEA在2026年分析了低温机会与成本约束。两项资料支持进行条件分析，未给出本研究输入的厂商背书。Nature Energy原文、IEA分析

短时备电对照需要选择相应产品。台达LBM的公开用途为10-30分钟备电，说明LFP对照不能自动用低倍率长时电站电池代替。台达产品说明

长期经济模型的性能、价格和负荷输入仍为假设。新增产品规格进入独立选型初筛；历史成套中标价进入采购背景表。data/source-audit.json和data/product-price-register-2026-10-14.json分别记录来源及字段边界。

2.1 已核验的实际产品

产品与场景	公开规格摘要	进入本研究的用途
昆宇CFS80085U，LFP短时备电	原表58kWh；15分钟232kW；最大持续6C；工作0至45℃；3000次，80%DoD、0.5C/0.5C	同厂柜数初筛；循环温度、EOL、质保待补
昆宇CNS80050U，Na短时备电	37.05kWh；15分钟121kW；最大持续6C；工作-20至60℃；4000次，同DoD与倍率	同厂柜数初筛；-40℃为存储温度，工作范围未覆盖-30℃
台达LBM-12，LFP UPS柜	标称43.5kWh、额定40.3kWh；直流200kW/10分钟BOL；工作5至35℃；>2500次，25℃、1C/1C、80%SOH	揭示10分钟功率不能直接保证15分钟任务
海四达AIDC电芯	85Ah LFP持续12C；50Ah Na持续8C；新闻给出Na工作-40至80℃范围	扩展候选供应商；倍率与温度未绑定同一测试工况

昆宇官网及两份规格书均可公开读取。15分钟功率字段相互一致，适合做第一层整柜筛选；同时记录两处待澄清字段：LFP的768V×85Ah为65.28kWh，与原表58kWh定义不同；20分钟功率网页174kW、中文规格书147kW，本研究不用该项。两类循环次数均未给出EOL及测试温度，不能直接替换本模型的15,000次题设。厂家“效率提升3%”也未提供绝对RTE。LFP产品、Na产品、LFP规格书、Na规格书

台达给出了较完整的额定能量与BOL条件；海四达则说明LFP和Na都存在面向AIDC的高倍率电芯。后者目录中50Ah Na型号前缀和“8000(0.5c@70%)”条件仍需澄清，故没有转换为整柜寿命或低温有效倍率。台达规格、海四达AIDC公告、海四达电芯目录

2.2 已核验的公开中标价格

任丘智弘100MW/400MWh项目的两个标段均为4小时电站，2026年9月15日公布最终中标结果。

标段与中标单位	公告金额与容量	本研究复算的单位价格
Na，宁德时代	41,416,220元；10MW/40MWh	1035.41元/kWh；1.035405元/Wh
LFP，远景能源	186,480,000元；90MW/360MWh	518.00元/kWh；0.518元/Wh

按两份最终中标公告总额除以招标容量，Na单位设备价格约为LFP的1.999倍。此处同时存在规模、厂商和产品系列差异；LFP标段由120MWh大容量及240MWh长寿命两部分构成。该结果描述一次具体采购，不能解释为通用材料溢价或AIDC短时备电定价。Na最终中标、LFP最终中标

原始招标范围含电池舱、BMS、消防、热管理、PCS、箱变、EMS、线缆及相关设计和技术服务。它不是电池单独价格，也不等于全项目EPC造价；若将其填入“初始电池单价”又另加PCS和温控，会重复计价。公告摘录未明确税率，未公开完整合同或实际支付凭证。Na招标范围、LFP招标范围

部分转载的LFP总额为194,616,000元，同时标0.518元/Wh；前者实际对应0.5406元/Wh。本版采用政府原文186,480,000元。8月17日补遗改为≥7000次（25℃、90%DoD、70%EOL）或15年日历寿命（≥70%EOL）；旧版10000次和20年条件已被替换。招标门槛仍不等于实测寿命。LFP补遗

3 系统边界与经济方法

比较单位为完成同一交流侧任务的系统。P为保护及调度功率，Q为每天日常交付电量，t为备用小时，R=P×t为备用交流电量。往返效率ηRT按对称路径拆为ηc=ηd=√ηRT；这是模型假设。

设DoD为可用放电深度，fEOL为寿命终点容量比例，fT为设计条件容量系数，Cd为在该条件与EOL下可用容量基础上的放电倍率，则标称DC容量为：

E能量=(Q+R)/(DoD×fEOL×fT×ηd)

E功率=P/(Cd×fEOL×fT×ηd)

E标称=max(E能量,E功率)

备用占用DC能量R/ηd，运行过程中保持不低于这一预留。模型按EOL配置并一直用EOL可用容量检查运行，没有预测真实衰减轨迹。功率公式的Cd是模型有效倍率；厂商按初始Ah定义的C值不能未经换算直接输入。

逐时账本满足：存储DC变化=充电交流电量×ηc-交付交流电量/ηd。购电=负荷＋充电＋辅助用电-放电，受PCS、充电倍率、负荷和购电上限约束。充电只在前段窗口，放电只在后段窗口；不向电网出售电量，不在同小时充放电。日末回到备用水平，日初备用首次补电费用计入初始投入。任务不足时停止输出采购胜负和报价边界。

模型提供低价优先及先降低充电峰值两种策略。后者对充电峰值上限做单调可行性搜索，再在该上限内按低价优先填充。在本研究平坦谷价、相同负荷、固定Q的窗口中，所需平均补电功率给出峰值下界，均匀补电达到它；因此压低峰值不增加能量费。谷段价格不同时，两种策略不代表完整经济最优；后续需使用包含电量费及月需量的联合优化。

年测试等效循环n=年交流交付量/(ηd×E标称×循环测试DoD)。循环支持年数=N/n，换电间隔=min(日历寿命,N/n)。这是线性吞吐量假设，未做电化学老化校准。更换按精确发生时点折现，项目期末不再重复采购。

TCO=C初始＋年度充电、辅助用电、增量需量和运维的现值＋电池及PCS更换现值＋退役减残值现值。NPV=避免购电费用现值-TCO。LCOS=TCO/折现日常交付量；纯备用没有日常放电量时不输出LCOS。评价结构参考DOE，但参数由本场景显式给定。DOE方法说明

需量项按实际峰值计费的简化结构计算：年增量费用=12×月需量单价×(有储能购电峰值-无储能负荷峰值)。假定代表日峰值每个月出现，不适用于变压器容量计费、合同保底门槛或少数月份调度的直接估算。历史官方资料说明这些计费方式存在区别；本版40元仅为压力测试，不代表2026年某地现行价格。国家发改委计费结构说明

采购分界pNa*=(LFP的TCO-钠电除初始电池采购以外的现值费用)/钠电标称容量。仅改变钠电初始电池相关单价；替换单价固定，不是含税交钥匙系统报价。相对费用较低和项目自身回本是独立判断。

4 统一演示输入

共同场景参数	数值	性质
负荷与PCS额定功率	1,000kW，全天平坦负荷	假设
日常交付与备用	2,000kWh/日；15分钟即250kWh	假设
项目期限与实质折现率	20年，5%，不变价	假设
调度与窗口	365天/年；0-8点充电，之后放电	假设
电价	0-8点0.30；8-16点0.55；16-22点0.85；22-24点0.55元/kWh	合成电价
购电上限	2,200kW	假设
DoD、EOL、测试DoD	90%、80%、90%	假设
PCS单价与寿命	200元/kW；15年	假设
其他建设、每次换电附加、退役	18万元、2万元、2万元；残值0	假设


两类系统相同的电池输入	数值	性质
初始电池相关单价 / 替换单价	700 / 500元/kWh标称DC	假设，PCS及其他费用另列
往返效率 / 容量系数	90% / 90%	有效条件假设
充电 / 放电倍率	0.5C / 0.5C	有效条件假设
日历寿命 / 年运维 / 日辅助耗电	15年 / 2万元 / 32kWh	假设
循环寿命	主模式双方15,000次	题设解释

-30℃是设计运行边界，未模拟全年恒定低温。电芯实际温度、预热、机房恒温和热损耗未建模。实际对照应同时评估冷端部署和恒温机房路线，不能把室外无预热LFP与恒温系统的标称性能混在一起。默认输入是对称控制组，便于检查模型是否人为偏向某一技术。

5 结果一 需量费用与调度改变项目回本

兼用场景	购电峰值kW	TCO万元	NPV万元	LCOS元/kWh
无需量费用，低价优先	2,001.3	729.63	+43.65	0.802
无需量费用，最小充电峰值	1,279.1	729.63	+43.65	0.802
需量40，低价优先	2,001.3	1,328.61	-555.33	1.460
需量40，最小充电峰值	1,279.1	896.59	-123.31	0.986

数字对两类系统相同。费用现值分解为：初始294.21万元、充电与辅助用电311.13万元、运维24.92万元、更换98.61万元、退役0.75万元。在最小峰值策略和需量40时，新增需量现值166.96万元，其余费用保持相同。

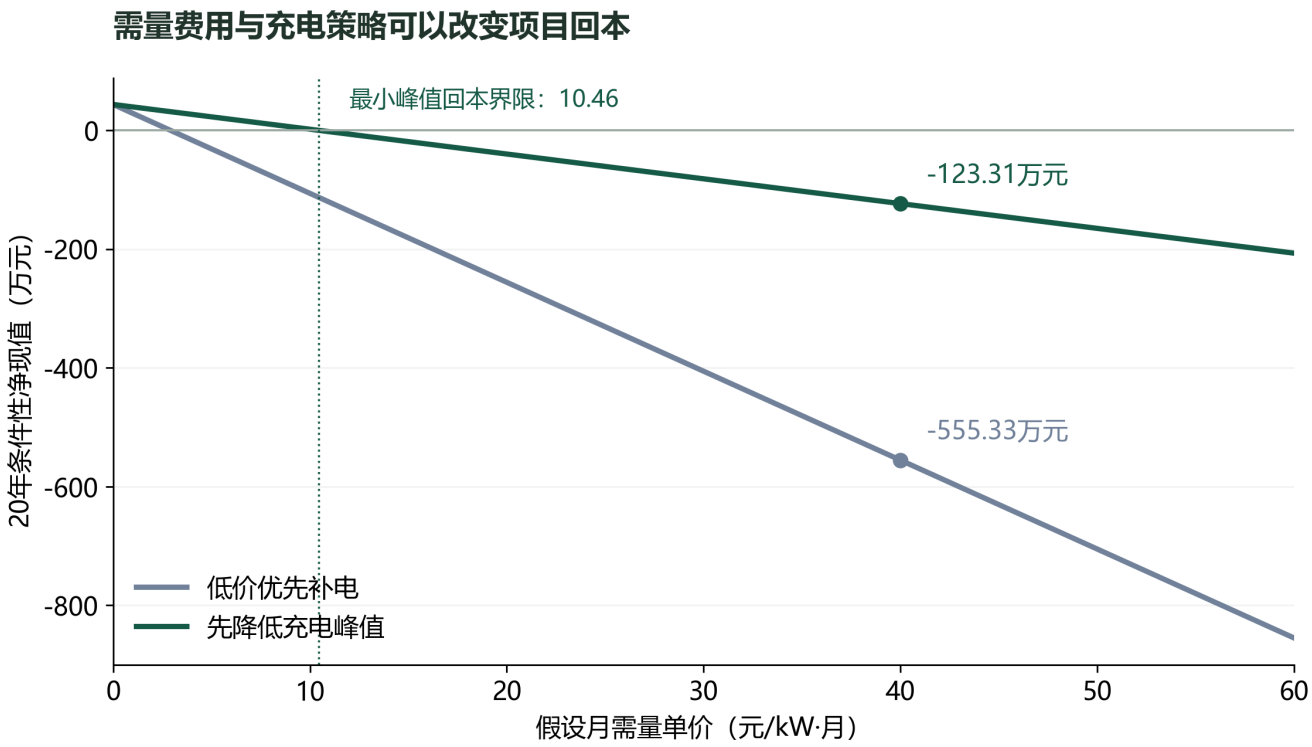


条件模拟：1MW，2MWh/日，15分钟备用，20年，5%折现；两类电池相同假设。40元不是实际电价。

需量单价与条件性净现值 · 来源：本研究条件性模拟

本窗口充电价格完全相同，均分充电将增量峰值从1,001.3kW降至279.1kW，相对低价优先降低20年费用现值432.02万元。这是特定窗口下的调度价值，不是钠电材料独有价值。按上述条件，最小峰值策略的需量单价回本界限约10.46元/kW·月；实际合同应代入重新计算。需量40条件下，还需每年9.89万元等值、持续20年的额外净收益才能回本。这是需求值，不是已经实现的调频或避免停电收入。

6 结果二 短时备电先看功率

纯备电设Q=0、调度天数0，仍保留1MW、15分钟、共同成本与EOL条件。0.5C下，标称容量2928.0kWh，由放电功率配置决定；4C假设下，标称容量406.7kWh，由备用能量决定。两者年化整体费用分别286.9和96.6元/kW·年。没有为任一真实产品赋予0.5C或4C认证。

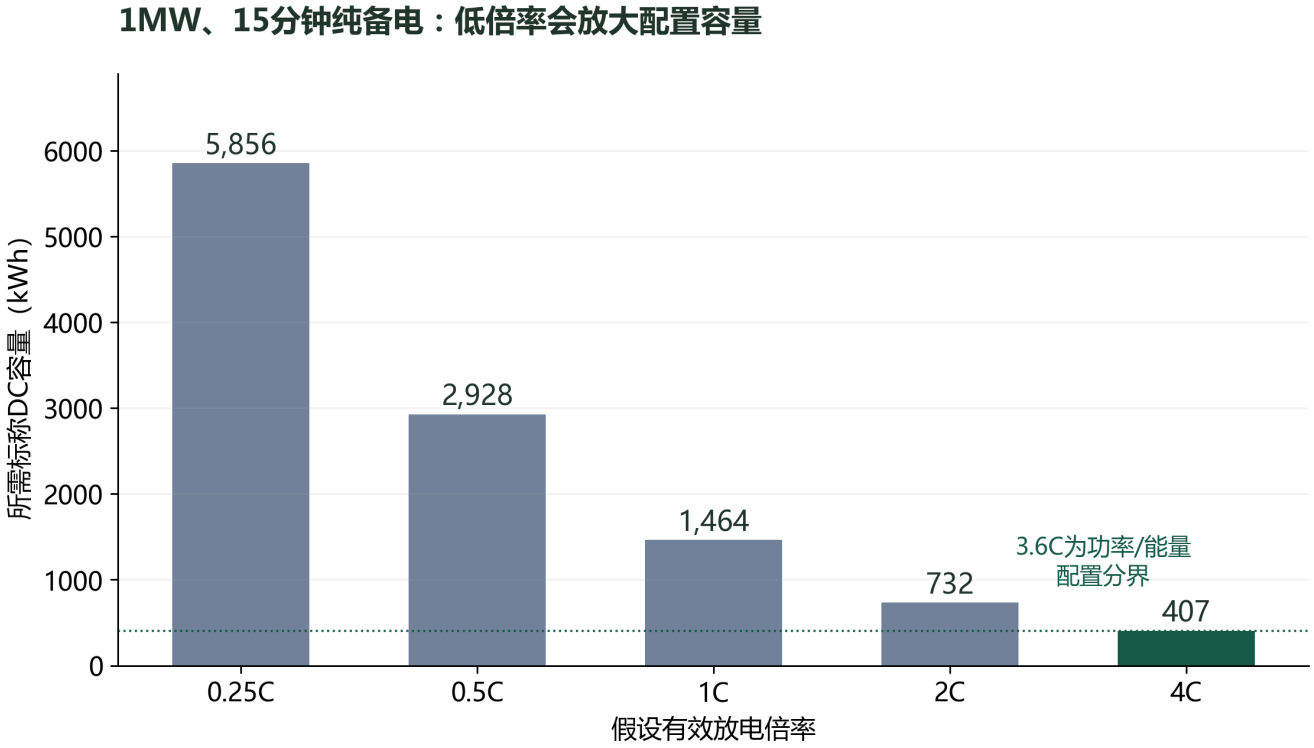

15分钟备电的倍率与容量 · 来源：本研究条件性模拟

令E功率≤E能量，得到纯备电能量约束主导的倍率门槛Cd≥DoD/t。15分钟与90%DoD对应3.6C。若Cd更低，按每kWh单价比较会遗漏功率导致的配置放大。该简化公式没有描述高倍率电压跌落、容量变化与热约束，门槛需要实际放电曲线复核。

备用LCOS为空。即便模型储能能量足够，也不能判定真实UPS切换合格；冗余、直流母线、控制接口、安全和可靠性需要工程验证。年化费用表示购买保障能力的条件性成本，不是停电保障的市场价值。

用实际规格做一层独立核对：昆宇的15分钟功率表给出LFP 232kW/柜、Na 121kW/柜。只按该表原工况、忽略UPS转换和额外冗余，满足1000kW需ceil(1000/232)=5柜LFP或ceil(1000/121)=9柜Na。二者汇总原表容量为290和333.45kWh，柜体底面积分别6.0和10.8平方米，尚未含检修通道。没有用“最大6C”乘标称能量代替15分钟曲线。

由此得到可用于询价的首购门槛：设同供货边界单柜价格为qL、qN，其他费用相同，则9qN<5qL要求qN/qL<5/9，即55.56%。这不是真实报价，也不是完整TCO；温控、UPS转换、EOL降额和冗余可能改变柜数。两产品工作范围均未覆盖-30℃，所以这组柜数仅支持目录条件初筛，不能宣称完成官方低温任务。厂商须补充EOL下15分钟交流侧曲线及明确母线兼容条件。

台达LBM-12则提供另一个直接可核的反例：5柜虽具有合计1000kW的10分钟BOL标注，但额定总能量仅201.5kWh，少于15分钟任务的250kWh，即使不计损耗也不足。只按额定能量、忽略损耗和老化，需至少7柜；真实工程数量还需15分钟曲线和EOL容量。电池功率与时长必须同时核对。

7 结果三 15,000次不自动形成更换优势


基准场景年测试等效循环233.6次，15,000次对应的次数换算为64.21年，但假设日历寿命15年先触发换电。这个64.21年不是使用寿命预测。

LFP独立循环输入	循环换算年数	实际模型换电间隔	钠电初始电池单价分界
3,000次假设	12.84年	12.84年，循环限制	726.99元/kWh
6,000次假设	25.68年	15年，日历限制	700.00元/kWh
15,000次题设解释	64.21年	15年，日历限制	700.00元/kWh

在年测试等效循环233.6次、日历寿命15年的假设下，循环约束门槛为3,504次。对照高于这一门槛时，提高循环次数不会减少该模型的换电事件。3,000次情景仅是反事实测试；不能作为LFP行业性能。换电价格、日历衰减与质保条款的真实差异仍可能改变结果。

8 结果四 低温优势对应有条件的采购分界

保持其他参数及替换价格相同，仅设Na容量系数0.9、LFP0.7，钠电标称配置为3,660.0kWh，对照为4,705.8kWh；钠电初始电池费用分界升至968.72元/kWh，相对LFP700元假设可容纳38.4%溢价。这是配置与未来替换数量共同作用的结果。0.9与0.7不是取得的配对实验数据；若LFP通过温控维持较高容量，则需要重新加入温控投资、耗电和充电性能，不能沿用该优势。

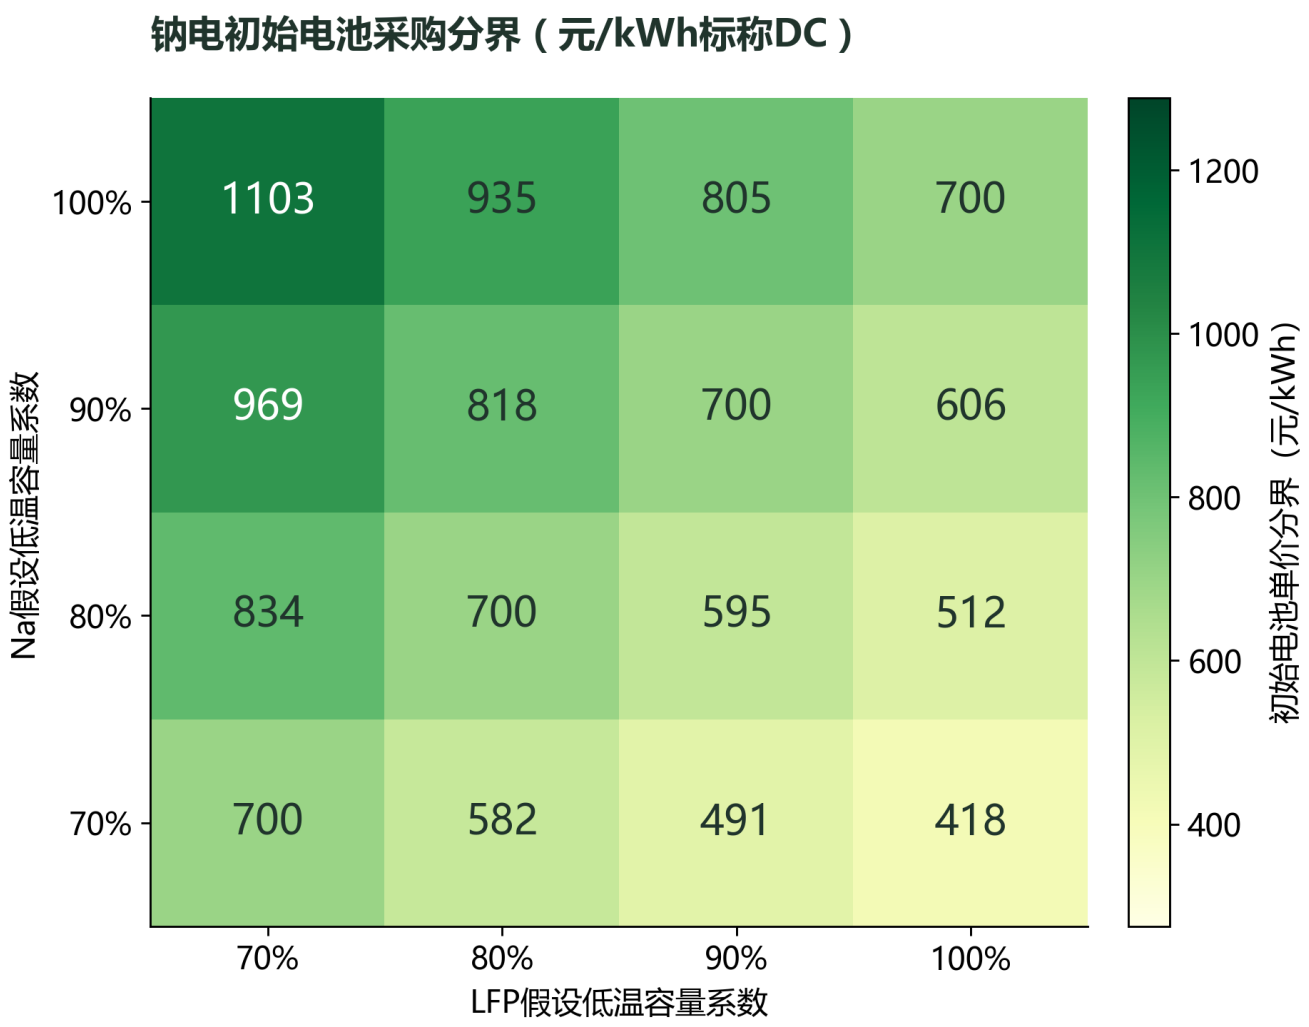

LFP初始700元、双方替换500元，其余参数相同。系数无配对测试依据；仅改变Na初始单价。

低温容量系数与初始采购分界 · 来源：本研究条件性模拟

432个限定条件组合覆盖Na初始560/700/840/1050元、RTE85/90/95%、容量系数70/80/90/100%、日历10/15/20年，以及LFP容量系数80/90/100%；其余参数固定，需量40，采用最小峰值策略。全部完成本模型日交付，Na-LFP费用差从-233.38到＋375.14万元，采购分界从275.28到1,287.91元/kWh。网格未拟合联合分布，忽略部分物理相关性，不将格点占比解释为现实胜出概率。

9 反例与验证

将充电窗口压缩为1小时，PCS最多补入1,000kWh交流电，90%往返效率下只能交付900kWh，少于2,000kWh任务。模型仍保存部分运行费用用于排错，但不输出采购胜者、利润结论或分界。多买电池无法自动解决PCS和充电窗口的约束。此工况所需补电时间下界为2,000/(0.9×1,000)=2.22小时，逐时模型至少需要3个完整小时窗口。

模型的47项软件检查覆盖独立小规模手算、能量守恒、备用不被侵占、功率及购电上限、不可行拦截、替换与折现时点、旧场景兼容、增量需量费、最小峰值平价解析解及分界反转。研究批处理另设6项结论一致性断言。软件检查证明这些计算规则的一致性，不能验证厂商数据、低温性能与现场经济性。

独立手算采用100kWh电池、10元/kWh初始价、每年一次、两年零折现，其他费用为零：每次充电30元、避免购电85元，总费用1,060元、总避免费用170元、NPV-890元、LCOS5.3元/kWh。将共同参数设成完全相同，则两类方案费用差应为0。完整逐时与逐年文件保留未四舍五入值，图表与正文仅作显示舍入。

10 研究迭代

前三轮均在2026年10月14日实际完成，不回填为先前日期的公开研究。第一轮核对官方题目和现行规则，建立参数准入表，收紧“温度×循环寿命”“电芯成本×系统采购”“辅源百分比×绝对效率”的映射。第二轮增加增量需量费、最小充电峰值策略、容量约束解释与备电年化费用，并得到回本反转与倍率反例。第三轮运行11个完整场景和432格条件分析，交叉检查公式，整理图表、首版研究及单页讲述。

第四轮在同日核验产品官网、原始中标和招标补遗，新增同厂备电柜初筛与整柜询价边界；纠正LFP转载金额及旧版寿命要求，明确成套设备与电池单价的范围。新增10项资料算术与口径校核，未将软件算例或厂商披露视为现场测试。

第五轮将待验证问题变成可认领、可验收的任务，把来源、模型版本、结论变化与复核意见记录到每条贡献。工具0.3.0加入本地资料交换、积分依据和经营记录；新增25项流程与分配检查，与原经济模型47项合计72项通过；本次研究入口另外新增2项，当前合计74项。浏览器使用明确标注的演练资料检查交互，演练身份和金额不作为真实合作或收入证明。

11 验证优先级与下一版判据

优先级	需要的数据与方法	将改变哪项结论
1	组委会澄清题设对象、DoD、EOL、-30℃含义	固定共同或单方主解释
2	同功率及备电任务的两份含税报价，列明电池、柜、BMS、PCS、温控和施工	把700元演示分界转换为实际采购比较
3	同产品EOL与实际电芯温度下的放电曲线、充电限制、容量及RTE，明确辅源是否已含	复核短时倍率门槛、装机与低温溢价
4	日历质保、容量终点及循环DoD、倍率、温度；更换停机与价格条款	替换周期与未来费用
5	至少12个月按15分钟记录的AIDC负荷、电价、实际计费峰值及合同方式	替代代表日、联合调度和真实需量项
6	温控与维保日志、UPS冗余与切换试验；实际服务收入合同	确认可用率与可叠加收益，防止重复计价

本版已把可核验的规格和历史中标价升级为产品及采购资料，未获得本项目有效配对报价、日历质保或-30℃EOL曲线。下一版逐字段升级证据，不把整张厂商页面等同于全部模型输入已校准。询价模板准备两项共同交流侧任务，并要求拆分含税价格、柜数、温控、PCS/UPS、安装和质保；当前为待发送草稿。目前未估计停电概率及算力收入，未以安全宣传推导故障率，税费、融资与退役合规费用仍待校准。

12 官方要求对应与提交材料

官方要求	本版交付	当前状态
两类系统、五项长期经济比较	第3-8节；逐年现金流与费用拆分	本地完成，条件模拟
15,000次与-30℃	主模型及单方解释对照、参数准入表	纳入；测试口径待澄清
可复用经济模型	可运行工具、JSON/CSV输入、模型与复算脚本	本地完成
过程与原创问题留痕	当日五轮记录、共建任务与修订流程、五篇发布草稿	工具本地实现；前版成果已在1836公开
10分钟讲述及5分钟交流，仅1页PPT	一页可编辑PPTX与另存讲述提纲	本地材料；场次和演示权限待通知
平台项目集合查阅	研究、代码与证据包准备就绪	前版已公开；本次修订与集合归属待核对

按现行规则，10月15日零点确定分组，10月17日零点把平台已发布内容归集到各组项目集合。准备计划按北京时间10月14日晚完成分组确认、10月16日晚完成发布与收录核对；官网未单独标注时区，场次以组委会通知为准。完整PDF或一页PPT不能代替平台研究过程留痕。平台积分公式也不能当作评委票数。规则来源

复算顺序：运行工具包或项目scripts/serve.mjs查看场景；scripts/build-evidence.mjs生成控制组账本，scripts/build-research.mjs生成11个场景与432格分析，scripts/build-product-screening.mjs生成产品筛选和价格复算，历史v1.2正文由scripts/build-report.mjs生成，本次v1.3正文另存保留。evidence/product-prices-2026-10-14保留原始页面、规格书、SHA256清单及筛选结果。新增共建流程源码和贡献指引；旧研究PDF、PPT和发布包保留，当前正文另存为v1.3。

13 1836持续共建与商业验证

1836现行规则把过程留痕、原创问题及探索验证的演化纳入赛季评价，项目积分关联具体项目后按占比参与对应收益分配。本研究保留04题的经济比较为核心，把共建机制用于补齐能改变经济边界的证据。积分与收益规则

可认领问题	交付与验收依据	进入哪项经济判断
同任务配对报价	两份明确型号、任务、税费、温度、EOL和供货范围的报价	初始投入与同口径采购比较
15分钟功率与低温条件	曲线或书面答复，保留目录矛盾及柜数修正理由	可行性、装机与温控费用
独立复算	输入、模型版本、可重复过程和差异说明	能量守恒、需量与替换现金流
月度负荷与计费	获授权匿名负荷、同月账单口径和缺失说明	真实峰值与调度收益
实际使用需求	可引用的业主或集成商反馈及具体判断变化	商业交付和使用价值

认领者提交证据说明、来源、对应模型版本和结论影响；不同署名复核者逐项检查，通过或要求补充。新修订保留旧证据和意见。已通过贡献发现问题时可退回补充，旧积分依据保留但退出本地分配预演。纠错和不利证据同样可以进入验收；通过复核不会自动把参数升格为真实产品性能。

资料包支持JSON检查与应用、CSV贡献清单以及上次备份。当前按顺序传递同一份最新资料包，不自动合并同时编辑的分支。操作人姓名是手工填写的信息，姓名一致性拦截只能防止误操作，实际独立身份与平台审核需要外部确认。

三类账本分别回答不同问题。储能项目经济账包含业主的建设、运行、替换和节电价值；工具经营账记录选型分析、部署或更新服务的收入与费用；贡献分配账按手工登记的项目积分试算机构确认的可分配收益。模型NPV不转化为工具收入，待发生收入不计入已登记结余。经营发生的确认需要凭据并保留原约定来源。

收益预演公式为：贡献者份额 = 假设可分配收益×本项目登记积分占比。计算按分采用最大余数法分摊，确保合计与输入一致；没有项目积分时收益保持未分配。预演不支付资金，也不确认任何正式积分、基金权益或分红承诺。实际可分配收益的口径、结算与争议处理由1836及相关参与方确认。

第一项商业试验面向一位AIDC业主或系统集成商，使用同任务选型报告核查供货范围、配置和经济性；以可引用反馈验证是否减少重复计价、识别不可行任务或改变选型。收费和持续更新服务是待验证的商业假设；当前不填写虚构客户、订单或收入。

原创代码、脚本与测试采用MIT许可；厂商和政府原始资料保留来源权利。CONTRIBUTING.md明确贡献任务、验收、资料交换及积分边界。赛季后的更新以真实新证据触发模型版本修订，并保存受影响的算例和判断。

结论

现有证据支持钠电在低温应用中值得研究，但具体SKU的功率、工作温度及寿命差异需要单独核验。任丘历史中标价说明公开市场已有成套采购证据；昆宇同厂规格说明短时备电不能只按每kWh或最高倍率比价。长循环寿命、低温能力和运行价差，只有改变同任务配置、完整费用或质保约束后才进入长期经济结论。本版提供可复算模型、原始来源与整柜询价门槛；下一步优先补齐本项目配对报价和低温EOL曲线。

共建工作台让参与者可以提交、复核并修订这些证据，经营与分配账本则为后续真实商业试验提供记录方式。工具已在本地运行，真实合作、需求和经营收益仍需用实际参与与交付验证。

方法说明：文献检索与整理使用AI工具辅助；计算结果由确定性模型和解析算例核对。

14 赛前复算入口与现场资料准入

本次修订保留模型0.2.0与前版全部条件结果，新增独立研究概览与三项可复算案例。案例计算不覆盖参数试验中的当前输入，每份导出保留输入、模型版本、数据性质和完整结果。需量0与40的两项检查对两类同参系统分别复现净现值436,494.71与-1,233,109.15元；1小时充电窗口不满足任务，不输出采购胜负。新增2项检查与原72项合计74项通过。

路演v1.4按官网当前10分钟讲述及5分钟交流准备，采用9分钟主体与1分钟机动，仅1页PPT；个人背景暂不写。实际讲述速度仍需真人排练。上版合并成果已公开可读：1836版本帖子。

现场资料尚未提供。下一步先收集带时区的时间、负荷kW及元/kWh电价，检查覆盖范围、完整天数、缺失和重复。只用可计算的完整日验证当日任务，不把少量样本直接称为全年收益，也不把负荷、电价的真实来源扩展到未经验证的电池参数。默认资料仅本地使用，公开摘要遵循提供方明确允许的范围。正式配对报价、真实独立复核和现场研究仍待补齐。

参考资料与日期

1. 官方题目 · 2026-10-14读取

https://1836.online/projects/cmujvb96f000z3jo188jx0xjp

2. 官方现行规则 · 2026-10-14读取

https://1836.online/points-and-revenue

3. 政府评价方法 · 2022

https://www.energy.gov/cmei/2022-grid-energy-storage-technology-cost-and-performance-assessment

4. 厂商披露 · 2026-06-23

https://www.catl.com/news/10052.html

5. 上市公司投资者活动记录 · 2026-07-24

https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-24/1225441968.PDF

6. 同行评议电芯成本情景研究 · 2025-01-13

https://www.nature.com/articles/s41560-024-01701-9

7. 国际机构产业分析 · 2026-02-17

https://www.iea.org/commentaries/sodium-ion-battery-momentum-grows-but-challenges-remain

8. 厂商产品用途说明 · 2026-10-14读取，页面未标发布日期

https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-introduction.php

9. 政府历史计费结构说明 · 2019-09-13

https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=16504

10. 厂商LFP备电柜产品页 · 2026-10-14读取

https://www.cospowers.com/products/info/97/1619.html

11. 厂商LFP规格书，中文第1页 · 2026-08上传路径；2026-10-14读取

https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866123138164tut9b.pdf

12. 厂商钠电备电柜产品页 · 2026-10-14读取

https://www.cospowers.com/products/info/136/1623.html

13. 厂商钠电规格书，中文第1页 · 2026-08上传路径；2026-10-14读取

https://www.cospowers.com/web/upload/2026/08/13/17866112719415eirh7.pdf

14. 厂商LFP UPS产品参数 · 2026-10-14读取，页面未标发布日期

https://www.deltapowersolutions.com/en/mcis/lbm-series-ups-battery-system-specifications.php

15. 厂商LFP UPS产品规格书 · 2026-10-14读取，文件未明确发布日期

https://www.deltapowersolutions.com/media/download/Leaflet_UPS-Battery_LBM%20series_en_EKAICA-ESP-FH.pdf

16. 厂商AIDC产品披露 · 2026年7月活动资料；2026-10-14读取

https://cn.highstar.com/companynews/352

17. 厂商电芯目录 · 2026-10-14读取

https://cn.highstar.com/cell

18. 政府最终中标结果，钠电标段 · 2026-09-15

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/db2166c9-a5c5-48e9-b6ba-bbcfc2670499.html

19. 政府最终中标结果，LFP标段 · 2026-09-15

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20260915/f9176493-3534-4e30-b3bf-8f74662fbc51.html

20. 政府原始招标范围，钠电标段 · 2026-08-07

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/b89f4e40-80b7-4e3a-a727-4fc63e80fa21.html

21. 政府原始招标范围，LFP标段 · 2026-08-07

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260807/2233b878-5252-4270-a3c0-859635d5de7b.html

22. 政府钠电招标补遗 · 2026-08-17

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/f5dd332f-4b72-4d9d-ac24-c400e2a36af1.html

23. 政府LFP招标补遗 · 2026-08-17

https://szj.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002001/20260817/a12601dc-ef29-42e8-983c-3b3c64af44ae.html