



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Diretoria de Atividades Técnicas

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2026.

EMENDA CBMMG/DAT N°. 5/2026

Esta Emenda tem por objetivo promover as seguintes alterações na Instrução Técnica 03 - 2ª Edição (Composição do Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico - PSCIP):

1 ACRESCENTAR o item B.18 e subitens:

B.18 Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs)

B.18.1 Elementos que devem ser apresentados em arquivo DWG:

- a) Indicar localização de cada estação de recarga, conforme simbologia do Anexo D;
- b) constar, em planta ou detalhe, a potência máxima de projeto de cada estação de recarga;
- c) indicar a localização do ponto de desligamento manual individual, em relação a cada estação de recarga, conforme simbologia do Anexo D;
- d) indicar a localização do ponto de desligamento manual geral do pavimento, conforme simbologia do Anexo D;
- e) indicar a localização do ponto de desligamento manual geral da edificação, conforme simbologia do Anexo D;
- f) identificar as vagas proibidas de uso de estações de recarga, caso haja;
- g) representar em planta e apresentar detalhamento das sinalizações previstas na norma específica.
- h) inserir nota em planta informando que os SAVEs atendem às NBRs 5410 e 17019.

B.18.2 Informações que devem ser apresentadas em arquivo PDF:

- a) apresentar memorial do sistema de alimentação de veículos elétricos (SAVE), conforme Anexo E.4.6;
- b) no ato de solicitação de vistoria:
 - b.1) apresentar Laudo de Conformidade dos Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs) para cada estação ou conjunto de estações de recarga instaladas, conforme Anexo E.5.6, acompanhado do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica.

2 RENUMERAR os itens C.4.9 e C.4.9.1 para C.4.10 e C.4.10.1:

C.4.10 Memorial descritivo complementar

C.4.10.1 Memorial descritivo complementar solicitado pelo serviço de segurança contra incêndio e pânico do CBMMG, a fim de subsidiar a avaliação do PSCIP quando as características da edificação e/ou espaço destinado ao uso coletivo o exigirem.

3 ACRESCENTAR os itens C.4.9 e C.4.9.1, com a seguinte redação:

C.4.9 Memorial do Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)

C.4.9.1 Obrigatório em PSCIP com presença de SAVE. Contém a descrição das quantidades, tipos e locais de instalação das estações de recarga, atestando que todas elas se encontram em conformidade com o projeto elétrico único elaborado para a edificação.

4 ACRESCENTAR o item C.7.6:

C.7.6 Laudo de Conformidade dos Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs)

Laudo técnico de profissional habilitado, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica, contendo checklist das características e componentes da instalação elétrica dos SAVEs, conforme Anexo E.5.6.

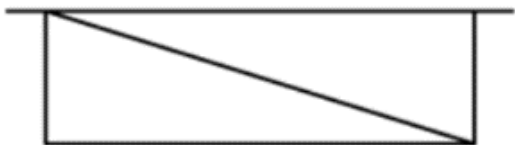
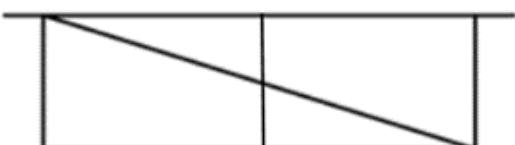
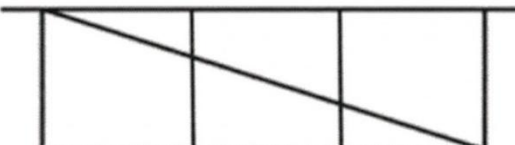
5 ACRESCENTAR o item D.20 no Anexo D:

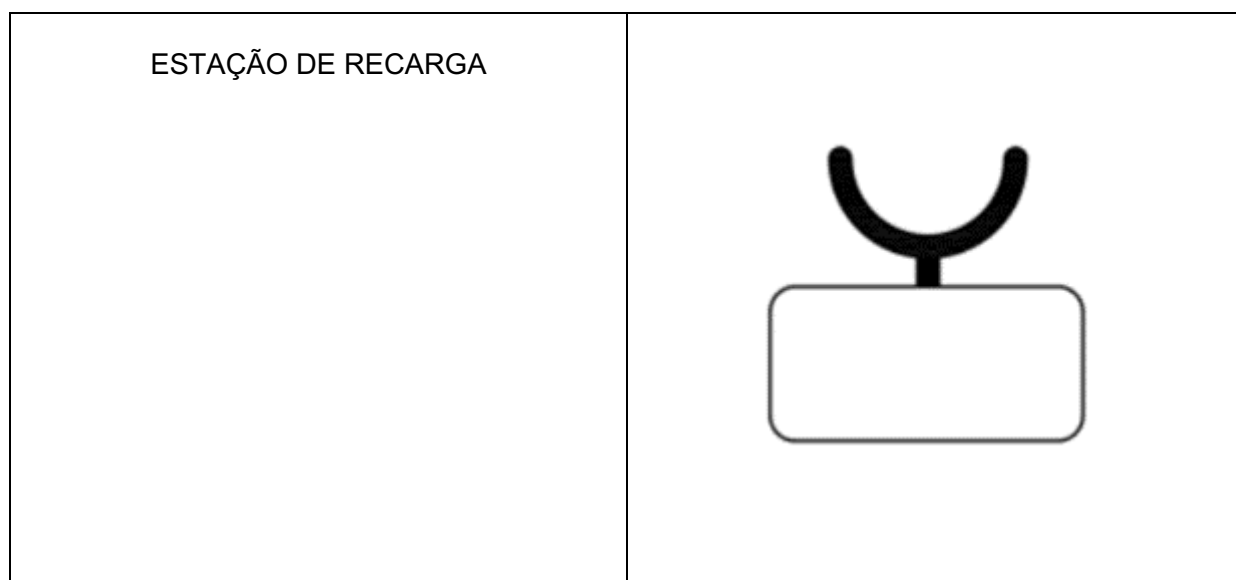
6 ACRESCENTAR o Anexo E.4.6 - MEMORIAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE):

7 ACRESCENTAR o Anexo E.5.6 - Laudo de Conformidade dos Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs):

Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel BM
Diretor de Atividades Técnicas

D.20 Sistema de alimentação de veículos elétricos (SAVE)

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)	
PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL (ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO)	
PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL (PAVIMENTO)	
PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL (QUADRO DE ENERGIA PRINCIPAL)	



E.4.6 MEMORIAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)

(Nome) _____, registrado no ____ (inserir o Conselho Profissional) sob o nº _____, atendendo o disposto no item 8.2.1.1 da IT 30, declara, para fins de aprovação do PSCIP junto ao CBMMG, que o presente memorial se baseia em projeto elétrico único que engloba toda a edificação, cuja elaboração contemplou infraestrutura, padrões técnicos e estudo de carga global, em sua condição de máxima simultaneidade ou controlada por Sistema de Controle de Recarga, conforme a NBR 17019:

MEMORIAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)		
1	Capacidade Nominal de Potência do Padrão de Entrada da Edificação (kW):	Exemplo: 300 kW
2	Potência elétrica total disponível para a instalação de SAVEs (em kW, já deduzidas as margens de segurança calculadas pelo RT): <i>Folga elétrica real medida na edificação em horário de pico.</i>	Exemplo: 100 kW
3	Uso de Sistema de Controle de Recarga (sistema de gerenciamento dinâmico de carga - DLM): <i>O projeto prevê o uso de gerenciamento dinâmico ativo conforme a ABNT NBR 17019?</i>	[] Sim [] Não

4	Potência limite projetada exclusivamente para a instalação de SAVES (kW): <i>Potência máxima absoluta que a infraestrutura e/ou o DLM foram dimensionados para operar com segurança.</i>	Exemplo: <i>150 kW</i> Notas: - Se o item 3 for 'Não', o valor deve ser igual ou menor que o item 2. - Se o item 3 for 'Sim', o valor pode ser maior que o item 2.
---	---	---

NOTA GENÉRICA:

1) Atender a Instrução Técnica nº 30 (IT 30) - Instalações e equipamentos elétricos.

2) Caso se deseje instalar novas estações de recarga que ultrapassem a potência limite projetada exclusivamente para a instalação de SAVES (item 4), um novo projeto elétrico único deverá ser executado, com a consequente apresentação de um novo Memorial do SAVE para fins de atualização do PSCIP.

Ass. Responsável Técnico - CREA / CAU / CRT nº _____

OBS: Caso o responsável técnico pelo memorial do SAVE seja diferente do RT do PSCIP, anexar documento de responsabilidade técnica do profissional.

E.5.6 LAUDO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)

	Laudo de Conformidade do Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE)		
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO			
Razão social:		CNPJ:	
Logradouro:	Nº:	Complemento:	
Bairro:	Cidade:		CEP:
Proprietário/Resp. pelo uso:		CPF/CNPJ:	
Uso, divisão e descrição:		Nº PSCIP:	
Altura da edificação:			
2. PARÂMETROS HOMOLOGADOS NO MEMORIAL DO SAVE			
2.1	Capacidade Nominal de Potência do Padrão de Entrada da Edificação (em kW, conforme projeto elétrico único) - item 1 do Memorial:		
2.2	Potência elétrica total disponível para a instalação de SAVES (em kW, já deduzidas as margens de segurança calculadas pelo RT) - item 2 do Memorial:		
2.3	Uso de Sistema de Controle de Recarga (sistema de gerenciamento dinâmico de carga - DLM) - item 3 do Memorial:		
2.4	Potência limite projetada exclusivamente para a instalação de SAVES (kW) - item 4 do Memorial:		

3. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES INSTALADAS (INSERIR APENAS OS SAVEs CONTEMPLADOS POR ESTE LAUDO)				
Identificação da estação (seguir a numeração das instalações anteriores, se houver)	Tipo de SAVE	Localização	Tipo de alimentação (CA/CC), corrente (A), tensão (V) e potência nominal (kW) máximas previstas para a estação.	
(ex.: Estação 8)	(ex.: modo 3)	(ex.: vaga 23 da garagem do 1º pavimento)		
(ex.: Estação 9)	(ex.: modo 3)	(ex.: vaga 38 da garagem do 2º pavimento)		
...	...	...		

4. DADOS GERAIS DAS ESTAÇÕES DE RECARGA INSTALADAS (CONSIDERAR TODOS OS SAVEs - AQUELES INSTALADOS ANTERIORMENTE, SE HOUVER, E AQUELES CONTEMPLADOS POR ESTE LAUDO):		
4.1	Número total de estações de recarga instaladas (somatório dos carregadores novos com os que já existiam):	
4.2	Potência nominal instalada nesta fase (apenas os carregadores novos, em kW):	
4.3	Potência nominal total acumulada (somatório dos carregadores novos com os que já existiam, em kW):	
4.4	Potência residual restante disponível para a instalação de SAVEs (subtração do item 2.4 pelo item 4.3, em kW):	

5. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO				
5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		SIM	NÃO	NA
5.1.1	Foi elaborado projeto elétrico único, contemplando a solução de infraestrutura, os padrões técnicos e o estudo de carga global de toda a edificação?			
5.1.2	A curva de carga da instalação existente, conforme previsto no projeto elétrico único, comporta a instalação do(s) SAVE(s)? Obs: levar em consideração eventual acréscimo de demanda realizada após a elaboração do Projeto Elétrico Único (Memorial do SAVE - Anexo E.4.6)			
5.1.3	O transformador comporta o acréscimo de carga demandado pela instalação do(s) SAVE(s), dentro dos limites estabelecidos pelo estudo de carga global da edificação?			
5.1.4	O Sistema de Controle de Recarga foi devidamente instalado, configurado e encontra-se totalmente operacional?			
5.1.5	As prumadas e a fiação comportam o acréscimo de carga demandado pela instalação de SAVE(s)?			
5.1.6	Os quadros de proteção e distribuição comportam o acréscimo de carga demandado pela instalação do(s) SAVE(s)?			
5.1.7	As estações de recarga modo 2 foram instaladas exclusivamente em áreas externas?			
5.1.8	Foi instalado ponto de desligamento manual no quadro de energia principal da edificação ou no quadro de distribuição exclusivo para os SAVEs, com a função de desligar todas as estações de recarga da edificação?			
5.1.9	Foram instalados pontos de desligamento manual em cada pavimento que possua SAVE, a uma distância máxima de 5,0 metros do acesso principal do pavimento, com a função de desligar todas as estações de recarga daquele pavimento?			

5.1.10	Foram instalados pontos de desligamento manual/disjuntores a uma distância máxima (5 metros) de cada estação de recarga, com a função de desligar aquela estação específica?			
5.1.11	As estações de recarga foram dimensionadas com circuito exclusivo para suas instalações?			
5.1.12	Os circuitos das estações de recarga possuem proteção contra sobrecorrentes, choques elétricos por dispositivo diferencial residual (DR) e proteção contra surtos?			
5.1.13	Os quadros de alimentação destinados aos SAVE estão com os disjuntores devidamente identificados?			
5.1.14	Os quadros de alimentação destinados aos SAVE contêm dispositivos de proteção contra surtos (DPS)?			
5.1.15	Todos os SAVE dispõem de condutor de aterramento de proteção adequado, de forma a garantir a segurança elétrica das instalações e dos usuários?			
5.1.16	Foi instalado sistema de sinalização nas vagas que possuam SAVE, bem como junto aos pontos de desligamento/disjuntor(es), nos quadros de distribuição, conforme a IT 30?			
5.1.17	As estações de carregamento foram instaladas fora de corredores e rotas de fuga da edificação?			
5.1.18	As estações de carregamento foram instaladas observando os afastamentos mínimos, conforme IT 30?			
5.1.19	O sistema de alarme de detecção de incêndio da edificação está interligado aos pontos de desligamento, garantindo o desligamento automático do carregador imediatamente após o acionamento, seja este originado pela detecção ou pelo acionamento manual?			
5.1.20	A instalação foi executada em conformidade com o projeto elétrico único da edificação, respeitando os padrões técnicos e os limites de carga globais estabelecidos para a infraestrutura de recarga, conforme IT 30?			

6. DECLARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO LAUDO

Declaro, sob pena de incorrer no art. 299 do Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), sem prejuízo das demais sanções penais, civis e administrativas cabíveis, que o(s) Sistema(s) de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVEs) foi(ram) instalado(s) e verificado(s) em conformidade com a IT 30 e demais normas técnicas aplicáveis, e em observância ao projeto elétrico único da edificação.

Nome:		CREA / CAU / CRT nº:	
Endereço:		Nº	Complemento:
Bairro:	Cidade:		CEP:
E-mail:			Fone:
Nº do documento de responsabilidade técnica:			

Obs: O Laudo deve ser acompanhado por documento de responsabilidade técnica.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Frederico Barreto Pascoal, Coronel**, em 11/08/2026, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **146010507** e o código CRC **F2EEDD9D**.

Referência: Processo nº 1400.01.0047054/2026-20

SEI nº 146010507