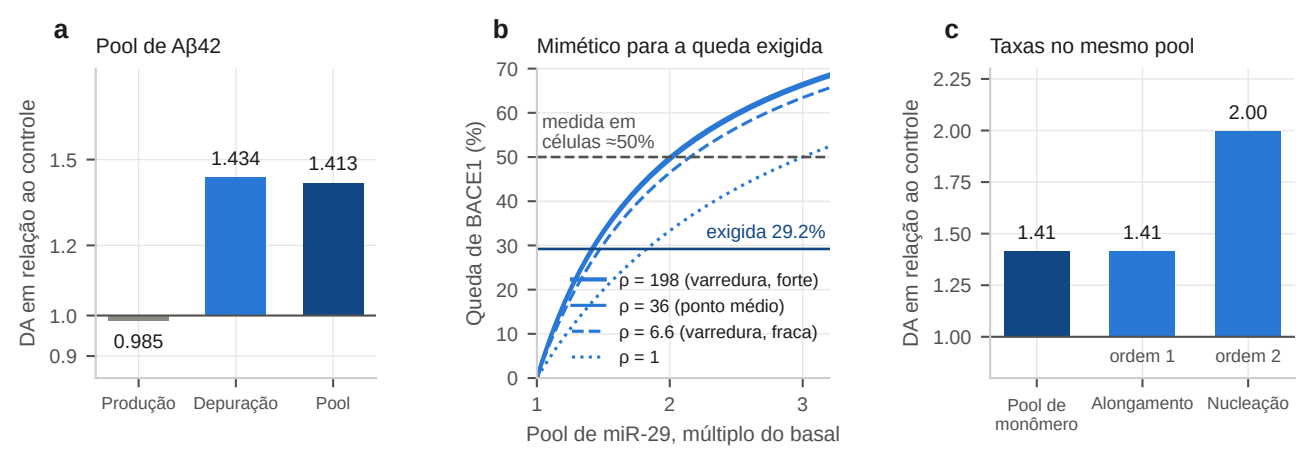
a
Pool de Aβ42
DA em relação ao controle
1.5
1.2
1.0
0.9
1.434
1.413
0.985
Produção
Depuração
Pool
b
Mimético para a queda exigida
Queda de BACE1 (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
medida em
células ≈50%
exigida 29.2%
ρ = 198 (varredura, forte)
ρ = 36 (ponto médio)
ρ = 6.6 (varredura, fraca)
ρ = 1
1
2
3
Pool de miR-29, múltiplo do basal
c
Taxas no mesmo pool
DA em relação ao controle
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
1.41
1.41
2.00
ordem 1
ordem 2
Pool de
monômero
Alongamento
Nucleação