LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°158-26 SU23

CLIENTE : Consorcio Hospital de Manchay
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA
UBICACIÓN ** : Pachacamac- Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 217-26
FECHA EMISIÓN : 2026-02-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17$^{\varepsilon 1}$

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : REA
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 623-SU-26
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-02-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2026-02-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
Nº Ensayo	Nº	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**
Nº Recipiente	Nº	--	--	--	--	--
Nº de Golpes	Nº	--	--	--		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	--	--	--	--	--
Masa del recipiente y suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Masa del Recipiente	g	--	--	--	--	--
Masa del Agua	g	--	--	--	--	--
Masa del Suelo Seco	g	--	--	--	--	--
Contenido de Humedad	**%**	--	--	--	--	--

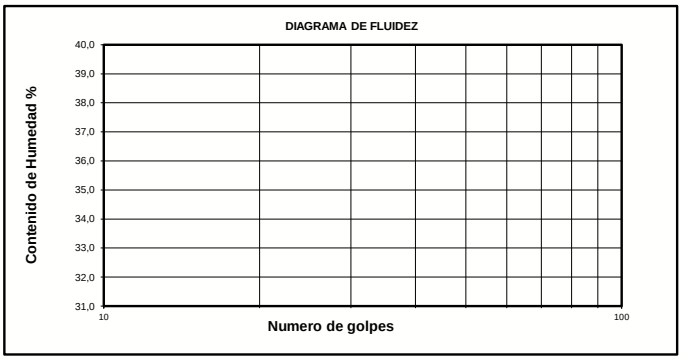

Límite Liquido	**NP**
Límite Plástico	**NP**
Índice de Plasticidad	**NP**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°158-26 SU23

CLIENTE : Consorcio Hospital de Manchay

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : Pachacamac- Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 217-26

FECHA EMISIÓN : 2026-02-05

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido	Multipunto
- Herramienta de ranurado para el límite líquido	Metal
- Dispositivo para el limite liquido	Manual
- Método de laminación para el Límite Plástico	Manual
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena	-
- Método de preparación de la muestra de ensayo	Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:	AFIRMADO
- Condición de la muestra:	Alterado
- Tamaño máximo de particula, (in):	3/4
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)	77,4%
- Forma de la particula:	ANGULAR
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19	-

-

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe