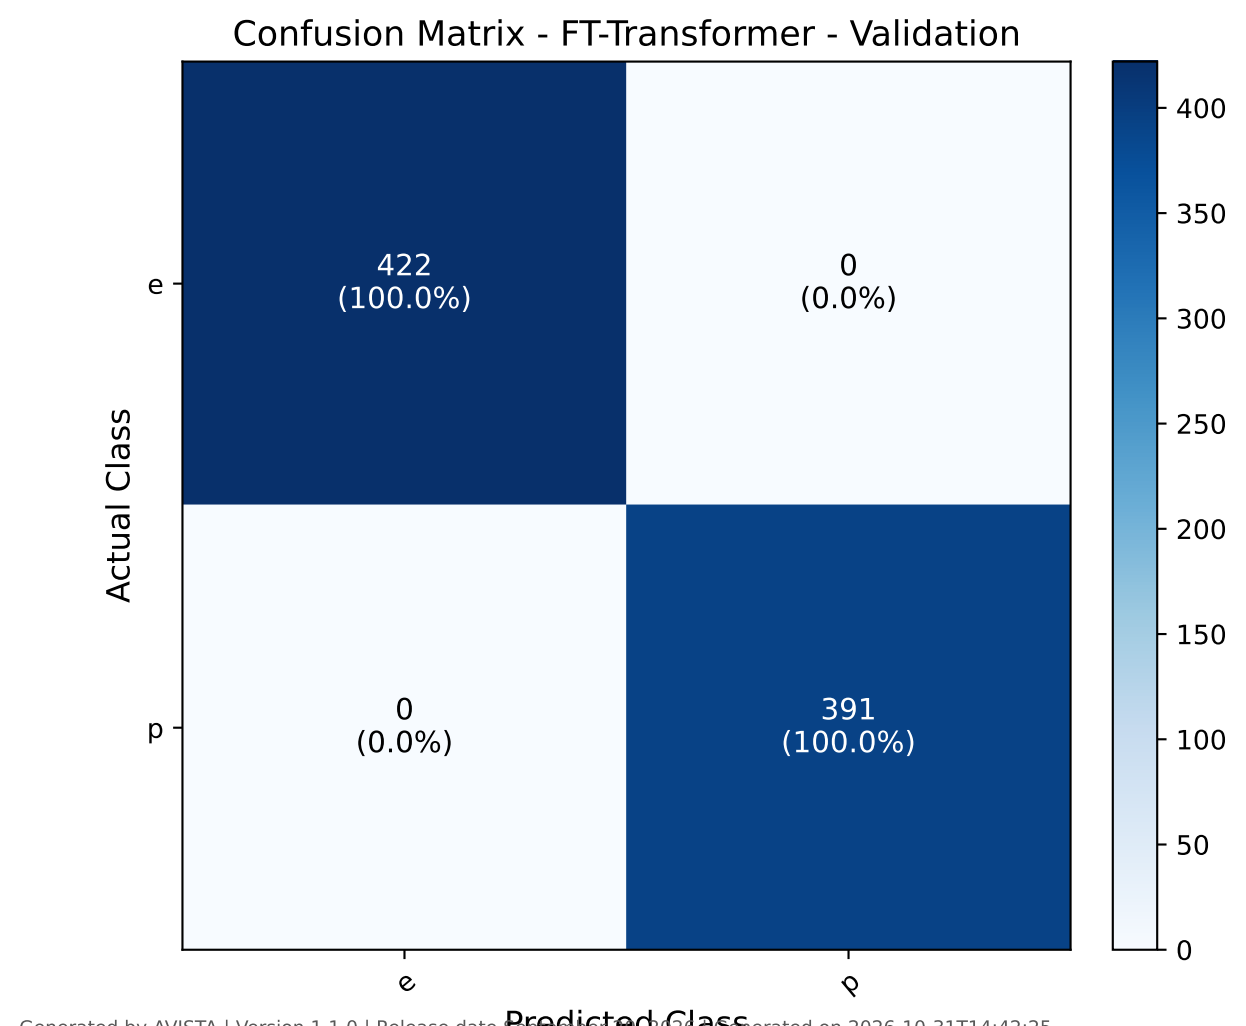
Confusion Matrix - FT-Transformer - Validation
422
(100.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
391
(100.0%)
Actual Class
e
p
Predicted Class
e
p
400
350
300
250
200
150
100
50
0