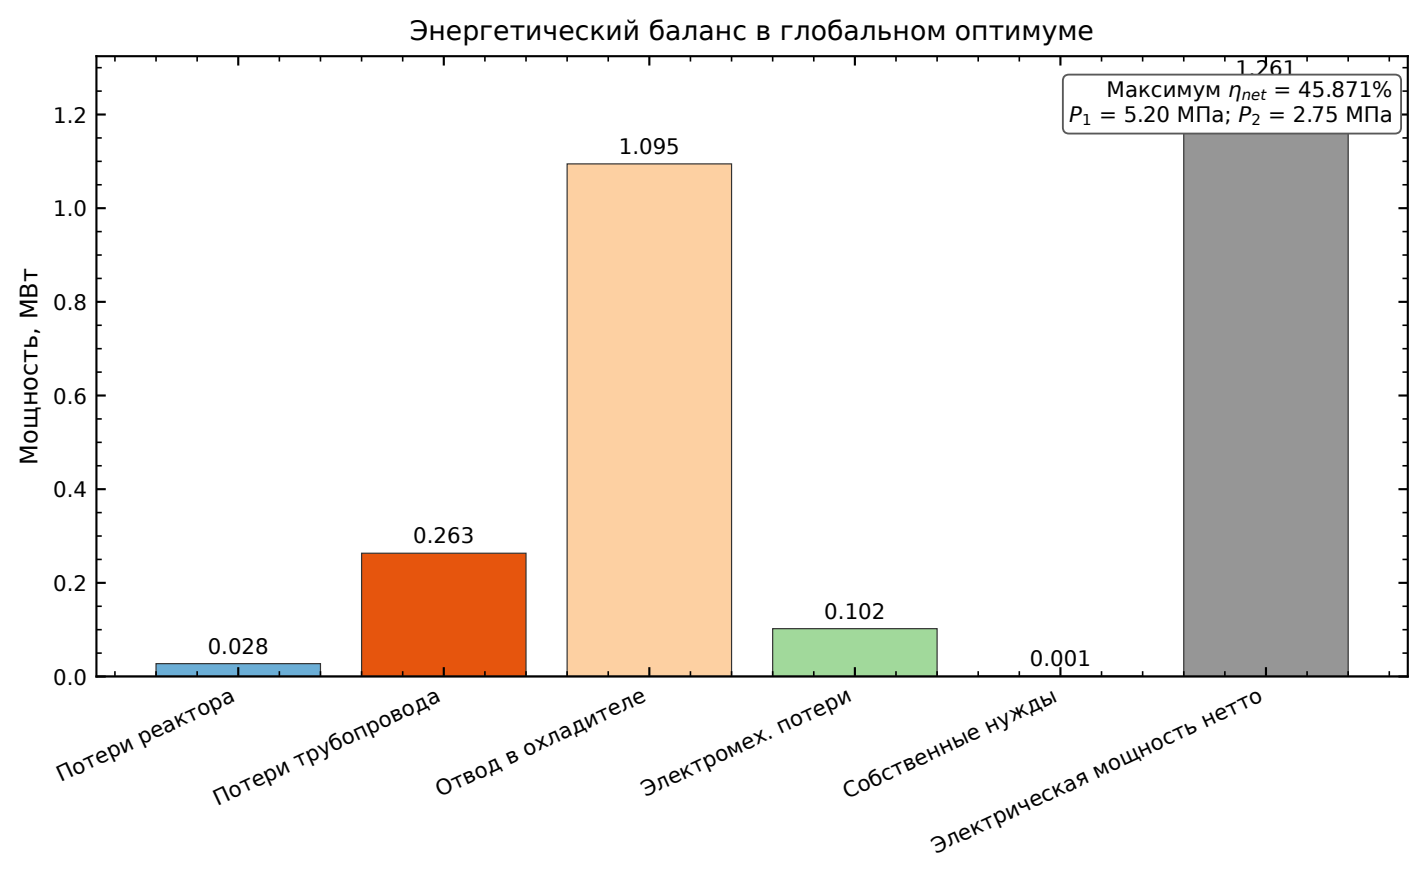
Энергетический баланс в глобальном оптимуме
Максимум $\eta_{net}$ = 45.871%
$P_1$ = 5.20 МПа; $P_2$ = 2.75 МПа
Мощность, МВт
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.028
0.263
1.095
0.102
0.001
1.261
Потери реактора
Потери трубопровода
Отвод в охладителе
Электромех. потери
Собственные нужды
Электрическая мощность нетто