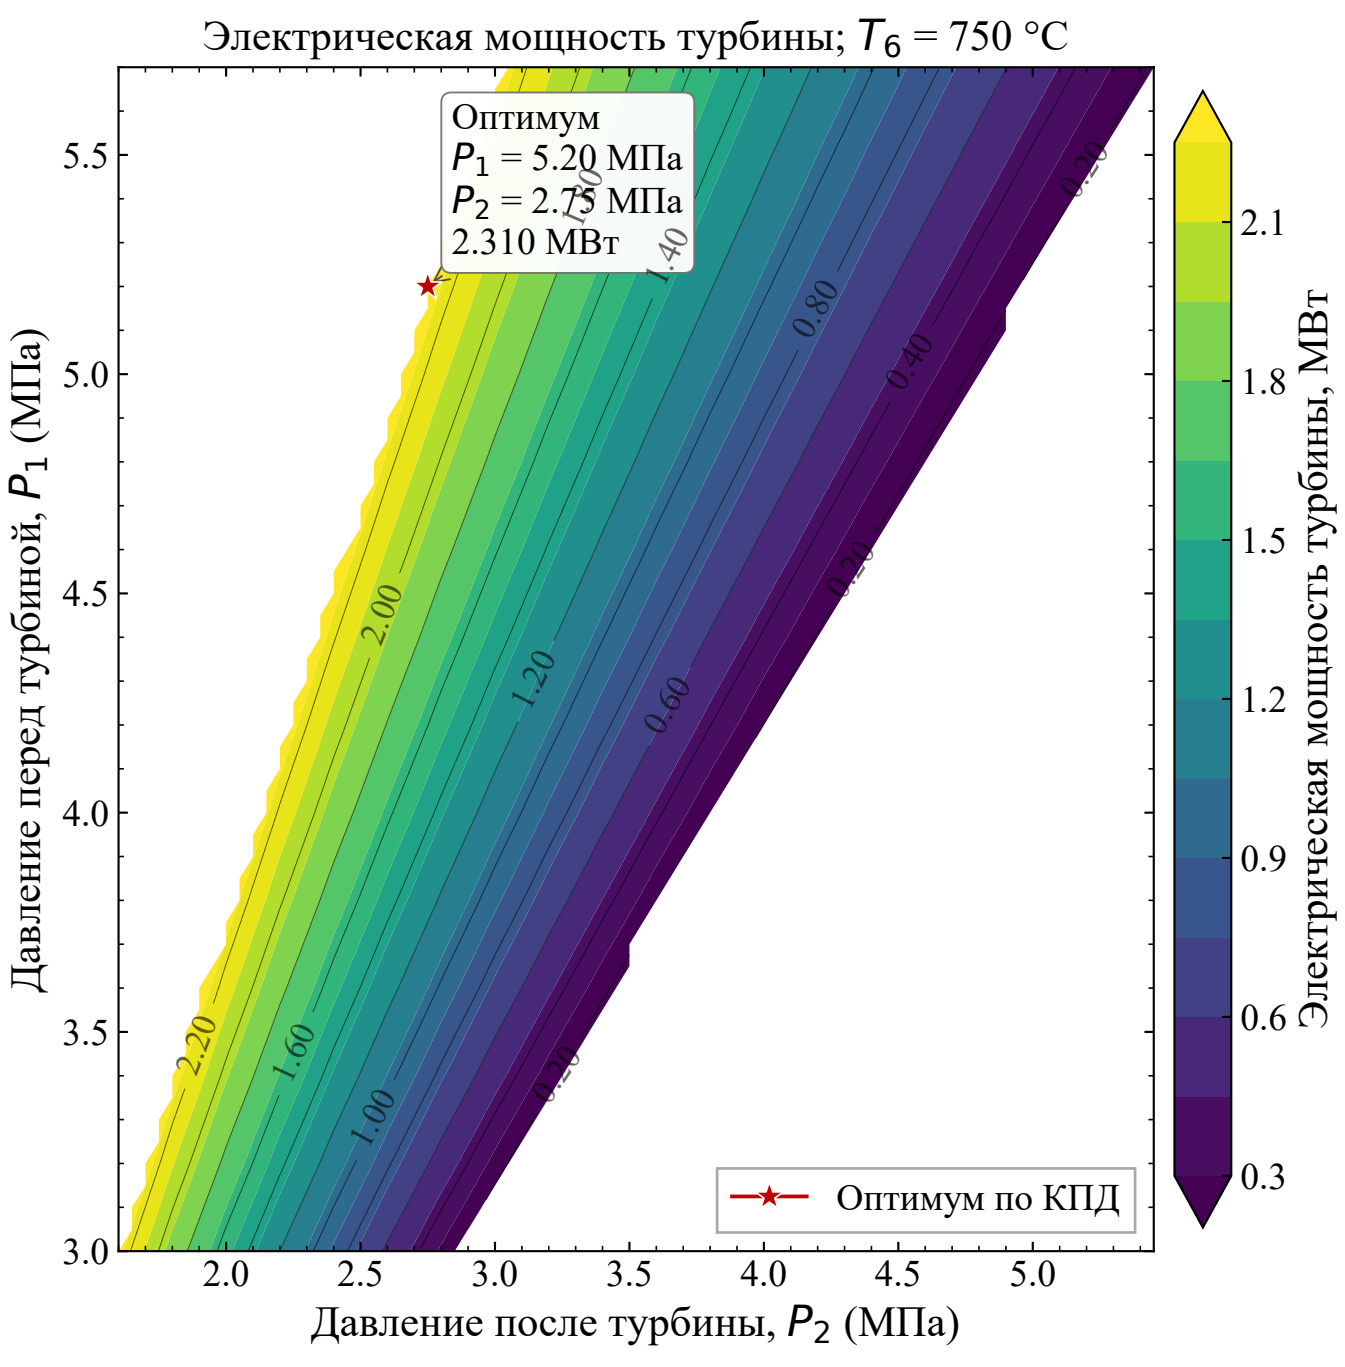

Электрическая мощность турбины; T_6 = 750 °C
Оптимум
P_1 = 5.20 МПа
P_2 = 2.75 МПа
2.310 МВт
Оптимум по КПД
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
Электрическая мощность турбины, МВт
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20