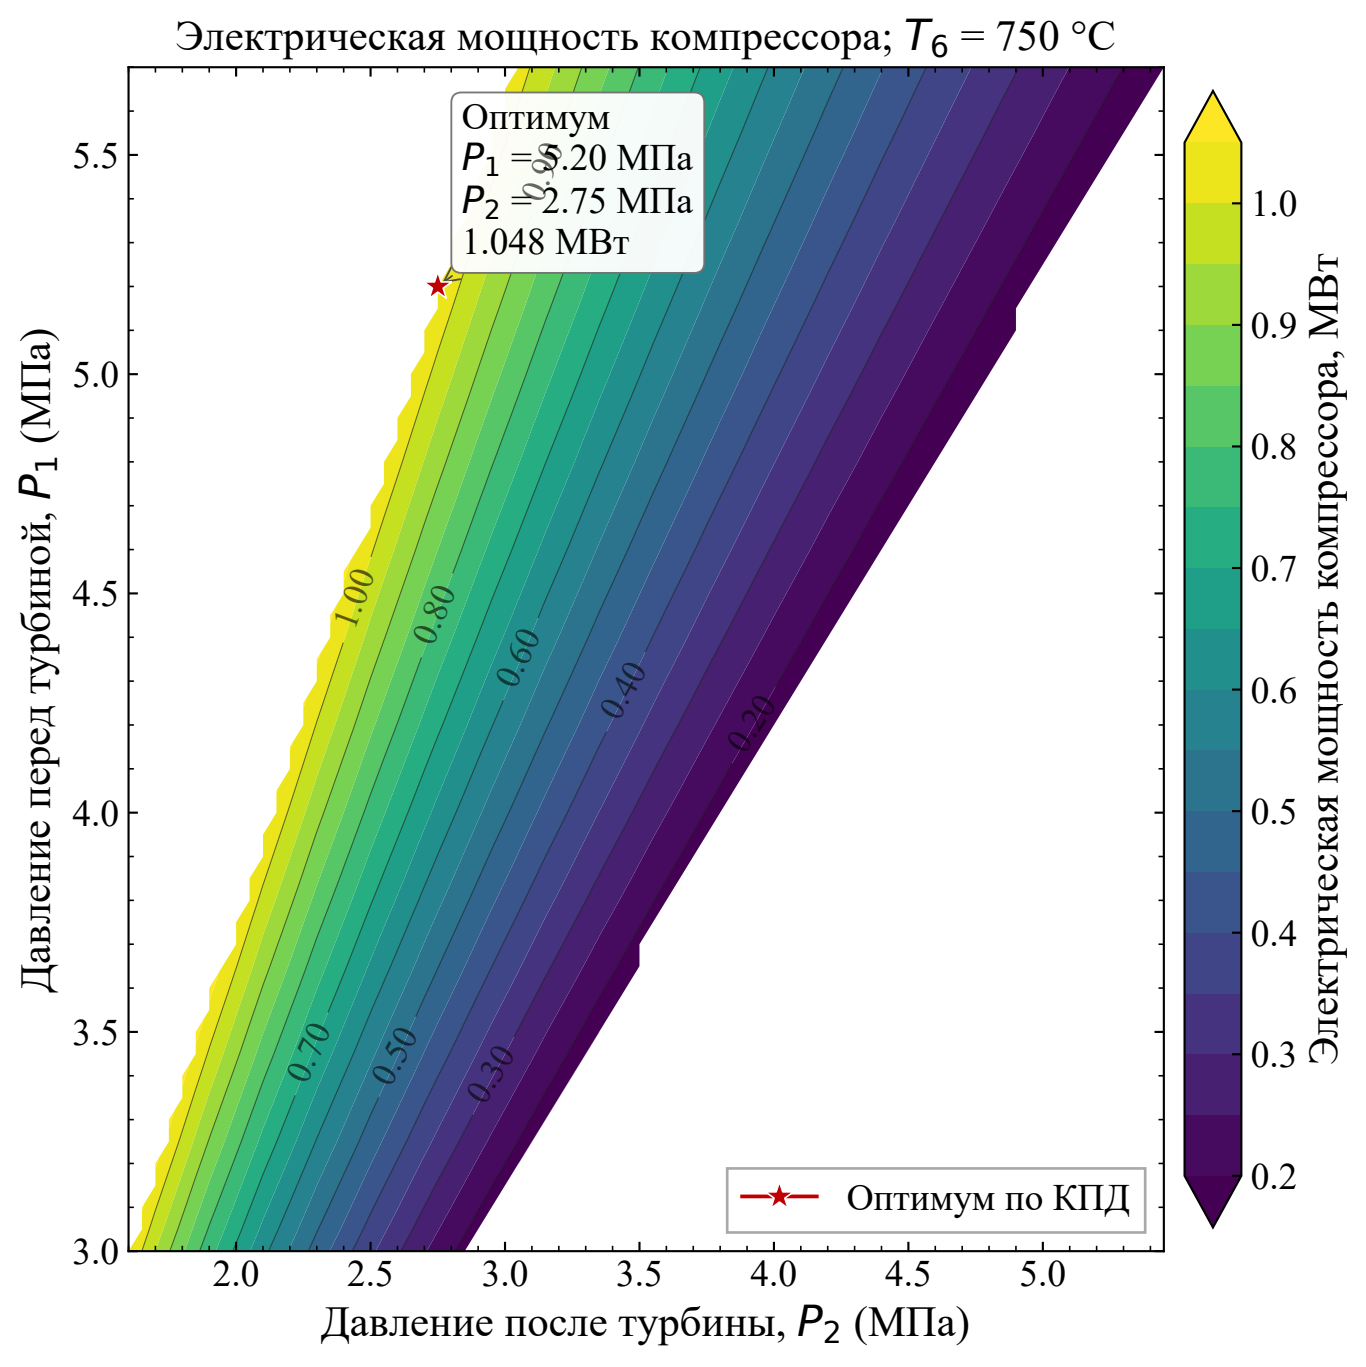

Электрическая мощность компрессора; T_6 = 750 °C
Оптимум
P_1 = 5.20 МПа
P_2 = 2.75 МПа
1.048 МВт
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.70
0.50
0.30
Оптимум по КПД
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
Электрическая мощность компрессора, МВт
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2