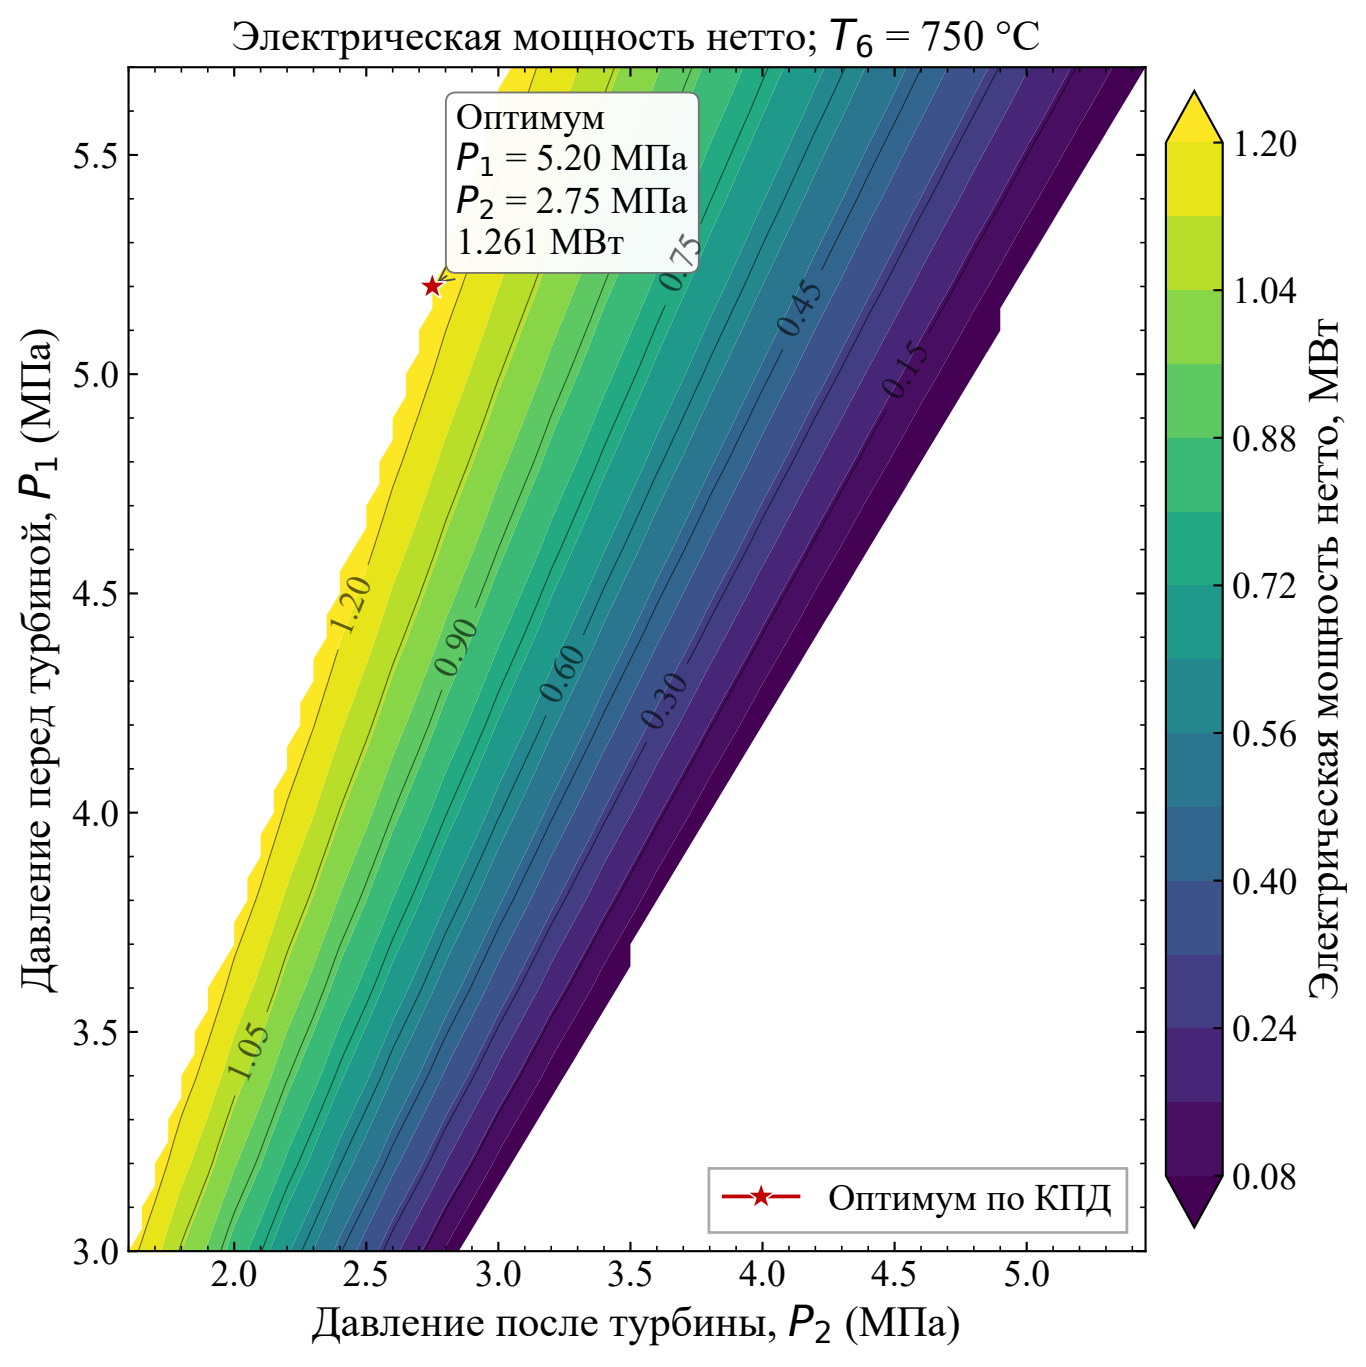

Электрическая мощность нетто; T_6 = 750 °C
Оптимум
P_1 = 5.20 МПа
P_2 = 2.75 МПа
1.261 МВт
1.20
1.05
0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
Оптимум по КПД
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
Электрическая мощность нетто, МВт
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1.20
1.04
0.88
0.72
0.56
0.40
0.24
0.08