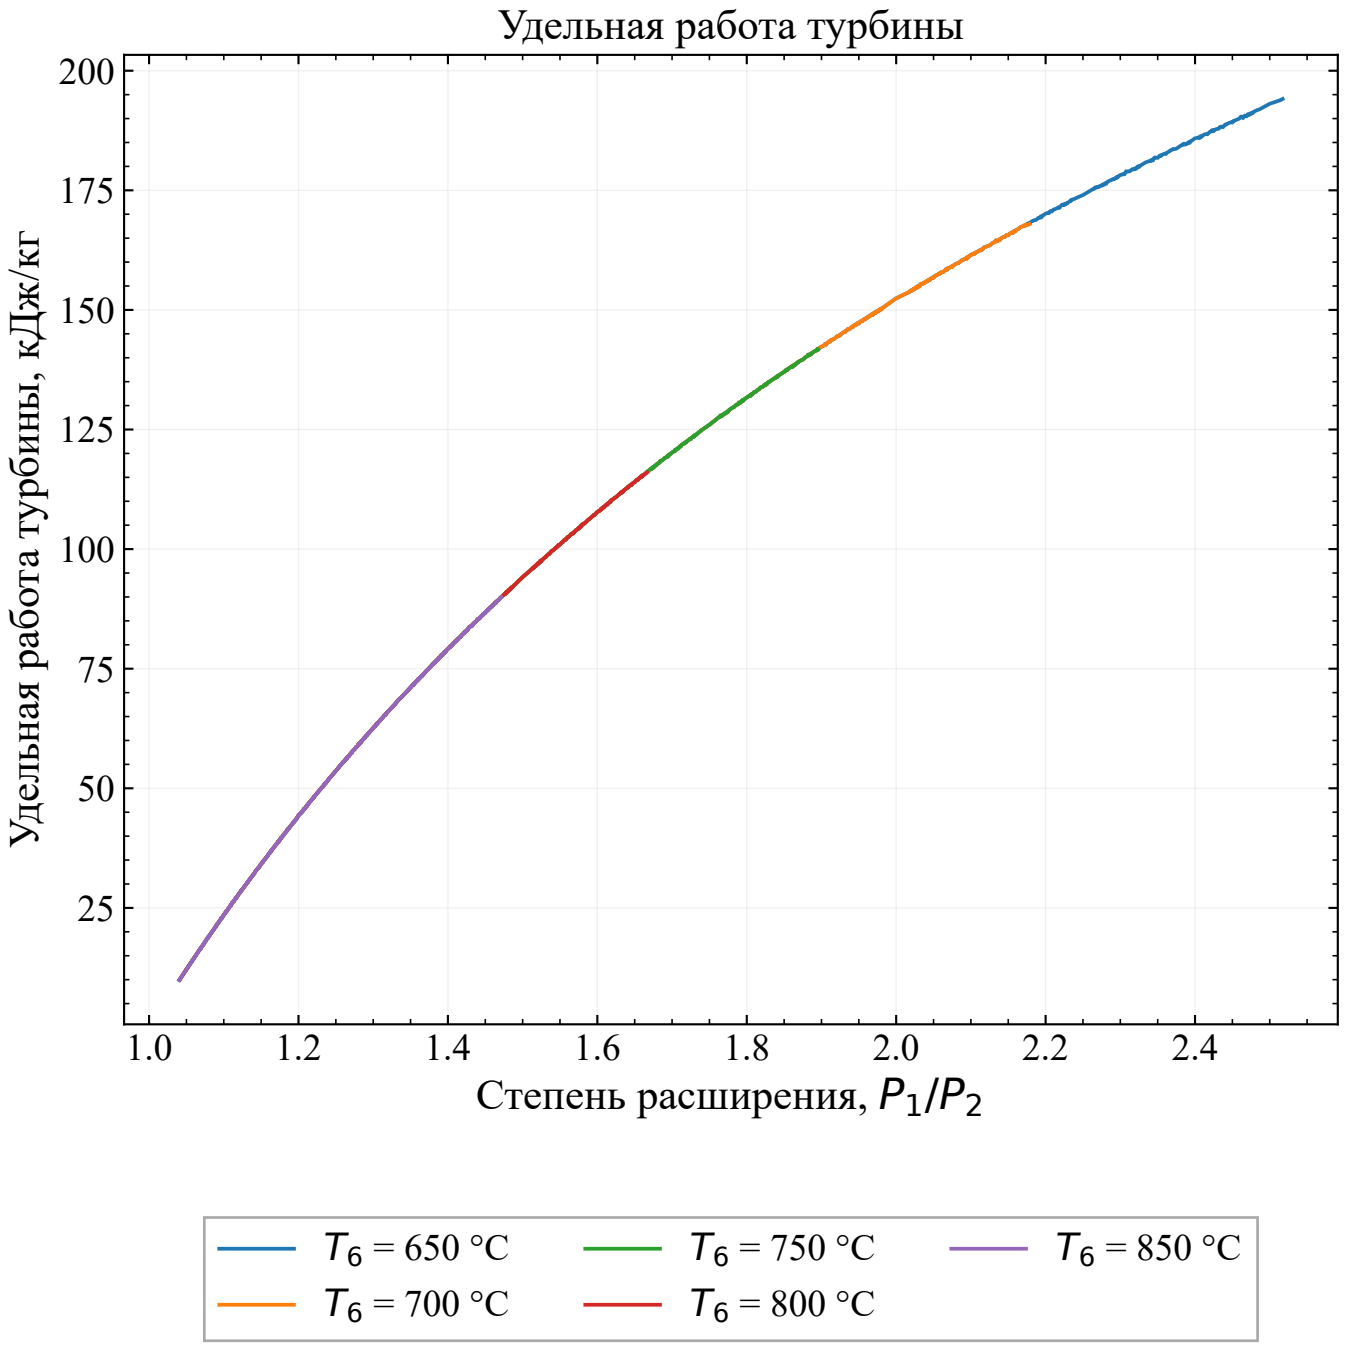
Удельная работа турбины
Удельная работа турбины, кДж/кг
200
175
150
125
100
75
50
25
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
Степень расширения, P_1/P_2
T_6 = 650 °C
T_6 = 700 °C
T_6 = 750 °C
T_6 = 800 °C
T_6 = 850 °C