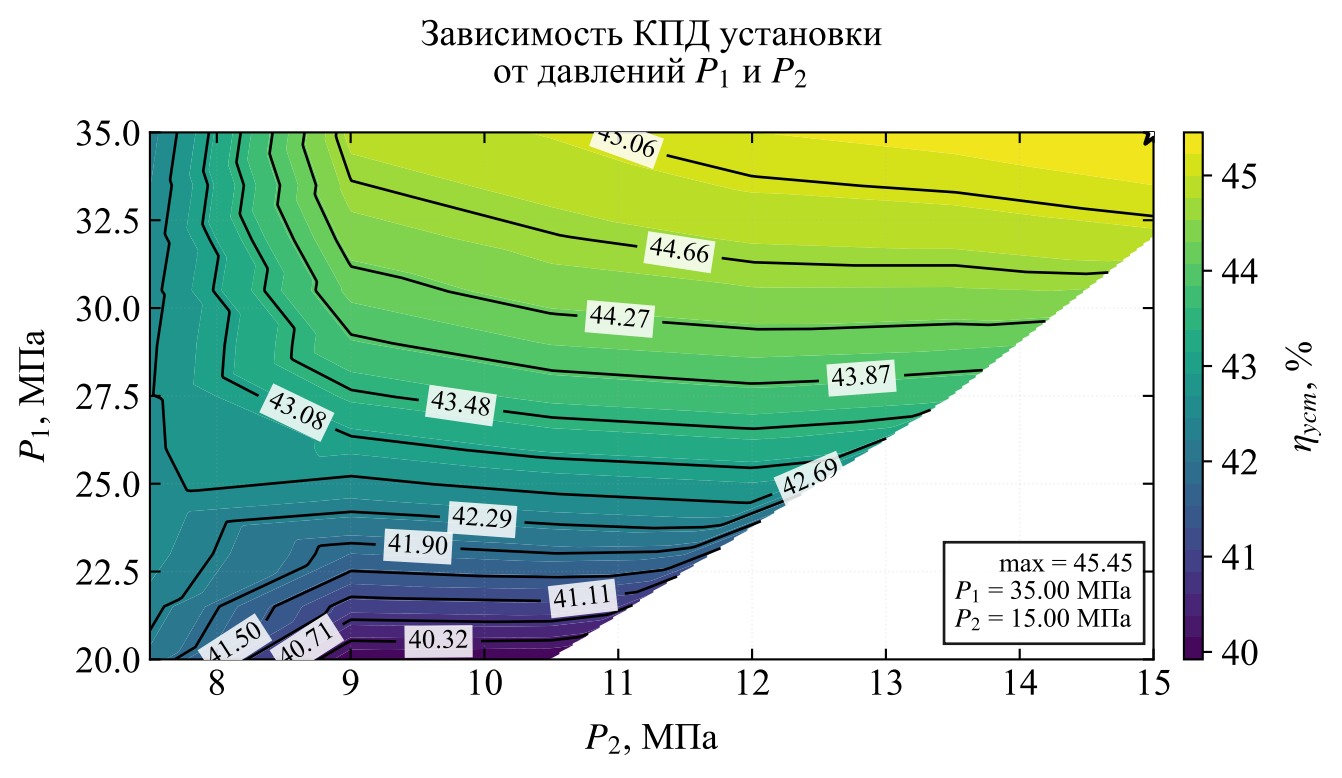

Зависимость КПД установки
от давлений P_1 и P_2
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
P_1, МПа
8
9
10
11
12
13
14
15
P_2, МПа
45.06
44.66
44.27
43.87
43.48
43.08
42.69
42.29
41.90
41.50
41.11
40.71
40.32
max = 45.45
P_1 = 35.00 МПа
P_2 = 15.00 МПа
45
44
43
42
41
40
$\eta_{уст}$, %