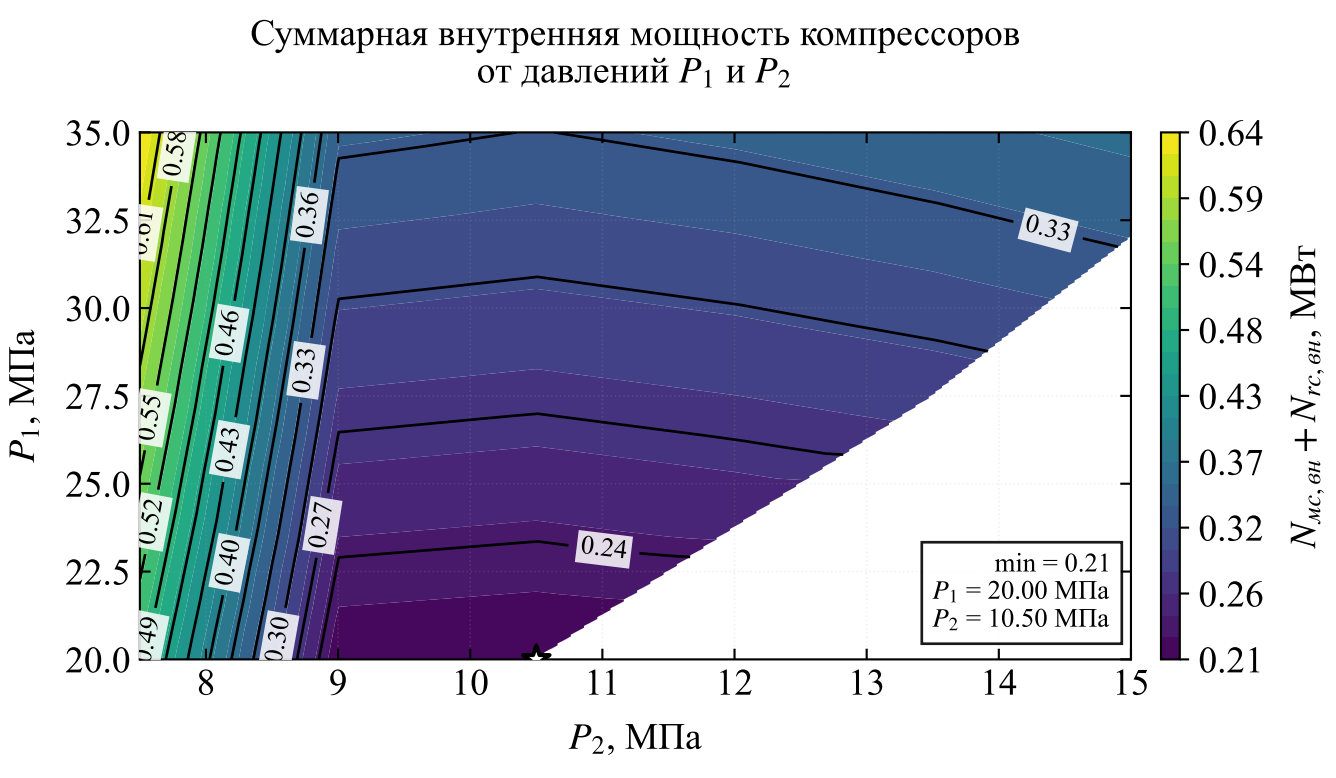

Суммарная внутренняя мощность компрессоров
от давлений P_1 и P_2
P_1, МПа
P_2, МПа
$N_{мс,\,вн} + N_{гс,\,вн}$, МВт
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
8
9
10
11
12
13
14
15
0.64
0.59
0.54
0.48
0.43
0.37
0.32
0.26
0.21
0.58
0.36
0.33
0.46
0.33
0.55
0.43
0.52
0.27
0.40
0.24
0.49
0.30
min = 0.21
P_1 = 20.00 МПа
P_2 = 10.50 МПа