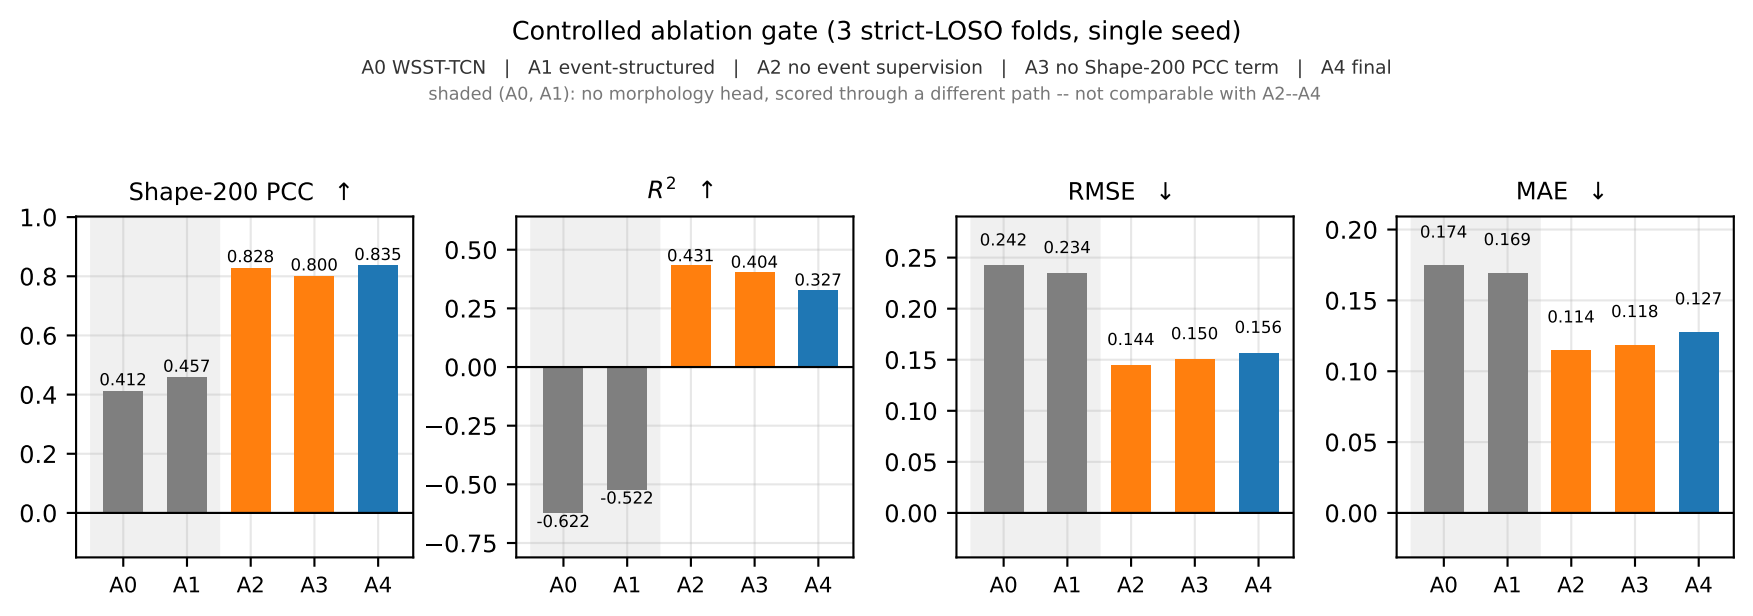
Controlled ablation gate (3 strict-LOSO folds, single seed)
A0 WSST-TCN | A1 event-structured | A2 no event supervision | A3 no Shape-200 PCC term | A4 final
shaded (A0, A1): no morphology head, scored through a different path -- not comparable with A2--A4
Shape-200 PCC ↑
0.412
0.457
0.828
0.800
0.835
R^2 ↑
-0.622
-0.522
0.431
0.404
0.327
RMSE ↓
0.242
0.234
0.144
0.150
0.156
MAE ↓
0.174
0.169
0.114
0.118
0.127
A0
A1
A2
A3
A4