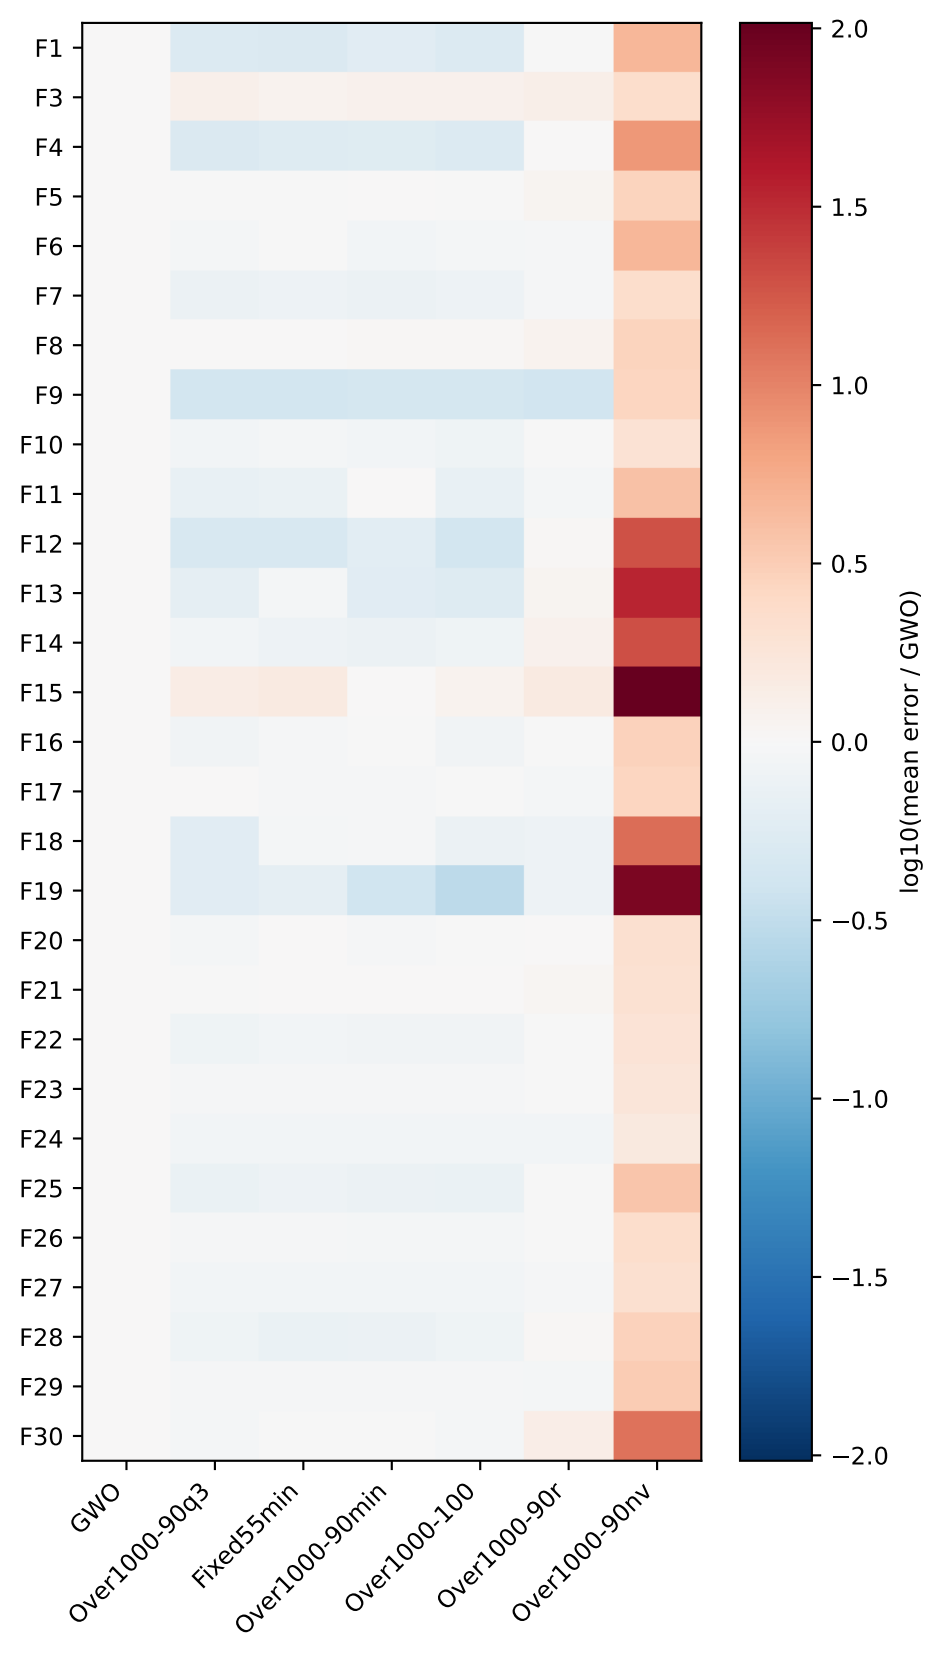
F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
GWO
Over1000-90q3
Fixed55min
Over1000-90min
Over1000-100
Over1000-90r
Over1000-90nv
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
log10(mean error / GWO)