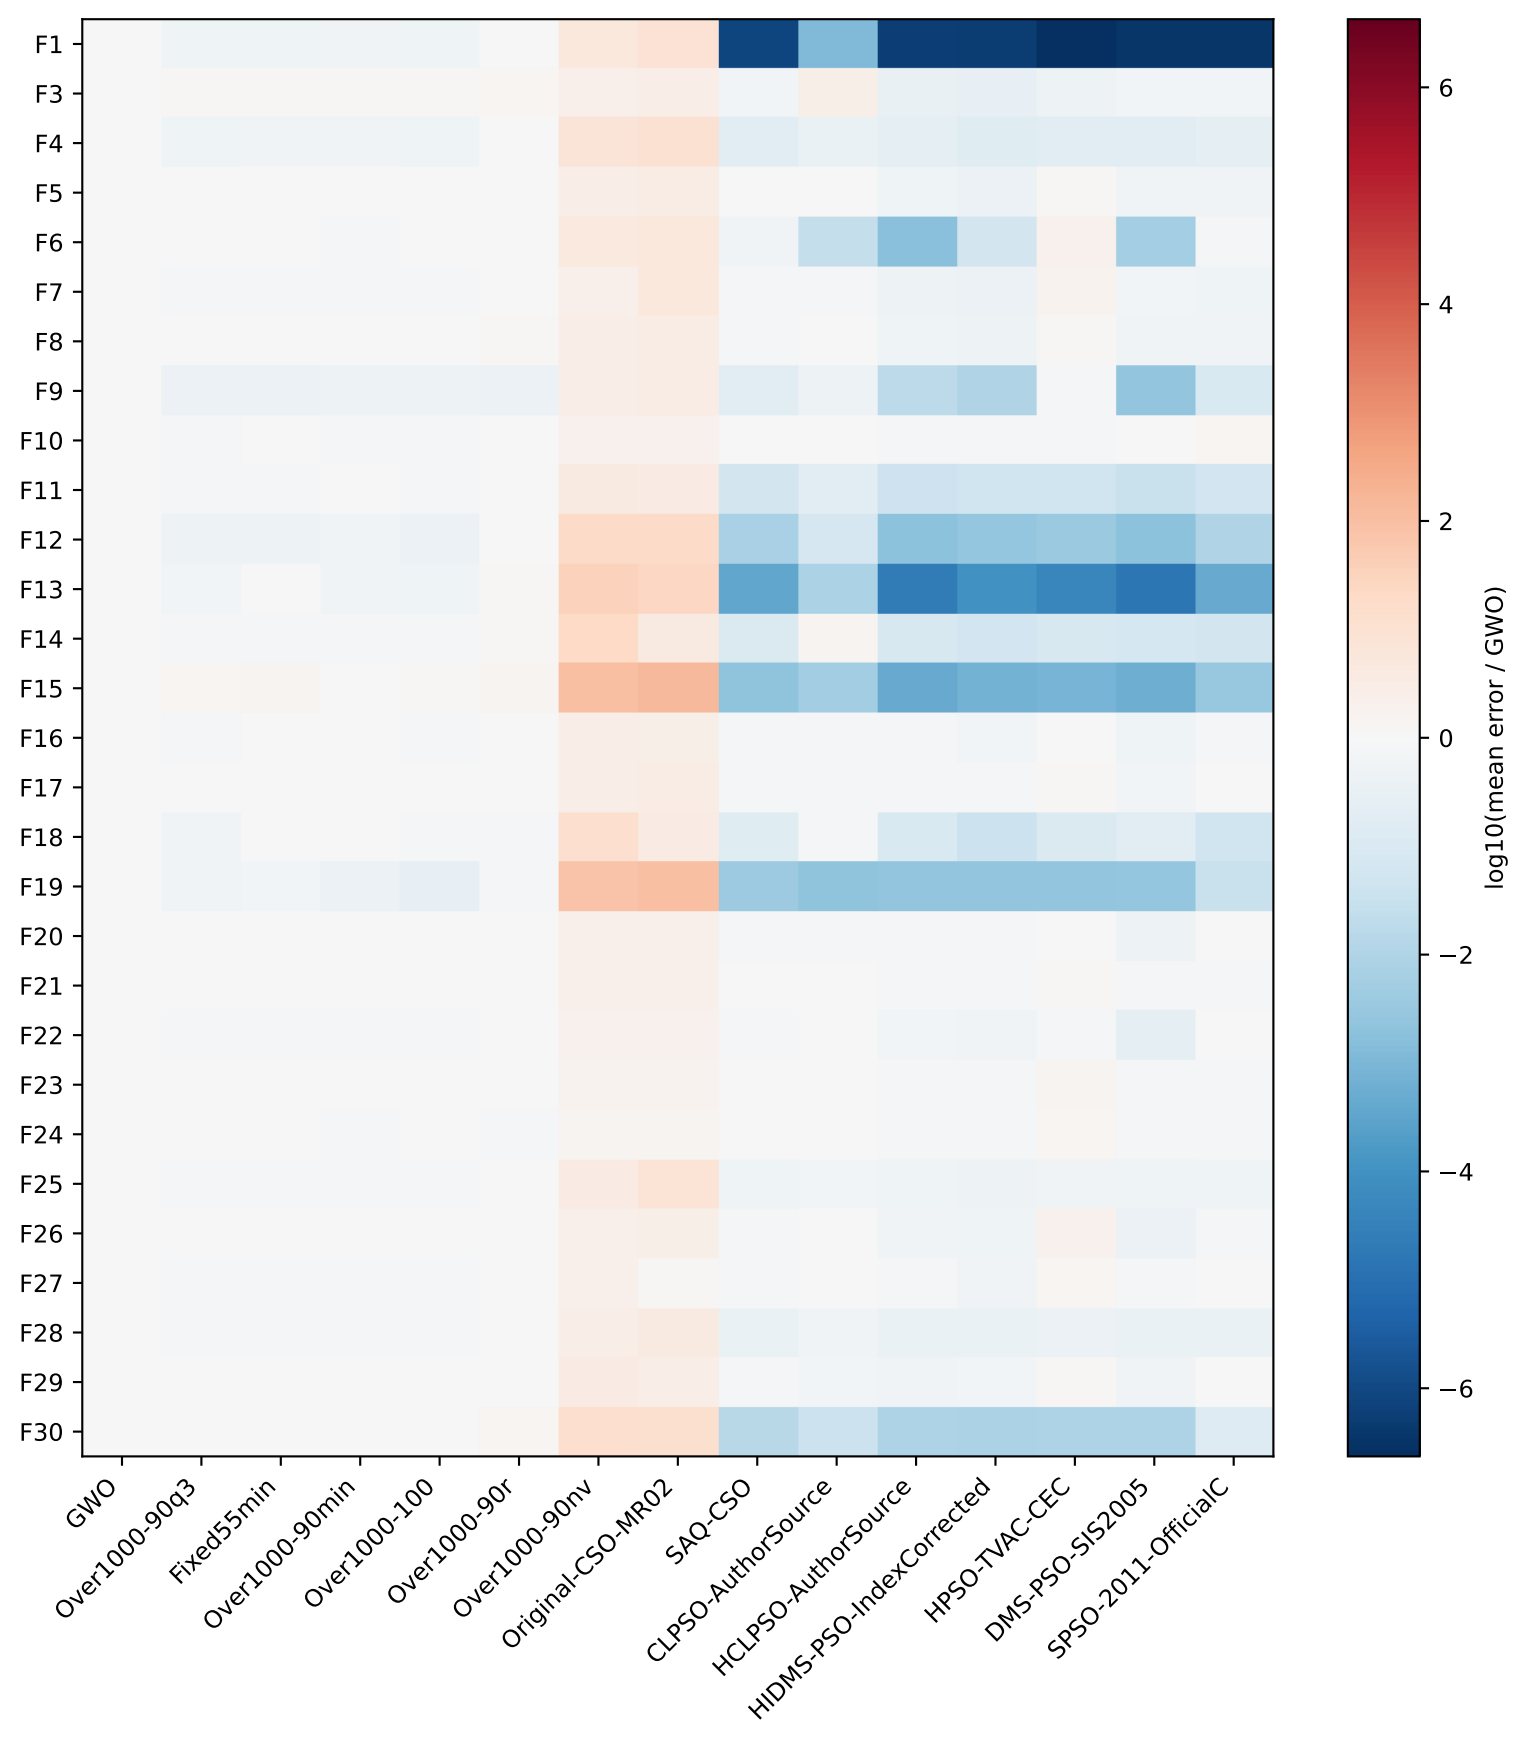
F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
GWO
Over1000-90q3
Fixed55min
Over1000-90min
Over1000-100
Over1000-90r
Over1000-90nv
Original-CSO-MR02
SAQ-CSO
CLPSO-AuthorSource
HCLPSO-AuthorSource
HIDMS-PSO-IndexCorrected
HPSO-TVAC-CEC
DMS-PSO-SIS2005
SPSO-2011-OfficialC
6
4
2
0
−2
−4
−6
log10(mean error / GWO)