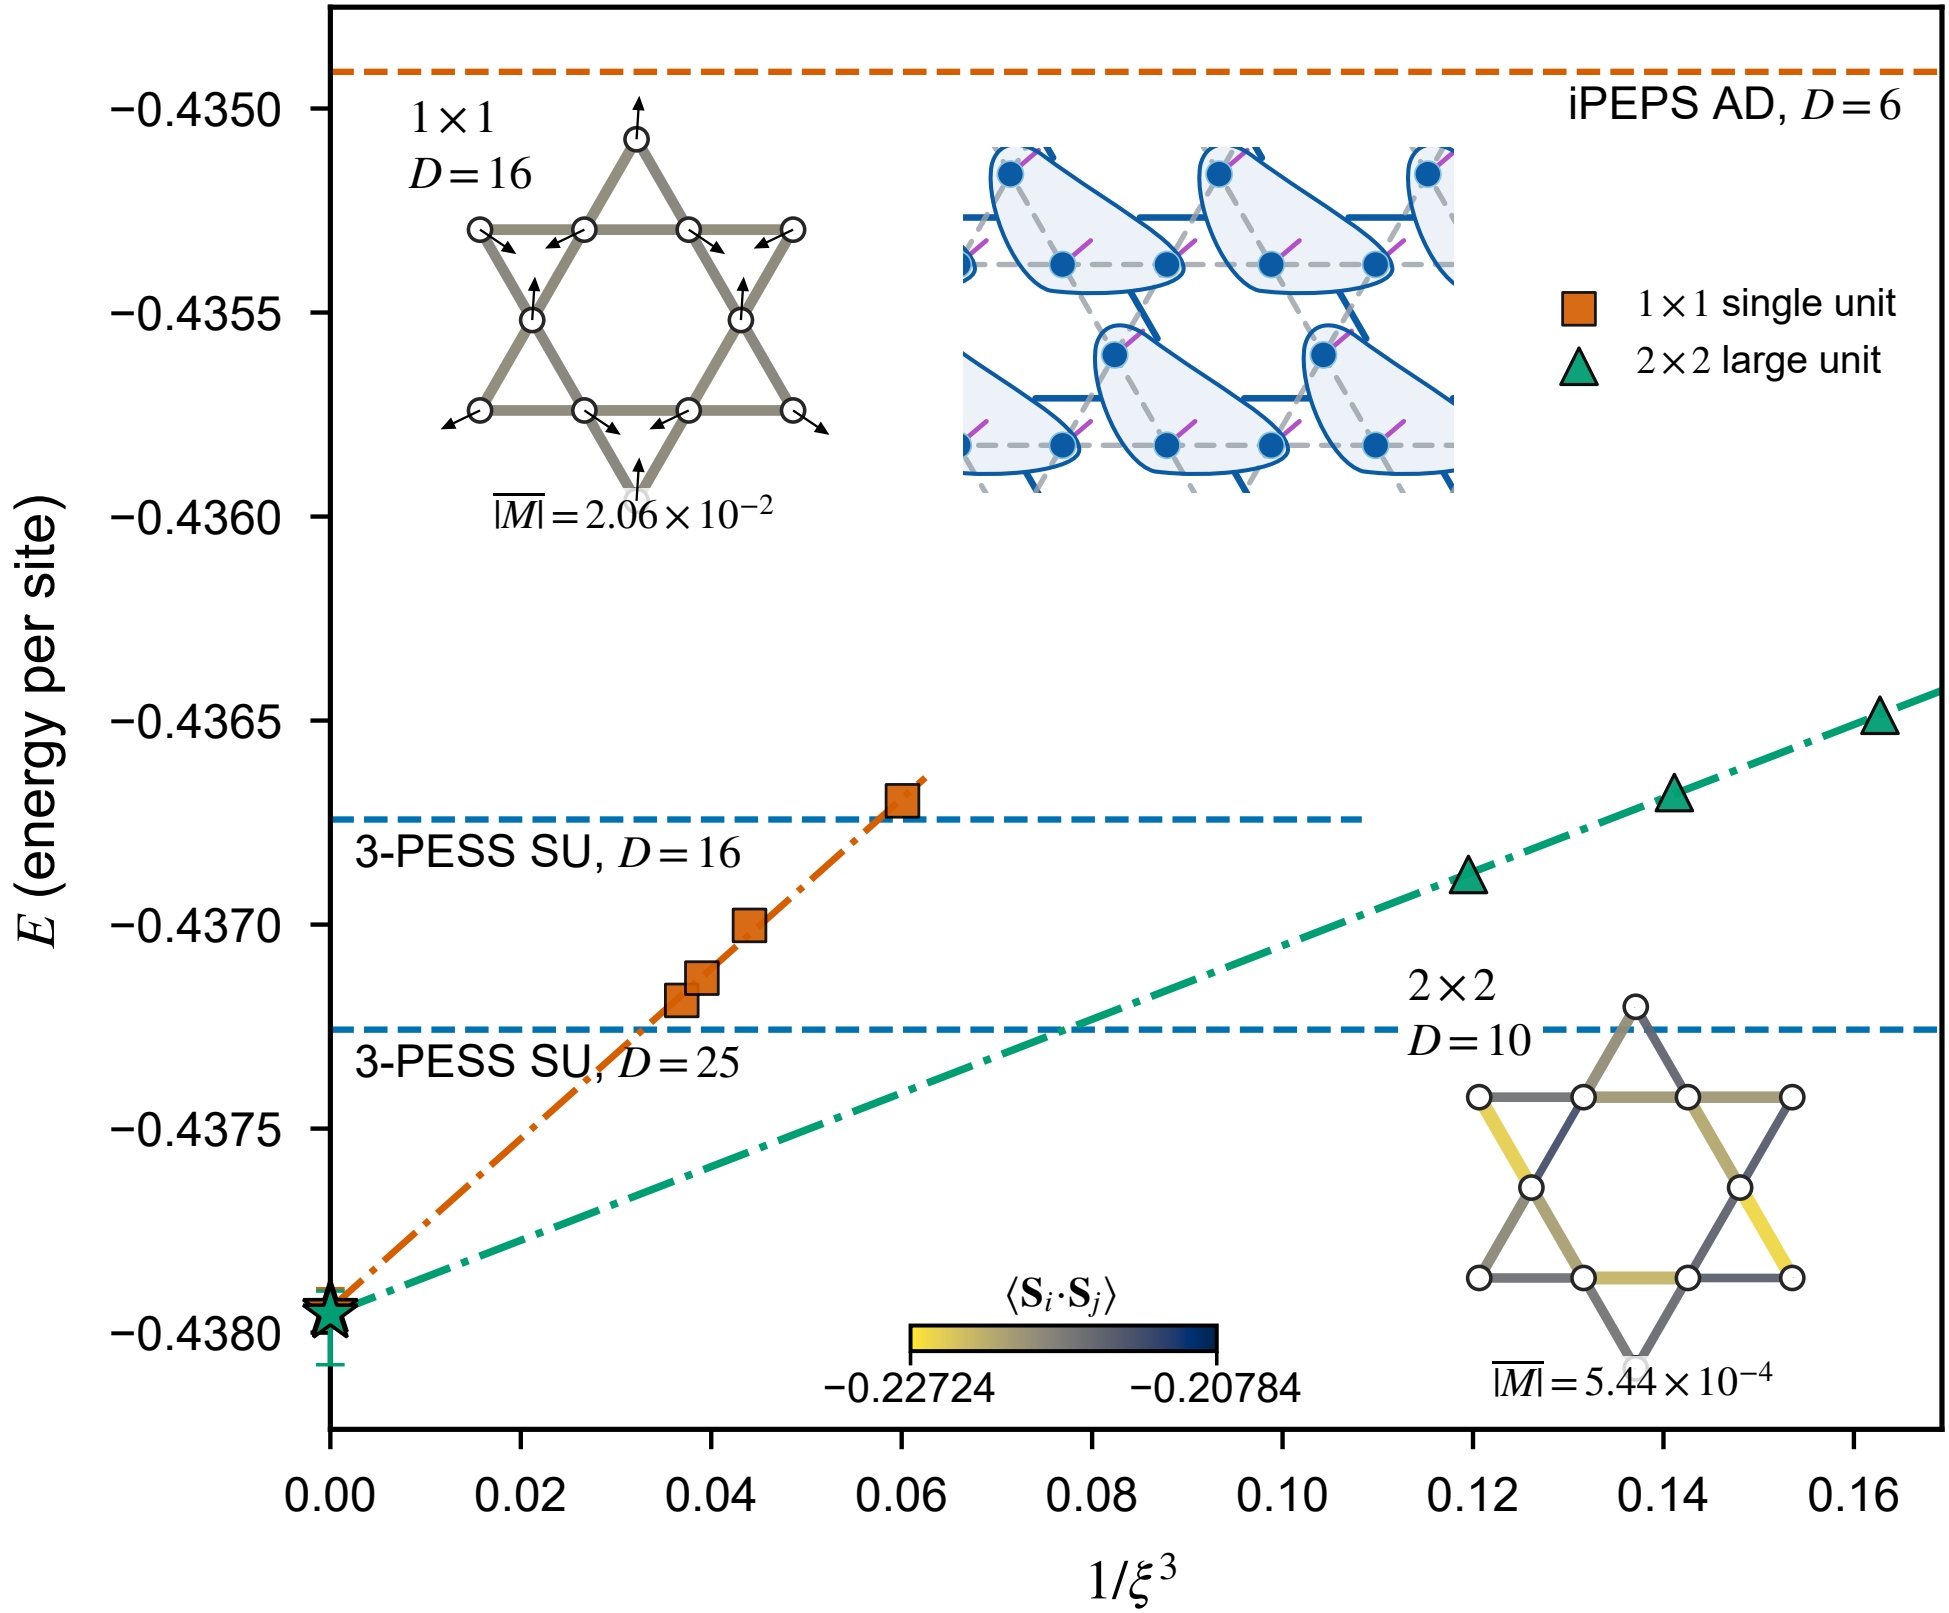

iPEPS AD, $D=6$
1×1
$D=16$
$\overline{|M|}=2.06\times10^{-2}$
1×1 single unit
2×2 large unit
3-PESS SU, $D=16$
3-PESS SU, $D=25$
2×2
$D=10$
$\langle \mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j\rangle$
−0.22724
−0.20784
$\overline{|M|}=5.44\times10^{-4}$
E (energy per site)
−0.4350
−0.4355
−0.4360
−0.4365
−0.4370
−0.4375
−0.4380
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
$1/\xi^3$