




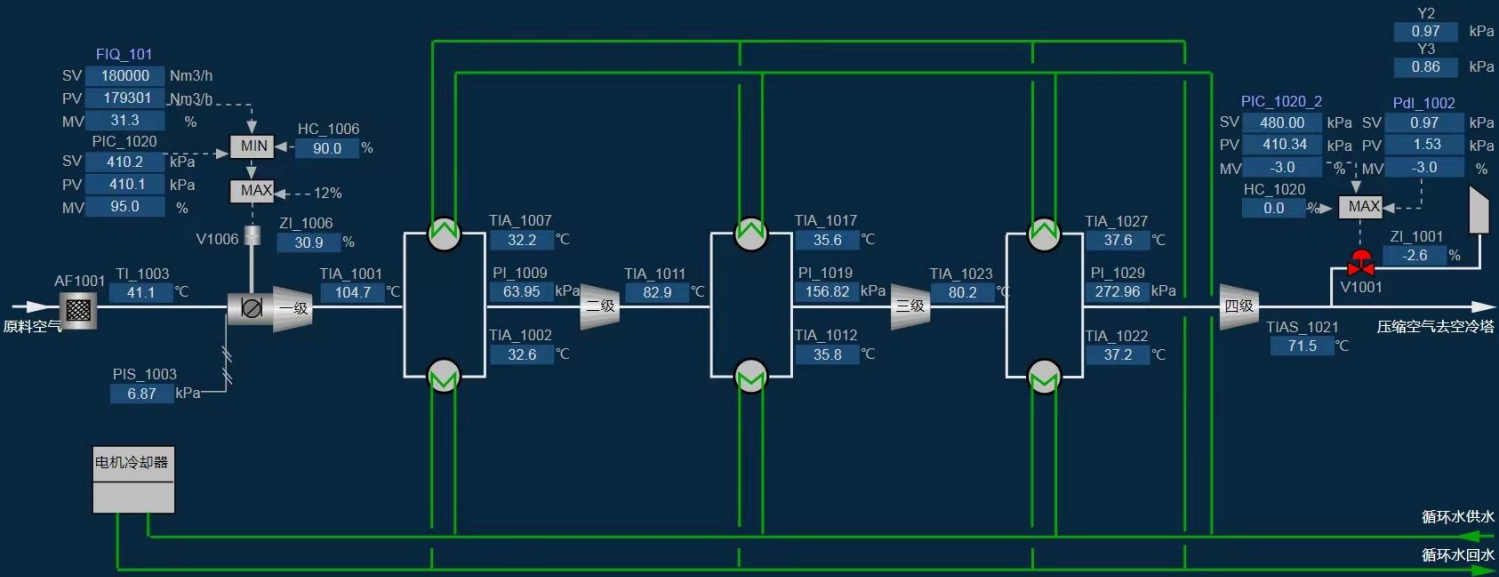

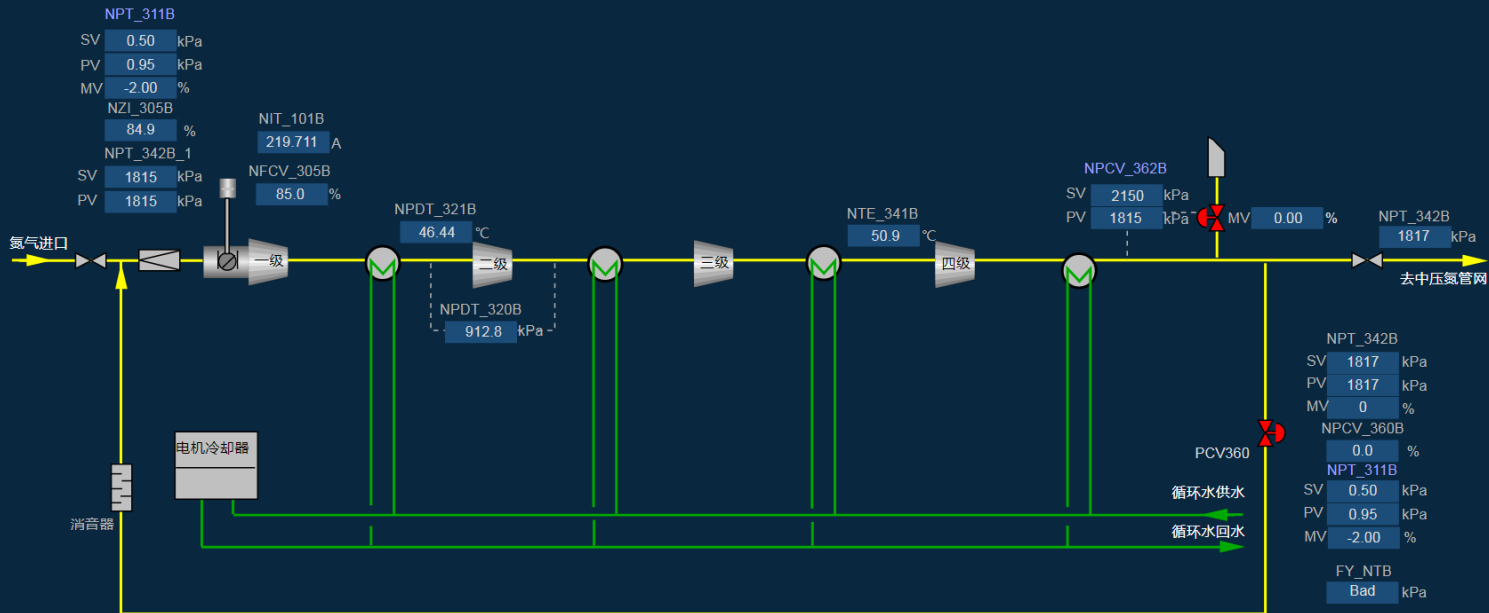

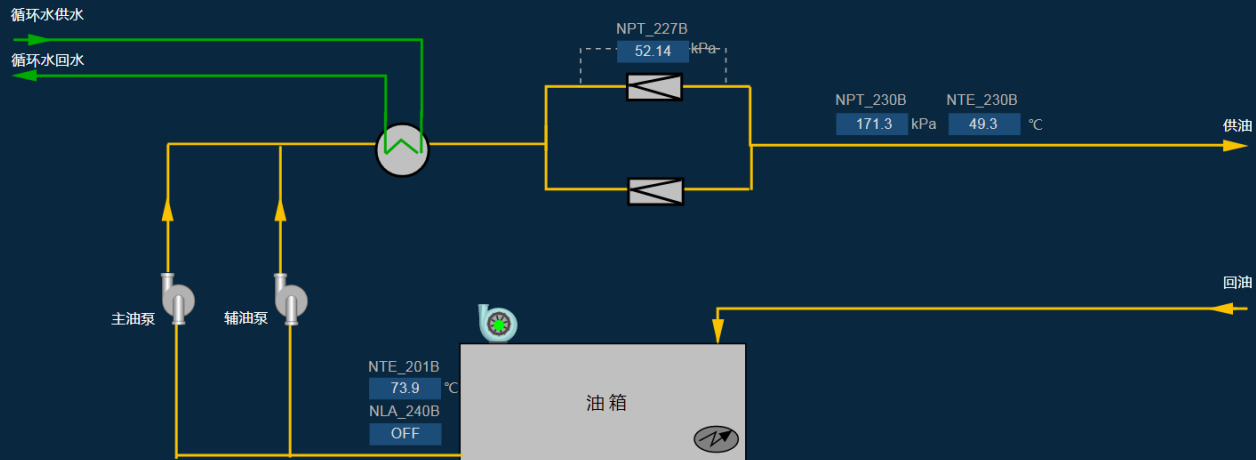

NTE_41B

90.7 °C

NTE_43B

80.6 °C

NTE_45B

89.0 °C

NIT_101B

219.711 A


主电机


NTE_33B


76.1 °C


NTE_31B


68.7 °C

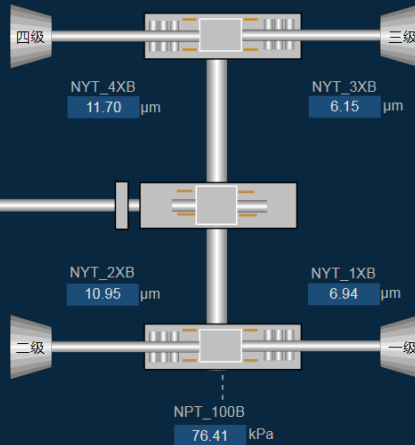


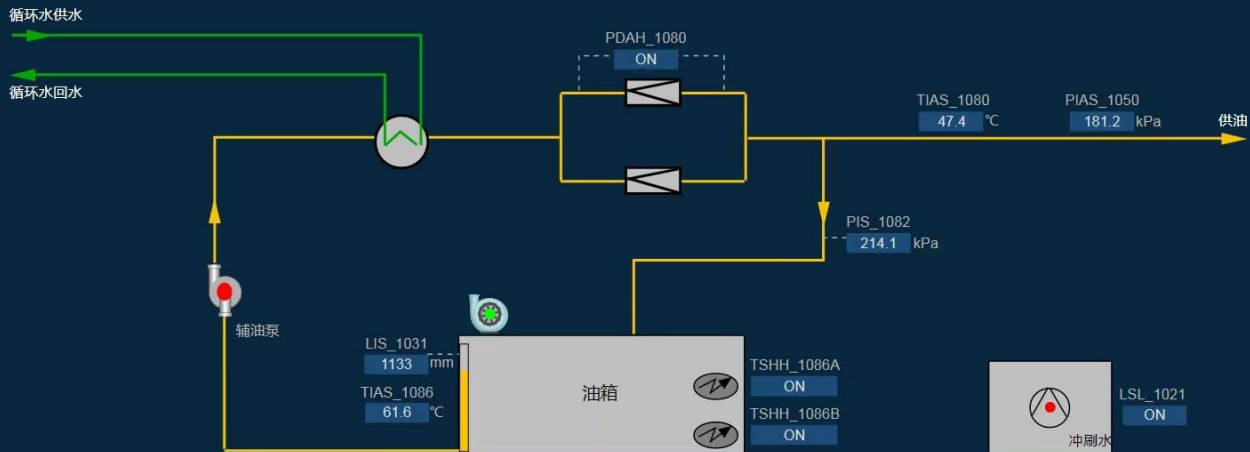


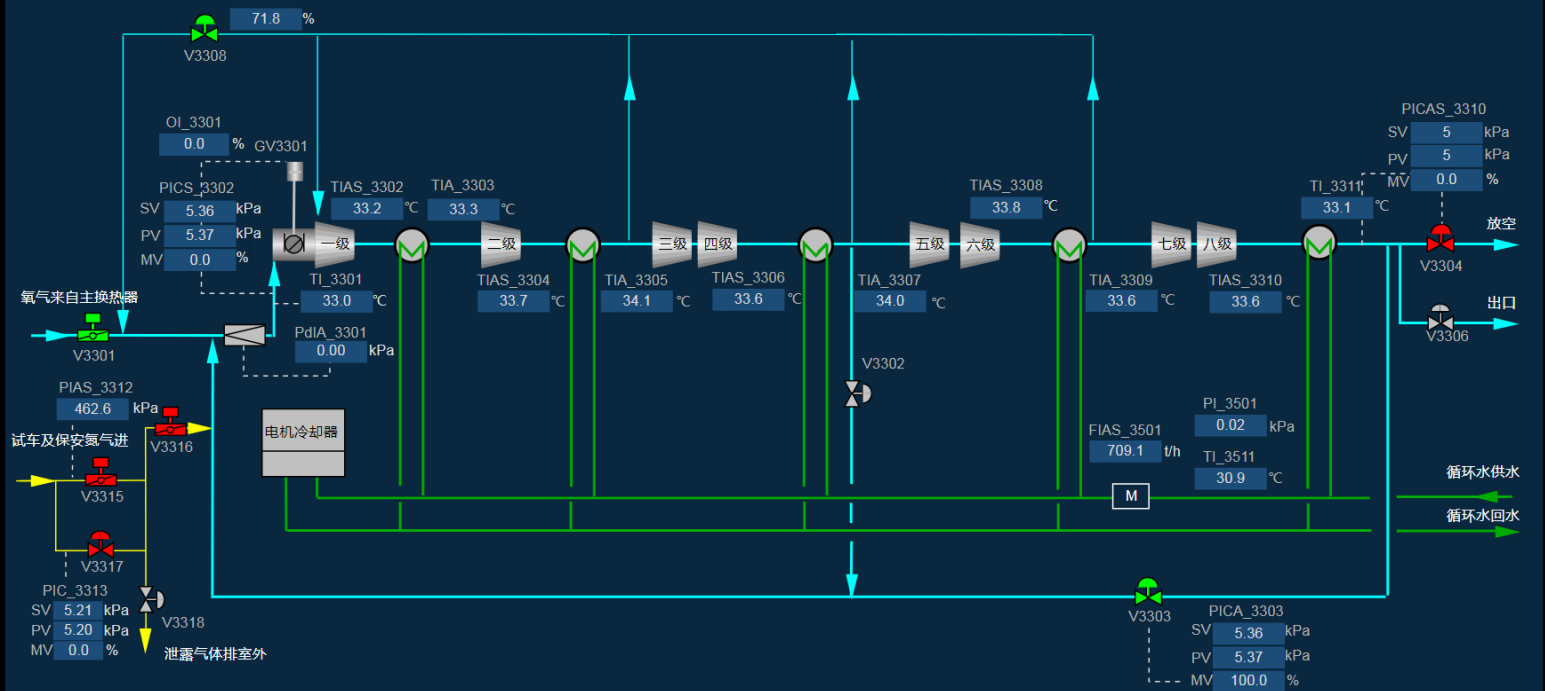


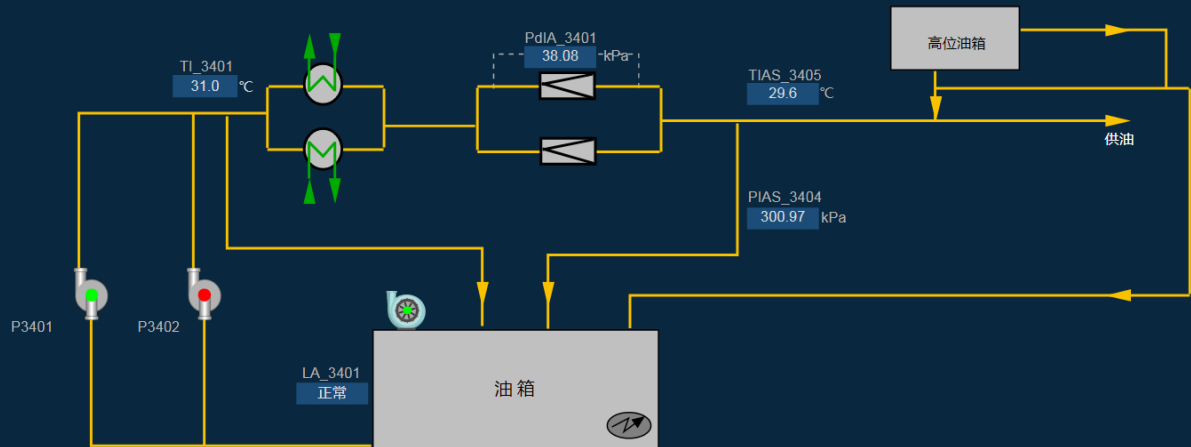


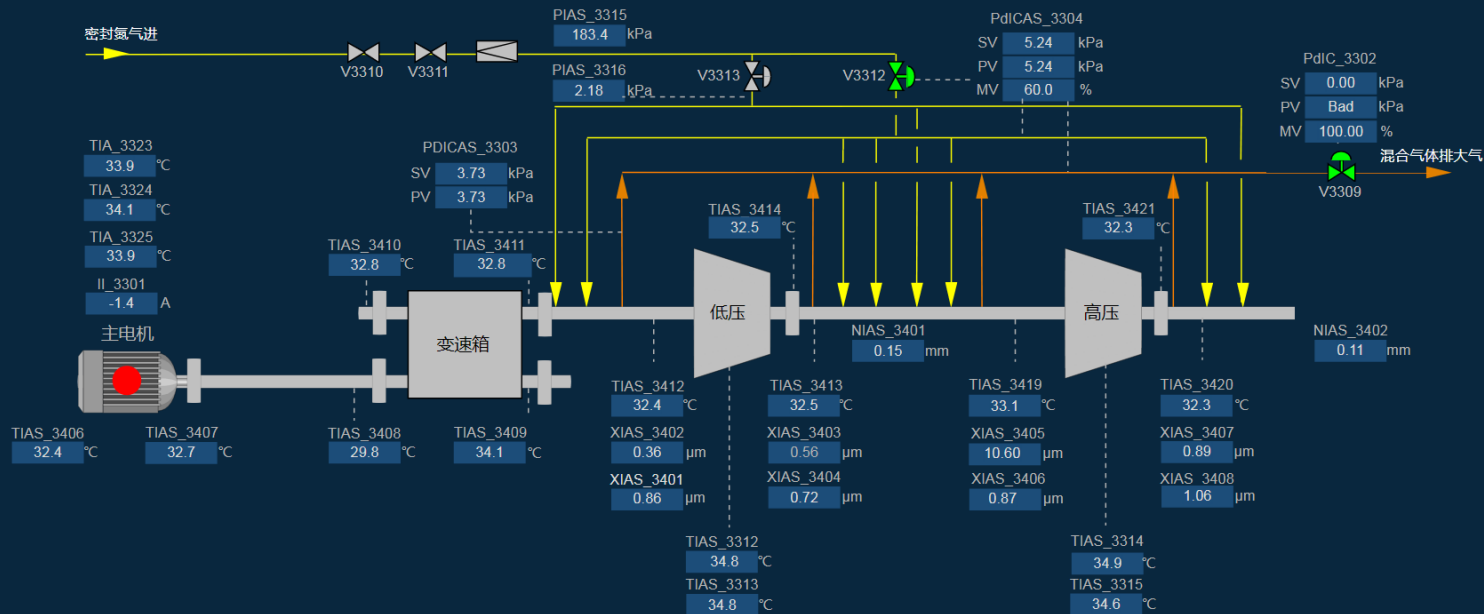


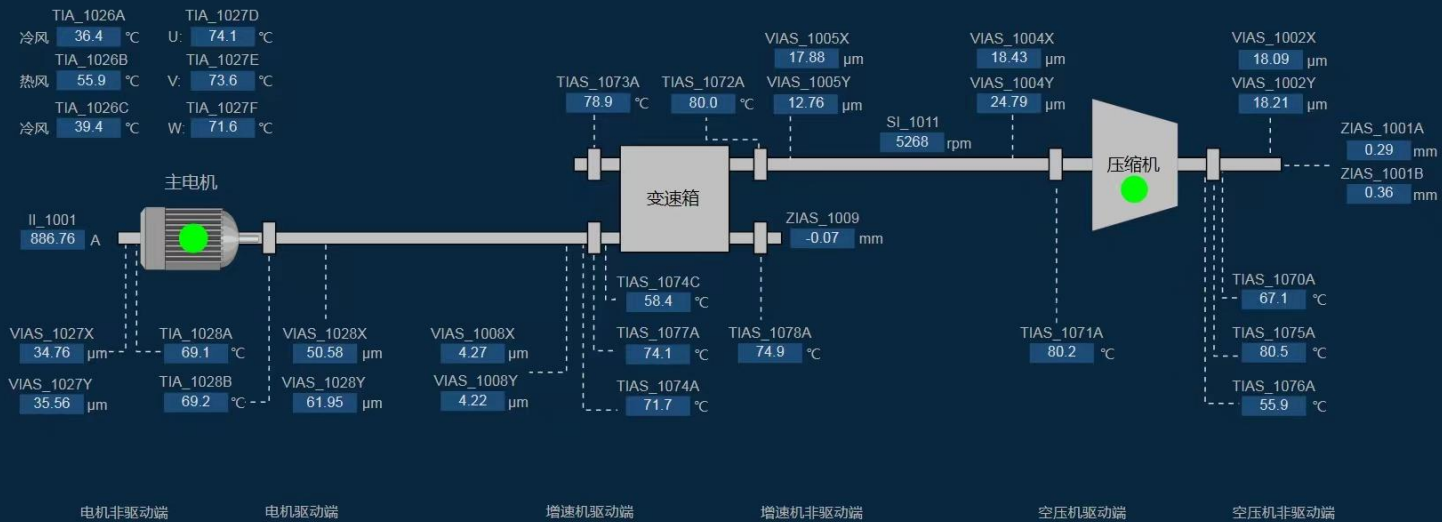


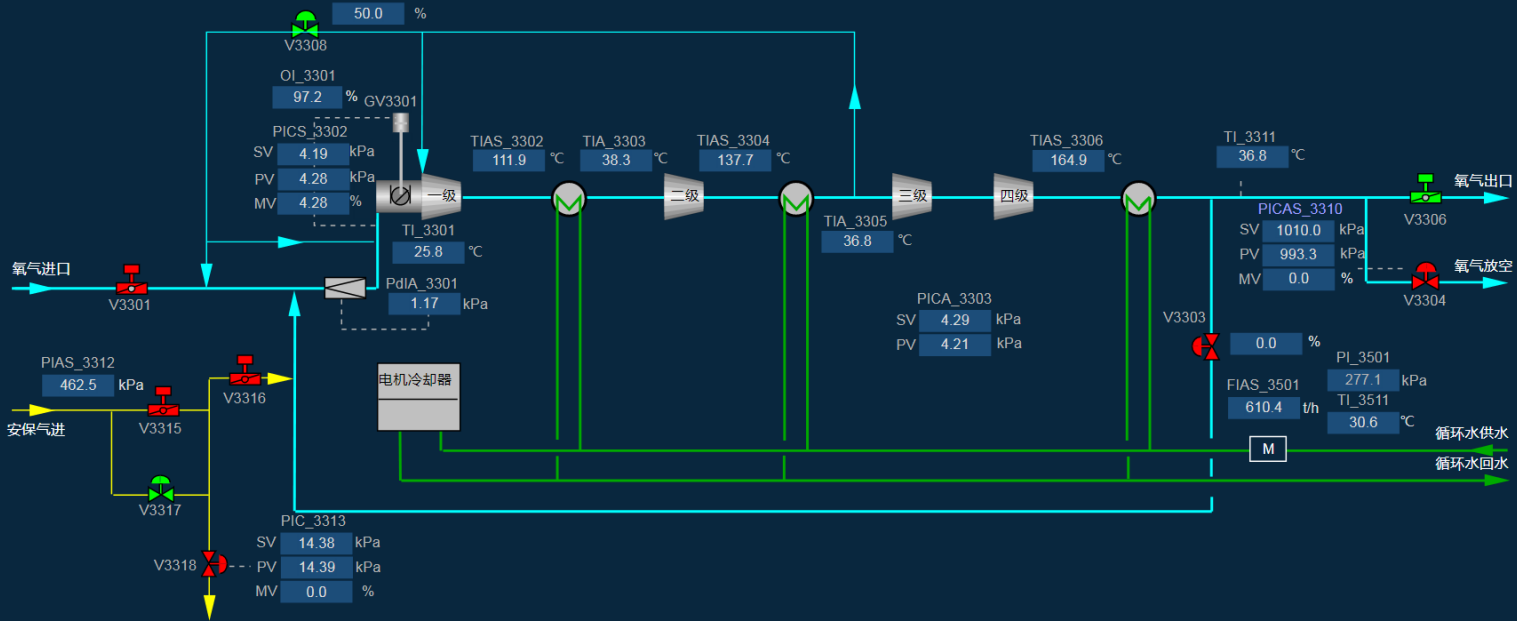

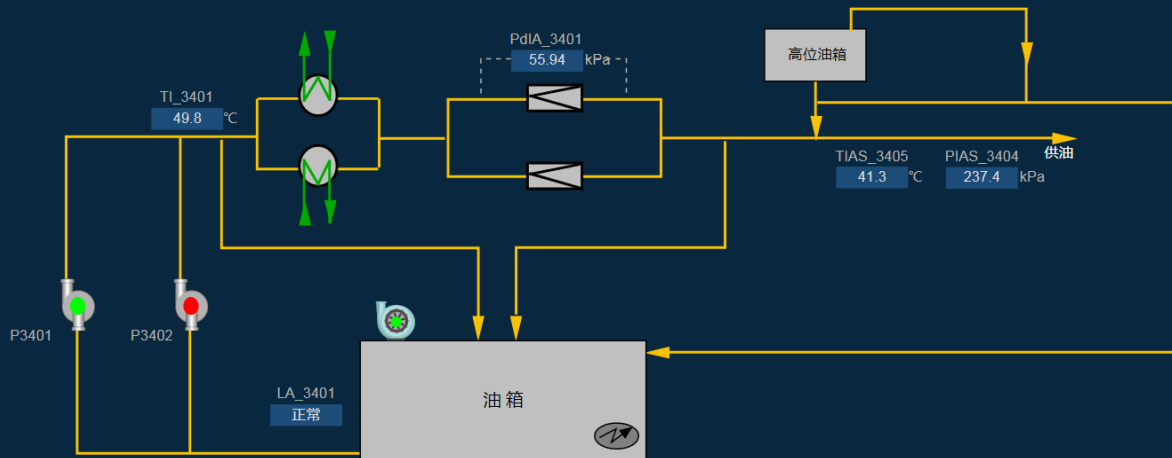

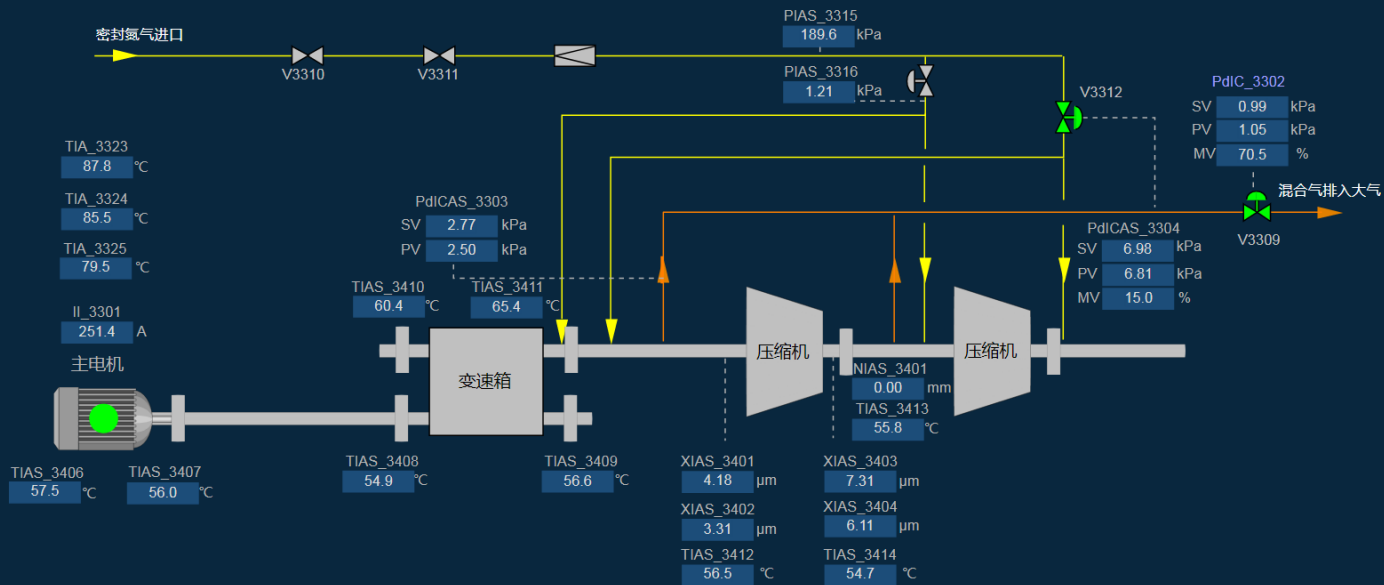

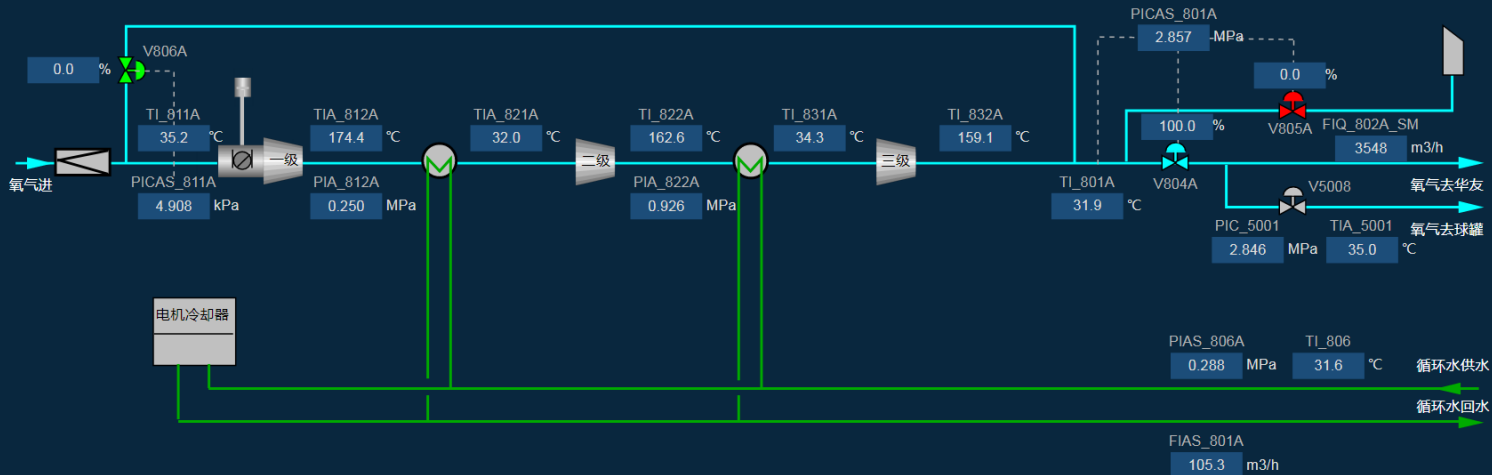

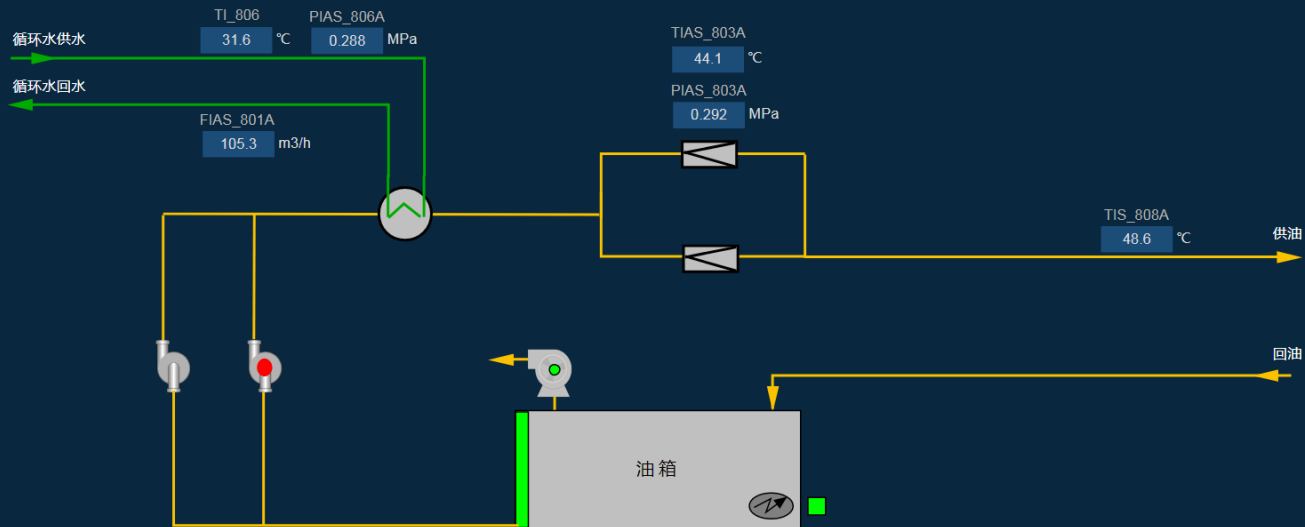

电机空间加热器运行

主轴承温度高报警

主电机定子温度高报警


细油过滤器压差高报警


启动仪控允启


电控正常反馈

机旁启氮压机

机旁停氮压机

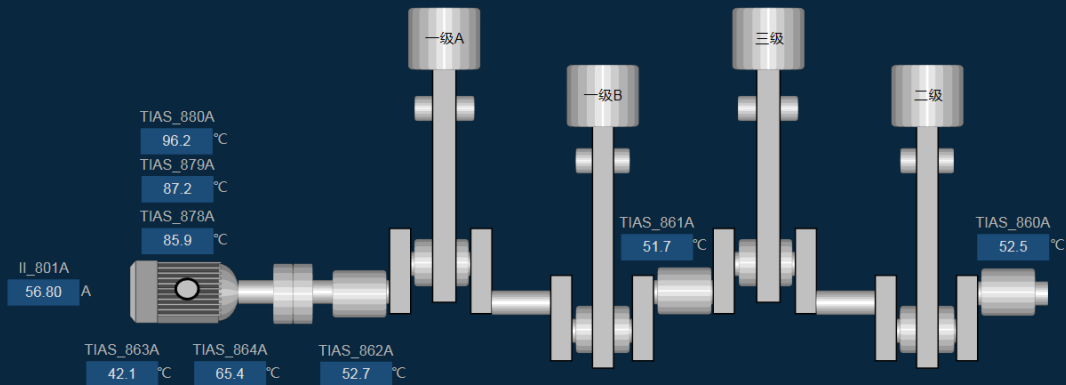


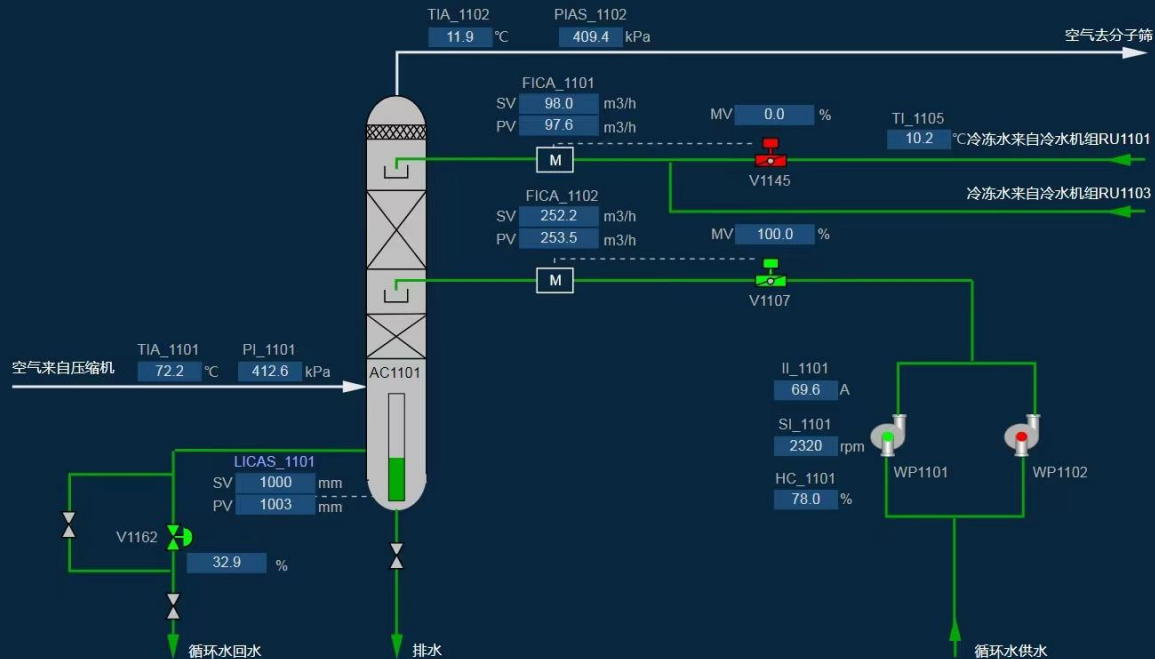


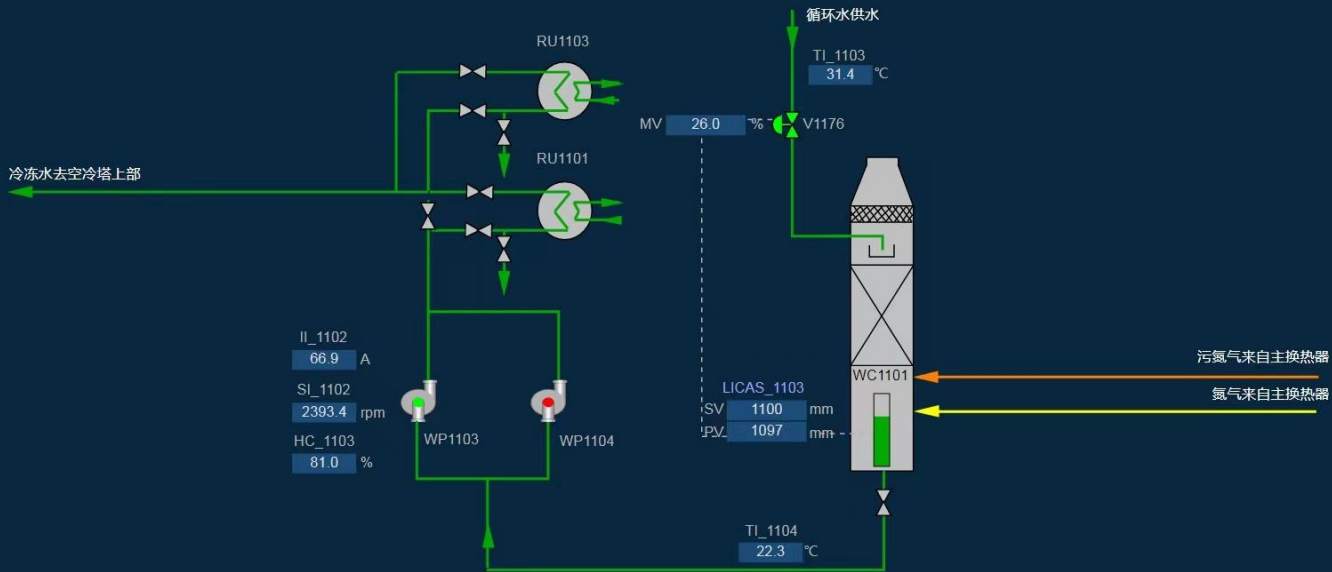


	设定时间/s	倒计时/s
泄压	540	0
加热	11000	0
冷吹	11400	4890
均压	1140	0
切换	120	0

空气来自空冷塔

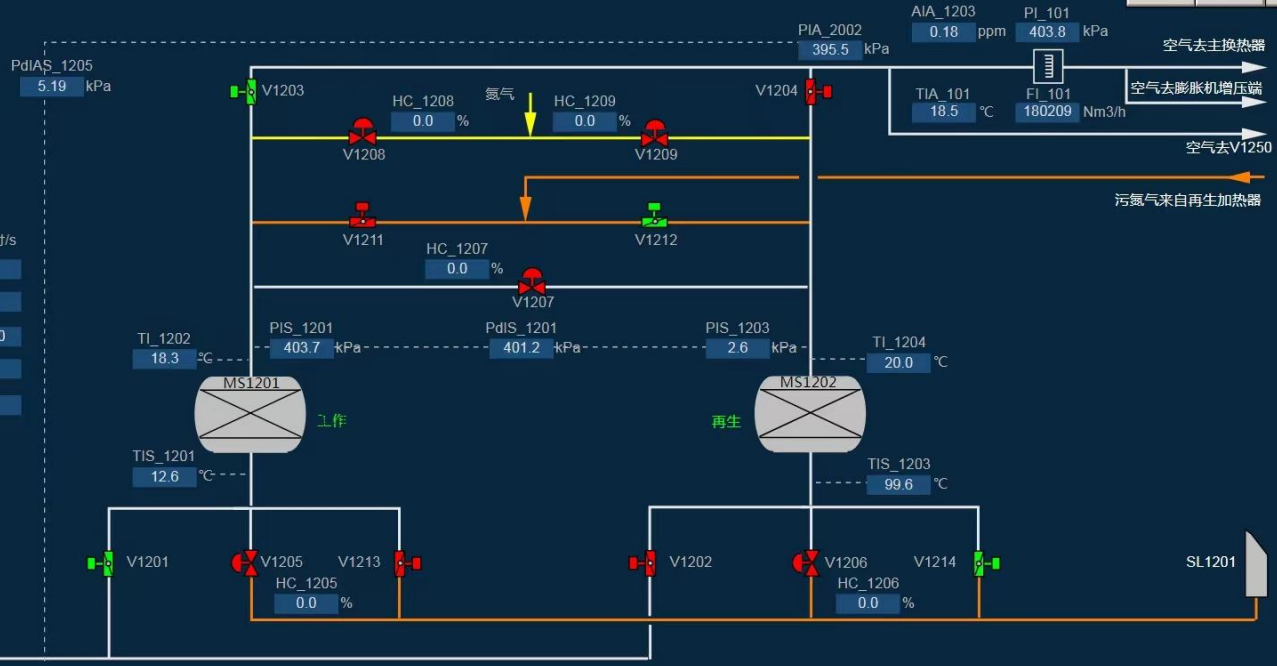

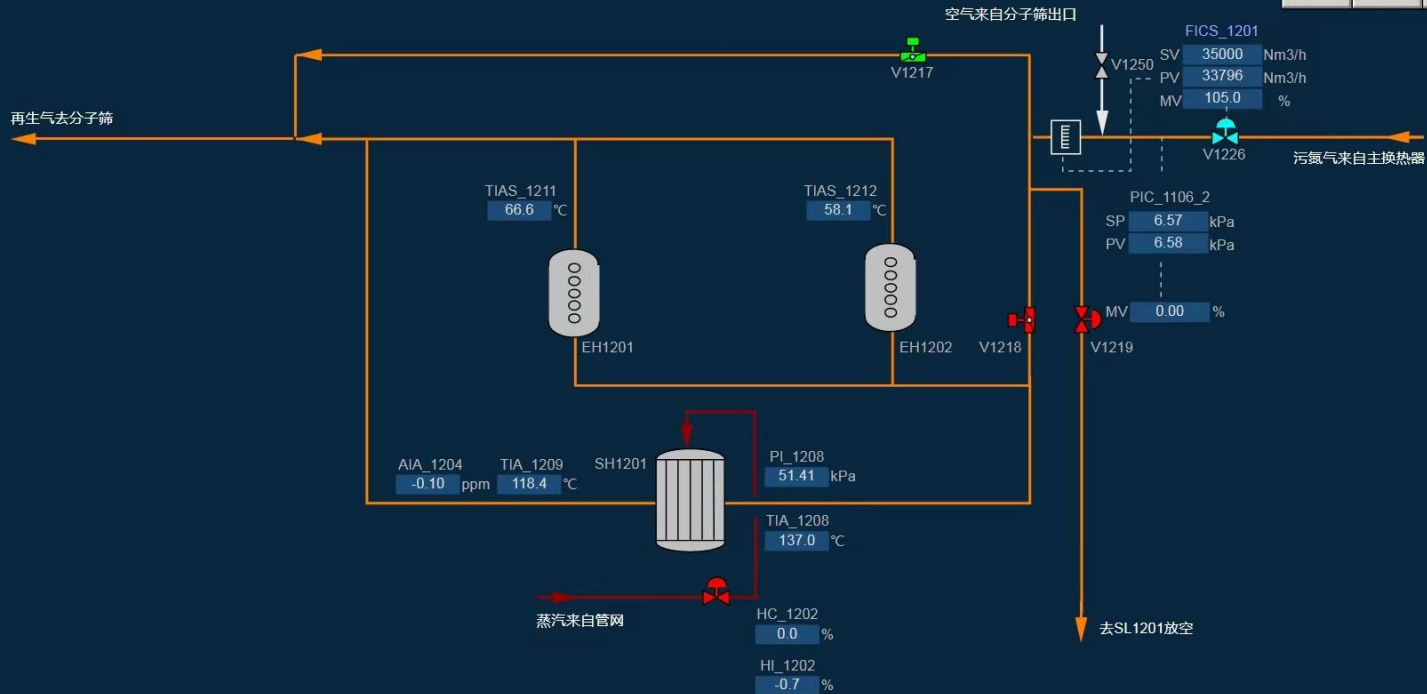



空气来自膨胀机B增压端

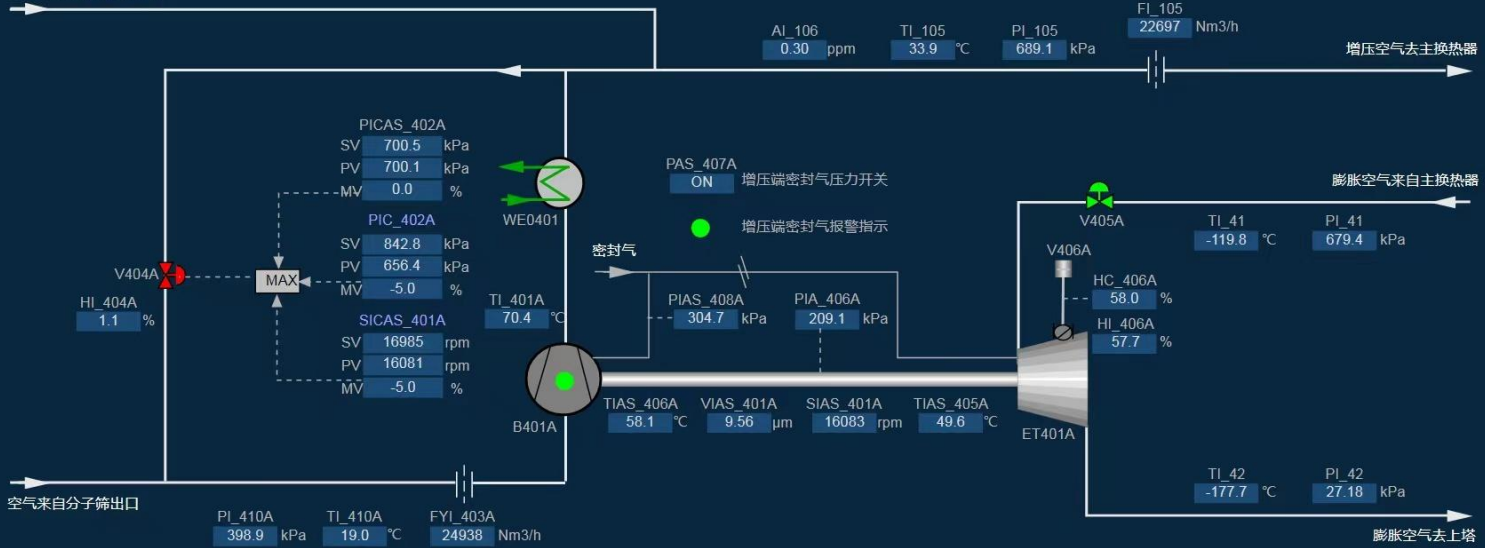

循环水供水


循环水回水

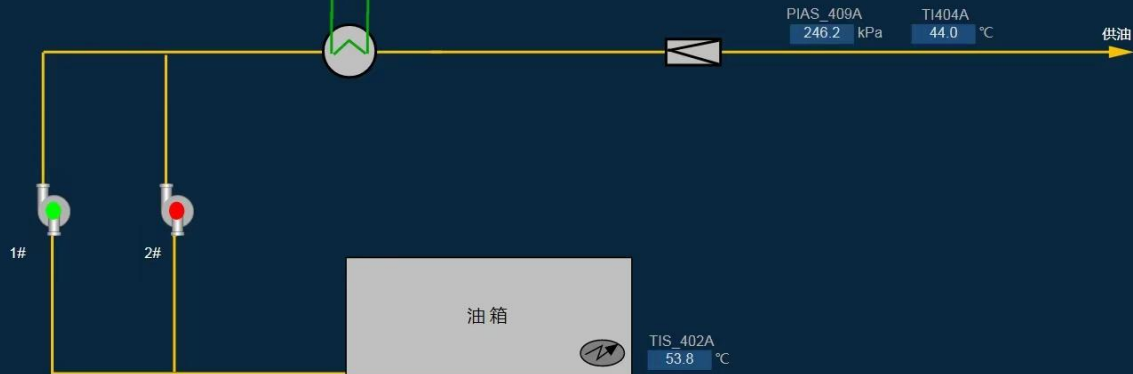


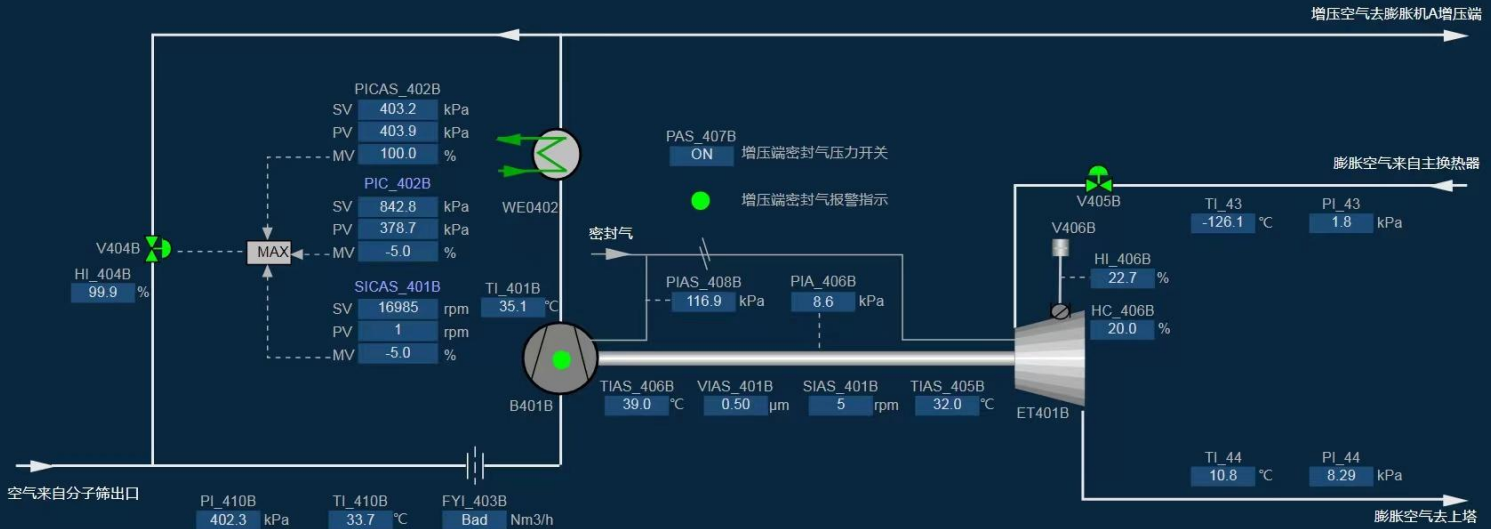



循环水供水


循环水回水

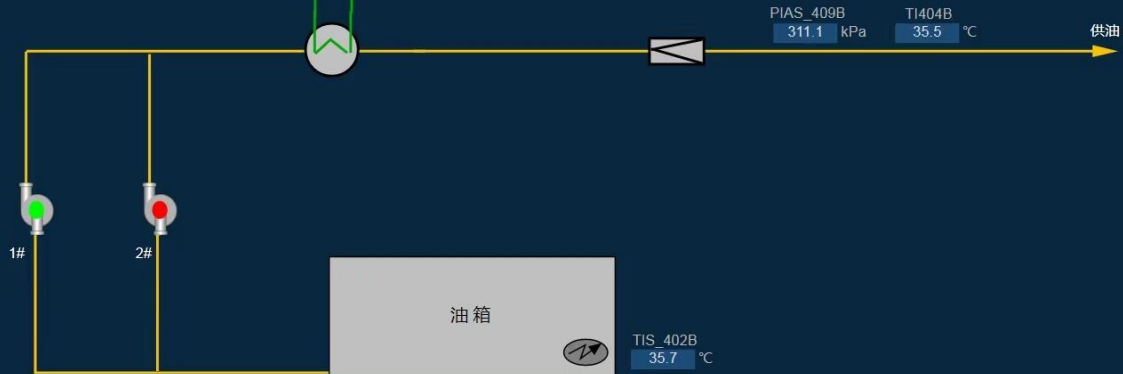


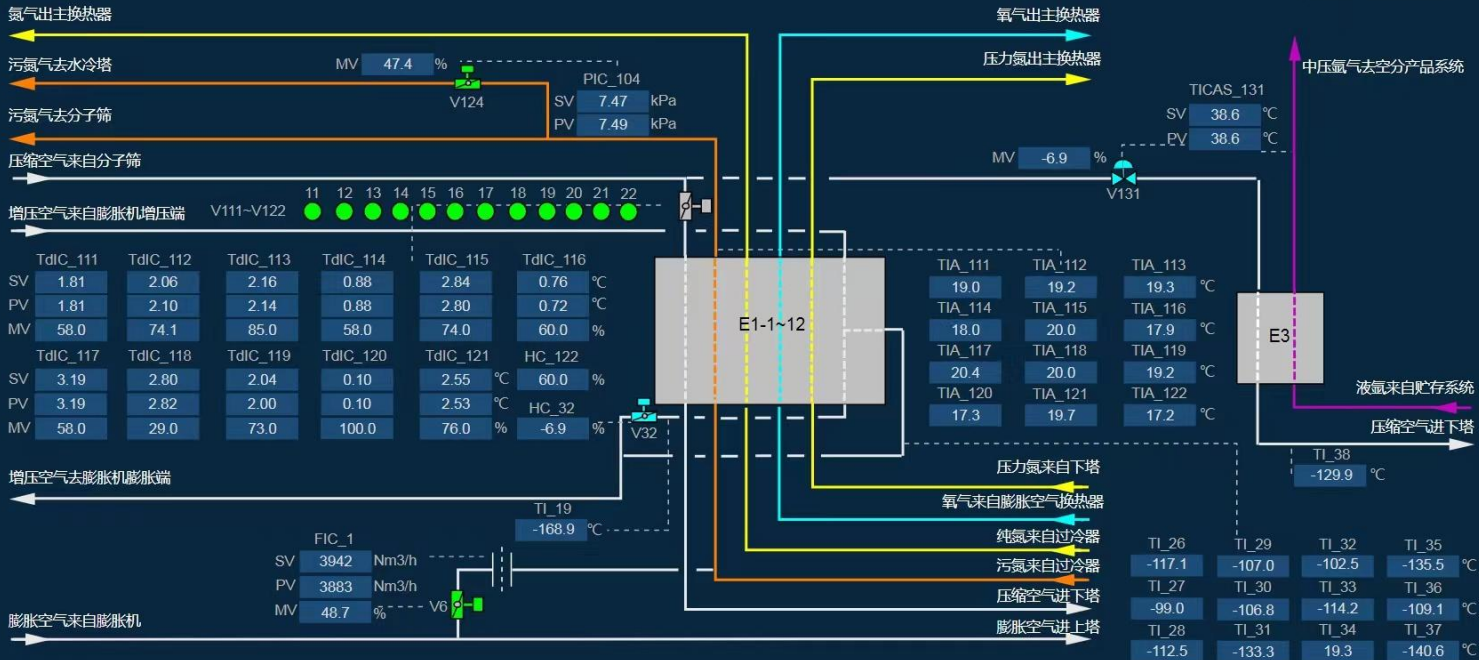


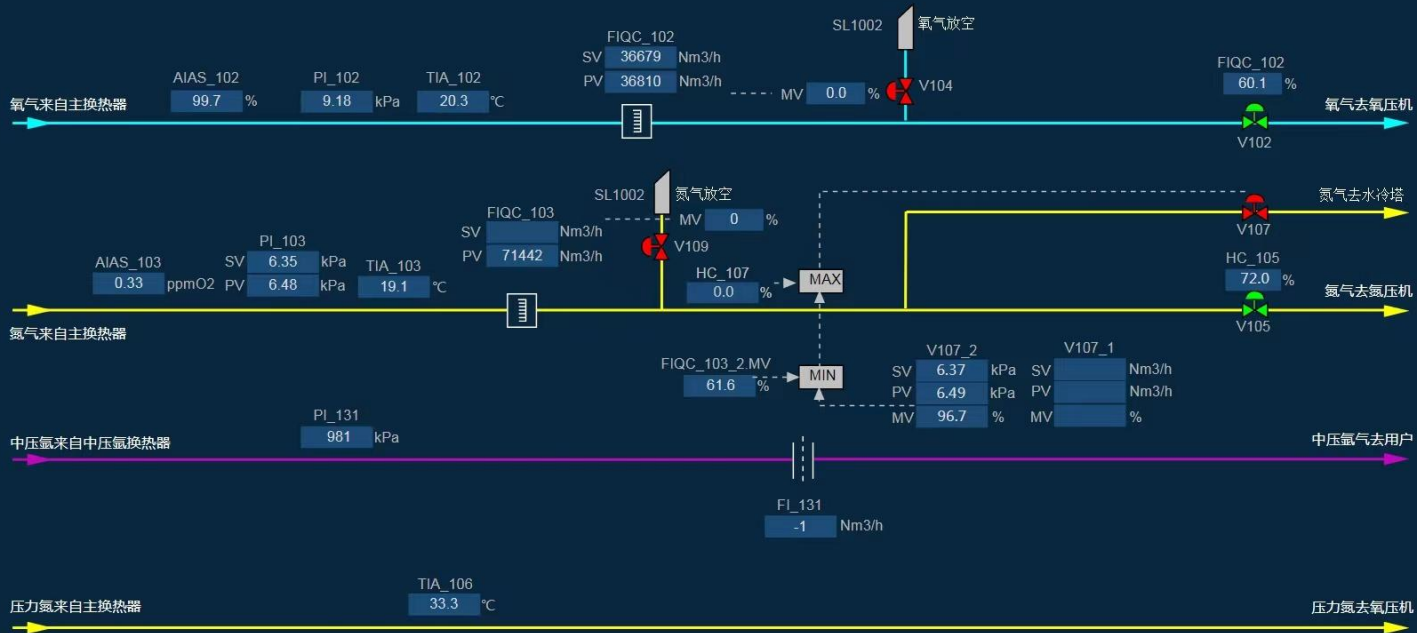


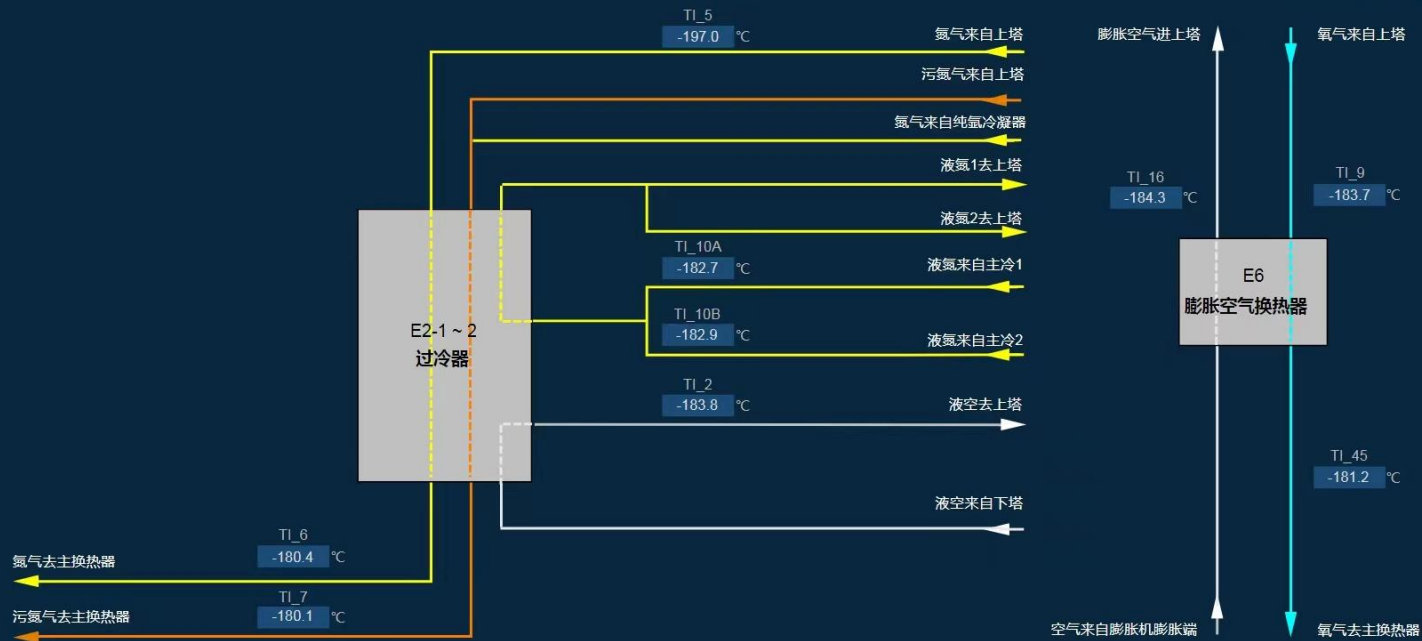


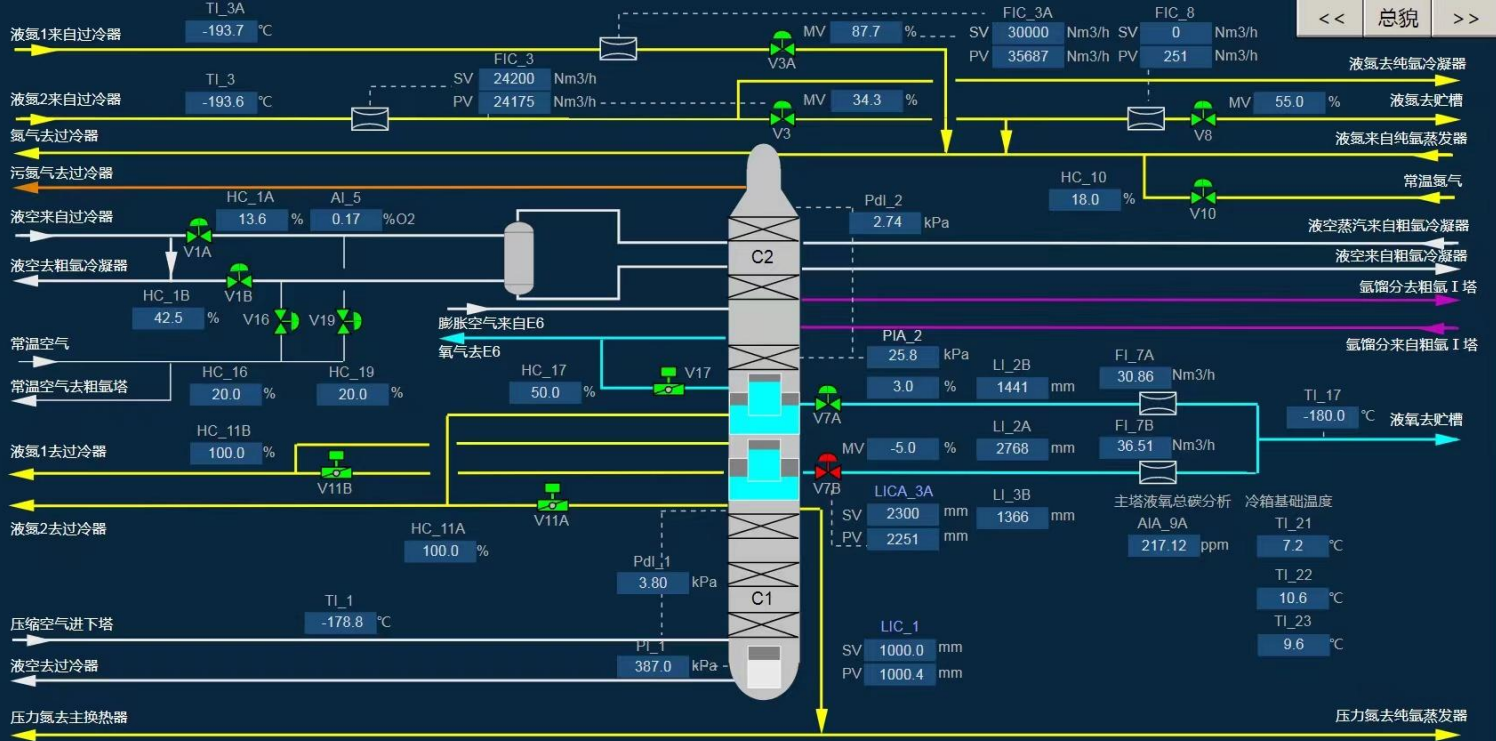

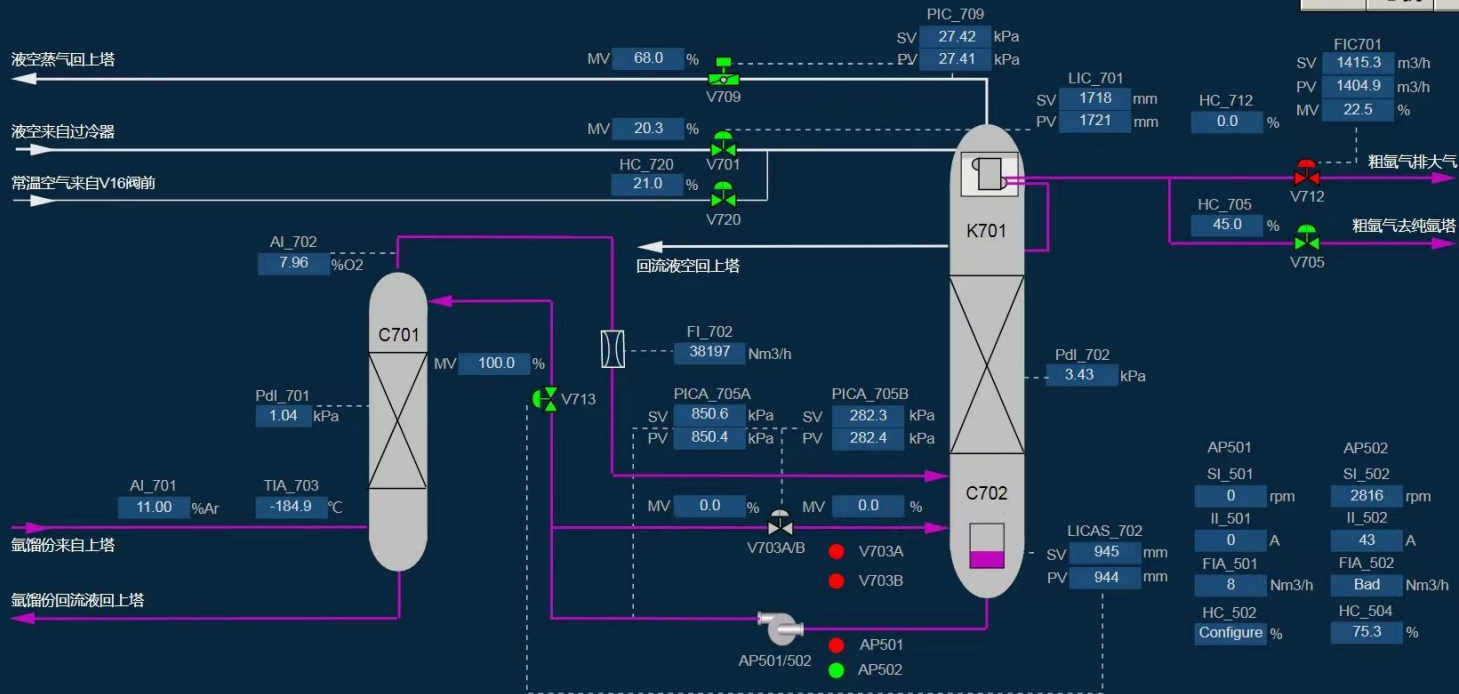

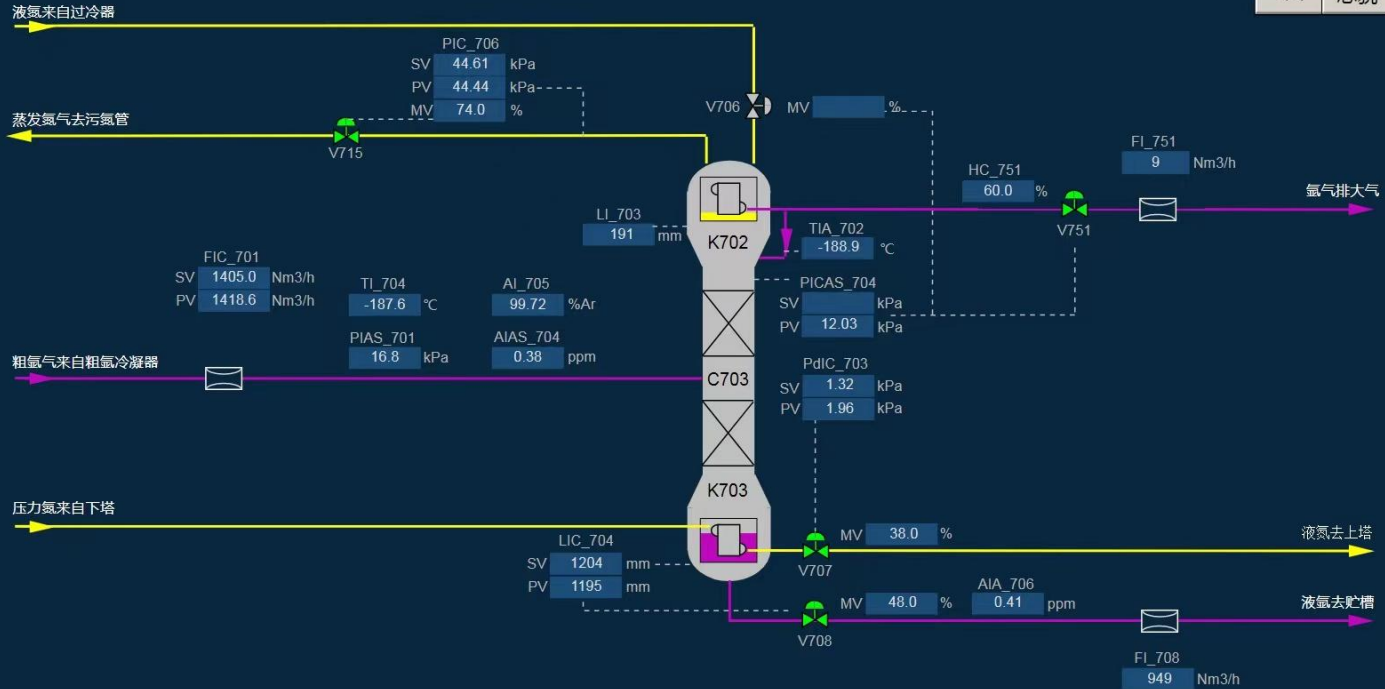


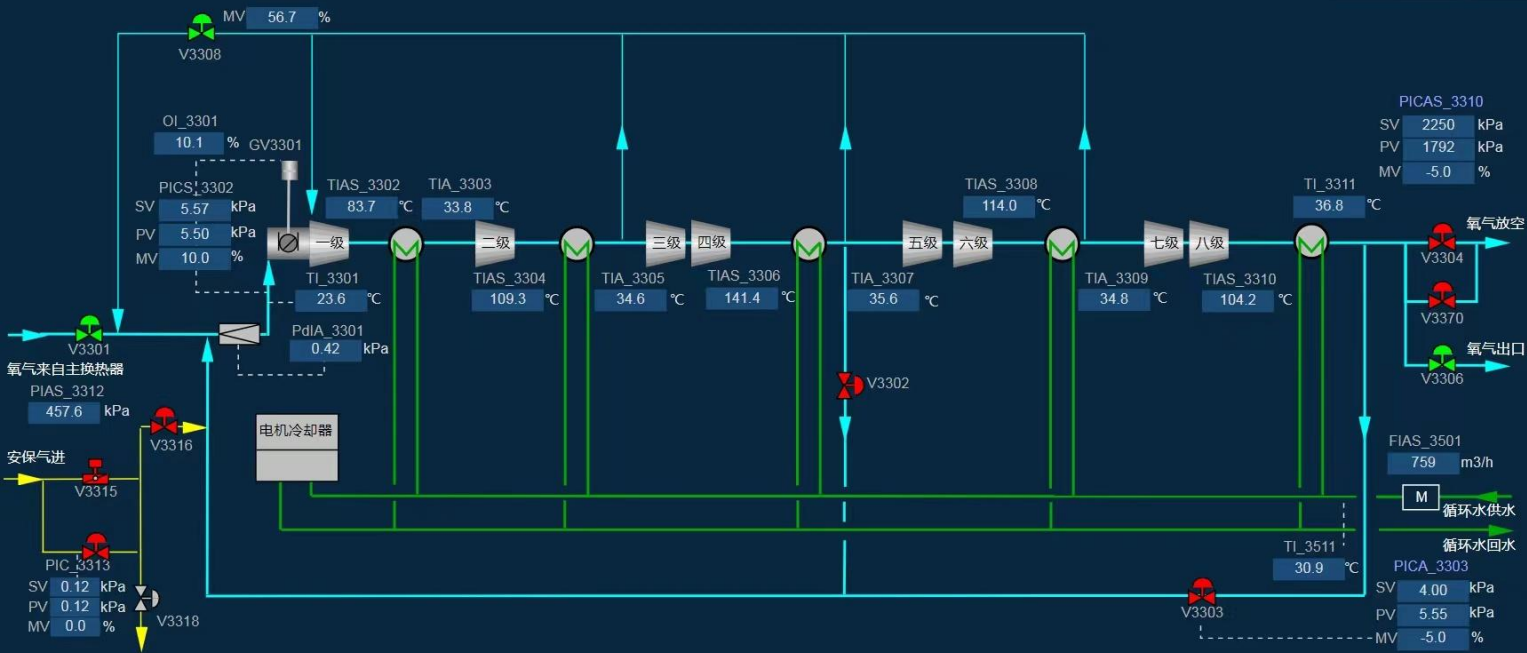

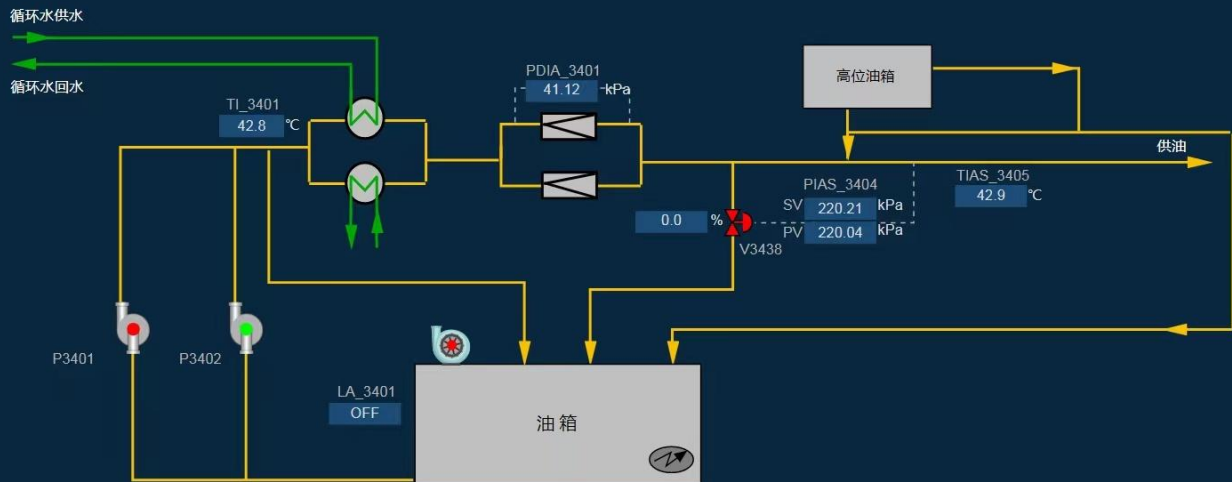

<< 总貌 >>

密封氮气进口

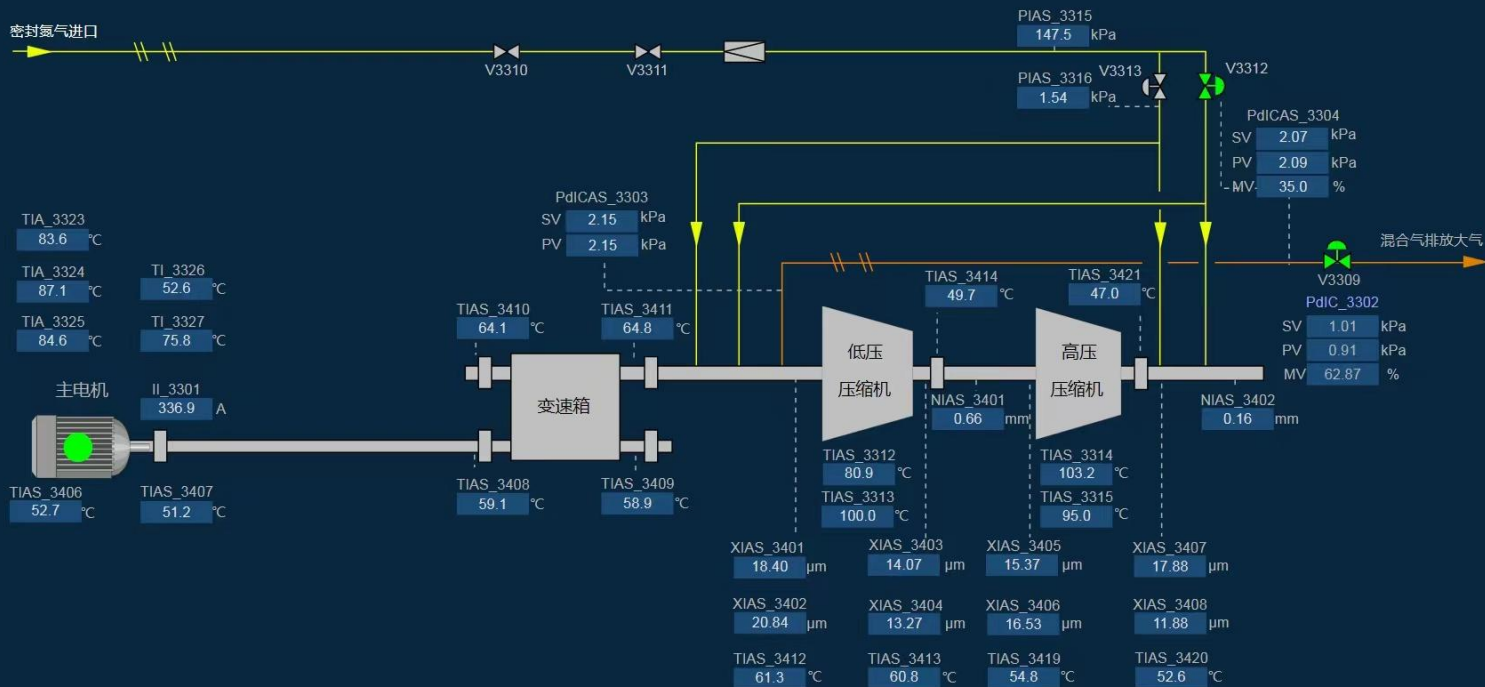

<<

总貌

>>

