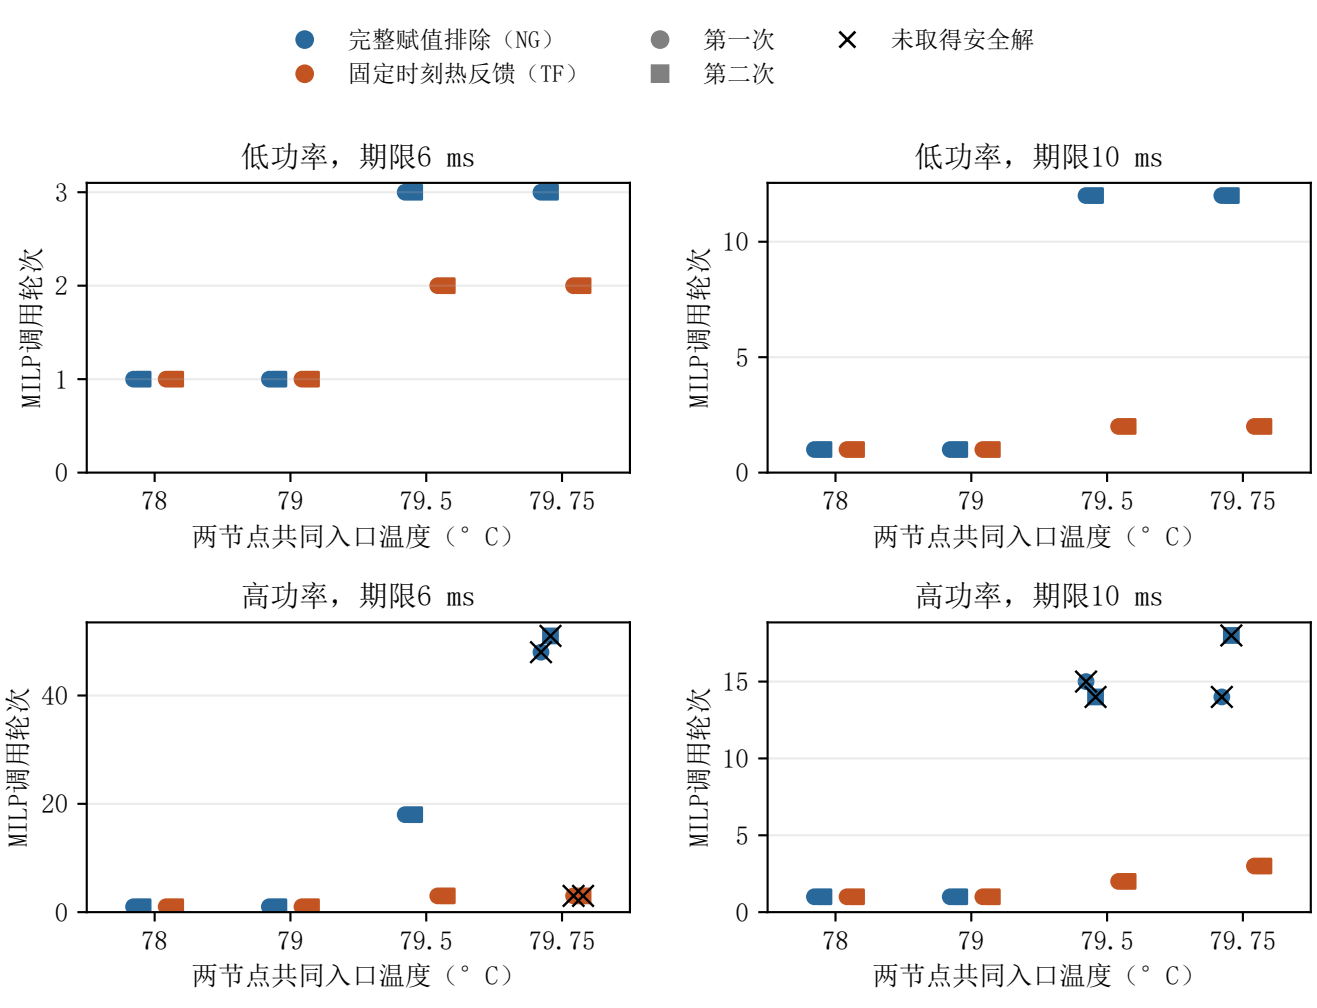
完整赋值排除（NG）
固定时刻热反馈（TF）
第一次
第二次
未取得安全解
低功率，期限6 ms
低功率，期限10 ms
高功率，期限6 ms
高功率，期限10 ms
MILP调用轮次
两节点共同入口温度（° C）
78
79
79.5
79.75
0
1
2
3
5
10
15
20
40