

А К Т
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
по договору о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
от «24» мая 2018г. № 6135ДП-В

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО «Мосводоканал», в лице Заместителя генерального директора по перспективному развитию и присоединениям АО «Мосводоканал» Орлова Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности №(30)01.08-1433/21 от 30.12.2021, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Гончарова Игоря Леонидовича, действующего на основании доверенности №47/Д от 26.01.2023 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что:

а) мероприятия по подготовке внутридомовых и (или) внутриплощадочных сетей и оборудования объекта – «Корпус цифровых технологий и информационной подготовки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» по адресу: г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 13, строение 1 к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения проведены в полном объеме в порядке и сроки, предусмотренные договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от «24» мая 2018г. № 6135ДП-В;

б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования выполнены в соответствии с актом от 27.12.2023г.;

в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета в соответствии с актом от 14.09.2023г.;

г) АО «Мосводоканал» выполнило мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от «24» мая 2018г. № 6135ДП-В, а именно: осуществило фактическое подключение объекта – «Корпус цифровых технологий и информационной подготовки ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» по адресу: г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 13, строение 1 Заказчика к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мосводоканал». Водопроводный ввод № 38219.


Максимальная величина мощности в точке подключения составляет: 57,96 куб.м/сут.

Величина подключенной нагрузки объекта холодного водоснабжения составляет: 57,96 куб.м/сут.

Точка подключения объекта – колодец ВК-1 на внутриквартальном водопроводе $D=300\text{мм}$ в интервале между колодцами №№91422-91420.


д) границей раздела балансовой принадлежности сетей холодного водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» и Заказчика является: внешняя стенка колодца в точке подключения;

Схема границы балансовой принадлежности

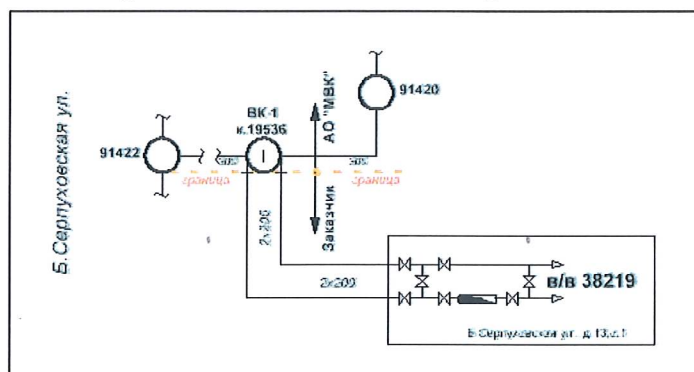

е) границей эксплуатационной ответственности объекта централизованной системы холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» и Заказчика является: внешняя стенка колодца в точке подключения;

Схема границы эксплуатационной ответственности

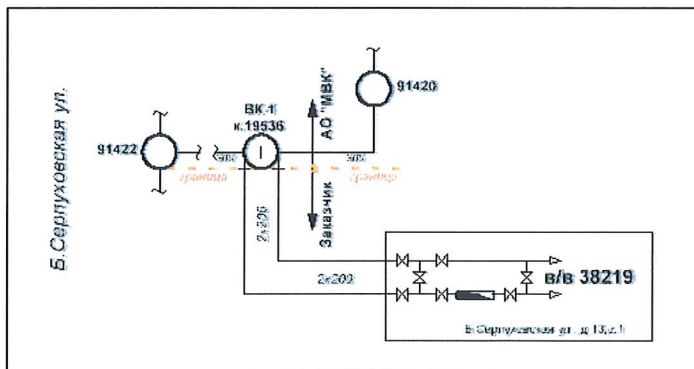

Плата за подключение (технологическое присоединение) составляет 88 493 (восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) – в размере 14 748 рублей 85 копеек.

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию
и присоединениям
АО «Мосводоканал»



В.В.Орлов
" 15 " 20 24 г.

Проректор ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В.Плеханова»



И.Л.Гончаров
" 15 " 20 24 г.

