

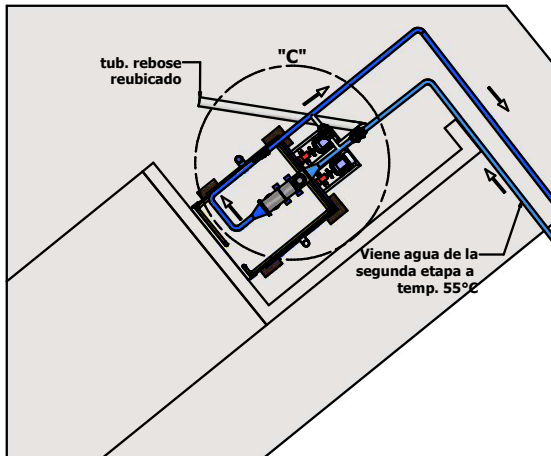


INSTALACION DE TUBERIAS PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ENTRE ETAPAS (INTERCAMBIADOR EXISTENTE, INTERCAMBIADOR PROPUESTO Y CONDENSADOR DE VAHOS)


UBICACION DE EQUIPOS - ZONA DE CALDERAS (INTERCAMBIADOR DE PLACAS) EXISTENTE Y PROPUESTO

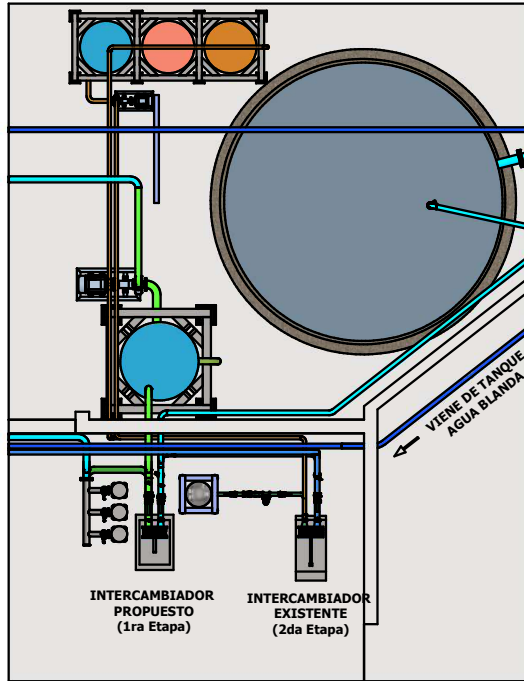


**UBIC. TK CONDENSADO PLANTA (3ra Etapa
CONDENSADOR DE VAHOS) / Ver plano estructural:
AU-PL-COI-ENER-P11**

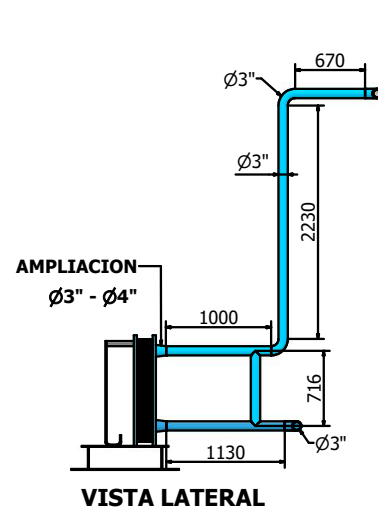


**INTERCAMBIADOR PROPUESTO
(Primera Etapa)**

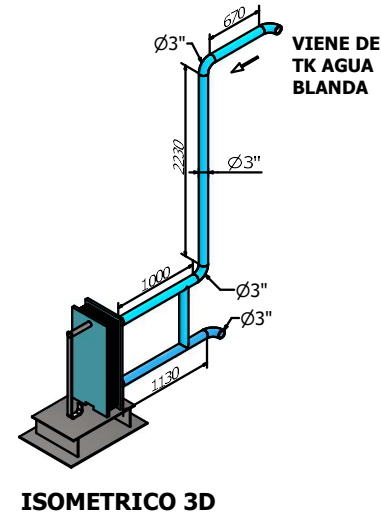


ISOMETRICO 3D

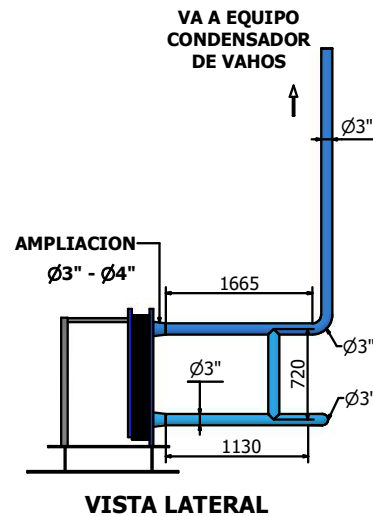


**INTERCAMBIADOR EXISTENTE
(Segunda Etapa)**

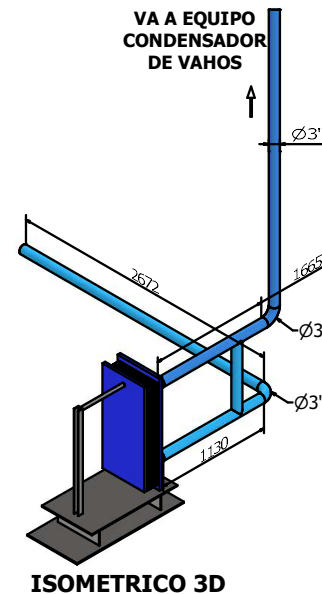

ISOMETRICO 3D

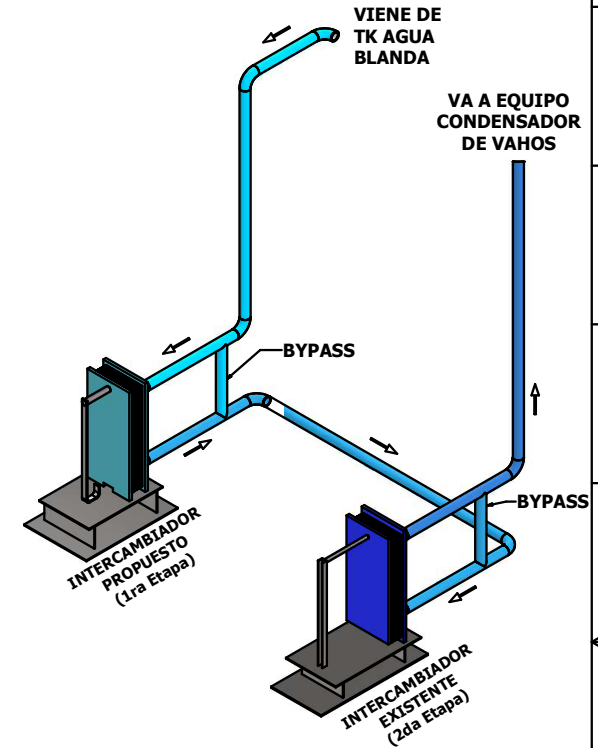

**FLUJO DE AGUA BLANDA EN LOS
INTERCAMBIADORES**

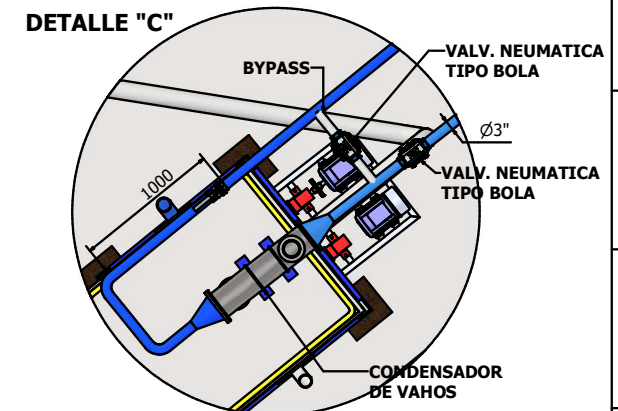

**CONDENSADOR DE VAHOS
(Tercera Etapa)**