



	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 25/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

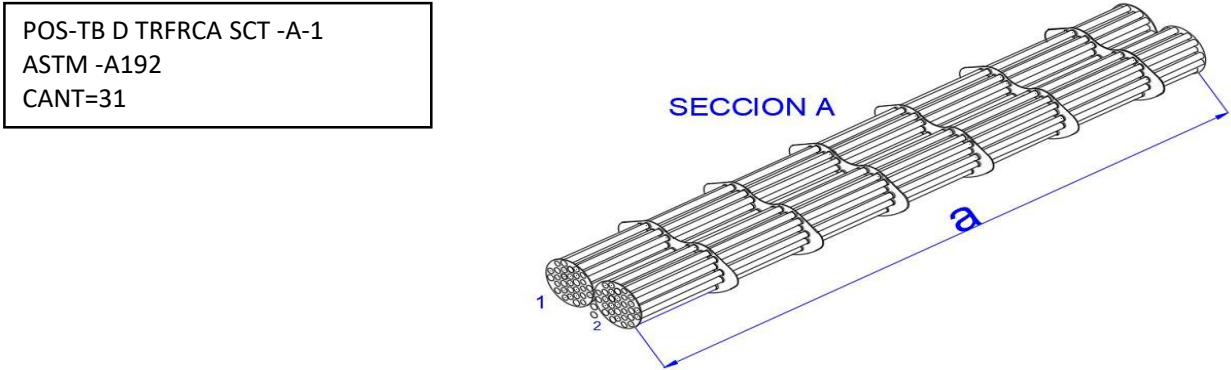

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
				Plano		
					codigo	AC/RE
1	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-1	Canpo	18003	MC-01	A C
			Δ ±	3	MC-01	AC
2	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-2	Canpo	18002	MC-01	A C
			Δ ±	2	MC-01	AC
3	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-3	Canpo	18003	MC-01	A C
			Δ ±	3	MC-01	AC
4	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-4	Canpo	18002	MC-01	A C
			Δ ±	2	MC-01	AC
5	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-5	Canpo	18003	MC-01	A C
			Δ ±	3	MC-01	AC
6	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-6	Canpo	18002	MC-01	A C
			Δ ±	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 25/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT -A-1
 ASTM -A192
 CANT=31

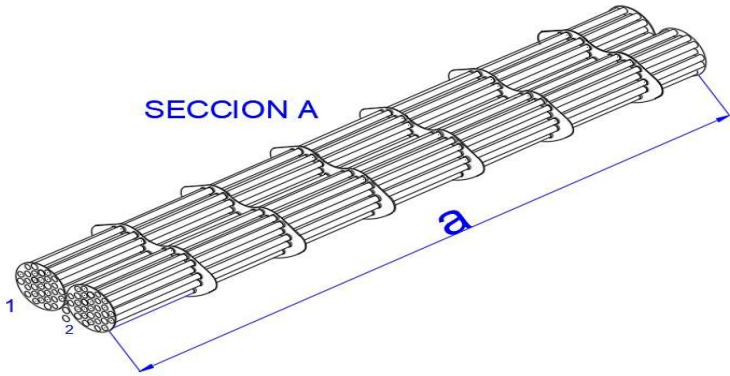


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
			Plano	18000	codigo	AC/RE	
7	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-7	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
8	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-8	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
9	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-9	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
10	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-10	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
11	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-11	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
12	29/02/25	TB D TRFRCA SCT A-12	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 25/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT -A-1
ASTM -A192
CANT=31

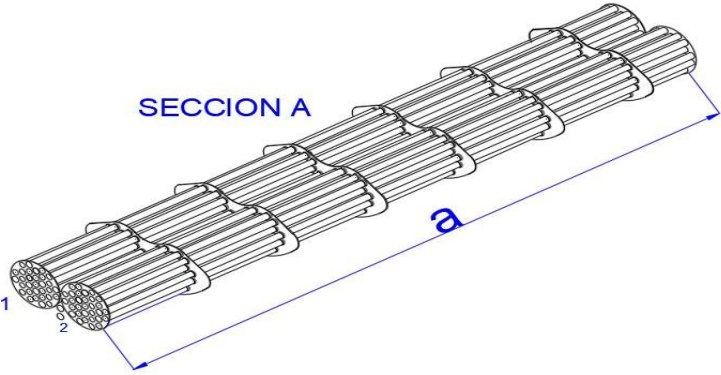

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
13	29/02/25	TB D TRFRCA-13	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
14	29/02/25	TB D TRFRCA-14	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
15	29/02/25	TB D TRFRCA-15	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
16	29/02/25	TB D TRFRCA-16	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
17	29/02/25	TB D TRFRCA-17	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
18	29/02/25	TB D TRFRCA-18	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT -A-1
ASTM -A192
CANT=31

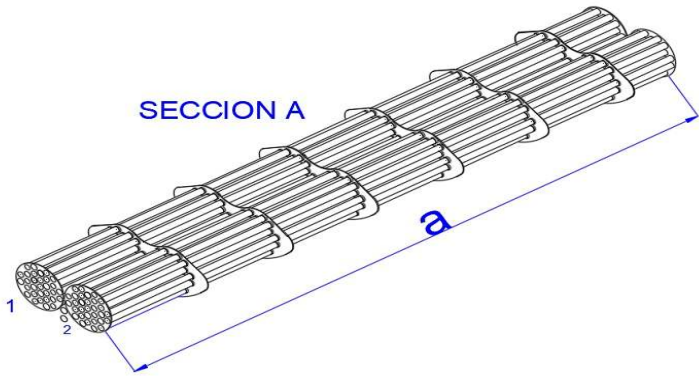


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
				Plano		
19	29/02/25	TB D TRFRCA-19	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
20	29/02/25	TB D TRFRCA-20	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
21	29/02/25	TB D TRFRCA-21	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
22	29/02/25	TB D TRFRCA-22	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
23	29/02/25	TB D TRFRCA-23	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
24	29/02/25	TB D TRFRCA-24	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente				

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT -A-1
ASTM -A192
CANT=31

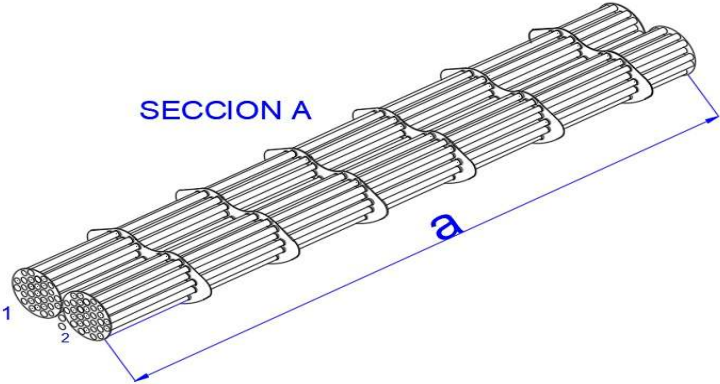


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
			Plano	18000	codigo	AC/RE	
25	29/02/25	TB D TRFRCA-25	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
26	29/02/25	TB D TRFRCA-26	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
27	29/02/25	TB D TRFRCA-27	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
28	29/02/25	TB D TRFRCA-28	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
29	29/02/25	TB D TRFRCA-29	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
30	29/02/25	TB D TRFRCA-30	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

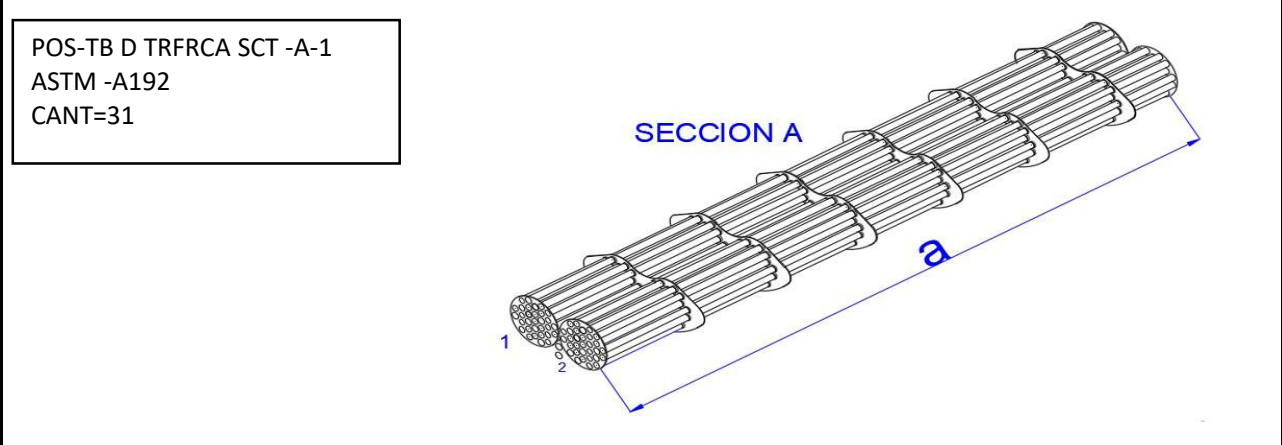

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
31	29/02/25	TB D TRFRCA-31	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-A-2
ASTM -A192
CANT=31

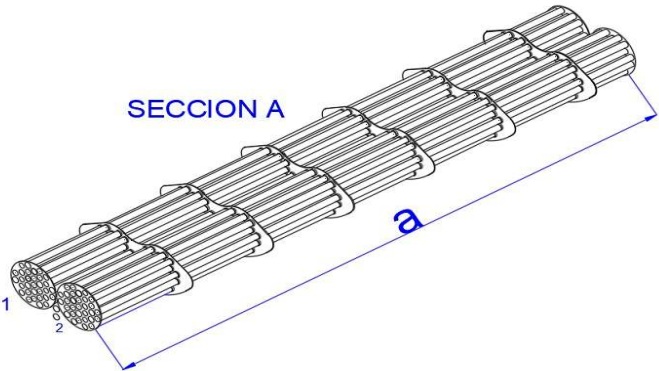


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
				Plano			18000
					codigo	AC/RE	
1	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 1	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
2	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 2	Canpo	18002	MC-01	AC	
	$\Delta \pm$		2				
3	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 3	Canpo	18003	MC-01	AC	
	10/03/2025		$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
4	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 4	Canpo	18002	MC-01	AC	
	$\Delta \pm$		2				
5	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 5	Canpo	18003	MC-01	AC	
	10/03/2025		$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
6	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 6	Canpo	18002	MC-01	AC	
			$\Delta \pm$	2			
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-A-2
ASTM -A192
CANT=31

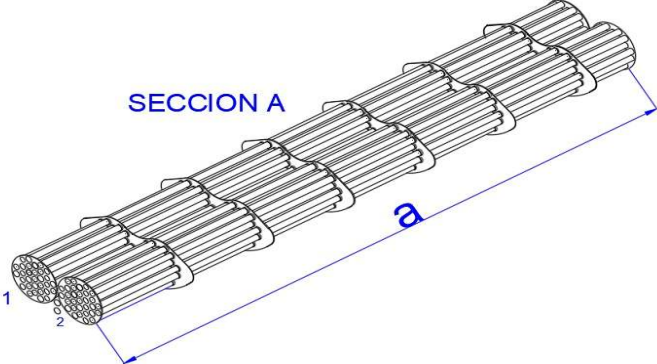


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
			Plano	18000	codigo	AC/RE	
12	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 12	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
13	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 13	Canpo	18002	MC-01	A C	
	$\Delta \pm$		2	MC-01	AC		
14	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 14	Canpo	18003	MC-01	A C	
	$\Delta \pm$		3	MC-01	AC		
15	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 15	Canpo	18002	MC-01	A C	
	$\Delta \pm$		2	MC-01	AC		
16	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 16	Canpo	18003	MC-01	A C	
	$\Delta \pm$		3	MC-01	AC		
17	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 17	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 25/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-A-2
ASTM -A192
CANT=31

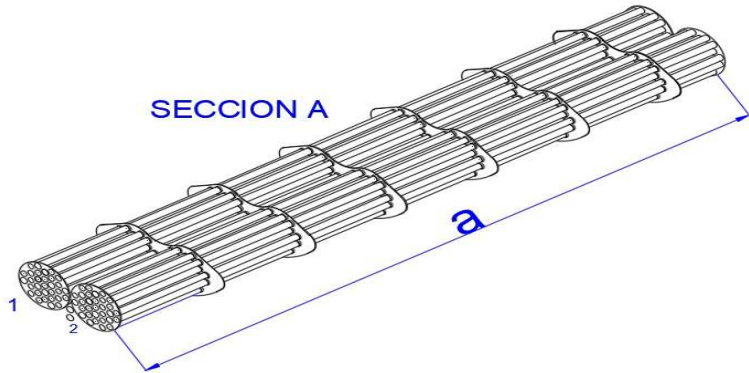

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
18	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 18	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
19	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 19	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
20	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 20	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
21	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 21	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
22	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 22	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
23	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B 23	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		