


		2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

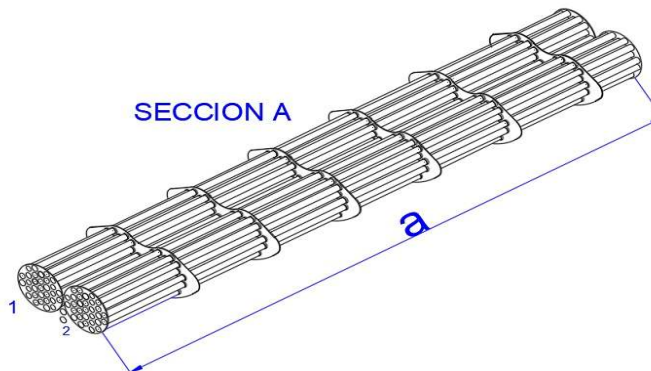


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
				Plano		
					codigo	AC/RE
24	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 24	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
25	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 25	Canpo	18002	MC-01	A C
	$\Delta \pm$		2	MC-01	AC	
26	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 26	Canpo	18003	MC-01	A C
	$\Delta \pm$		3	MC-01	AC	
27	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 27	Canpo	18002	MC-01	A C
	$\Delta \pm$		2	MC-01	AC	
28	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 28	Canpo	18003	MC-01	A C
	$\Delta \pm$		3	MC-01	AC	
29	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT- B 29	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 25/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-A-2
ASTM -A192
CANT=31

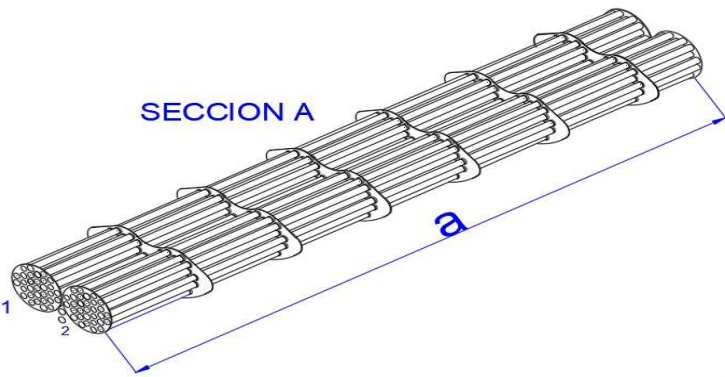


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
30	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-A-30	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
31	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-A-31	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	
			Pag. 10 de 1

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

POS-TB D TRFRCA SCT-B-1
 ASTM -A192
 CANT=31

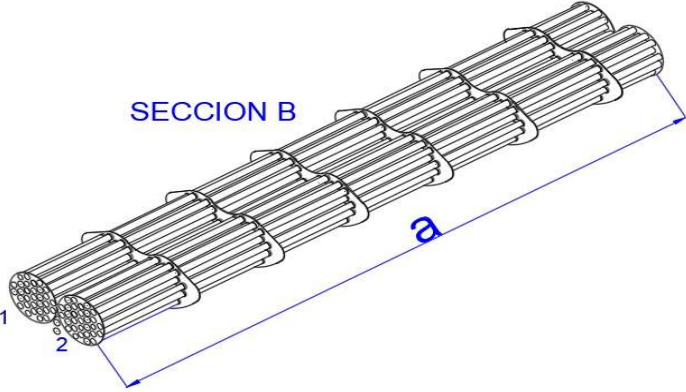

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
1	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-1	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
2	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-2	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
3	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-3	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
4	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-4	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
5	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-5	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
6	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-6	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 27/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-1
ASTM -A192
CANT=31

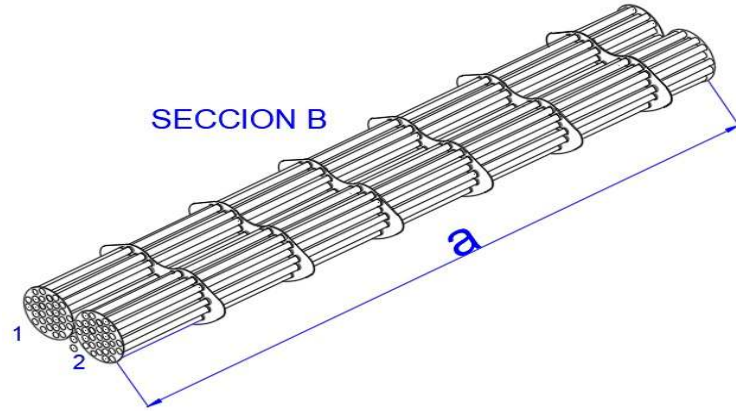

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
7	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-7	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
8	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-8	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
9	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-9	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
10	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-10	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
11	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-11	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
12	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-12	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-1
ASTM -A192
CANT=31

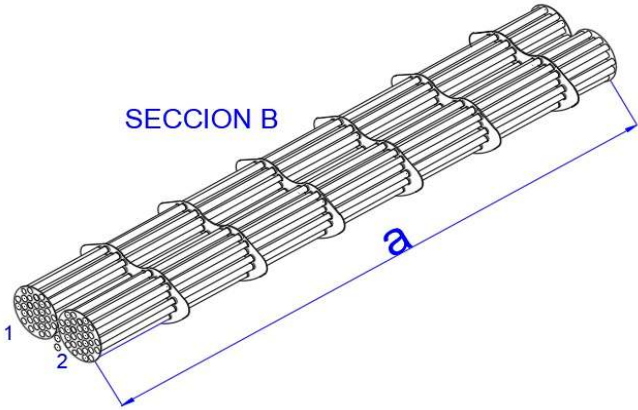

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
13	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-13	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
14	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-14	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
15	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-15	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
16	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-16	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
17	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-17	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
18	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-18	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE : AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO : RG02-
PROYECTO : OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL : 27/02/2025
N° PLANO : IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO : 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-1
ASTM -A192
CANT=31

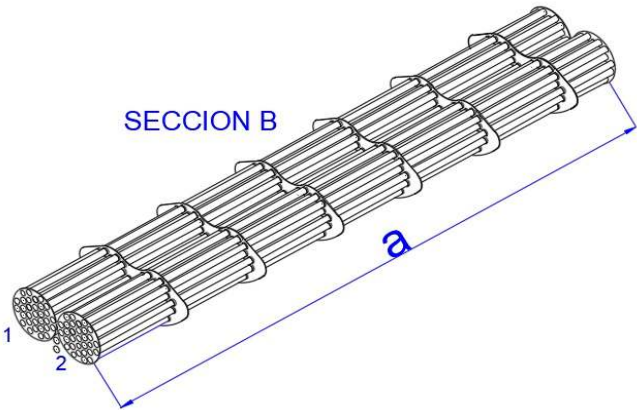


2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
19	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-19	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
20	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-20	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
21	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-21	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
22	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-22	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
23	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-23	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
24	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-24	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

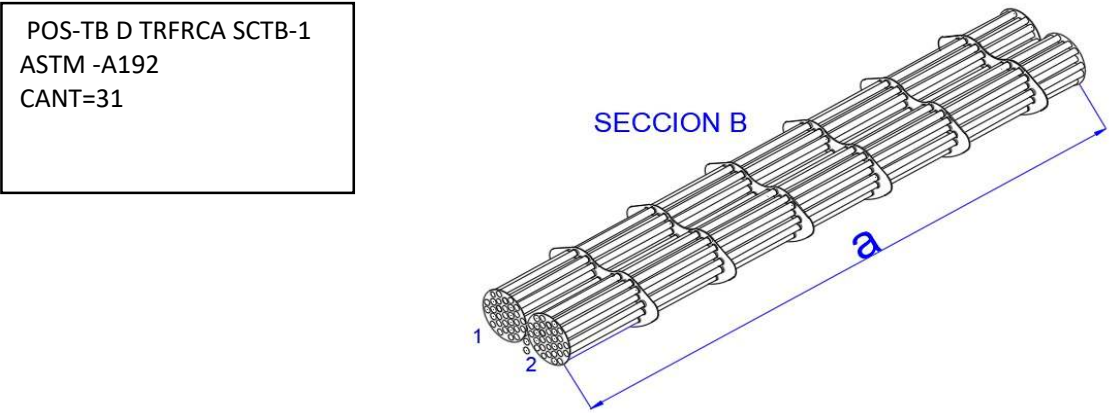

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
25	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-25	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
26	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-26	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
27	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-27	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
28	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-28	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
29	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-29	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
30	10/03/2025	TB D TRFRCA SCTB-30	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
ASTM -A192
CANT=31

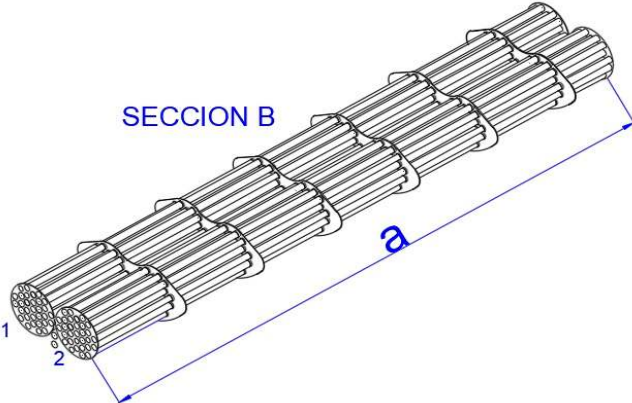

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica
Item	Fecha	Codigo		a		
			Plano	18000	codigo	AC/RE
1	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-1	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
2	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-2	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
3	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-3	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
4	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-4	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC
5	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-5	Canpo	18003	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC
6	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-6	Canpo	18002	MC-01	A C
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC


CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAÚ Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2024-IAT-AST-QA-RG-002	 Pag. 10 de 1
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL	FECHA: 25/01/2024	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG02-
PROYECTO	: OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N° 003	FECHA DE CONTROL	: 27/02/2025
N° PLANO	: IAT SEC-ROT-03-A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-002

1. ESQUEMA DE REFERENCIA

POS-TB D TRFRCA SCT-B-2
ASTM -A192
CANT=31

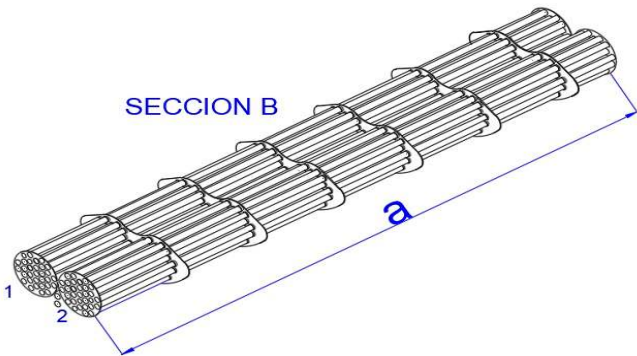

2. RESULTADOS			MEDIDA	DAIMENSIONES (mm)	codigo	califica	
Item	Fecha	Codigo		a			
			Plano	18000	codigo	AC/RE	
7	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-7	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
8	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-8	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
9	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-9	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
10	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-10	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
11	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-11	Canpo	18003	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	3	MC-01	AC	
12	10/03/2025	TB D TRFRCA SCT-B-12	Canpo	18002	MC-01	A C	
			$\Delta \pm$	2	MC-01	AC	
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente					