

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	5
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	27/02/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO		ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASTM-192		TUBO ACERO CEDULA:N/A,ESPESOR:3.60MM		INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA		PRESIÓN DE PRUEBA	
AIRE		15 - 20 MINUTOS		130 PSI	

2. RESULTADOS

[illegible]

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



varillon de 18 mtN°45



varillon de 18mt N° 46



varillon de 18mt N°47

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUST-QA-RG-007		REVISIÓN:
				0
		REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		FECHA:
		25/01/2025	Pag. 1 de 10	

1. DATOS DE LA PRUEBA

2. RESULTADOS

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

varillon de 18mt N°
54

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAUI Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO:	
		2025-IAT-AUST-QA-RG-007	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN:	
		0	
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	FECHA:	
		25/01/2025	Pag. 1 de 10

1. DATOS DE LA PRUEBA

2. RESULTADOS

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

varillon de 18mt N° 58

varillon de 18mt N° 60

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		


	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CÓDIGO:		
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUST-QA-RG-003		
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS		REVISIÓN:		
			0		
		FECHA:		25/01/2025	
				Pag. 1 de 11	


CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO :	1
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN	28/02/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A		

1. DATOS DE LA PRUEBA					
ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN		ELEMENTO INSPECCIONADO		ALCANCE DE EVALUACIÓN	
ASTM-192		TUBO ACERO CEDULA:N/A,ESPESOR:3.60MM		INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE	
EQUIPO DE MEDICIÓN		RANGO		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
ANALOGICA		de que rango es 0 - 200 PSI		1AP-3761-2024/METROIL S.A.C	
FLUIDO DE PRUEBA		DURACIÓN DE LA PRUEBA		TIEMPO DE SUMERSIÓN	
AIRE		15 - 20 MINUTOS		10 MINUTOS	
				PRESIÓN DE PRUEBA	
				130 PSI	

2. RESULTADOS									
ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
1	TB-63	13.00	13.15	13.35	120 PSI	NO	-	-	OK
2	TB-64	14.05	14.38	14.48	120 PSI	NO	-	-	OK
3	TB-65	14.00	14.30	14.50	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO									
									
varillon de 18 mt		varillon de 18mt N°64		varillon de 18mt N°65					

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

 IAT Inter Andean Trading	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AUST-QA-RG-
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0
	REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA A TUBERÍAS	FECHA: 25/01/2025
	 CONMETAL Centro e Innovación de equipos industriales Pag. 1 de 11	

CLIENTE	AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO	N° DE REGISTRO : 2
PROYECTO	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO N°3 COISHCO	FECHA DE INSPECCIÓN 28/02/2025
N° DE PLANO	IAT-SEC-ROT-004-A	

1. DATOS DE LA PRUEBA

ESPECIFICACIÓN DE INSPECCIÓN	ELEMENTO INSPECCIONADO	ALCANCE DE EVALUACIÓN
ASTM-192	TUBO ACERO CEDULA:N/A,ESPESOR:3.60MM DMT:4 1/2 DMT-114 3 LGT-9 M ASTM-192	INSPECCIÓN DE JUNTA SOLDADA A TOPE
EQUIPO DE MEDICIÓN	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C
ANALOGICA	de que rango es 0 - 200 PSI	1AP-3761-2024/METROIL S.A.C

FLUIDO DE PRUEBA	DURACIÓN DE LA PRUEBA	TIEMPO DE EVALUACIÓN	PRESIÓN DE PRUEBA
AIRE	15 - 20 MINUTOS	10 MINUTOS	130 PSI

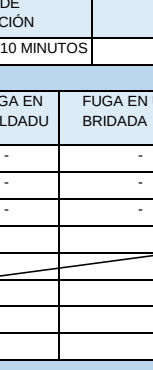
2. RESULTADOS

ITEM	CÓDIGO ELEMENTO	HORA			PRESIÓN FINAL	CAÍDA DE PRESIÓN	FUGA EN SOLDADURA	FUGA EN UNIÓN BRIDADA	RESULTADO
		LLENADO	INICIO	FIN					
4	TB-66	14.30	14.50	15.20	120 PSI	NO	-	-	OK
5	TB-67	15.00	15.20	15.40	120 PSI	NO	-	-	OK
6	TB-68	16.00	16.20	16.40	120 PSI	NO	-	-	OK

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO




varillon de 18 mtr N° 66



varillon de 18mtr N°



varillon de 18mtr N°68

CALIDAD - IAT	PROYECTOS - IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

