



LOGISTICA Y TRANSPORTES S & P E.I.R.L.

RUC N°20609059207
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
TRANSPORTISTA
N° EG03 - 00000177

Número de Registro MTC: 15135104CNG

Fecha y hora de emisión: 30/01/2025 01:25 PM

Fecha de inicio de Traslado: 30/01/2025

Punto de Partida: JR. CASTROVIRREYNA 174 BREÑA LIMA - BREÑA - LIMA - LIMA
Punto de Llegada: CAR. PARCELLA 16758A NR. LA PERLA SECTOR 3 CABEZAS - COISHCO - SANTA - ANCASH

Datos del remitente: INTER ANDEAN TRADING SAC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20511393648

Datos del destinatario: CONMETAL Y SERVICIOS E.I.R.L. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20532059250

Documentos Relacionados:

Guía de Remisión Remitente N° EG07 - 00001011 - RUC N° 20511393648

Bienes por Transportar:

Unidad de Medida del Peso Bruto: TNE
Peso Bruto total de la carga: 18

Datos del traslado:

Indicador de transbordo programado: NO
Indicador de retorno de vehículo vacío: NO
Indicador de Transporte subcontratado: NO
Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO
Indicador del pagador del flete:Remitente

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: APN778
 Número de TUCE o Certificado de Habilitación Vehicular: 0061800427
 Entidad emisora de autorización especial:MTC

Secundario 1: Número de placa: TNN980
 Número de TUCE o Certificado de Habilitación Vehicular: 15M24035103E
 Entidad emisora de autorización especial:MTC

Datos de los conductores:

Principal: ORTIZ VENTURA GERSON VLADIMIR - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 47630867
 Número de lincencia de conducir: L47630867

Datos de pagador de flete: INTER ANDEAN TRADING SAC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20511393648

Ultrasonic instrument Linearity

Customer : A & B OBRAS SERVICIOS Y CONSULTORIA S.R.L
Reference Certificate : UT-GSL-0181-024

Instrument : Ultrasonic Flaw Detector
Brand : SIUI
Model : CTS-9009 PLUS
Serial No : 568320170012

Transducer
Brand : SIUI
Model : P4-25 (Normal)
Size : Ø25 mm
Frecuency : 4 MHz
Serial N° : 12305187R

Calibration Standard
Brand : TM TECK
Block Standard : ISO 2400-2012
Block : Calibration Block V1
Serial N° : K11109
Material : Carbon Steel 1018
Heat treatment : Normalized
INACAL calibration : LLA-115-2024
Ambient Temperature
Start / End of Test : 26°C / 26°C
Reference Standard : ASTM E 317-21

VERTICAL LINEARITY SIGNAL

N°	Actual Higher Signal % (H _A)	Calculate		Actual Lower Signal %
		½ Higher Signal % (H _B)	Acceptable Limits %	
1	100	(50)	44-56	51
2	90	(45)	40-50	46
3	80	(40)	37-43	41
4	70	(35)	33-37	35
5	60	(30)	29-31	30
6	50	(25)	23-27	25
7	40	(20)	17-23	20
8	30	(15)	12-18	15
9	20	(10)	6-14	10
10	10	(05)	0-10	05

HORIZONTAL LINEARITY AMPLITUDE

AMPLITUDE CONTROL LINEARITY

Back Reflector		Grid Location %	Acceptable Limits %	Actual Signal %	Initial Amplitude	dB Change	Result	Limits
N°	mm							
1	25	10	9.5-10.5	10.0	80% FSH	Down 6	40	35%-45%
2	50	20	19.0-21.0	20.0	80% FSH	Down 12	20	15%-25%
3	75	30	28.5-31.5	30.0	40% FSH	Up 6	80	65%-95%
4	100	40	38.0-42.0	40.0	20% FSH	Up12	81	65%-95%
5	125	50	47.5-52.5	50.0	Note: Acceptance limits are ± 5% FSH for Horizontal Linearity Amplitude			
6	150	60	57.0-63.0	60.0				
7	175	70	66.5-73.5	70.0				
8	200	80	76.0-84.0	80.0				
9	225	90	85.5-94.5	90.0				
10	250	100	95.0-100	100.0				

This instrument is considered : **Acceptable** (√)
Not acceptable ()

NDT Level III signature

Calibration Date : April 08, 2024

Recalibration Date : April 07, 2025



Eng. Julio J. Gutierrez Sulca.
ASNT NDT Level III N° 237298
PT/MT-VT-UT-RT-LT
www.asnt.org



NDT CERTIFICATE

This is to certify that the individual named below has successfully completed experience, training and examination requirements in accordance with the provisions of **MARS ULTOR NDT Written Practice for the Qualification and Certification of Nondestructive Testing Personnel (P OPE 012 VER.0)** established following the guidelines of **Recommended Practice SNT TC 1 A 2024 Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing**


GERSON ALDAIR HERRERA MANRIQUE

Is hereby certified to perform the following Nondestructive Method:

NDT Method	NDT Level	NDT Technique	Limitations	Certificate	Issue date	Expiration date
Ultrasonic Testing (UT)	II	Contact - Pulse Echo (Thickness measurement, Straight and Angle Beam)	N/A	UT 00357	03/11/2024	03/11/2029


MARS ULTOR – Calle Teniente Enrique Deluchi 240 Barranco Lima Perú / Cel +51941833673 / administrador@mars-ultor.com

.....
ING. OCTAVIO ARCE
ASNT NDT LEVEL III Cert. 236365
VT PT MT RT UT IR ET MFL LT AE
oarce@mars-ultor.com

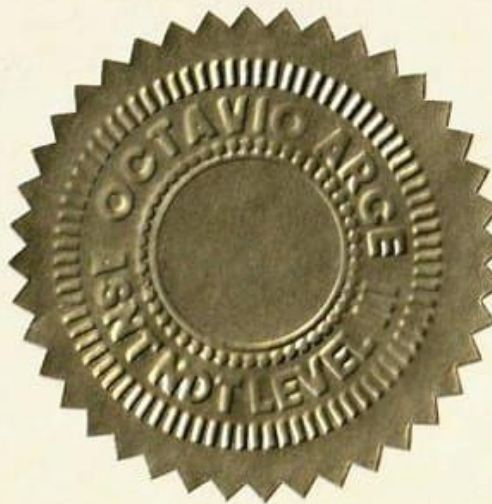

.....
LORENA CARBAJO
GENERAL MANAGER
MARS ULTOR
administrador@mars-ultor.com

DATA PLOT FOR DETERMINATION OF HORIZONTAL LINEARITY

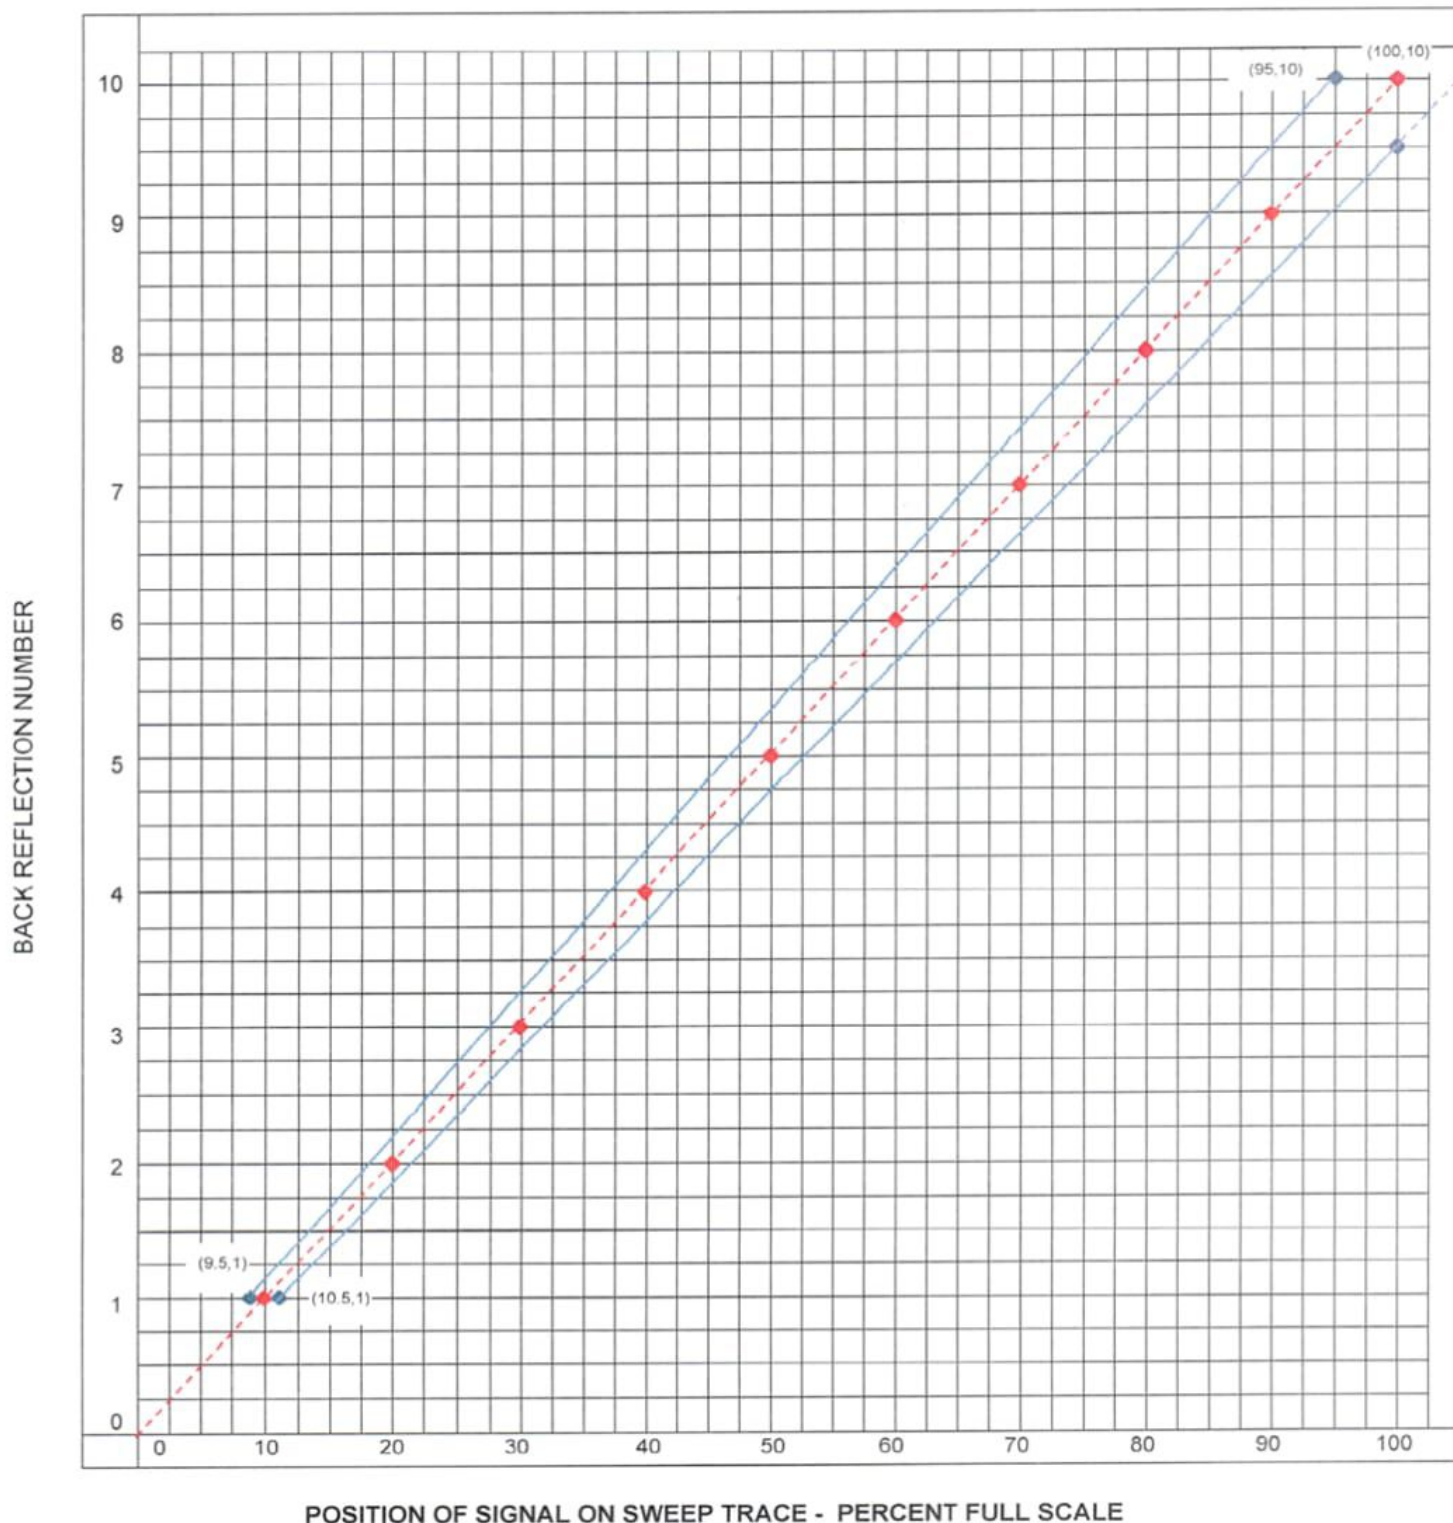

Eng. Julio J. Gutierrez Sulca.
ASNT NDT Level III N° 237298
PT-MI-VI-UT-RT-LT
www.asnt.org



SHUIXIN

水心

唐山市丰润区水心金属制品制造有限公司
TANGSHAN FENGRUN SHUIXIN METAL PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD

产品质量证明书


Product Quality Certificate

河北省唐山市丰润区沙流河镇沙流河村东
EAST OF SHAOLIHE VILLAGE SHAOLIHE
TOWN FENGRUN DISTRICT TANGSHAN CITY
HEBEI PROVINCE
Post Code: 064006
Tel: (0315) 5298799
Fax: (0315) 5298799

10/10

SX/QR-ZJ-18010

订货单位 Customer	CAOFEIDIAN FINANCIAL HOLDING GROUP CO., LTD				产品名称 Product	PRIME HOT ROLLED STEEL PLATE										技术条件 Technical Condition	ASTM A36/A36M-2014											
合同编号 Contract No	HBSX2404023 (LOT2)				牌号 Grade	A36										交货状态 Delivery status	热轧 Hot rolled											
批号 Batch No.	熔炼号 Heat No	规格 Size (mm)				化学成分 Chemical Composition (%)										机械性能 Mechanical Property												
		厚度 Thick	宽度 Width	长度 Length	张数 Pieces	重量 Weight	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	B	CEV	屈服 Y S	抗拉 T S	伸长 E L	冲击试验 Impact Test	温度 ℃	A	B	C	弯曲 Bend Test	
240608-372	GE101	8	2400	6000	12	10.848	0.14	0.19	0.89	0.015	0.009	0.03	0.01	0.001	0.02	0.002	0.0001	0.23	354	456	28	20℃	57	51	63	OK		
240613-642	JA411	8	2400	6000	60	54.24	0.16	0.18	0.84	0.019	0.007	0.02	0.02	0.001	0.03	0.004	0.0001	0.24	326	439	30	20℃	49	56	52	OK		
240613-643	JA416	8	2400	6000	40	36.16	0.15	0.17	0.95	0.015	0.006	0.04	0.01	0.001	0.03	0.003	0.0001	0.24	322	426	29	20℃	60	47	55	OK		
合计 Total																												
注释 Notes					Y. S=YIELD STRENGTH				T. S=TENSILE STRENGTH				E L =ELONGATION															
备注 Remarks	1、本质保书涂改无效。MTC is invalid if altered. 2、复印件不具备同等法律效力。The copy of this certificate is not valid except stamped.																											
签发日期: Issue Date: 2024.06.29	本产品已按上述要求进行制造和检验,其结果符合要求特此证明。 WE HEREBY CERTIFY THIS MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED ADN TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.																											



CERTIFICADO DE CALIDAD

N° G-0FE65-0682108-5172188708-90089-1_1

N° Factura: 0FE65-0682108

CLIENTE : INTER ANDEAN TRADING SAC**DESPACHO** : N° APPRO**FECHA** : 2025-01-30

Con el presente documento certificamos que comercializamos Plancha Estructural de acero que cumplen con la norma:

ASTM A36/A36M

en las dimensiones: 4.5 X 1500 X 3000MM, 9.0 X 1500 X 3000MM

Garantizamos las propiedades mecánicas establecidas en la Norma ASTM A36/A36M:

Límite de Fluencia (fy), mínimo = 250 MPa
Resistencia a la Tracción (R) = 400 - 550 MPa
Alargamiento en 200mm mínimo = 20%

Soldabilidad : Buena

Composición Química:

C = 0.25% máximo, hasta 1.5" de espesor
0.26% máximo, mayor a 1.5" hasta 2.5" de espesor
0.27% máximo, mayor a 2.5" hasta 4" de espesor
0.28% máximo, mayor a 4" de espesor
Mn = 0.80-1.20%, mayor a 0.75" hasta 2.5" de espesor
0.85-1.20% máximo, mayor a 2.5" de espesor
Si = 0.40% máximo, hasta 1.5" de espesor
0.15-0.40% máximo, mayor a 1.5" de espesor
P = 0.030% máximo
S = 0.030% máximo

El producto cumple con las características dimensionales y de forma establecidas.
Se garantiza el producto para su uso estándar.

Atentamente,


CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
Ing. Ricardo Germán Lara, OP 57987
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° G-0F112-0010647-5172187962-90089-1_1

N° Factura: 0F112-0010647

CLIENTE : INTER ANDEAN TRADING SAC**DESPACHO** : N° APPRO**FECHA** : 2025-01-29

Con el presente documento certificamos que comercializamos Plancha Estructural de acero que cumplen con la norma:

ASTM A36/A36M

en las dimensiones: 9.0 X 1500 X 6000MM, 12.0 X 1500 X 6000MM

Garantizamos las propiedades mecánicas establecidas en la Norma ASTM A36/A36M:

Límite de Fluencia (fy), mínimo = 250 MPa
Resistencia a la Tracción (R) = 400 - 550 MPa
Alargamiento en 200mm mínimo = 20%

Soldabilidad : Buena

Composición Química:

C = 0.25% máximo, hasta 1.5" de espesor
0.26% máximo, mayor a 1.5" hasta 2.5" de espesor
0.27% máximo, mayor a 2.5" hasta 4" de espesor
0.29% máximo, mayor a 4" de espesor
Mn = 0.80-1.20%, mayor a 0.75" hasta 2.5" de espesor
0.85-1.20% máximo, mayor a 2.5" de espesor
Si = 0.40% máximo, hasta 1.5" de espesor
0.15-0.40% máximo, mayor a 1.5" de espesor
P = 0.030% máximo
S = 0.030% máximo

El producto cumple con las características dimensionales y de forma establecidas.
Se garantiza el producto para su uso estándar.

Atentamente,


CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
Ing. Ricardo Gómez Lara, CIP 57987
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

CERTIFICADO DE CALIDAD

N° G-0F112-0010647-5172187962-90022-1_1

N° Factura: 0F112-0010647

CLIENTE : INTER ANDEAN TRADING SAC**DESPACHO :** N° APPRO**FECHA :** 2025-01-29

Con el presente documento certificamos que comercializamos Plancha Lac Gruesa de Acero Laminadas en Caliente que cumplen con la norma:

ASTM A36/A36M

en las dimensiones de: 32.0 X 1200 X 2400MM

Propiedades mecánicas de acuerdo a la norma ASTM A36/A36M:

Límite de Fluencia, mínimo = 250 MPa
Resistencia a la Tracción = 400 - 550 MPa

Alargamiento en 200mm, mínimo: = 20 % (*)

(*) Se acepta hasta 18% mínimo, cuando las planchas son de ancho mayor a 600 mm.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a la Norma: JIS G3193

Doblado a 180°: Sin Fisura

Composición Química (%):

C = 0.25 máximo
P = 0.030 máximo
S = 0.030 máximo
Si = 0.40 máximo

El producto cumple con las características dimensionales y de forma establecidas.
Se garantiza el producto para su uso estándar.

Atentamente,


CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
Ing. Ricardo Gutiérrez Lora, CIP 57987
SUPERINTENDENTE DE METALURGIA

Certificate of Analysis

Page 1

(No. COA002371)

Kemper System America, Inc. | 1200 North America Dr. | 14224 West Seneca

Product Description: P101S-A PENETRANT GLOBAL 354G

Product No.:	40081	Lot:	2024080001
Date of Entry:	08/30/24	Release Date:	08/30/24
		Best before:	08/30/29

HALOGEN TESTING

Feature / Inspection Method	Actual Value	Unit	LTL	UTL
CHLORINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-8)	0.00000	%		+0.10000
SULPHUR CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-12)	0.00000	%		+0.10000
FLOURINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SE-16)	0.00000	%		+0.10000
TOTAL HALOGEN CONTENT (ASME T-641)	0.00000	%		

City, Date:West Seneca, 08/30/24

Signed by

Stephen Nowicki

Kemper System America, Inc.
1200 North America Dr.
West Seneca, NY 14224

Phone No.: 716-558-2971
Fax No.: 716-558-2967
Homepage: www.kempersystem.net



ACE Scanner

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LPQ-0119-2025

 OT-0031-25
 Pag. 1 de 2

1. Cliente : INTER ANDEAN TRADING SAC

Dirección : JR. CASTROVIRREYNA NRO. 174 (ALT. CDRA 8 Y 9 AV. BRASIL) LIMA - LIMA - BREÑA

2. Instrumento de medición : MANÓMETRO DE INDICACIÓN ANALÓGICA

Marca : WINTERS

Modelo : PFO2267R1R11

N° de serie : P25122

Identificación : PQ-2263 (*)

Conexión : 1/4" NPT

Diámetro de caja : 2"

Procedencia : NO INDICA

Intervalo de indicación : 0 psi a 200 psi

Resolución : 2 psi

Clase (**) : 1,5 % (**)

3. Fecha y lugar de calibración :

Fecha de calibración : 2025-01-30

Lugar de calibración : Laboratorio de Presión de QUANTUM CALIBRACIONES S.A.C.

4. Metodo de calibración :

La calibración se realizó por comparación directa según el ME-003 "Procedimiento de calibración de manómetros, vacuómetros y manovacuómetros" Edición digital 3 - CEM de España.

5. Trazabilidad :

Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones nacionales del INACAL - DM, en concordancia con el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

Se utilizó el siguiente patrón con su respectivo certificado de calibración.

Código	Instrumento patrón	Certificado de calibración
IPQ-08	MANÓMETRO DIGITAL con incertidumbre en el orden de (U) 0,08 psi a 0,09 psi	1AP-3761-2024 / METROIL S.A.C.

6. Condiciones ambientales :

Temperatura ambiental	Inicial : 21,7 °C	Final : 21,5 °C
Humedad relativa	Inicial : 55,6 %hr	Final : 54,9 %hr
Presión atmosférica	Inicial : 993,6 mbar	Final : 993,6 mbar

Fecha de emisión : 2025-02-03



Firmado digitalmente por:
 VIZCARRA ZAPATA FABIAN
 HENRRY FIR 25790017 hard
 Motivo: APROBADO
 Fecha: 03/02/2025 16:19:08-0500
 GERENTE TÉCNICO