Type 1 error: setting A, alpha = 0.05
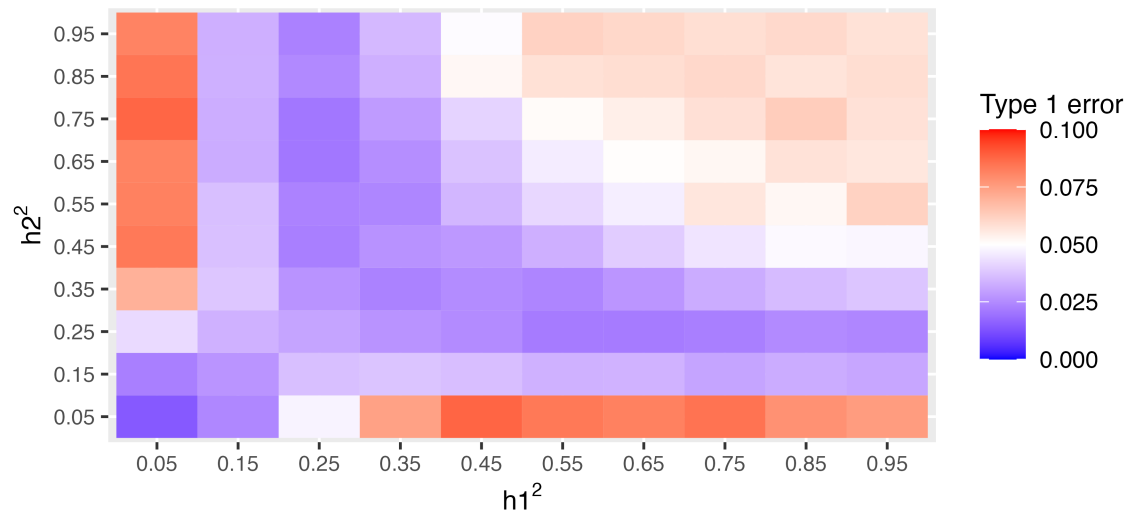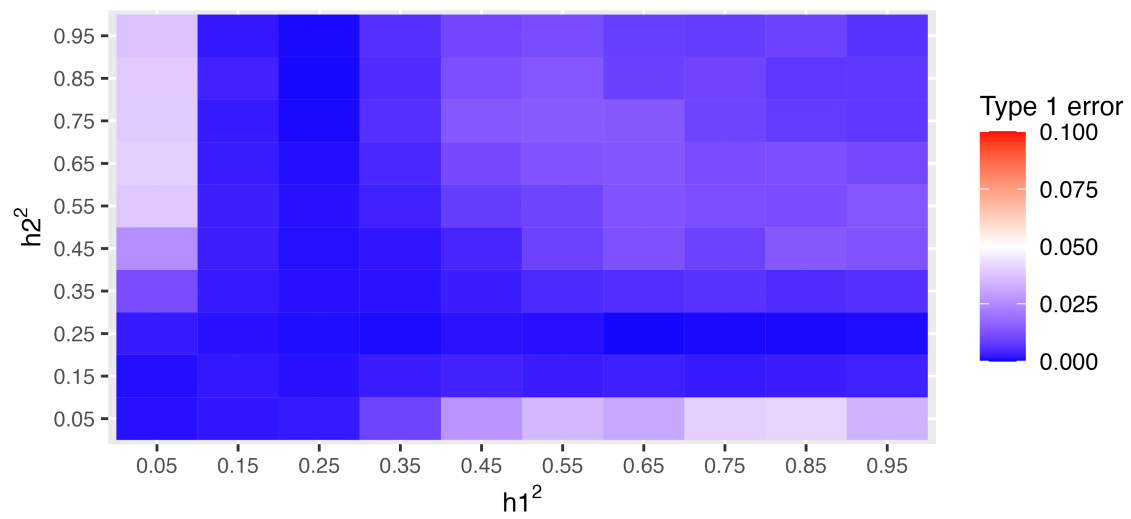
Type 1 error: setting B, alpha = 0.05

Type 1 error: setting C, alpha = 0.05