


WS201045

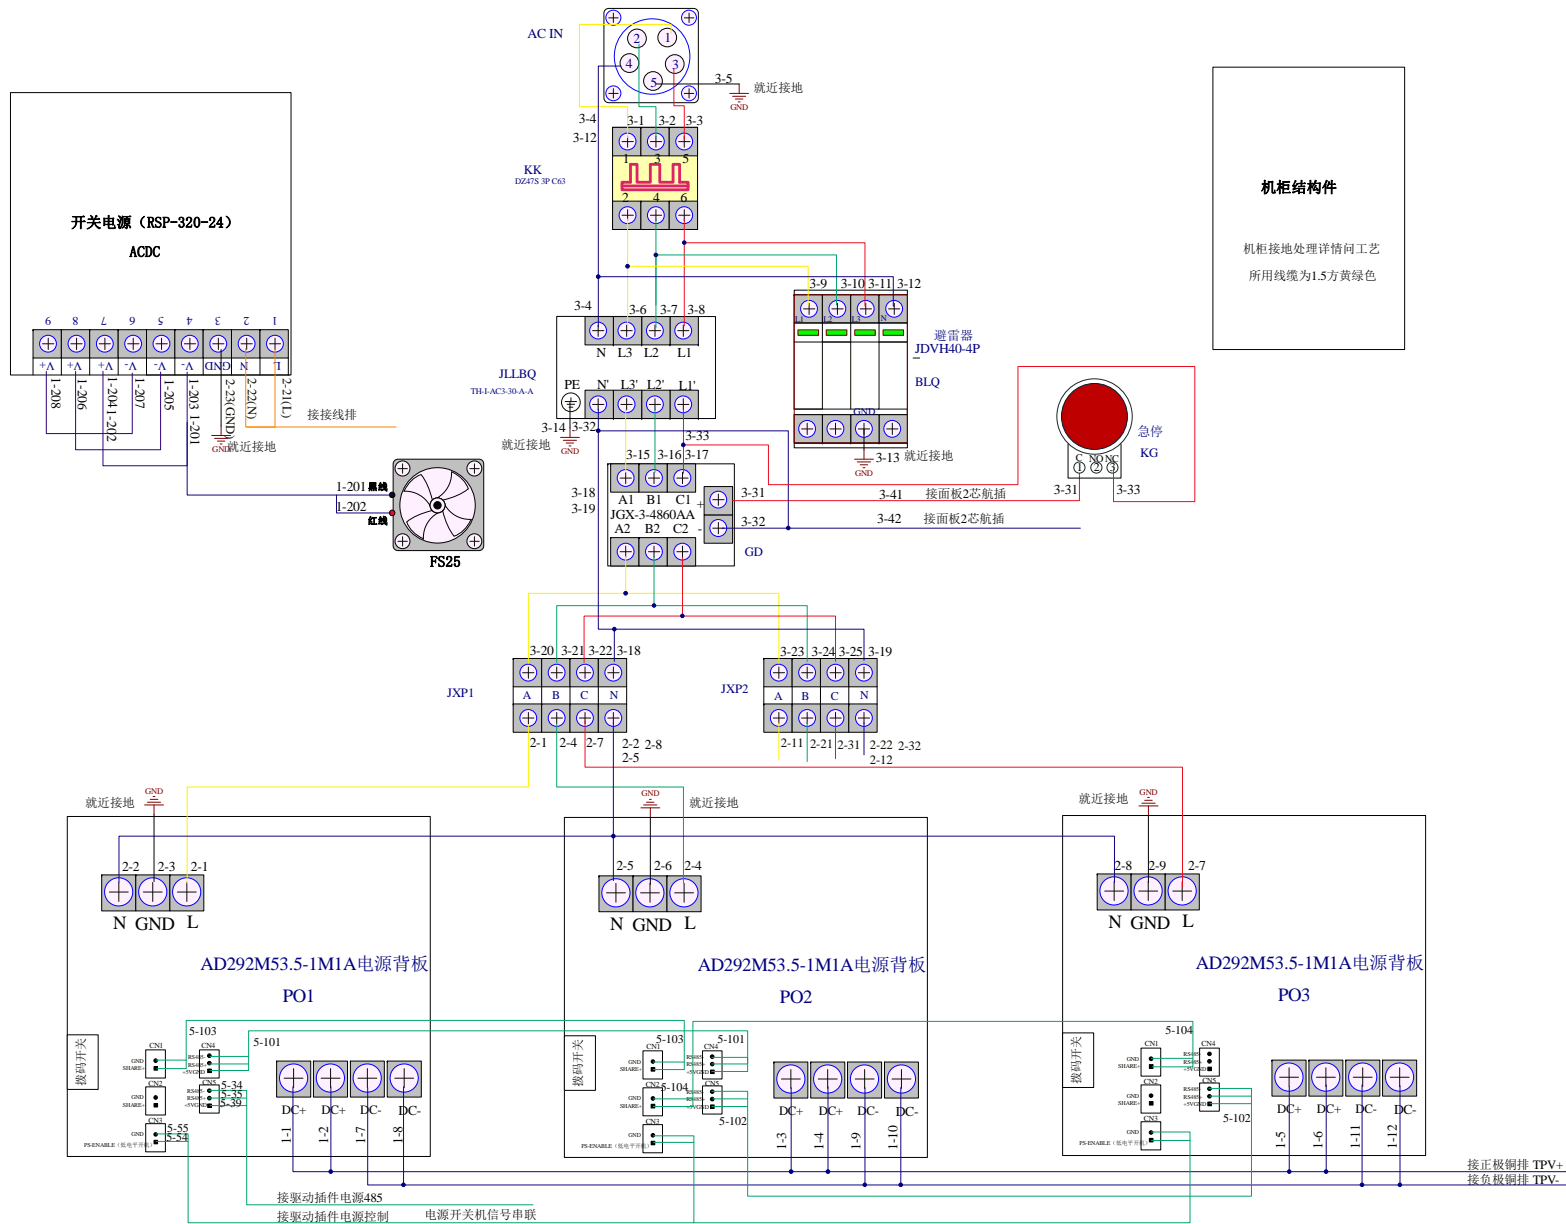

机柜结构件

机柜接地处理详情问工艺
所用线缆为1.5方黄绿色

- DC直流 -----编号: 1-X
- AC220V -----编号: 2-X
- AC380V -----编号: 3-X
- 射频传输 -----编号: 4-X
- 数据传输 -----编号: 5-X
- 水路传输 -----编号: 6-X

更改记录	数量	更改单号	签 名	日期	更改记录	数量	更改单号	签 名	日期	更改记录	数量	更改单号	签 名	日期
拟 制			李玲	2022.06.07										
审 核														
标 准 化														
批 准														

WS2021045
WSPA-325-150K-PEFA
主柜接线图

WS2.016.286.V01
等级标记 第 6 张 共 6 张