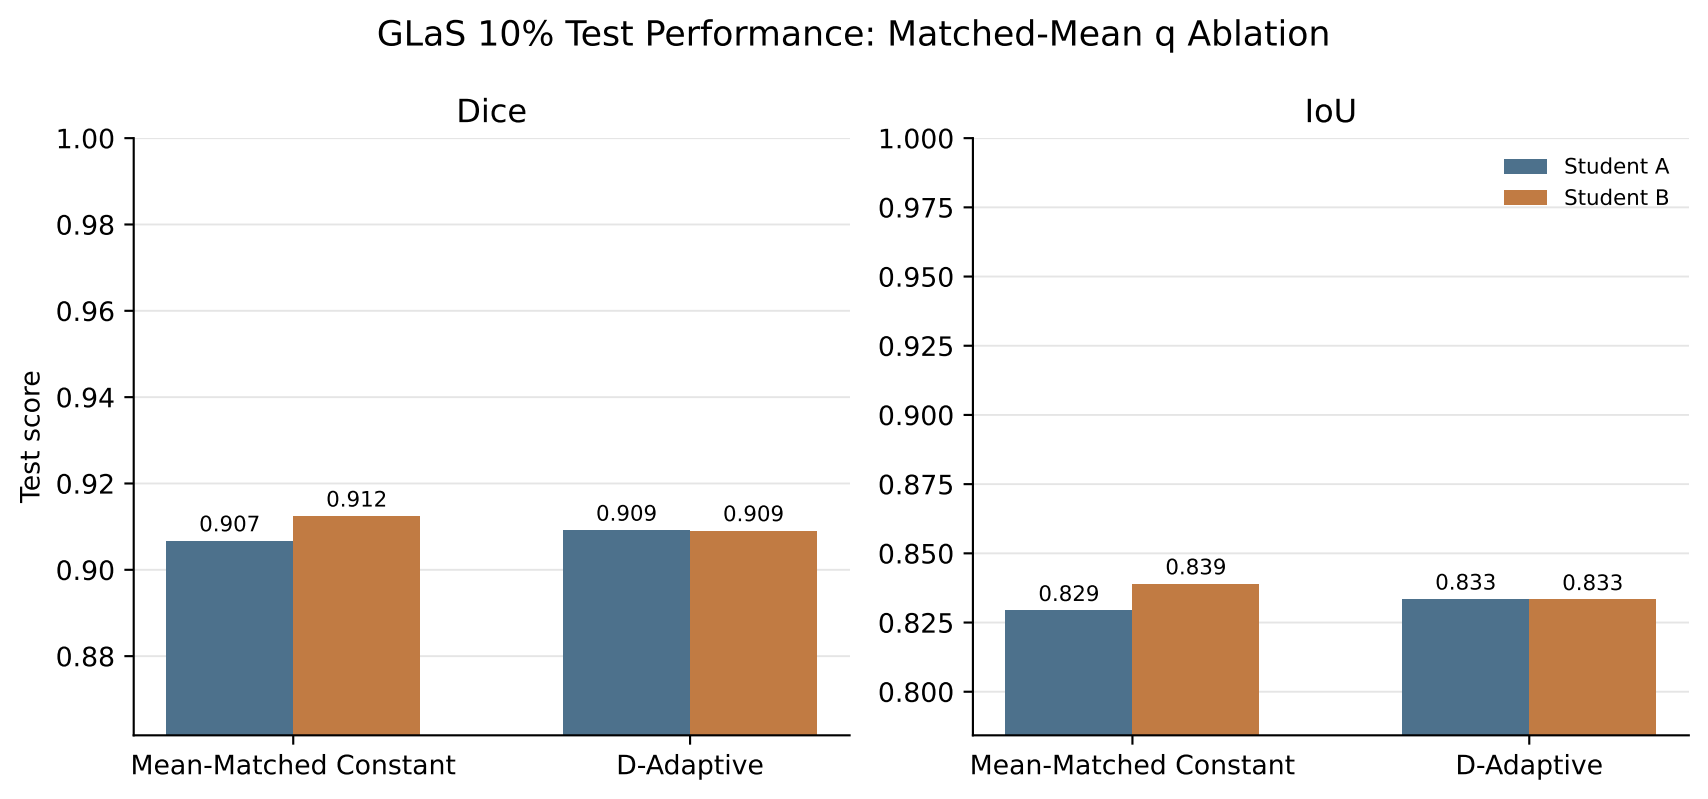
GLaS 10% Test Performance: Matched-Mean q Ablation
Dice
IoU
Test score
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
Student A
Student B
0.907
0.912
0.909
0.909
0.829
0.839
0.833
0.833
Mean-Matched Constant
D-Adaptive
Mean-Matched Constant
D-Adaptive