

# norme française

**NF DTU 60.1 P1-1-2**  
**Décembre 2012**

Indice de classement : **P 40-201-1-1-2**

**ICS : 91.140.70 ; 91.140.80**

Travaux de bâtiment

## Plomberie sanitaire pour bâtiments

### Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation — Cahier des clauses techniques types

E : Building works — Sanitary plumbing in buildings —  
Part 1-1-2: Water outlet networks — Contract bill of technical model clauses  
D : Bauarbeiten — Sanitärinstallationen in Wohngebäuden —  
Teil 1-1-2: Entwässerungsanlagen — Technische Vorschriften

### *Norme française homologuée*

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre 2012.

Avec les normes homologuées NF DTU 60.1 P1-1-1 (P 40-201-1-1-1), NF DTU 60.1 P1-1-3 (P 40-201-1-1-3), NF DTU 60.1 P1-2 (P 40-201-1-2) et NF DTU 60 1 P2 (P 40-201-2), de décembre 2012, remplace la norme homologuée NF P 40-201 (DTU 60.1), de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

### *Correspondance*

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

### *Analyse*

Le présent document propose des clauses types de spécification de mise en œuvre des canalisations d'évacuation gravitaire des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments.

### *Descripteurs*

**Thésaurus International Technique** : bâtiment, bâtiment résidentiel, robinetterie d'eau pour le bâtiment, plomberie, tuyauterie, robinetterie sanitaire, spécification, tube en acier, raccord de tuyauterie, canalisation, essai, marquage.

### *Modifications*

Par rapport aux documents remplacés, refonte complète.

### *Corrections*

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex  
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — [www.afnor.org](http://www.afnor.org)  
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2  
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Plomberie sanitaire

BNTEC P40A

Membres de la commission de normalisation

Président : M SANCHEZ

Secrétariat : M GIRON – UNCP / BNTEC

|     |           |                                |
|-----|-----------|--------------------------------|
| M   | AILLOUD   | UMGO-FFB                       |
| M   | AVONDO    | SOCOTEC                        |
| M   | BARION    | SETEC Bâtiment                 |
| MME | BOUSSERT  | CSFE                           |
| M   | BUTET     | UNCP-FFB                       |
| M   | CAROFF    | BUREAU VERITAS St Herblain     |
| M   | CHATELAIN | COCHEBAT                       |
| M   | CHOUBRY   | Centre d'Information du Cuivre |
| M   | CONRARD   | REHAU                          |
| M   | DEBEVER   | KOHLER France                  |
| M   | DESLANDES | TA Hydronics                   |
| M   | DIVANACH  | ALIAxis R&D                    |
| M   | DUBREUIL  | JACOBS                         |
| M   | EGLINE    | SAINT GOBAIN PAM               |
| M   | FLIPO     | FNAS                           |
| M   | GILLIOT   | CSTB                           |
| M   | GIRON     | UNCP/BNTEC                     |
| MME | HELARD    | PROFLUID                       |
| MME | LAGOGUÉ   | COSTIC                         |
| MME | LARRIBET  | MINEIE — DGCIS — SCDPME        |
| M   | LAULIAC   | COTENO / GESSEC                |
| M   | LAURENT   | BNTEC                          |
| M   | LEDEVEHAT | GIFAM                          |
| M   | LENOIR    | AXIMA CONCEPT                  |
| M   | MAITRE    | AFISB                          |
| M   | MESKEL    | CALEFFI                        |
| M   | MICHEL    | BUREAU VERITAS                 |
| M   | NAITYCHIA | ISAGUA CONCEPT                 |
| M   | NAVES     | CAPEB UNA CPC                  |
| M   | PARIS     | ANTAGUA CAPRIS                 |
| M   | PAVAGEAU  | Ministère de la Santé- DGS     |
| M   | POTIER    | CSTB                           |
| M   | POTIN     | GS14                           |
| M   | PREVOTAUX | AFISB                          |
| M   | ROYER     | SMAC-SA Boulogne               |
| M   | SABE      | CHAMBRE SYNDICALE DU ZINC      |
| M   | SANCHEZ   | BLANCHE                        |
| MME | THARREAU  | BWT France                     |
| M   | WILLIG    | CETEN/APAVE INTERNATIONAL      |

Sommaire

|                                                           | Page |
|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>Avant-propos commun à tous les NF DTU</b> .....        | 4    |
| <b>1        Domaine d'application</b> .....               | 4    |
| <b>2        Références normatives</b> .....               | 5    |
| <b>3        Matériaux</b> .....                           | 5    |
| <b>4        Conception des réseaux d'évacuation</b> ..... | 6    |
| 4.1    Principes généraux .....                           | 6    |
| 4.2    Système à colonnes de chute séparées .....         | 6    |
| 4.3    Chute unique .....                                 | 7    |
| <b>5        Mise en œuvre</b> .....                       | 7    |
| 5.1    Prescriptions selon la nature des matériaux .....  | 7    |
| 5.2    Emplacements .....                                 | 8    |
| 5.3    Façonnage et assemblages .....                     | 8    |
| 5.4    Supports .....                                     | 8    |
| 5.5    Traversées de parois (murs et planchers) .....     | 8    |
| 5.5.1   Généralités .....                                 | 8    |
| 5.5.2   Traversées de planchers .....                     | 9    |
| 5.6    Vide sanitaire .....                               | 10   |
| 5.7    Canalisations enterrées .....                      | 10   |
| <b>6        Mise en service</b> .....                     | 11   |

## Avant-propos commun à tous les NF DTU

Un NF DTU constitue un cahier des clauses techniques **types** applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient des modes de preuve en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A., » ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au Maître d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent NF DTU.

## 1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécification de mise en œuvre pour les travaux d'exécution des canalisations d'évacuation gravitaire des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments neufs ou existants.

NOTE 1 Des règles spécifiques de conception et de dimensionnement peuvent s'appliquer à certains bâtiments.

Par extension, le présent document concerne également les canalisations d'évacuation enterrées extérieures au bâtiment qui ne constituent pas un réseau d'assainissement public.

Le présent cahier des clauses techniques est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical humide. Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte.

Les dispositions concernant les règles de conception et de dimensionnement des installations d'eaux pluviales figurent dans le NF DTU 60.11 P3.

Il ne traite pas des équipements et appareils auxquels sont raccordées les canalisations tels que les appareils sanitaires.

NOTE 2 Les stations de relevage sont traitées dans la norme NF EN 12056-4.

NOTE 3 Se référer au NF DTU 60.1 P1-1-3 pour la mise en œuvre des appareils sanitaires et des appareils de production d'eau chaude sanitaire.

Les dispositions relatives au stockage des eaux ne sont pas visées par le présent NF DTU.

Il ne s'applique pas aux descentes d'eaux pluviales disposées à l'extérieur du bâtiment.

Il ne traite pas des mises en œuvre des systèmes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphon.

Il ne vise pas les travaux de réparation.

Il ne traite pas des dispositions pour la réutilisation des eaux usées.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 60.1 P1-1-3, *Travaux de bâtiment – Plomberie sanitaire pour bâtiments — Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 40-201 P1-1-3).*

NF DTU 60.1 P1-2, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 40-201-1-2).*

NF DTU 60.11 P3, *Travaux de bâtiment — Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales — Partie 3 : Évacuation des eaux pluviales (indice de classement : P 40-202-3).*

NF DTU 60.32 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-212-1-1).*

NF DTU 60.33 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-213-1-1).*

NF DTU 60.2 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en fonte — Évacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-220-1-1).*

NF DTU 60.5 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 41-221-1-1).*

NF DTU 43.1, *Travaux de bâtiment — Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (indice de classement : P 84-204).*

NF DTU 43.3, *Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité (indice de classement : P 84-206).*

NF DTU 43.4, *Travaux de bâtiment — Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité (indice de classement : P 84-207).*

NF EN 12056-2, *Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 2 : Systèmes pour les eaux usées, conception et calculs (indice de classement : P 16-250-2).*

NF EN 12056-4, *Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 4 : Stations de relevage d'effluents — Conception et calculs (indice de classement : P 16-250-4).*

NF EN 12613, *Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière plastique, pour câbles et canalisations enterrés (indice de classement : T 54-080).*

## 3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans le NF DTU 60.1 P1-2 (CGM).

## 4 Conception des réseaux d'évacuation

### 4.1 Principes généraux


D'une manière générale, les canalisations d'évacuation des eaux doivent assurer l'évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées provenant des appareils sanitaires et ménagers. Les eaux usées et pluviales doivent être évacuées selon le système séparatif, et peuvent être rassemblées seulement à l'extérieur du bâtiment.

NOTE Il est rappelé que le règlement sanitaire interdit d'évacuer les eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères (ou eaux usées) peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égout public le permet.

### 4.2 Système à colonnes de chute séparées

L'évacuation des eaux usées ménagères et des eaux vannes se fait dans des conduites et des colonnes de chute séparées (voir Figure 1).

NOTE 1 Ce système correspond au système IV par référence à la norme NF EN 12056-2.

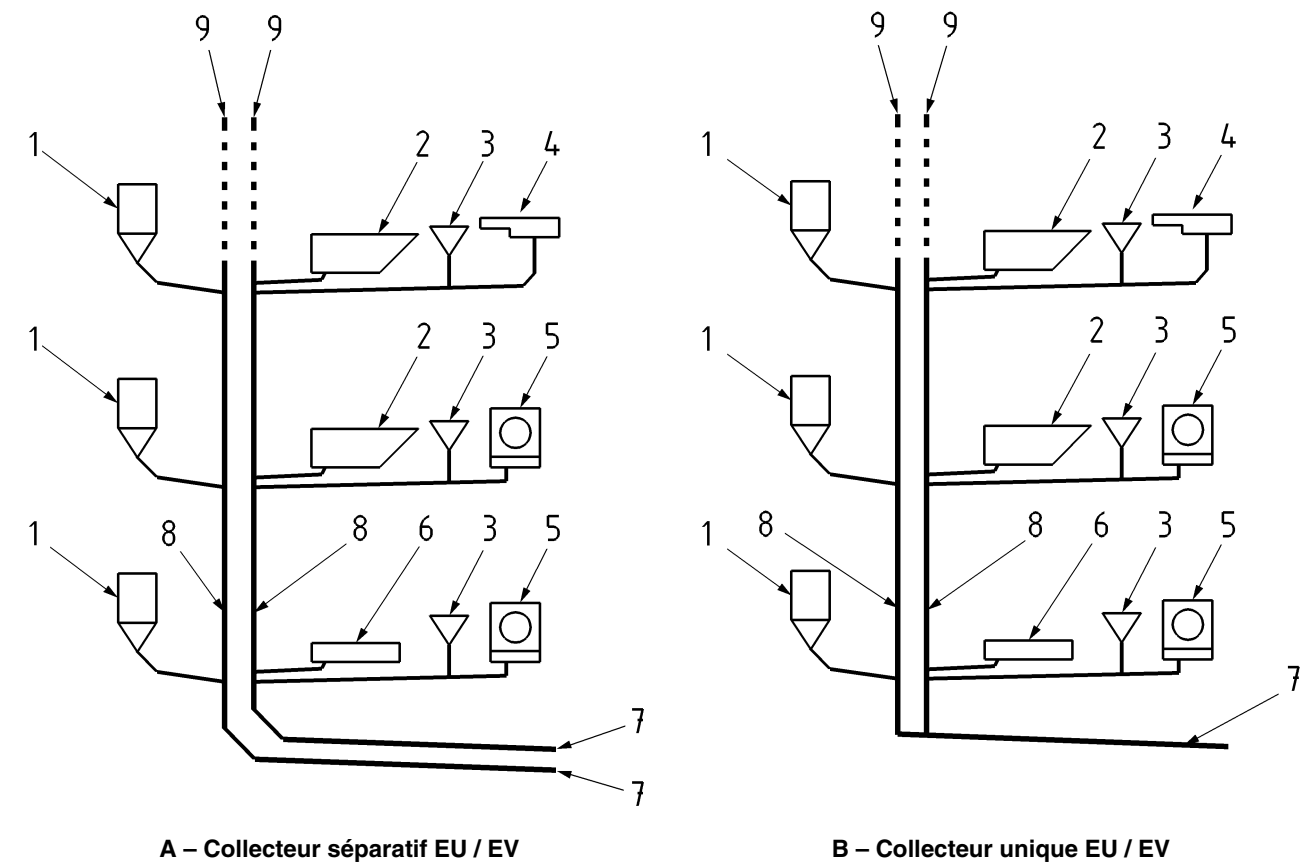

#### Légende


- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 WC                       | 6 douche                  |
| 2 baignoire                | 7 collecteur              |
| 3 lavabo                   | 8 colonne de chute        |
| 4 évier                    | 9 conduite de ventilation |
| 5 machine à laver le linge |                           |

Figure 1 — Système d'évacuation à colonnes de chute séparées

Les colonnes de chute doivent être prolongées en ventilation jusqu'à l'air libre et au dessus des locaux habités dans le même diamètre.

Toutefois, il est possible de remplacer cette conduite de ventilation à l'air libre par un clapet équilibreur de pression (voir Figure 2).

NOTE 2 Les clapets équilibreur de pression font l'objet de la procédure d'Avis Technique ou de Document Technique d'Application <sup>1)</sup>.

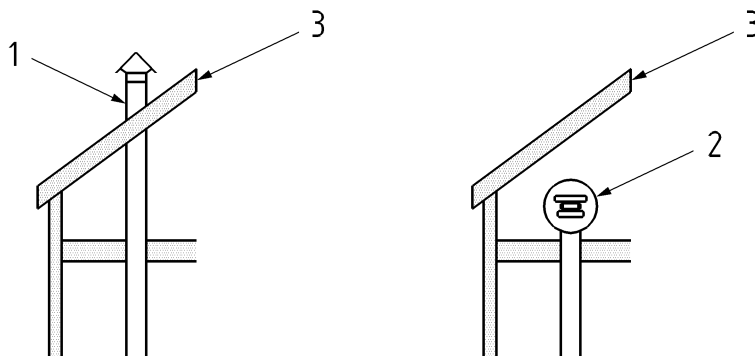

#### Légende

- 1 conduite de ventilation à l'air libre
- 2 clapet équilibreur de pression
- 3 toiture

**Figure 2 — Ventilation des colonnes de chute**

Les ventilations de plusieurs colonnes de chute peuvent être regroupées en une seule immédiatement au-dessus du dernier branchement. Le diamètre de cette sortie est le diamètre immédiatement supérieur au diamètre de la plus grande des ventilations avant regroupement.

Les parcours d'allure horizontale des ventilations doivent comporter une pente pour assurer l'évacuation des eaux de condensation vers une colonne de chute.

### 4.3 Chute unique

L'évacuation des eaux usées ménagères et des eaux vannes se fait dans une même colonne de chute, dite chute unique.

NOTE 1 Ce système correspond au système I tel que défini dans la norme NF EN 12056-2.

NOTE 2 L'utilisation de clapets aérateurs tels que mentionnés à l'article 42 du règlement sanitaire départemental type n'est pas prévue en cas de chute unique.

## 5 Mise en œuvre

### 5.1 Prescriptions selon la nature des matériaux

Pour les canalisations en fonte, les dispositions du NF DTU 60.2 P1-1 sont applicables.

Pour les canalisations en PVC, les dispositions des NF DTU 60.32 P1-1 et NF DTU 60.33 P1-1 sont applicables.

Pour les canalisations en cuivre, les dispositions du NF DTU 60.5 P1-1 sont applicables.

<sup>1)</sup> Ou leur équivalent dans les conditions de l'avant-propos.

## 5.2 Emplacements

Il n'est pas autorisé de faire passer ou d'encastrer les canalisations :

- dans les conduits de fumées ;
- dans les conduits de ventilation ;
- dans les conduits d'ordures ménagères ;
- dans l'épaisseur d'un isolant de mur de façade.

Le passage des canalisations dans les parois constituant ces trois types de conduits n'est pas autorisé.

NOTE Pour certains bâtiments, la réglementation peut interdire le passage de canalisations dans certaines parties du bâtiment ou le permettre sous réserve du respect de certaines prescriptions. Elle peut également interdire la présence, dans une même gaine, de canalisations véhiculant des fluides différents ou imposer des conditions. (Exemples : postes de transformation électrique, gaines et machineries d'ascenseurs, gaines de canalisations de gaz et d'électricité, réservoirs de stockage d'eau destinée à la consommation humaine ...).

## 5.3 Façonnage et assemblages

Le façonnage des canalisations et leurs assemblages doivent être réalisés selon la nature des matériaux constitutifs comme indiqué dans les parties P1-1 des NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5.

Les raccords mécaniques démontables doivent être accessibles.

Sous toiture, les assemblages entre moignons d'eaux pluviales et descentes doivent être accessibles.

NOTE L'accessibilité peut être réalisée par exemple par des trappes de visites ou des panneaux démontables.

## 5.4 Supports

Les canalisations sont fixées à la structure ou la paroi à l'aide de colliers. La fixation (ou support) doit être capable de supporter la canalisation en service. Les fixations (perçement, scellement) doivent être compatibles avec la nature de la paroi. Elles ne sont pas autorisées dans les éléments en béton précontraint (poutrelles, poteaux, murs...).

Dans les vides sanitaires et autres locaux humides, les supports doivent être en matériaux résistants à la corrosion tels qu'acier galvanisé ou peint, matières plastiques, laiton, etc.

Aucun tube ne doit être attaché à un autre tube ou utilisé comme support pour d'autres tubes.

NOTE 1 Les parties P1-1 des NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5 indiquent, selon la nature de la canalisation, les règles d'écartement entre deux supports.

Dans les parties d'allure horizontale, les canalisations doivent être posées avec une pente minimum de 1 %.

En sous-sol, local technique, vide sanitaire, galerie ou vide technique, les supports doivent être fixés au gros œuvre et l'espace libre minimal entre le revêtement extérieur de canalisations d'allure horizontale et le sol est de 0,15 m.

NOTE 2 Cette garde de 0,15 m permet le nettoyage du sol.

## 5.5 Traversées de parois (murs et planchers)

### 5.5.1 Généralités

Lorsqu'un percement est pratiqué pour le passage de la canalisation, il ne doit pas compromettre la stabilité du gros œuvre, ni l'étanchéité à l'eau du support.

Lorsqu'un assemblage de quelque type que ce soit est placé à proximité de la traversée de la paroi, la distance doit être suffisante pour permettre la confection ou le montage de cet assemblage.



Les assemblages sont admis dans les conditions fixées par les parties P1-1 des NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5.

Les canalisations de ventilation des colonnes de chute ne doivent pas comporter d'assemblage dans la traversée de la toiture.

Lorsque des fourreaux sont utilisés, l'espace annulaire entre tube et fourreau peut être rempli. Afin de restituer l'étanchéité à l'air de la paroi traversée, cet espace doit cependant être systématiquement rempli lorsque cette paroi sépare un local chauffé avec l'extérieur, le sol ou un local non chauffé. Le diamètre intérieur du fourreau et son remplissage éventuel doivent tenir compte, s'il y a lieu, des contraintes imposées par les phénomènes de dilatation ou d'acoustique.

Le diamètre intérieur du fourreau doit être supérieur de 2 mm environ au diamètre extérieur de la canalisation.

Le rebouchage des réservations dans les parois après mise en place des canalisations ou fourreaux ne doit pas modifier la position de ces derniers ni les endommager.


NOTE 1 Il est rappelé que la réglementation incendie peut être plus contraignante.

NOTE 2 Les produits de rebouchage doivent être compatibles avec la paroi et en particulier, lorsque cette dernière présente des propriétés particulières (propriété hydrofuge par exemple) et ils doivent permettre le maintien de ces propriétés.

## 5.5.2 Traversées de planchers

### 5.5.2.1 Généralités

Les colonnes de chute peuvent traverser les éléments de gros œuvre sans fourreau (voir Figure 3).

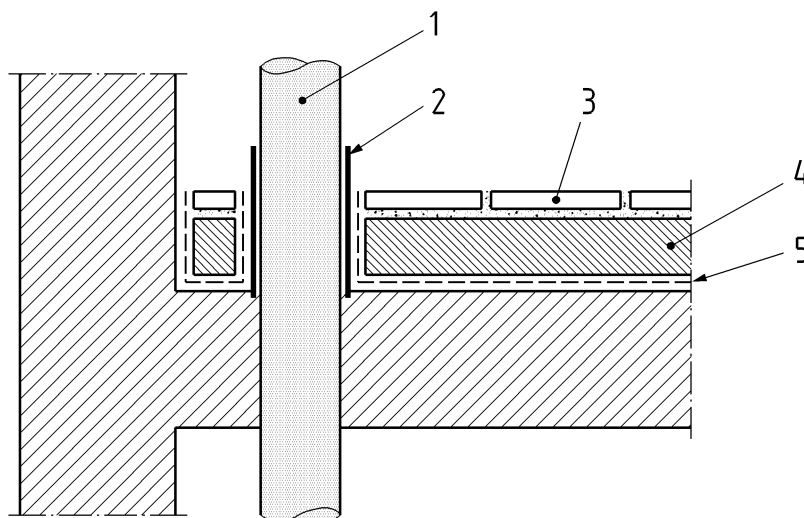

#### Légende

- 1 canalisation
- 2 fourreau ou gainage souple
- 3 carrelage
- 4 chape flottante
- 5 isolant acoustique

**Figure 3 — Exemple de traversée de plancher avec chape flottante et point fixe**

Les parties P1-1 des NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5 traitent des points fixes.

Sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM), les traversées peuvent être équipées avec un résilient phonique.

Pour les traversées de toitures-terrasses, les dispositions des NF DTU 43.1, NF DTU 43.3 et NF DTU 43.4 sont applicables.

Les fourreaux pour traversée de plancher en pièces humides doivent être en matière non corrodable par l'eau et les produits de nettoyage domestique. Ils sont arasés au nu du plafond et dépassent le nu du plancher comportant son revêtement de sol d'au moins 0,03 m.

**5.5.2.2 Évacuation de siphons de sol et des receveurs de douche**

L'assemblage entre le siphon et la canalisation d'évacuation est réalisé selon les techniques prévues dans les parties P1-1 des NF DTU 60.2, NF DTU 60.32, NF DTU 60.33 et NF DTU 60.5.

En complément à ces NF DTU, la liaison entre la canalisation et le siphon de sol peut être réalisé, dans l'épaisseur de la chape, par assemblage mécanique à joint préformés ou comprimés.

Une canalisation de raccordement d'allure horizontale d'une seule pièce et de longueur inférieure à 1 m est autorisée.

Les possibilités d'assemblage entre siphon et canalisation d'évacuation sont définies dans le Tableau 1.

**Tableau 1 — Assemblage entre siphon et canalisation d'évacuation**

| Collage                                   | Soudage                                      | Joints                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Matériaux de même nature<br>Exemple : PVC | Matériaux de même nature<br>Exemple : Cuivre | Fonte ou matériaux<br>de nature différente |

L'épaisseur minimale d'enrobage est de 50 mm. Toutefois, en travaux dans l'habitat existant, cette distance peut être ramenée localement à 10 mm.

**5.5.2.3 Prescriptions particulières aux traversées de chape ou dalle flottante**

Dans la traversée, la canalisation est entourée :

- soit d'un fourreau ;
- soit d'un gainage souple.

NOTE Ces dispositions ont pour but la désolidarisation de la canalisation avec la chape ou la dalle flottante.

Il est nécessaire que les canalisations ou fourreaux soient mis en place avant l'exécution de la chape ou de la dalle flottante.

**5.6 Vide sanitaire**

Les canalisations d'évacuation peuvent être placées en vide sanitaire (accessible ou inaccessible).

**5.7 Canalisations enterrées**

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux canalisations enterrées dans des zones non soumises à des charges et surcharges extérieures (roulantes ou non), en complément des prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

Les canalisations sont disposées sur le lit de pose sans fourreau. Le fond de fouille est dressé ou corrigé à l'aide d'éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) damés de façon que les tuyauteries reposent sur le sol sur toute leur longueur.

Le remblayage de la fouille doit être exécuté en éléments fins et homogènes (terre épierrée, sable) jusqu'à 0,20 m au-dessus de la tuyauterie.

Au-delà, le remblayage est effectué en tout-venant par couches successives et damées.

Le parcours du réseau doit être signalé par un dispositif tel qu'un grillage avertisseur, placé à environ 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des tubes.

## **6 Mise en service**

Les essais s'appliquent à l'ensemble du réseau (eau usées, eaux vannes) dans l'emprise du bâtiment. Ils consistent à faire s'écouler l'eau dans chacun des appareils raccordés au réseau et à observer la partie visible de la canalisation d'évacuation le desservant. Aucune fuite ne doit être décelée.

De plus, les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 mm sont mis en charge en eau froide, à une pression voisine de 0,1 bar (1 mètre de colonne d'eau), pendant le temps nécessaire à leur inspection. Aucune fuite ne doit être décelée.

Lorsque le réseau comporte des exutoires, la pression de mise en charge est limitée à la pression autorisée par la hauteur desdits exutoires, au-dessus du collecteur.