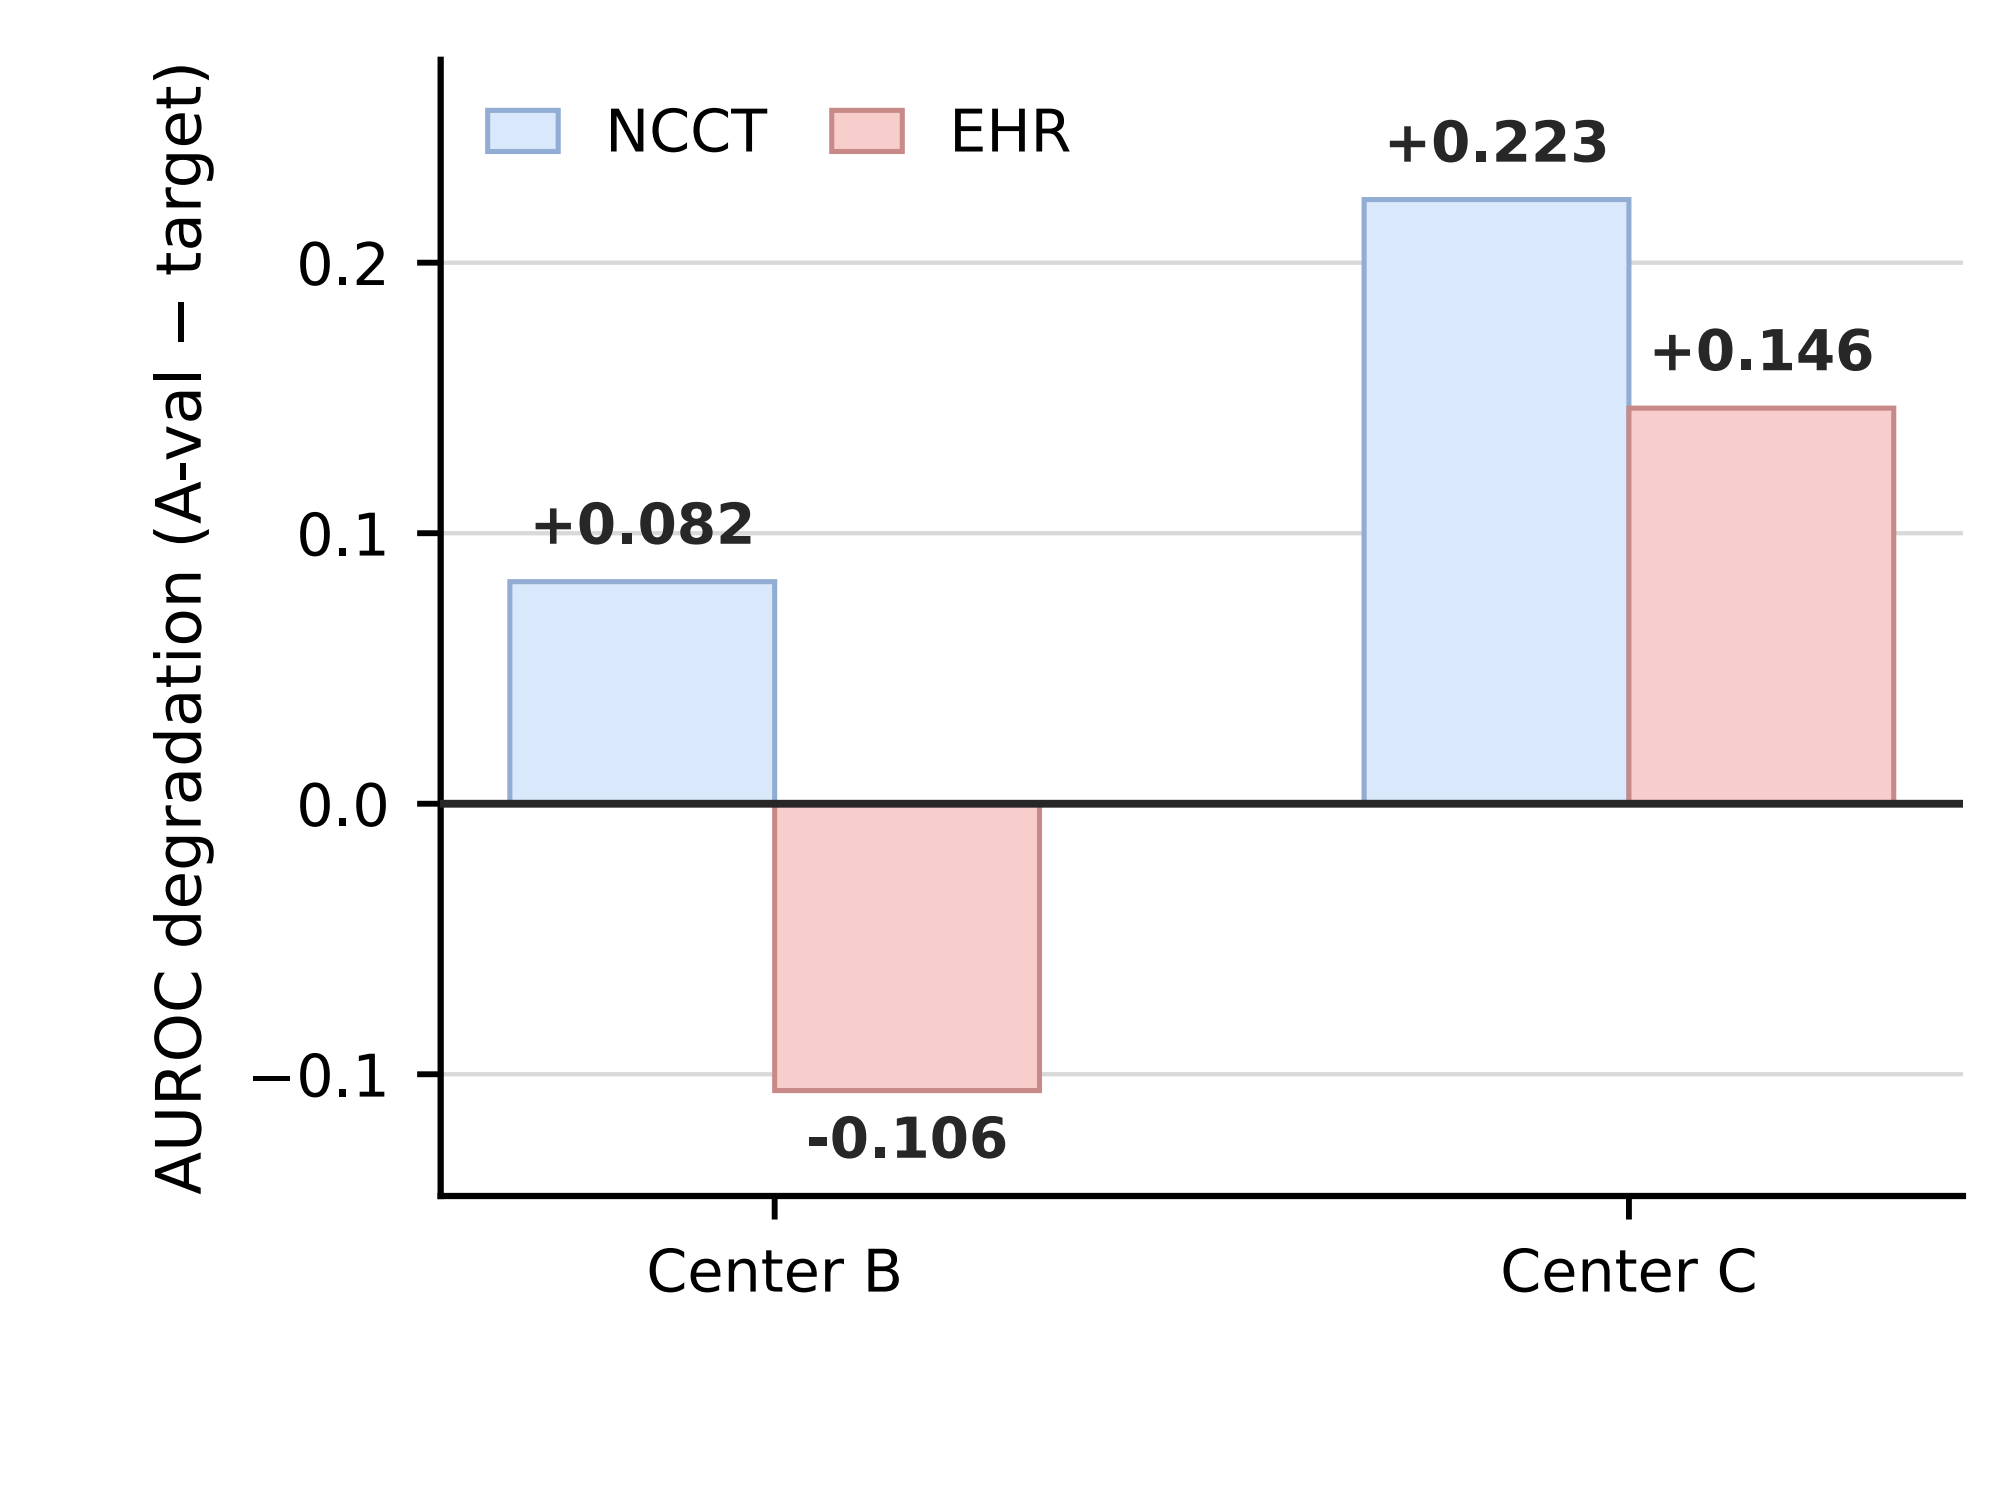
NCCT
EHR
AUROC degradation (A-val − target)
0.2
0.1
0.0
−0.1
+0.082
-0.106
+0.223
+0.146
Center B
Center C