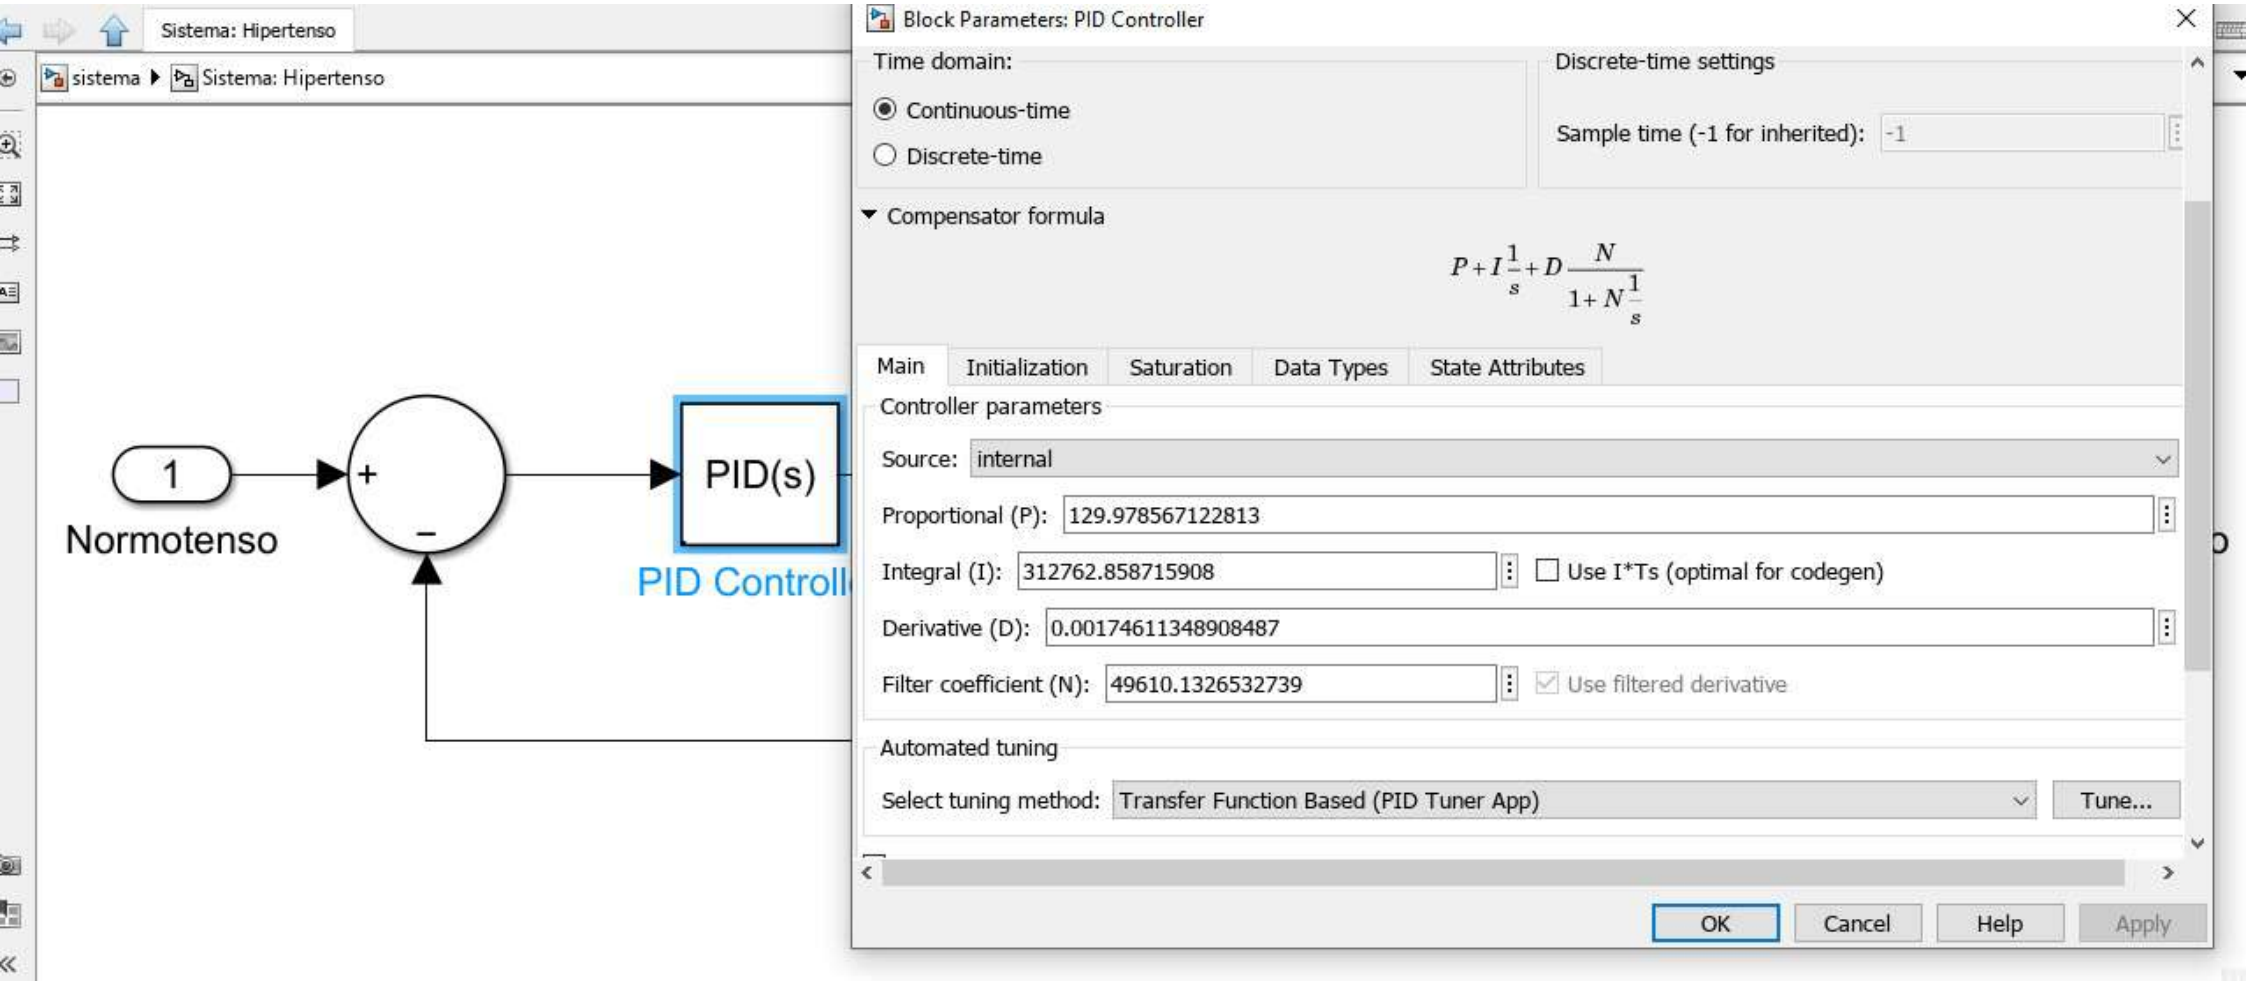
Sistema: Hipertenso
sistema
Sistema: Hipertenso
1
Normotenso
+
−
PID(s)
PID Controll
Block Parameters: PID Controller
Time domain:
Continuous-time
Discrete-time
Discrete-time settings
Sample time (-1 for inherited): -1
Compensator formula
$P + I\frac{1}{s} + D\frac{N}{1 + N\frac{1}{s}}$
Main
Initialization
Saturation
Data Types
State Attributes
Controller parameters
Source: internal
Proportional (P): 129.978567122813
Integral (I): 312762.858715908
Use I*Ts (optimal for codegen)
Derivative (D): 0.00174611348908487
Filter coefficient (N): 49610.1326532739
Use filtered derivative
Automated tuning
Select tuning method: Transfer Function Based (PID Tuner App)
Tune...
OK
Cancel
Help
Apply