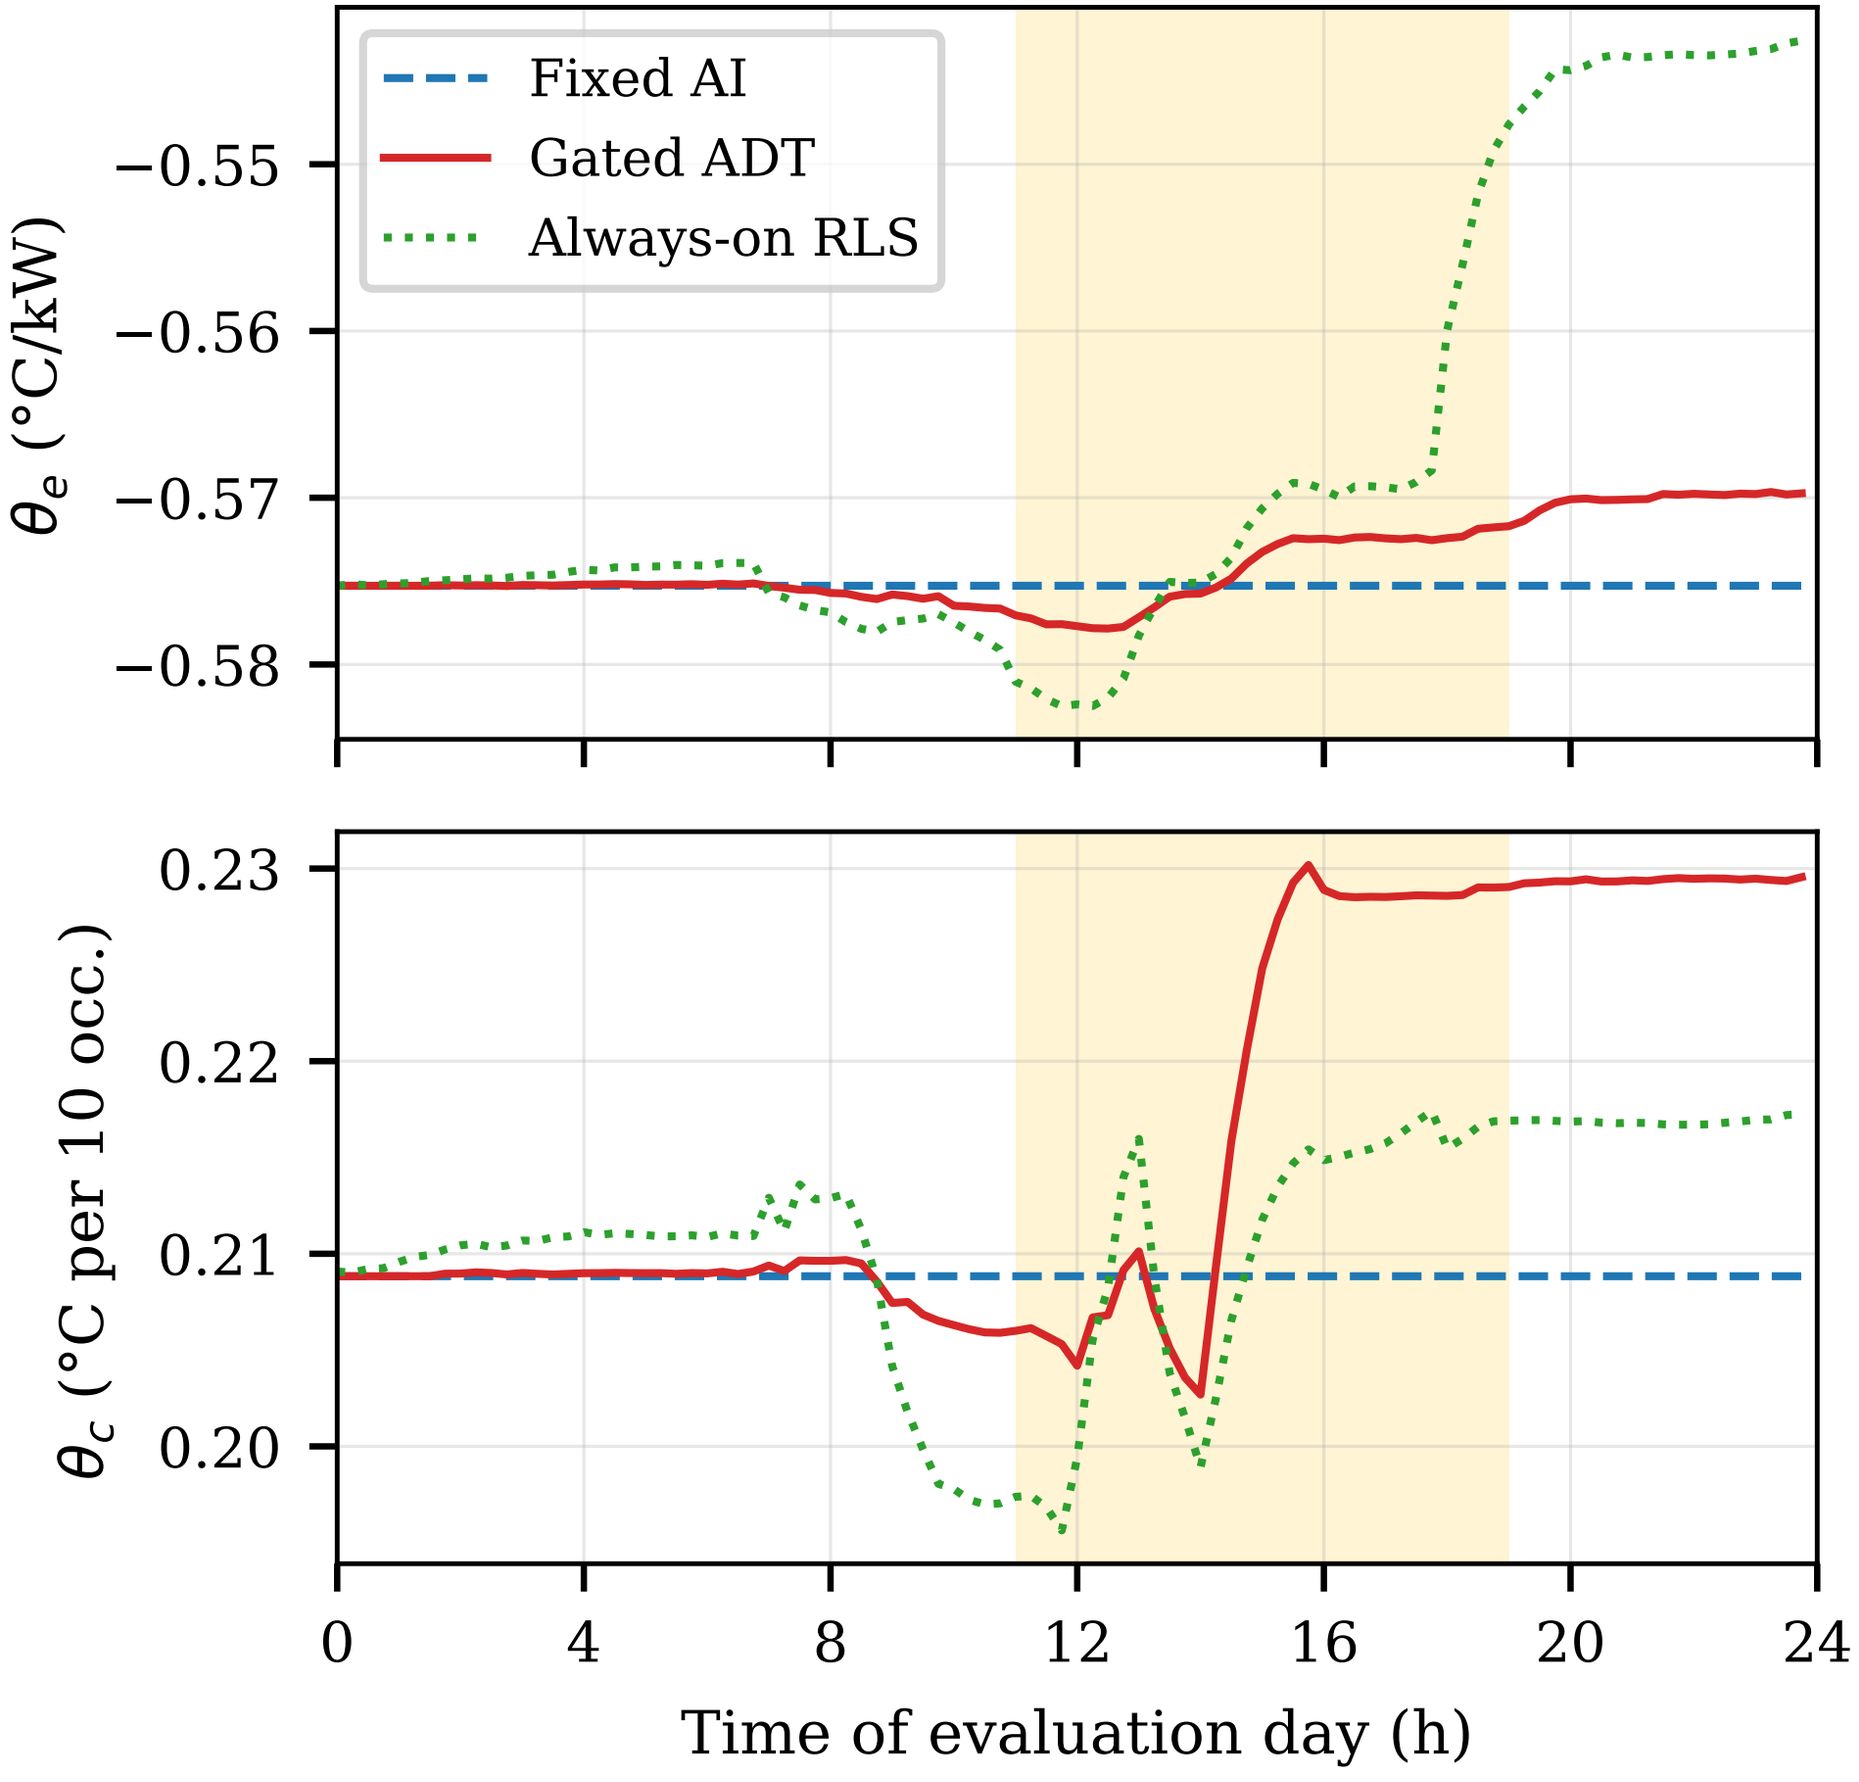
Fixed AI
Gated ADT
Always-on RLS
θ_e (°C/kW)
−0.55
−0.56
−0.57
−0.58
θ_c (°C per 10 occ.)
0.23
0.22
0.21
0.20
0
4
8
12
16
20
24
Time of evaluation day (h)