



SANITY CHECK #1 (RIGUROSO): Test Placebo con Tolerancia 5%


Distribucion de Scores: Ruido vs Datos Reales

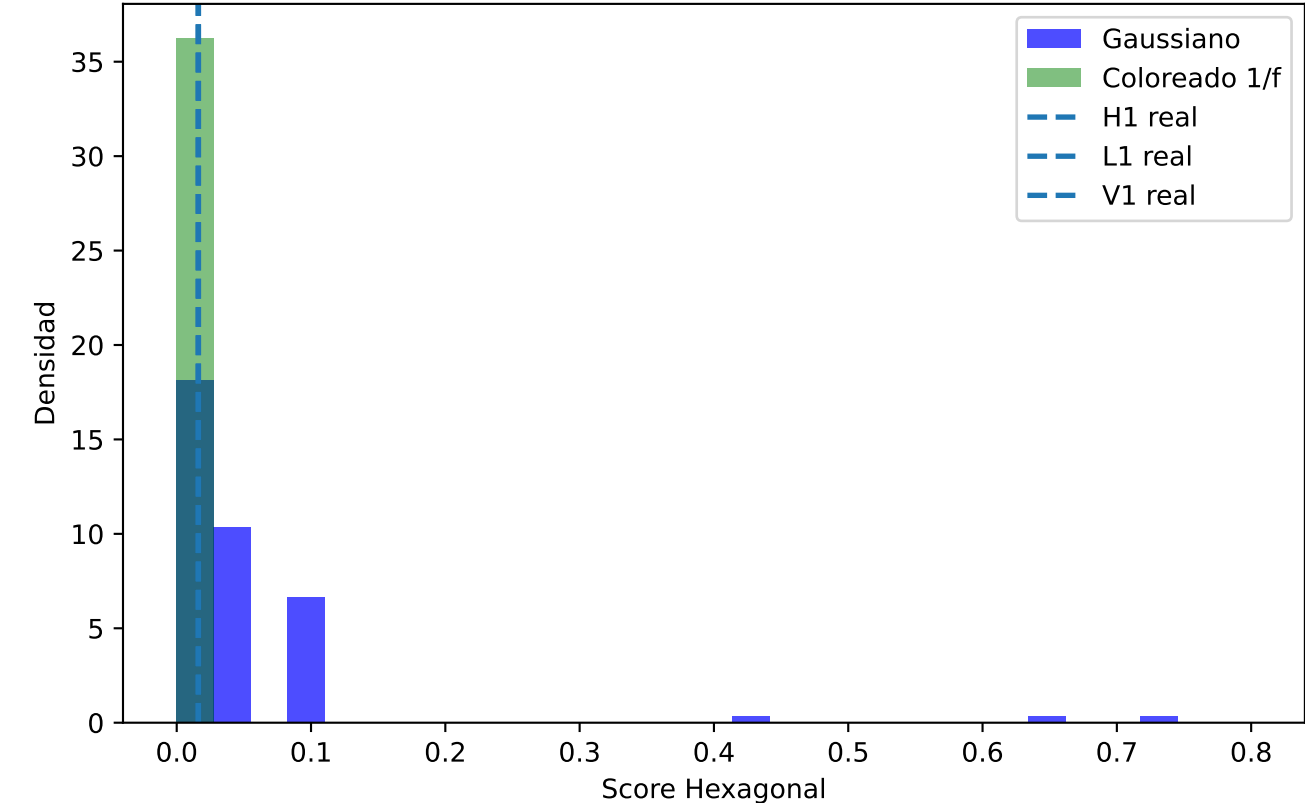

Modos encontrados (100 trials)

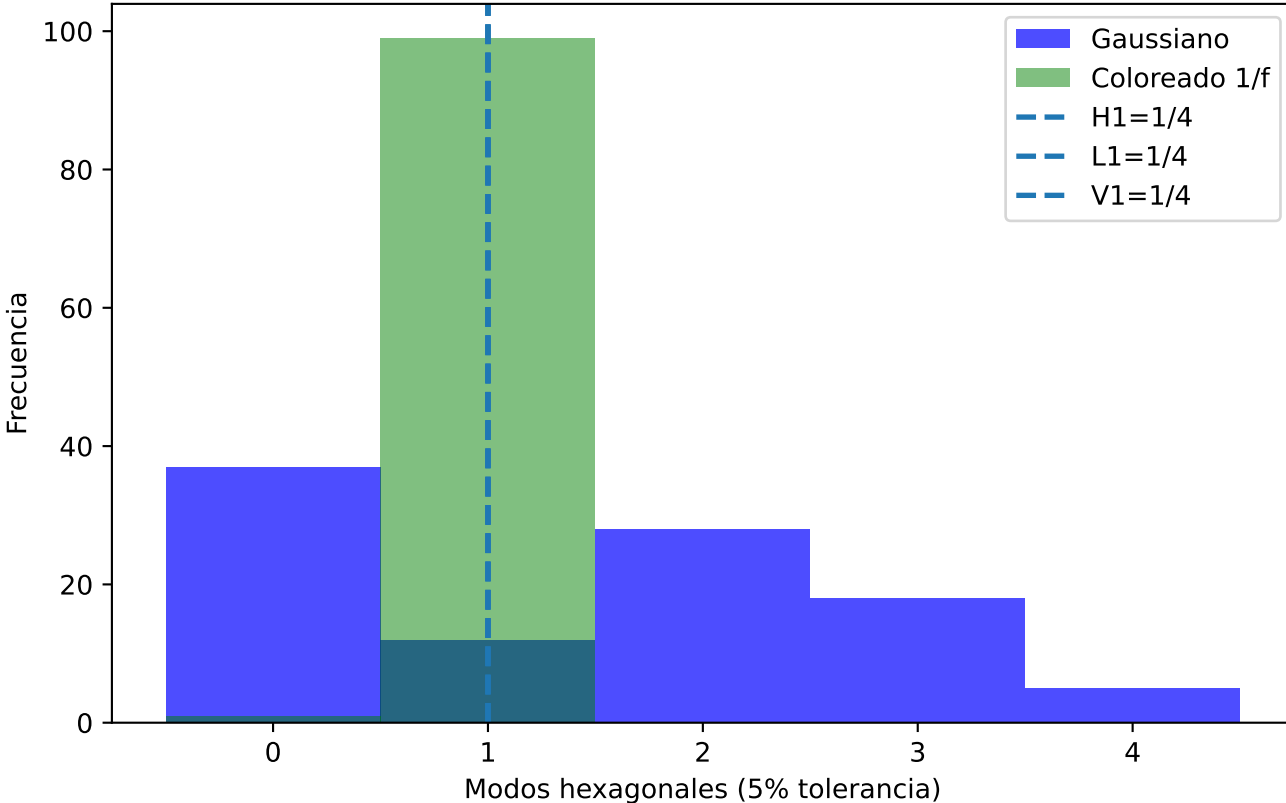

PSD: Ruido Coloreado vs LIGO Real

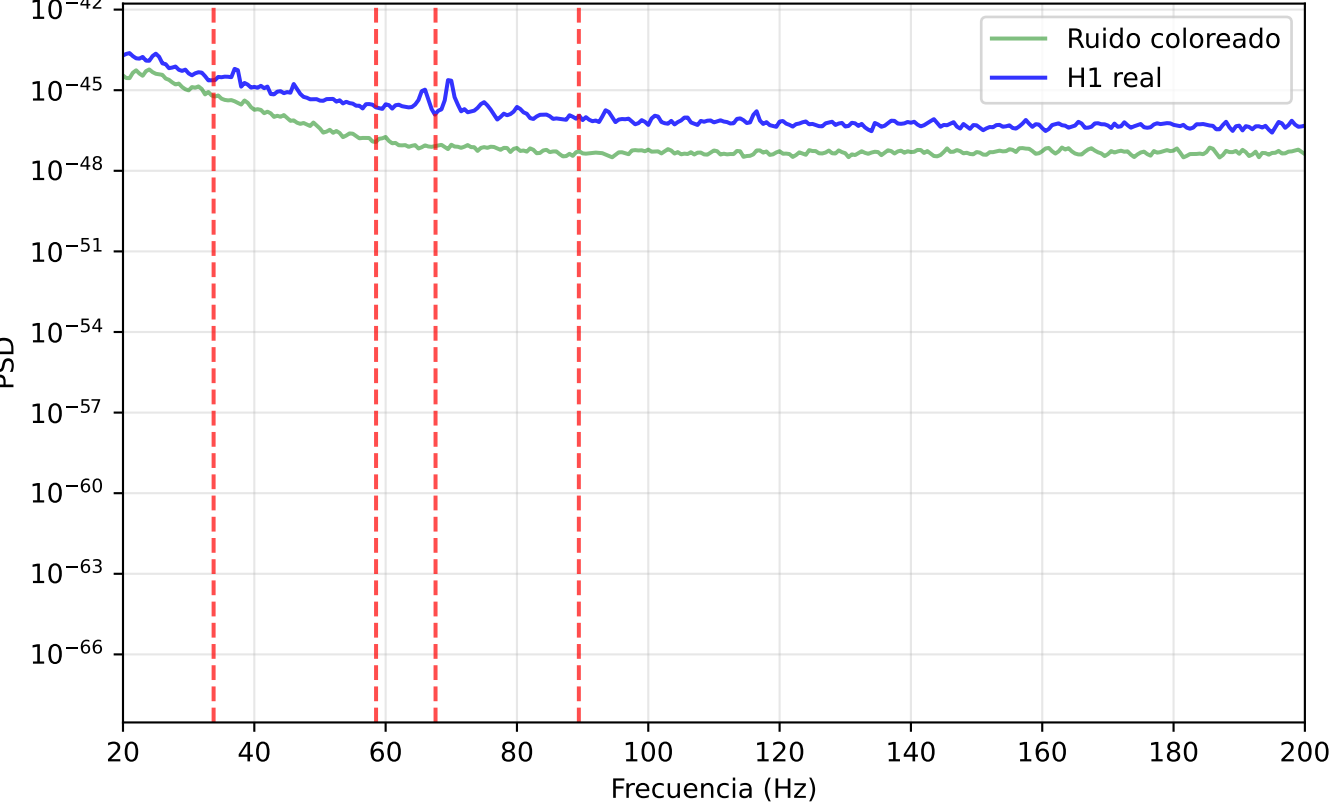

SANITY CHECK #1 (RIGUROSO)

PARAMETROS:

Tolerancia: 5% (antes: 15%)
Trials: 100
Verificacion de ratios: SI

RUIDO GAUSSIANO:

Modos: 1.42/4
Score: 0.0699

RUIDO COLOREADO:

Modos: 0.99/4
Score: 0.0156

LIGO REAL (GW170814):

H1: 1/4, Score=0.0161
L1: 1/4, Score=0.0161
V1: 1/4, Score=0.0161

Z vs Coloreado: 0.29

P-value: 0.6600

VEREDICTO: FALLA