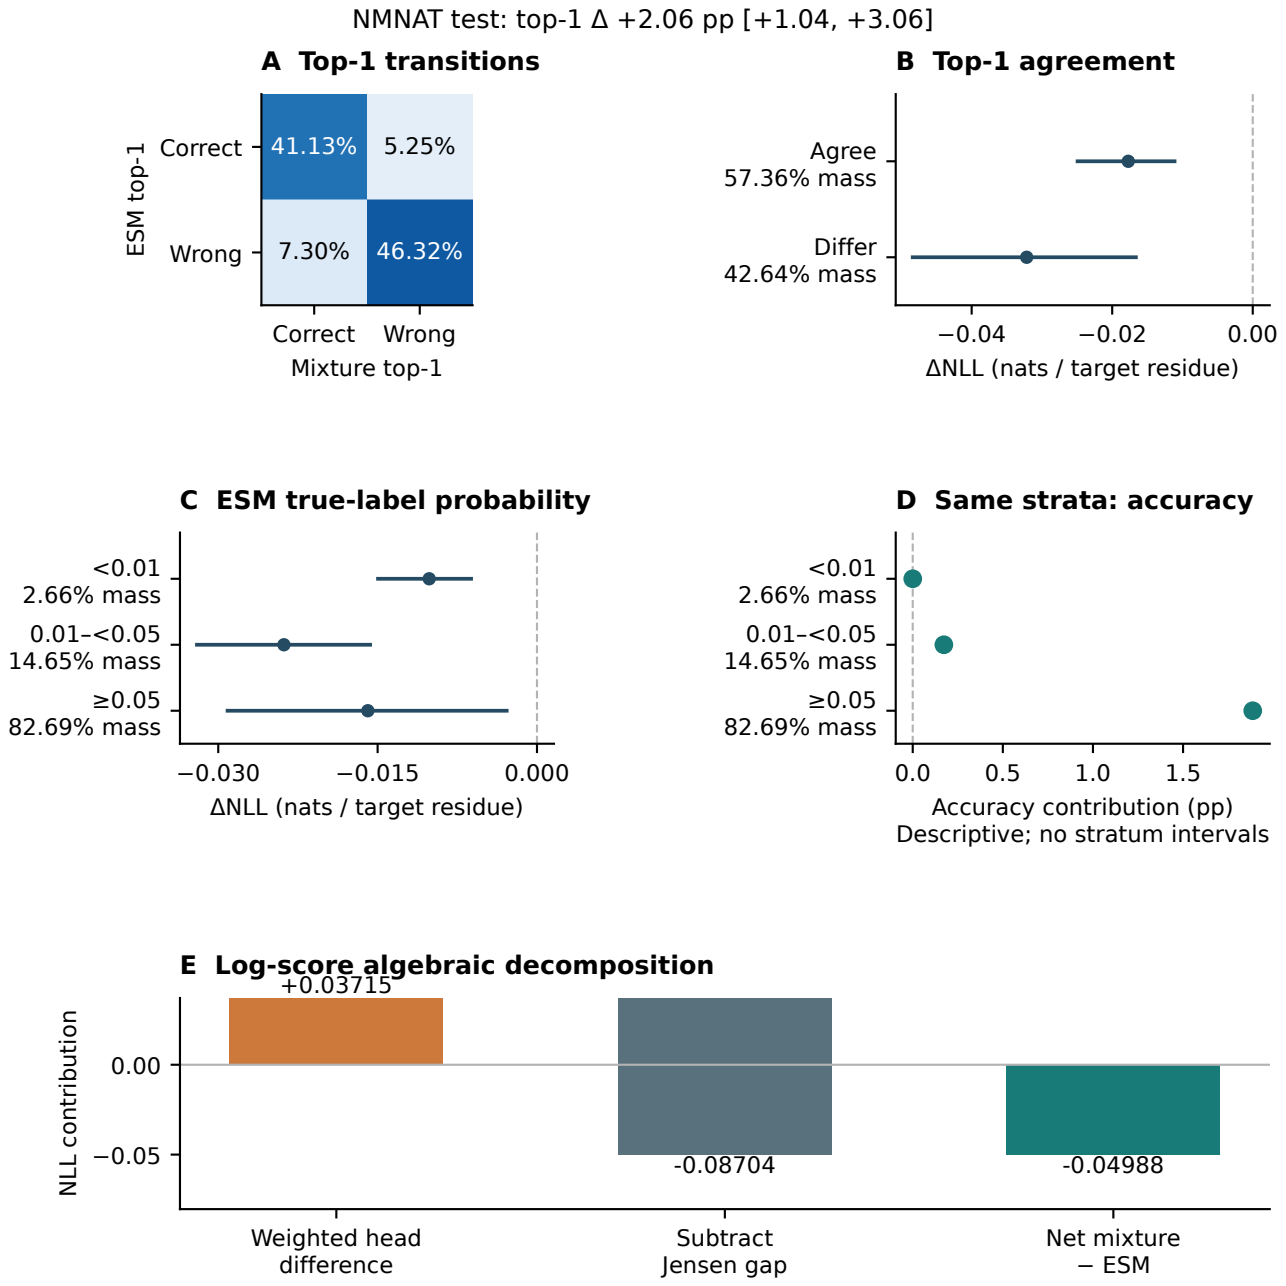
NMNAT test: top-1 Δ +2.06 pp [+1.04, +3.06]
A Top-1 transitions
ESM top-1
Correct
Wrong
41.13%
5.25%
7.30%
46.32%
Correct
Wrong
Mixture top-1
B Top-1 agreement
Agree
57.36% mass
Differ
42.64% mass
−0.04
−0.02
0.00
ΔNLL (nats / target residue)
C ESM true-label probability
<0.01
2.66% mass
0.01–<0.05
14.65% mass
≥0.05
82.69% mass
−0.030
−0.015
0.000
ΔNLL (nats / target residue)
D Same strata: accuracy
<0.01
2.66% mass
0.01–<0.05
14.65% mass
≥0.05
82.69% mass
0.0
0.5
1.0
1.5
Accuracy contribution (pp)
Descriptive; no stratum intervals
E Log-score algebraic decomposition
NLL contribution
+0.03715
-0.08704
-0.04988
0.00
−0.05
Weighted head difference
Subtract Jensen gap
Net mixture − ESM