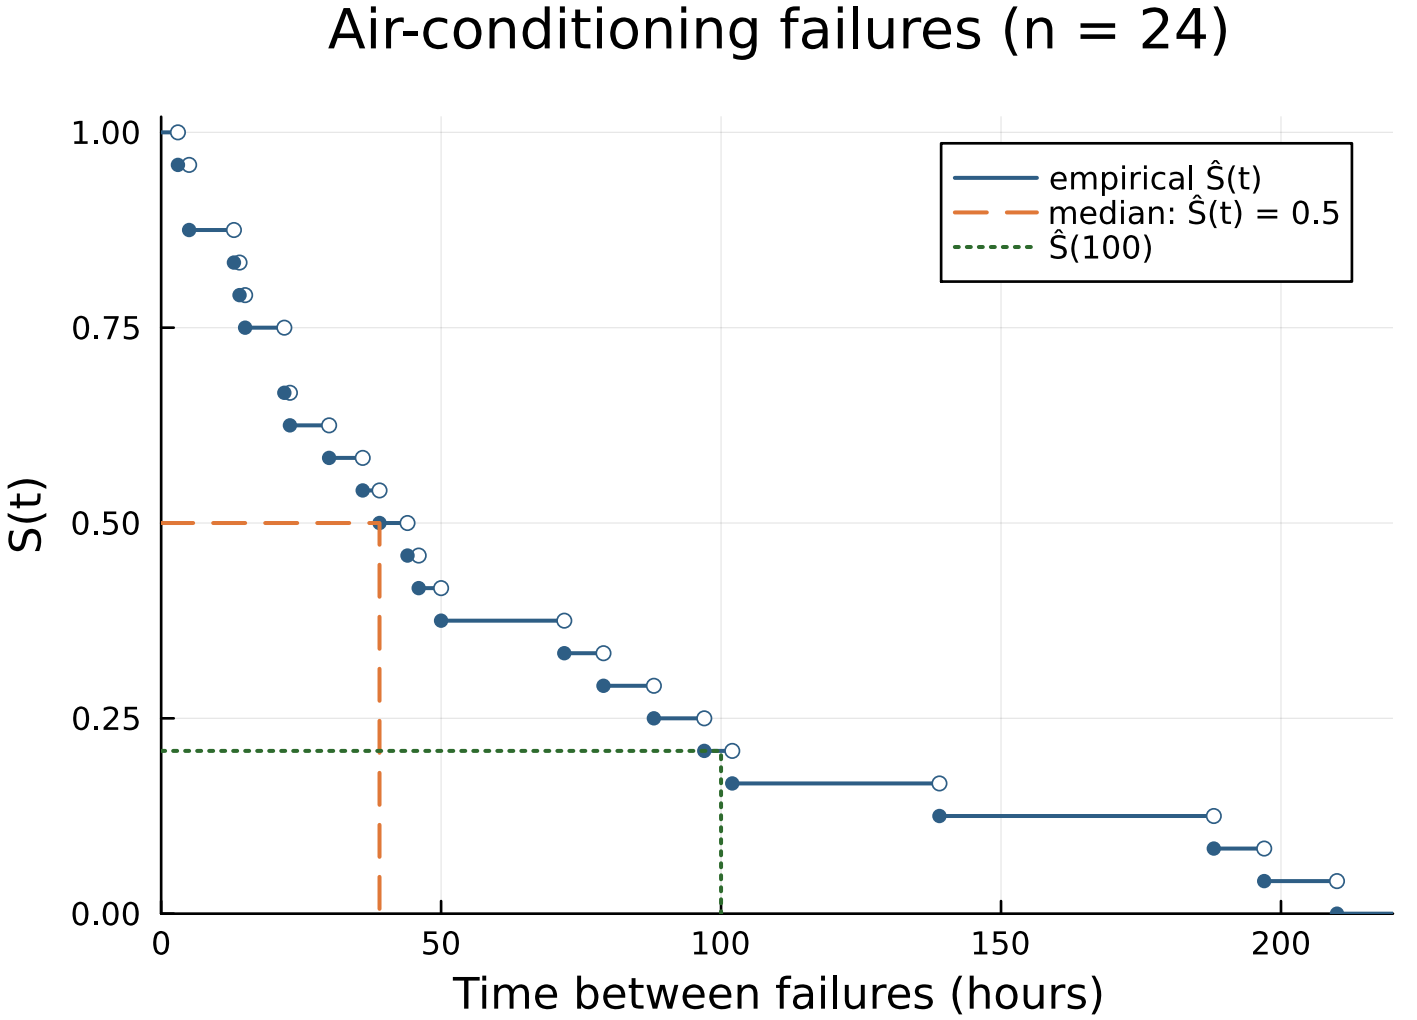
Air-conditioning failures (n = 24)
empirical Ŝ(t)
median: Ŝ(t) = 0.5
Ŝ(100)
S(t)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
50
100
150
200
Time between failures (hours)