



E-17 圧力アラート

現場点検ガイド / 冷却回路

優先度 2

推定点検時間：8分



状態の概要

再起動後に入口圧力センサーの接続が不安定になると、E-17 が表示される場合があります。目視点検が完了するまで装置を停止状態にしてください。



作業を始める前に

AX-400 がメンテナンスモードであることを確認してください。密閉された電気区画は開けないでください。このデモ手順は現場の安全規則に代わるものではありません。

1

表示を確認

E-17 が有効であることを確認し、操作パネルに表示される入口圧力を記録します。

2

コネクタ C4 を点検

右下のセンサーコネクタを確認し、カラーの位置が合って完全に差し込まれていることを確認します。

3


センサーチェックを再実行

接続を固定した後、パネルチェックを実行し、圧力が 2.0 bar を超えることを確認します。



コネクタ C4 の確認

装置を運転に戻す前に、以下の目視基準を確認してください。

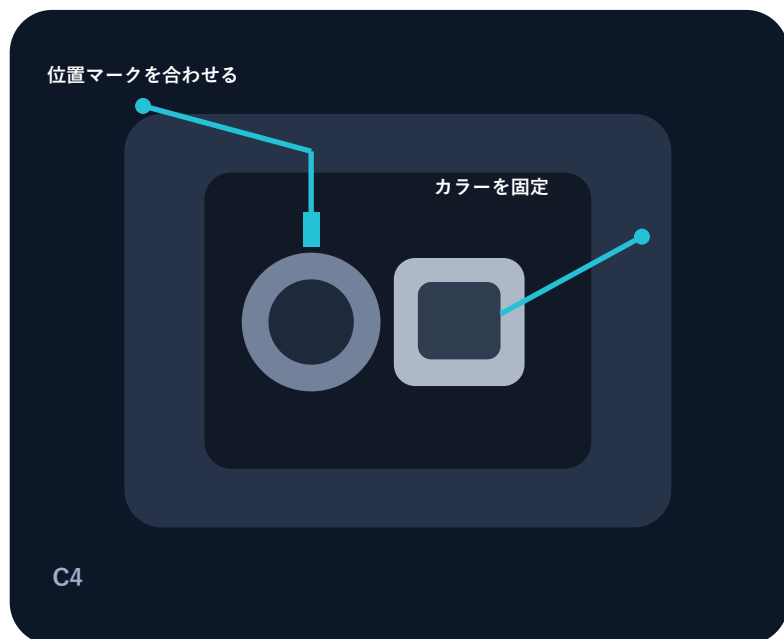

期待される信号

緑色の表示が安定 / 圧力 2.0 bar 以上

圧力測定値

1.4 bar

点検前

2.2 bar

再接続後

完了条件

E-17 が解除され、測定値が 30 秒間安定している場合は、装置をスタンバイに戻します。アラートが続く場合は停止を維持し、パネル写真を添付して担当者へ連絡してください。



翻訳済みサポートスレッド

RelayBridge のケースで本書を参照すると、技術者、エンジニア、お客様が同じ内容をそれぞれの言語で確認できます。