


Caso 3: Comparacion de Capacidades bajo Misma Disrupcion

Panel Superior: Status Quo (431 TM)



Panel Inferior: Propuesta Gasco (681 TM)

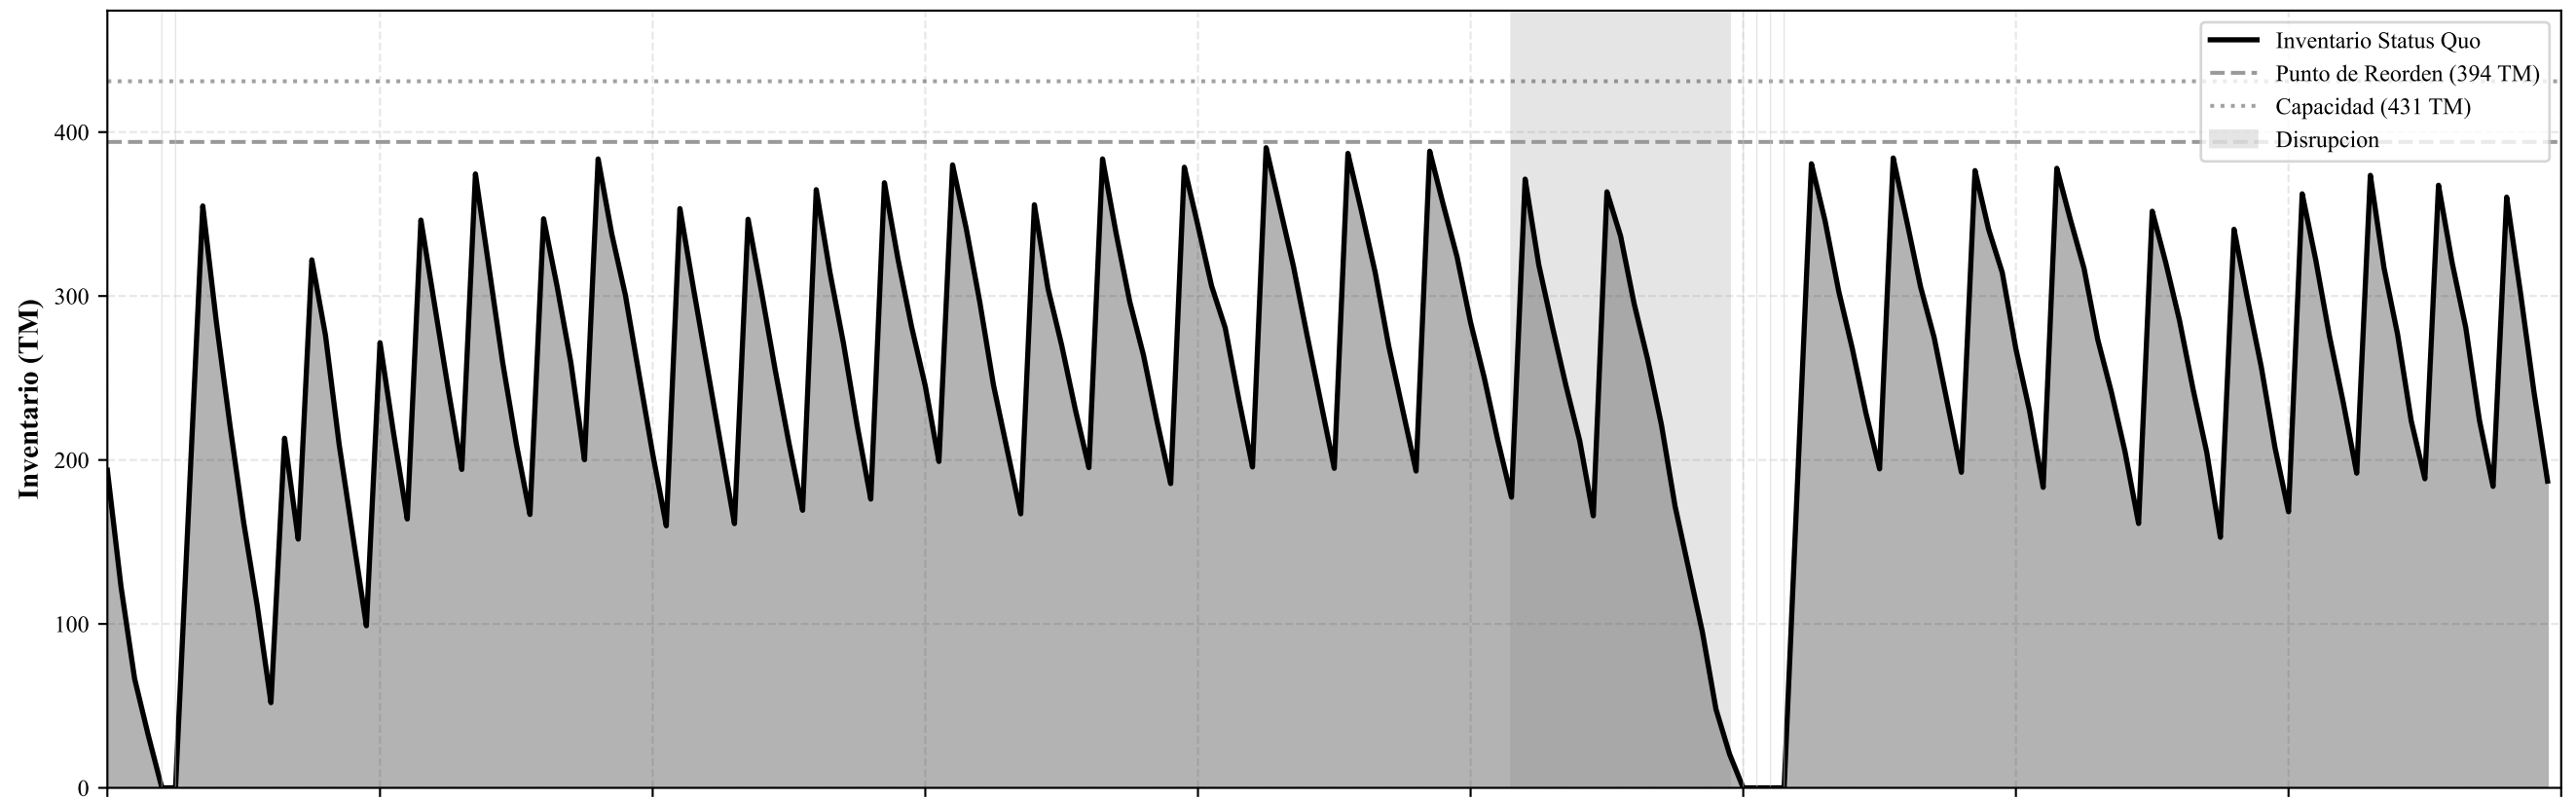