



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Merkblatt für die Plattform für Abwärme

zu den gesetzlichen Regelungen des § 17 Energieeffizienzgesetz (EnEfG)
Version 1.5

Wichtiger Hinweis zur jeweils geltenden Fassung

Hinweis: Dieses Merkblatt wird regelmäßig überarbeitet und ist jeweils nur in seiner aktuellen Fassung gültig. Regelungen und Anforderungen vorangegangener Versionen haben, sobald eine überarbeitete Version des Merkblatts veröffentlicht wird, keine Gültigkeit mehr.

Der Zeitpunkt des aktuellen Stands sowie die Versionsnummer einer Fassung sind jeweils nachfolgend vermerkt:

Versionsnummer:

1.5

Stand:

22.09.2025

An dieser Stelle finden Sie jeweils nur die aktuelle Version des Merkblatts. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden vorangegangene Versionen entfernt.

Änderungschronik

Änderungen in Version 1.1 (04.03.2024):

- Kapitel 2.: Konkretisierungen der Begriffe „Abwärme“, „Abwärmequelle“, „Abwärmepotential“, „Maßnahmen zur Abwärmenutzung“ und ergänzender Hinweis zur erstmaligen Meldung im Portal
- Kapitel 3.1.: Ergänzungen „Hinweis zu Meldungen für verbundene Unternehmen / „Konzernmeldungen““ und „Hinweis zu Industrieparks mit gemeinsamen Abwärmeströmen“; Überführung der „Hinweise zum Standortbegriff“ in Kapitel 3.3. sowie Überführung der „Hinweise zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“ in Kapitel 7
- Kapitel 3.3.: Ergänzung eines neuen Kapitels 3.3. „Hinweise zu unwesentlichen Abwärmepotentialen“
- Kapitel 5.4.: Konkretisierung der „unteren Bezugstemperatur“ zur Angabe der maximalen thermischen Leistung eines Abwärmepotentials
- Kapitel 5.5.: Konkretisierungen zur Ermittlung der „Leistungsprofile im Jahresverlauf“

Änderungen in Version 1.2 (15.04.2024):

- Kapitel 4: Anpassung der Frist zur erstmaligen Datenmeldung

Änderungen in Version 1.3 (09.08.2024):

- Redaktionelle Änderungen im gesamten Merkblatt
- Kapitel 2: Aufnahme der Inhalte des ehemaligen Kapitels 3.1
- Kapitel 3: Aufnahme der Inhalte der ehemaligen Kapitel 2 und 3.3 und Erweiterung um die Bagatellschwellen
- Kapitel 5: Vorziehen und Erweiterung des ehemaligen Kapitels 6 „Schätzung/Modellierung von Werten“
- Kapitel 6.3-6.7: Herausstellen der spezifischen Möglichkeiten von Schätzungen/Modellierungen
- Kapitel 7: Ergänzung eines neuen Kapitels zu Ausnahmeregelungen und Sonderfälle mit Aufnahme des ehemaligen Kapitels 3.2.

Änderungen in Version 1.4 (17.12.2024):

- Kapitel 2 und 3: Entfernung der drei Fußnoten bzgl. des vom Bundeskabinett am 22.05.2024 beschlossenen Gesetzentwurfs zur Änderung des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG)

- Kapitel 2 und 3: Kleinere Anpassungen zwecks besserer Verständlichkeit; keine inhaltlichen Veränderungen
- Kapitel 3.2: Klarstellung zur fortbestehenden Gültigkeit der mit Version 1.3 eingeführten Bagatellschwellen.
- Kapitel 4: Nennung des Zeitpunkts der zweiten Meldefrist.

Änderungen in Version 1.5 (22.09.2025):

- Redaktionelle Änderungen zwecks besserer Verständlichkeit im gesamten Merkblatt
- Kapitel 3.4.: Ergänzung eines neuen Kapitels 3.4. „Beispiel zur Bestimmung der Standortsschwelle und Entscheidungsbaum“
- Kapitel 7: Ergänzung um Hinweise zu „Leermeldung“ und „Freiwilliger Meldung“
- Kapitel 8: Ergänzung eines neuen Kapitels 8 „Meldung und Antrag auf Nichtveröffentlichung der Daten“ inklusive der Hinweise zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen aus dem ehemaligen Kapitel 8
- Kapitel 9: Aufnahme der restlichen Inhalte des ehemaligen Kapitels 8

Inhaltsverzeichnis

1.	Die Plattform für Abwärme	6
2.	Meldepflicht	6
3.	Begriffsdefinitionen und Bagatellschwellen	7
3.1.	Abwärmequelle und Abwärmepotential	7
3.2.	Anlagenschwelle	9
3.3.	Standortschwelle	10
3.4.	Beispiel zur Bestimmung der Standortschwelle und Entscheidungsbaum	10
4.	Gesetzliche Fristen und Folgen einer Pflichtverletzung	11
5.	Schätzung/Modellierung von Werten	12
6.	Auskunftspflichtige Daten	12
6.1.	Unternehmen und Standorte	12
6.2.	Abwärmepotential	13
6.3.	Jährliche Wärmemenge	13
6.4.	Maximale thermische Leistung	14
6.5.	Leistungsprofil	15
6.6.	Vorhandene Möglichkeiten zur Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung	15
6.7.	Durchschnittliches Temperaturniveau	16
7.	Ausnahmeregelungen und Sonderfälle	16
8.	Meldung und Antrag auf Nichtveröffentlichung der Daten	18
9.	Veröffentlichung	18

Abkürzungsverzeichnis

AtomG	Atomgesetz
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BfEE	Bundesstelle für Energieeffizienz im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BGBL.	Bundesgesetzblatt
BMWE	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EnEfG	Energieeffizienzgesetz
EU	Europäische Union
EU-KOM	Europäische Kommission
ggf.	gegebenenfalls
GeschGehG	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
GWh/a	Gigawattstunde(n) pro Jahr
i. V. m.	in Verbindung mit
kWh/a	Kilowattstunde(n) pro Jahr
o. Ä.	oder Ähnliches
Rn.	Randnummer
S.	Seite
u. a.	unter anderem
z. B.	zum Beispiel

Es gelten die allgemeinen deutschen Sprachregelungen. Deshalb werden nicht zusätzlich geschlechterspezifische Wortformen verwendet, soweit nicht ausdrücklich zwischen männlichen und weiblichen Formen unterschieden werden soll.

1. Die Plattform für Abwärme

Die **Plattform für Abwärme** schafft erstmals eine Übersicht zu gewerblichen Abwärmepotentialen in Deutschland. Ziel ist es, diese Abwärme nutzbar zu machen und damit die Energieeffizienz in Deutschland weiter zu steigern. Dafür werden die Abwärmedaten von Unternehmen mit einem durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr auf einer öffentlichen Plattform bereitgestellt und für Unternehmen vor Ort sichtbar gemacht. Diese Daten stehen damit gleichermaßen für die Durchführung der Wärmeplanung in den Kommunen nach dem **Wärmeplanungsgesetz** zur Verfügung. Dadurch soll die Wärmeversorgung in Deutschland zukünftig auf eine nachhaltige Basis gebracht werden. Abwärme aus Unternehmen stellt hierbei ein großes Potential für die Dekarbonisierung der bestehenden Wärmenetze sowie für den Aufbau neuer, klimafreundlicher Wärmenetze dar.

Grundlage ist das am 17. November 2023 im Bundesgesetzblatt verkündete *Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland*, kurz: Energieeffizienzgesetz (**EnEfG**). Dieses zielt darauf ab, die Energieeffizienz zu steigern und dadurch (i) den Primär- und Endenergieverbrauch zu senken sowie (ii) die Versorgungssicherheit zu erhöhen und (iii) einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zu diesem Zweck bestimmt das Gesetz unterschiedliche Maßnahmen. Hierzu zählen u. a. jährliche Einsparungen bei den Endenergieverbräuchen von Bund und Ländern, der Einsatz von Energie- und Umweltmanagementsystemen bei Unternehmen und die Bereitstellung einer Plattform für Abwärme.

Die Plattform für Abwärme soll den **Informationsaustausch** zwischen regionalen Wärmeproduzenten und – abnehmern fördern. Dabei soll Abwärme vor allem in solchen Fällen genutzt werden, in denen die anfallende Abwärme nicht bereits innerhalb des Unternehmens vermieden oder wiederverwendet werden kann.

Um diesen Informationsaustausch zu ermöglichen, werden die von den Unternehmen erhobenen Daten, im Rahmen der rechtlichen Vorgaben sowie mit Rücksicht auf die Belange der öffentlichen und nationalen Sicherheit, **veröffentlicht** (siehe hierzu 9. Veröffentlichung). Die Daten sollen die Interessenten (z. B. Fernwärmeunternehmen oder Unternehmen mit Wärmebedarf) dabei unterstützen, eine **erste Einschätzung** zu vorhandenen Abwärmepotentialen zu erhalten und den bilateralen Informationsaustausch anregen.

2. Meldepflicht

Wenn Unternehmen im **Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre einen Gesamtendenergieverbrauch von mehr als 2,5 GWh/a aufweisen**, müssen diese nach § 17 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 EnEfG Auskunft über ihre Abwärme geben.

Beispiel		2022	2023	2024	Mittelwert	Meldepflicht
Unternehmen 1	Gesamtendenergieverbrauch	2,8 GWh	2,2 GWh	2,6 GWh	2,533 GWh/a	Ja
Unternehmen 2	Gesamtendenergieverbrauch	2,4 GWh	2,5 GWh	2,3 GWh	2,4 GWh/a	Nein
Unternehmen 3	Gesamtendenergieverbrauch	2,2 GWh	2,1 GWh	2,9 GWh	2,4 GWh/a	Nein

Gemäß § 17 Absatz 2 Satz 1 EnEfG sind Unternehmen **verpflichtet**, die in § 17 Absatz 1 EnEfG festgelegten Angaben an die Plattform für Abwärme **zu übermitteln**,

- unabhängig von (i) etwaigen **Anfragen für die Nutzung** ihrer Abwärme, (ii) einer **Vertragsanbahnung** zur Nutzung ihrer Abwärme oder (iii) **einer geplanten unternehmensinternen Nutzung** der Abwärme.
- Ausnahme: die interne oder externe Nutzung der Abwärme ist bereits **vollständig vertraglich zugesichert** oder **befindet sich im Bau**.
- Besteht nur eine **Teilnutzung** der Abwärme, so ist die verbleibende, ungenutzte Abwärme weiterhin ggf. als relevant zu betrachten, wenn die Abwärmemenge weiterhin oberhalb der Bagatellschwellen liegt. Zu den Bagatellschwellen siehe Informationen unter 3. Bagatellschwellen.

Unternehmen sind verpflichtet, ihre **Daten immer aktuell** zu halten. Dies gilt sowohl für dauerhafte Änderungen als auch für Änderungen unbestimmter Dauer. Temporäre Änderungen wie Wartungen von Anlagen oder technische Fehler, welche zu einer zeitlich begrenzten Reduzierung der Abwärme führen, sind dagegen nicht auf der Plattform zu verzeichnen.

Hinweise zur Berücksichtigung von Ausfallzeiten

Länger andauernde temporäre Änderungen, beispielsweise Ausfallzeiten aufgrund fehlender Bauteile, sind im Leistungsprofil und in der Abwärme nur zu berücksichtigen, sofern die Werte gemessen wurden. Wenn die Angaben auf Schätzungen oder Berechnungen beruhen und die Ausfallzeiten nicht regelmäßig sind, so sind für diese Zeiträume realistische Betriebswerte anzunehmen.

Hinweise zur Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs

Zur **Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs** wird auf das „**Merkblatt zur Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs**“ in der jeweils aktuellen Version verwiesen. Dieses ist online abrufbar unter: BAFA-Homepage → Energie → Energieberatung & Energieaudit → Energieaudit nach EDL-G → Publikationen → „Merkblatt zur Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs“ oder über folgenden Link: https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ea_ermittlung_gesamtenergieverbrauch.html.

Hinweise zum Standortbegriff und Fahrzeugen

Bei der **Ermittlung des Gesamtendenergieverbrauchs** sind Energieverbräuche von Fahrzeugen zu bilanzieren.

Als Standort ist ein räumlich zusammenhängendes, abgegrenztes und in sich geschlossenes Betriebsgelände zu verstehen. Für einen außenstehenden Dritten muss sich der Standort deutlich als Einheit darstellen. Soweit sie einen Standort aus eigener Kraft verlassen können, **stellen Fahrzeuge keine Abwärmepotentiale** dar.

3. Begriffsdefinitionen und Bagatellschwellen

3.1. Abwärmequelle und Abwärmepotential

Abwärme ist grundsätzlich der Teil der Wärme, der als ungewolltes Nebenprodukt in einem Prozess oder einer Anlage entsteht, dessen Zielsetzung die Erzeugung eines Produktes, die Erbringung einer Dienstleistung oder die Umwandlung von Energie ist.

Nach § 3 Nummer 2 EnEfG ist eine „**Abwärmequelle einer Anlage**“ als „geführte oder diffuse Quelle einer Anlage für Abwärme“ definiert. Dabei können an einer Anlage auch **mehrere Abwärmequellen** sowohl in gleichen als auch verschiedenen **Medien** entstehen.

Das **abwärmeführende Medium** kann hierbei gemäß § 3 Nummer 1 EnEfG jedes feste, flüssige oder gasförmige Medium inklusive der Strahlung von Oberflächen sein. In der Regel ist Wärme an einer Abwärmequelle nur in einem Medium geführt bzw. wird nur von einem Medium an die Umgebung abgegeben. Ebenso ist eine Abwärmequelle meist geografisch und räumlich abgeschlossen sowie ununterbrochen.

Dabei ist die Abwärme aus mehreren Anlagen, die in einem abwärmeführenden Medium zusammengeführt wird, als die Abwärme aus einer Anlage zu betrachten. Dies ist beispielhaft in der folgenden Abbildung 1 veranschaulicht.

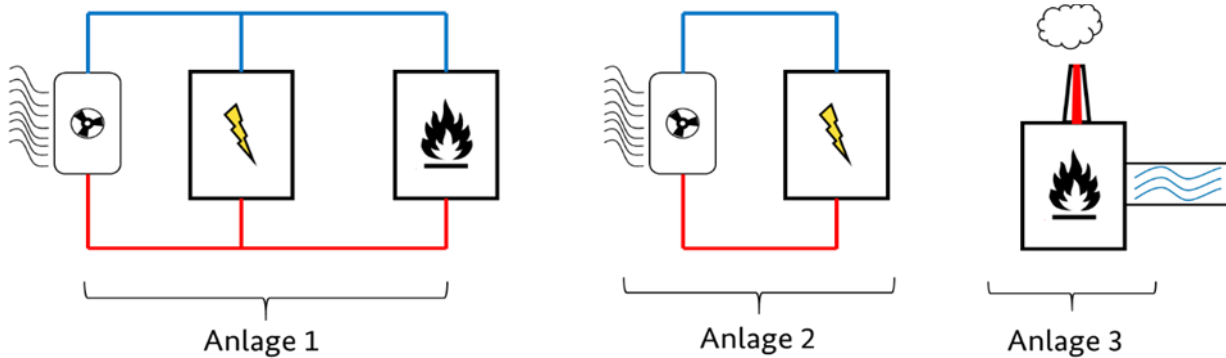


Abbildung 1: Schematische Darstellung Anlagen

Grundsätzlich kann zwischen **zwei verschiedenen Arten von Abwärmequellen** unterschieden werden:

- Geführte Abwärmequelle**
 Eine Abwärmequelle gilt als geführt, wenn die Abwärme technisch kanalisiert wird. D. h. sie wird vom Ort der Entstehung zum Ort der Abgabe an die Umgebung in einem Medium abgegrenzt transportiert bzw. geleitet. Wird dabei die Abwärme aus mehreren Abwärmequellen in einem Medium zusammengeführt, so werden diese Abwärmequellen zusammen als eine einzige Abwärmequelle betrachtet.
- Diffuse Abwärmequelle**
 Als diffus wird hingegen eine Abwärmequelle bezeichnet, bei welcher die in der Abwärme enthaltene Energie direkt an die Umgebung freigesetzt wird. Es findet keine technische Leitung oder ein angelegter Transport der Wärme vom Entstehungsort weg statt. Eine diffuse Abwärmequelle kann grundsätzlich auch mehrere Medien umfassen. Als Beispiel für die häufigste Art diffuser Abwärme kann Strahlung genannt werden.

Beispielsweise stellt die Abwärme eines Ofens, welche durch Strahlung an die Hallenluft abgegeben und dann durch Fenster, Türen oder Luftschleusen nach draußen gelangt, eine **diffuse Abwärmequelle** dar. Wird die Abwärme des Ofens hingegen durch ein System abgegrenzt und geleitet, beispielsweise durch Kühlwasser, über einen Schornstein, so handelt es sich um eine **geführte Abwärmequelle**.

Wichtiger Hinweis:

Als **Abwärmepotential** ist Abwärme aus einer oder mehreren Abwärmequelle(n) **oberhalb der Anlagenschwelle** (Definition in 3.2 Anlagenschwelle) zu verstehen, welche durch **ein Medium** (zusammen) **geführt** und ohne weitere Nutzung der enthaltenen Energie (Exergie) an die Umwelt abgegeben wird.

Die **Meldepflicht** auf der Plattform für Abwärme erstreckt sich **ausschließlich auf Abwärmepotentiale**. Dies bedeutet, dass beispielsweise **diffuse Abwärmequellen grundsätzlich nicht gemeldet** werden müssen.

3.2. Anlagenschwelle

Von der Meldepflicht ausgenommen sind Informationen über Anlagen, die keine wesentlichen Mengen an Abwärme erzeugen. Dabei ist die Abwärme aus mehreren Anlagen, die in einem abwärmeführenden Medium zusammengeführt wird, als die Abwärme aus einer Anlage zu betrachten (siehe auch Abbildung 1 unter 3.1 Abwärmequelle und Abwärmepotential)

Wichtiger Hinweis:

Die **Bagatellschwellen** auf der Plattform für Abwärme sind **bis auf Weiteres gültig**. In Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bleiben die mit Version 1.3 des Merkblatts für die Plattform für Abwärme eingeführten Bagatellschwellen **unverändert bestehen**. Dies wird mit der Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung von melde- und nicht-meldepflichtigen Abwärmequellen sowie Planungssicherheit begründet. Ein Unternehmen, dessen Abwärme unterhalb der Bagatellschwellen liegt, muss folglich nicht melden und begeht dadurch keine Ordnungswidrigkeit nach § 19 Absatz 1 Nr. 9 EnEfG.

Basierend auf Experteneinschätzungen gelten folgende drei Kriterien zur Bestimmung, ob eine Abwärmemenge als nicht wesentlich einzustufen ist:

1. Die Abwärmemenge einer Anlage liegt unter **200 MWh pro Jahr**.
2. Die Abwärme der Anlage steht weniger als **1.500 Betriebsstunden im Jahr** zur Verfügung.
3. Die Abwärme der Anlage im Jahresdurchschnitt (während der Betriebsstunden) eine **Abwärmetemperatur von unter 25°C** aufweist.

Wesentlich für die Ermittlung („Bezugszeitraum“) ist jeweils das letzte vollständige Kalenderjahr oder die letzten 12 Monate.

Wird einer der drei Werte unterschritten, muss die Anlage nicht gemeldet werden.

Hinweis zur Ermittlung der Betriebsstunden:

Zur Ermittlung der Betriebsstunden einer Anlage, welche aus mehreren, unabhängig operierenden Teilanlagen bestehen, ist die Anzahl der Stunden, in denen mindestens eine Teilanlage im Betrieb war, anzusetzen. Sollten mehrere/alle Teilanlagen zur gleichen Zeit im Betrieb sein, so ist die gemeinsame Betriebsstunde nur einmal anzusetzen.

Beispiel zur Abschätzung der Anlagenschwelle:

Zum Erreichen der Anlagenschwelle von 200 MWh/a ist eine Nennleistung von 22,8 kW bei 24 Stunden 7 Tage Dauerbetrieb erforderlich.

200 MWh/a entsprechen...

- bei elektrischen Prozessen bei einem Verhältnis gefasster Abwärme zu elektrischer Leistungsaufnahme von 90 % und 1.500 Vollbetriebsstunden einer elektr. Nennleistung von 148 kW.
- bei Verbrennungsprozessen (Prozesswärme/ Heizungsanlagen) bei einem Nutzungsgrad von 85 % und 1.500 Vollbetriebsstunden einer Feuerungswärmeleistung von 889 kW.

Anlagen, die nicht einer Abwärmemenge 200 MWh/a entsprechen können sein:

- Ein Server mit unter 20 kW Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb (7 Tage 24 Stunden),
- Einzelne Kühlvitrine im Supermarkt oder in der Gastronomie mit 2 – 5 kW elektrischer Leistung oder
- Kleine Schrauben- oder Kolbenkompressoren in Werkstätten mit 5 – 15 kW Motorleistung.

3.3. Standortschwelle

Von der Meldepflicht ausgenommen sind Informationen über Standorte, an denen die Summe der Abwärmemengen aller Abwärmepotentiale nicht wesentlich ist. Als keine wesentliche Abwärmemenge an einem Standort wird eine Abwärmemenge von unter **800 MWh pro Jahr** festgelegt, bezogen auf das letzte vollständige Kalenderjahr oder die letzten 12 Monate.

Als Standort ist ein räumlich zusammenhängendes, abgegrenztes und in sich geschlossenes Betriebsgelände zu verstehen. Für einen außenstehenden Dritten muss sich der Standort deutlich als Einheit darstellen.

Überschreitet ein Unternehmen an keinem seiner Standorte die Standortschwelle, so ist es zu keiner Meldung verpflichtet und muss auch keine Registrierung im Portal für Abwärme vornehmen. Für diesen Fall wird eine kurze Darstellung des vorangegangenen Entscheidungsprozesses zur internen Dokumentation empfohlen.

Hinweis:

Soweit **Fahrzeuge** einen Standort aus eigener Kraft verlassen können, **stellen Fahrzeuge keine Abwärmepotentiale** dar. Siehe hierzu auch den Hinweis unter 2. Meldepflicht.

3.4. Beispiel zur Bestimmung der Standortschwelle und Entscheidungsbaum

Die folgende Darstellung in Tabelle 1 zeigt exemplarisch auf wie der Werte zur Ermittlung, ob ein Standort meldepflichtig ist, zu ermitteln ist:

Standort	Name der Abwärmequelle	Abwärmemenge in kWh/a	Jährliche Betriebsstunden in h	Durchschnittliches Temperaturniveau in °C	Anlagenschwelle überschritten?
1A	Abwärmequelle 1	190.000	4.500	100	Nein (Abwärmemenge)
1A	Abwärmequelle 2	220.000	1.300	50	Nein (Betriebsstunden)
1A	Abwärmequelle 3	250.000	4.600	22	Nein (Temperaturniveau)
1A	Abwärmequelle 4	600.000	7.000	130	Ja
1A	Abwärmequelle 5	300.000	1.500	25	Ja
1A	Summe der Abwärmepotentiale	900.000			Standortschwelle überschritten
1A	Der Standort ist Meldepflichtig				

Tabelle 1: Beispiel zur Ermittlung der Standortschwelle

Die Abwärmequellen 1, 2 und 3 unterschreiten bei jeweils einem Kriterium die Anlagenschwelle, gelten entsprechend nicht als Abwärmepotentiale und sind für die Berechnung der Standortschwelle nicht relevant. Die Abwärmequellen 4 und 5 hingegen überschreiten alle drei Kriterien der Anlagenschwelle und sind damit als Abwärmepotentiale zu berücksichtigen. Die Summe der jährlichen Abwärmemenge der beiden Potential liegt über der Standortschwelle von 800 MWh. Der Standort ist in der Folge meldepflichtig. Dabei gilt, dass die Abwärmequellen 1, 2 und 3 nicht angegeben werden müssen, da es sich nicht um Abwärmepotentiale handelt. Eine freiwillige Angabe ist zulässig.

Folgender Entscheidungsbaum veranschaulicht die Kriterien zur Definition von Abwärmepotentialen und Meldepflicht eines Standorts im Portal für Abwärme.

4. Gesetzliche Fristen und Folgen einer Pflichtverletzung

Falls ein verpflichtetes Unternehmen die gesetzlich verlangten Informationen

- bis zum 31. März eines jeden Kalenderjahres über das vorgesehene Portal für Abwärme an die BfEE übermittelt oder

- die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort hinterlegten Informationen nicht bestätigt und/oder
- diese Daten nach der Übermittlung/Bestätigung nicht aktuell hält,

handelt **ordnungswidrig**.

Bei einer Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Absatz 1 Nummer 9 i. V. m. § 19 Absatz 2 EnEfG eine **Geldbuße** von bis zu 50.000 Euro verhängt werden.

Unternehmen, die freiwillig ihre Daten auf der Plattform für Abwärme einstellen, da sie einen Gesamtendenergieverbrauch von maximal 2,5 GWh/a aufweisen oder ausschließlich Abwärmequellen melden, die unterhalb der Bagatellschwelle liegen, unterliegen nicht der Meldepflicht an die BfEE.

5. Schätzung/Modellierung von Werten

Da die zu meldenden Informationen nicht immer vollständig gemessen werden können und um den Erhebungsaufwand zu reduzieren, sind **Schätzungen/Modellierungen** von Werten für die Eintragung im Portal für Abwärme **grundsätzlich erlaubt**.

Schätzungen haben, soweit sie gemäß den Vorgaben unter 6. Auskunftspflichtige Daten erlaubt sind, immer **plausibel und nachvollziehbar** zu erfolgen. Plausibel ist eine Schätzung, solange die zugrundeliegenden Methoden, Berechnungen, Annahmen und Eingangsparameter dem tatsächlichen Sachverhalt sowie den physikalischen Gesetzmäßigkeiten gerecht werden. Darüber hinaus muss die Schätzung für Dritte **nachvollziehbar dokumentiert** sein.

Eine Modellierung von Werten, basierend beispielsweise auf Stichproben- oder Vergangenheitsdaten, ist in ihrer Zulässigkeit gleichwertig zu einer Schätzung zu sehen. Damit ist die Modellierung grundsätzlich ebenfalls immer in dem Maße erlaubt, in dem auch eine Schätzung angewendet werden darf. Zudem muss auch eine Modellierung immer **plausibel und nachvollziehbar** erfolgen. Plausibel ist eine Modellierung dann, wenn die zugrundeliegenden Methoden, Berechnungen, Annahmen und Eingangsparameter dem tatsächlichen Sachverhalt sowie den physikalischen Gesetzmäßigkeiten gerecht werden. Darüber hinaus sollte auch die Modellierung für Dritte **nachvollziehbar dokumentiert** sein.

Die gemessenen Daten und Annahmen sowie die Basis, auf denen die Annahmen beruhen, müssen nachvollziehbar beschrieben werden.

6. Auskunftspflichtige Daten

6.1. Unternehmen und Standorte

In § 17 Absatz 1 Nummer 1 EnEfG ist geregelt, dass Unternehmen sowohl **ihren Namen, als auch die Adresse(n) des Standortes/der Standorte** angeben müssen, an dem/denen Abwärmepotentiale vorliegen. Als Standort gilt ein räumlich zusammenhängendes, abgegrenztes und in sich geschlossenes Betriebsgelände zu verstehen. Für einen außenstehenden Dritten muss sich der Standort deutlich als Einheit darstellen.

Für den **Standort**, an dem die Abwärme anfällt, ist gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 2 EnEfG die **Angabe der Adresse** verpflichtend.

Darüber hinaus werden bei der Registrierung auch die **Adresse des Unternehmens sowie die Kontaktdaten einer mit dem Verfahren bevollmächtigten Person** im Unternehmen abgefragt. Diese Person ist für die Meldung im Portal für Abwärme verantwortlich, muss aber keine Bevollmächtigung im Sinne einer Prokura oder einer Vertretungsberechtigung für das Unternehmen besitzen. Sollten sich die Kontaktdaten ändern, ist eine Aktualisierung der hinterlegten Daten vorzunehmen. Die Aktualisierung wird durch Einreichen einer neuen Meldung vorgenommen.

Wird die Berichtspflicht über Abwärme durch eine **bevollmächtigte Person** vorgenommen, die nicht dem meldepflichtigen Unternehmen bzw. dessen Unternehmensverbund zuzuordnen ist, so ist dies im Portal anzugeben (externe Bevollmächtigte). Zudem ist eine Vollmacht des verpflichteten Unternehmens für die bevollmächtigte, externe Person im Portal hochzuladen. Bitte nutzen Sie die entsprechende Vorlage, die auf

der Webseite zu Plattform für Abwärme zum Download bereitsteht. Dieses ist online abrufbar unter: BfEE-Homepage → Effizienzpolitik → Plattform für Abwärme → Informationen zum Thema → Formulare, bzw. über folgenden Link:

https://www.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Effizienzpolitik/pfa_bulk_upload_Vollmacht.pdf.

Hinweis:

Nicht zu melden sind

- Abwärmequellen, welche die Anlagenschwelle nicht überschreiten;
- Standorte, an denen die Standortschwelle nicht überschritten wird;
- Unternehmen, welche an keinem Standort die Standortschwelle überschreiten.

Details hierzu finden Sie unter 3.2 Anlagenschwelle und 3.3 Standortschwelle.

6.2. Abwärmepotential

Je Standort kann eine **unbegrenzte Anzahl an Abwärmepotentialen** angegeben werden. Für jedes Abwärmepotential ist eine selbst gewählte und eindeutige Bezeichnung („Name des Abwärmepotentials“) im Portal für Abwärme anzugeben. Diese Bezeichnung gehört zu den Daten der öffentlichen Meldung. Es ist zulässig, Abwärmepotentialnamen zu anonymisieren, beispielsweise durch Nummerierung. In diesem Fall sollte eine Referenzliste im Unternehmen zur internen Dokumentation vorliegen. **Jedes Abwärmepotential ist einzeln** und mit den für dieses Abwärmepotential **spezifischen Informationen** im Portal anzugeben.

Die spezifischen technischen Daten (Wärmemenge, thermische Leistung, durchschnittliches Temperaturniveau, Regelungsmöglichkeiten und das Leistungsprofil im Jahresverlauf) sollten in dem Punkt der Abgabe der Abwärme an die Umgebung oder zumindest möglichst nahe an diesem Punkt erfasst werden. Einen Punkt der Abgabe der Abwärme an die Umgebung stellt beispielsweise das Ende eines Schornsteins dar. Sollte jedoch aus technischen Gründen ein Mess-/Schätzpunkt für die Daten weiter vorne im Abwärme erzeugenden Prozess sinnvoll erscheinen (beispielsweise wegen einer besseren Möglichkeit der Abführung der Abwärme oder einer höheren Qualität der Abwärme), so ist es dem Unternehmen freigestellt, den Mess-/Schätzpunkt zu verändern.

Beachten Sie bitte, dass das zusätzliche Textfeld mitveröffentlicht wird. Hier sollten für Interessenten relevante Angaben wie „Wöchentliche Wartung“ oder „Nur verfügbar im Winter“ sowie Informationen, die die Abwärmenutzung beeinflussen können, hinterlegt werden. Prozessrelevante Informationen sollten hier nicht eingetragen werden.

6.3. Jährliche Wärmemenge

Die jährliche Wärmemenge ist **ein Maß** dafür, wie viel Energie innerhalb eines Kalenderjahres von einem Abwärmepotential an die Umgebung abgegeben wird. Sie ist ein zentraler Kennwert, mithilfe dessen interessierte Dritte die „Qualität“ und Nutzbarkeit eines Abwärmepotentials für sich einschätzen können. Sie ist im Portal in der Einheit kWh/a anzugeben.

Werte für die jährliche Wärmemenge eines Abwärmepotentials sollten im Rahmen eines fortgeschrittenen Energiemanagementsystems regelmäßig berechnet und aufgezeichnet oder im Rahmen eines Energieaudits beschrieben werden. Sollten für ein Abwärmepotential keine Informationen vorliegen, so ist eine Erhebung der grundlegenden Daten oder eine Schätzung sowie eine daraus resultierende Berechnung der jährlichen Wärmemenge, bestenfalls im Rahmen eines Energieaudits nach EDL-G oder einer Zertifizierung nach ISO 50.001 bzw. EMAS, unumgänglich.

Möglichkeiten zur Schätzung:

Sowohl für die einzelnen Parameter der Berechnung (beispielsweise den Abluftvolumenstrom oder den Anteil des Voll- und Teillastbetriebes), als auch für den Wert an sich (beispielsweise als Ableitung aus dem Energieeinsatz) sind hierbei **plausible Schätzungen** zulässig. Sollten Werte geschätzt oder teilweise mithilfe von Schätzungen berechnet worden sein, ist dies bei der Eingabe der Informationen im Portal anzugeben. Weiterhin lässt sich über die Multiplikation der Abwärmeleistung mit den Betriebsstunden die Abwärmemenge rechnerisch ermitteln.

6.4. Maximale thermische Leistung

Die maximale thermische Leistung beschreibt, wie viel **Wärme** ein Potential **pro Zeiteinheit maximal** abgeben kann. Hierbei ist zu beachten, dass explizit auf das Maximum (Nennleistung) abgestellt wird, nicht auf die durchschnittliche thermische Leistung im Betrieb.

Hinweis:

Die thermische Leistung ist eine Beschreibung des Wärmestroms und errechnet sich wie folgt:

$$P = \frac{Q}{t};$$

[mit P = Power bzw. Leistung, Q = Wärme und t = Zeiteinheit]

Dabei wird die Wärme Q durch ein Produkt der spezifischen Wärmekapazität c des aufnehmenden Mediums (Konstante), der Masse bzw. des Volumenstroms m des erwärmten Mediums sowie dem übertragenen Temperaturunterschied ΔT bestimmt:

$$Q = c * m * \Delta T.$$

Daraus folgend muss die thermische Leistung eines aus mehreren Quellen zusammengeführten Abwärmestroms auch als Summe der jeweiligen (maximalen) thermischen Leistungen der einzelnen Abwärmequellen errechnet werden, da sich das Medium im Normalfall nicht ändert und die Masse bzw. der Volumenstrom sich aufsummiert:

Für die Bestimmung des Temperaturunterschiedes, ΔT , kann als **untere Bezugstemperatur** die Eingangstemperatur desjenigen Mediums gewählt werden, welches die Abwärme aufnimmt und transportiert. Dadurch ergibt sich ein möglichst exakter Wert für die Exergie des Abwärmestroms. Sollte die Eingangstemperatur nicht kontinuierlich gemessen werden können, beispielsweise bei der Nutzung von Außenluft zur Kühlung einer Anlage, ist die Nutzung eines **plausiblen Schätzwertes** zulässig (bspw. durchschnittliche Außenlufttemperatur). Als obere Bezugstemperatur ist die durchschnittliche Temperatur des Abwärmepotentials heranzuziehen.

Möglichkeiten zur Schätzung:

Falls keinerlei Messdaten über die maximale thermische Leistung einer Abwärmequelle vorliegen, ist die Angabe eines plausiblen **Schätzwertes** möglich. Als Ausgangswert eignet sich hierfür beispielsweise die maximale thermische Leistung der Anlage, welche das Abwärmepotential erzeugt. Diese kann in den Herstellerangaben oder technischen Anleitungen vermerkt sein. Ebenso kann bei elektrischen Anlagen im Zweifelsfall auch die **maximale elektrische Anschlussleistung** als Grundlage für einen **Schätzwert** benutzt werden.

Hinweise zur Ermittlung der Abwärmemenge:

Länger andauernde temporäre Änderungen, beispielsweise Ausfallzeiten aufgrund fehlender Bauteile, sind im Leistungsprofil und in der Abwärme nur zu berücksichtigen, sofern die Werte gemessen wurden. Wenn die Angaben auf Schätzungen oder Berechnungen beruhen und die Ausfallzeiten nicht regelmäßig sind, so sind für diese Zeiträume realistische Betriebswerte anzunehmen.

6.5. Leistungsprofil

Für die Nutzbarkeit entstandener Abwärme durch Dritte ist die **zeitliche Verfügbarkeit** eines der wesentlichen Kriterien. Eine gleichzeitig verlaufende Wärmeproduktion und –nachfrage bedeutet eine direkte Nutzung, während ein asynchron verlaufender Prozess mittels Speicherung überbrückt werden muss oder eine Nutzung ganz ausschließt. Entsprechend ist gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 4 EnEfG die „zeitliche Verfügbarkeit [der Abwärme] in Form von Leistungsprofilen im Jahresverlauf“ anzugeben. Sie ist im Portal in kW anzugeben.

Das Leistungsprofil eines Abwärmepotentials umfasst folgende Angaben:

- **Durchschnittliche (thermische) Leistung je Monat (in kW):** Der Durchschnitt der (thermischen) Leistung des Abwärmepotentials soll für jeden Monat des Kalenderjahres gemessen oder geschätzt werden. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede zwischen den Monaten (Saisonalität der Auslastung) zu legen. Als Grundlage kann das vergangene Kalenderjahr genutzt werden.
- **Durchschnittliche tägliche Verfügbarkeit (in h):** Die Anzahl der Stunden an einem durchschnittlichen Tag im Jahr, in denen die Abwärme (in der Regel) zur Verfügung steht.
- **Verfügbarkeit am Wochenende (Ja/Nein):** Abwärme steht an allen sieben Wochentagen zur Verfügung oder nur Montag bis Freitag, nicht aber am Wochenende zur Verfügung.
- **Nicht vorhersehbare Zeiträume (Ja/Nein):** Das Abwärmepotential steht unregelmäßig und somit nicht annähernd vorhersehbar zur Verfügung. Nicht darunter fallen vorhersehbare Wartungszeiträume oder saisonaler Betrieb.

Möglichkeiten zur Schätzung:

Für allen Komponenten des Leistungsprofils können plausible Schätzungen (z. B. auf Basis der Auslastung von Maschinen oder Erfahrungswerten) erfolgen.

6.6. Vorhandene Möglichkeiten zur Regelung von Temperatur, Druck und Einspeisung

Die Übergabe der Wärme bzw. der thermischen Energie an einen Wärmeabnehmer ist in der Regel abhängig von dem Transportmedium und dessen Eigenschaften. Deswegen muss gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 5 EnEfG eine Angabe darüber gemacht werden, ob für **Temperatur, Druck** und/oder **Einspeisung** Möglichkeiten zur Regelung des Abwärmepotentials vorhanden sind.

Dabei wird die **Regelung** von

- **Temperatur** als Steuerung der Temperatur der Abwärme,
- **Druck** als Steuerung des Volumenstroms des abwärmeführenden Mediums und
- **Einspeisung** als technische vorhandene Einrichtung zur Auskopplung von Abwärme aus dem Abwärmepotential und Einspeisung in ein bestehendes Netz (bspw. vorhandener Anschluss an eine Wärmeleitung) angesehen.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Regelungsmöglichkeiten auf das Abwärmepotential bzw. das abwärmeführende Medium beziehen und nicht auf den Prozess, die Anlage oder Maschine, an der die Abwärme entsteht. So ist z. B. die produktionsunabhängige Anpassung des Volumenstroms von erwärmtem Kühlwasser eine Regelungsmöglichkeit des Drucks. Auch eine teilweise Anpassung von Temperatur, Druck und/oder Einspeisung an einem Abwärmepotential ist als Möglichkeit zur Regelung zu betrachten.

Sollten keine Regelungsmöglichkeiten für die Abwärmequelle bestehen, so ist anzugeben, ob eine Möglichkeit zur Nachrüstung besetzt.

6.7. Durchschnittliches Temperaturniveau

Das durchschnittliche Temperaturniveau (in Grad Celsius) beschreibt die durchschnittliche Temperatur des Abwärmepotentials über das vergangene Kalenderjahr. Phasen, in denen keine Abwärme entsteht (z. B. aufgrund einer Wartung oder einer außerplanmäßigen Unterbrechung der Produktion, aber auch im regulären Betriebsablauf), sind nicht in die Berechnung miteinzubeziehen. Maßgeblicher Messpunkt ist hierbei der Punkt am Übergang der Abwärme an die Umgebung. Die Temperatur ist als absoluter Wert zu betrachten, unabhängig von äußeren Faktoren wie beispielsweise der Außenlufttemperatur.

Möglichkeiten zur Schätzung:

(Teil-)Werte des durchschnittlichen Temperaturniveaus können geschätzt werden, beispielsweise anhand von Erfahrungen oder Heuristiken. Der Anzahl der geschätzten Werte muss jedoch eine ausreichende Basis von Mess- oder Berechnungswerten zugrunde liegen, um eine im Ergebnis aussagekräftige Angabe zu erhalten.

7. Ausnahmeregelungen und Sonderfälle

Meldungen für verbundene Unternehmen / „Konzernmeldungen“

Im Portal für Abwärme besteht die Möglichkeit zur Registrierung von verbundene Unternehmen. Über diesen zentralen Zugang kann eine konsolidierte Meldung für alle Unternehmen des Verbunds erfolgen. Dies entbindet jedoch nicht von der Verantwortung eines jeden einzelnen Unternehmens des Verbundes, der gesetzlichen Meldepflicht für die im Unternehmen anfallende Abwärme nachzukommen. Es stellt nur eine technische Erleichterung bei der Meldung im Portal dar.

Industrieparks mit gemeinsamen Abwärmeströmen

Als Industriepark wird ein zusammenhängendes, in sich geschlossenes Areal zur Ansiedlung von Industrieunternehmen angesehen, welches über eine gemeinsame Infrastruktur verfügt und von einer Trägergesellschaft verwaltet wird. Jedes einzelne im Industriepark angesiedelte Unternehmen ist dazu verpflichtet, der gesetzlichen Meldepflicht für die im Unternehmen anfallende Abwärme nachzukommen. Über einen zentralen Zugang kann eine konsolidierte Meldung für alle Unternehmen innerhalb des Industrieparks erfolgen, ähnlich der „Konzernmeldung“. Dies entbindet jedoch nicht von der Verantwortung eines jeden einzelnen Unternehmens innerhalb des Industrieparks, der gesetzlichen Meldepflicht für die im Unternehmen anfallende Abwärme nachzukommen. Es stellt nur eine technische Erleichterung bei der Meldung im Portal dar.

Mietverhältnisse / Meldepflicht von Mietern

Die Energieverbräuche sind immer von dem Unternehmen zu berücksichtigen bzw. zu bilanzieren, welches das Gebäude (bzw. auch einzelne Räumlichkeiten innerhalb eines Gebäudekomplexes) oder Anlagen betrieblich nutzt und in diesem Rahmen Endenergie bezieht und verbraucht. Das ist, unbeschadet der Eigentümerstrukturen, üblicherweise der jeweilige Nutzer bzw. Mieter, welcher unmittelbaren Einfluss auf den Energieverbrauch hat.

Grundsätzlich obliegt die Pflicht zur Meldung von Abwärmepotentialen demjenigen, dem der Energieverbrauch zuzuordnen ist. Das Unternehmen, welches die Gebäude, Anlagen oder Räumlichkeiten betrieblich nutzt und durch seinen Energieeinsatz Abwärme erzeugt, unterliegt der Verpflichtung zur Übermittlung der Informationen zu der anfallenden Abwärme. Die Eigentumsverhältnisse sind demnach unerheblich, maßgeblich ist der jeweilige Nutzer.

Firmen- / Standortschließungen:

Im Falle einer Stilllegung einer Anlage/ eines Standortes oder der Schließung der Firma muss keine Meldung mehr über ein noch bestehendes, aber zu einem bereits festgelegten Zeitpunkt in absehbarer Zukunft nicht mehr vorhandenes Abwärmepotential vorgenommen werden. Von der Stilllegung einer Anlage/ eines Standortes oder der Schließung der Firma kann ab dem Zeitpunkt ausgegangen werden, in dem der Prozess

der Stilllegung/Schließung irreversibel in Gang gebracht worden ist. Solch eine Zeitpunkt stellen beispielsweise die Veräußerung einer Anlage/ eines Standortes, der (physische) Abbau von Anlagen an einem Standort, Verkäufe von Gebäuden oder Grundstücken sowie hinsichtlich der Schließung der Firma die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens dar. Absichtserklärungen, antizipierte wirtschaftliche Faktoren sowie Planungen des Unternehmens allein stellen dagegen keine irreversiblen Schritte dar.

Umwandlung / Ankauf

Hierunter ist jede Umwandlung von Unternehmen nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) gemeint, sprich Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung und Formwechsel. Bei der Rechtsnachfolge im Wege der umwandlungsrechtlichen Universalsukzession (Gesamtrechtsnachfolge) sind hinsichtlich der Übermittlungsverpflichtung nach dem EnEfG folgende Aspekte zu beachten:

Die Verpflichtung zur Übermittlung der Informationen zu anfallender Abwärme ergibt sich grundsätzlich aus dem EnEfG und ist somit nach jeder Umwandlung für alle von der Umwandlung betroffenen Rechtsträger neu zu beurteilen. Nach jedem Umwandlungsvorgang müssen sowohl das etwaig weiterhin bestehende Unternehmen als auch neu gegründete oder fortbestehende Rechtsträger ihre Verpflichtungen aus dem EnEfG selbstständig überprüfen.

Unternehmen im Insolvenzverfahren

Grundsätzlich besteht die Meldepflicht gemäß § 17 EnEfG weiterhin, sie pausiert allerdings für die Dauer des Insolvenzverfahrens. Wenn es sich bei dem verpflichteten Unternehmen um ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ (Kriterien nach Randnummer 20 der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU Nr. C 249 vom 31.07.2014, Seite 1)) handelt und dieses Unternehmen auf Grund der finanziellen Schwierigkeiten von der Meldung der Abwärmepotentiale absieht, wird das BAFA im Rahmen der Ermessensausübung bei der Verhängung von Sanktionen nach § 19 EnEfG diesen Umstand berücksichtigen.

Für die Dauer der Pausierung ist entsprechend eine sogenannte „Leermeldung“ (Erläuterung hierzu im Folgenden) im Portal für Abwärme abzugeben. Für den Fall der Wiederaufnahme sollten die Datensätze entsprechend gesichert werden, um über einen Bulk Upload einfach wieder hochgeladen werden zu können. Eine alte Meldung kann dann nicht mehr reaktiviert werden. Das Ergebnis des Insolvenzverfahrens muss dem BAFA angezeigt werden.

Leermeldung

Eine Leermeldung auf der Plattform für Abwärme bezeichnet eine Meldung ohne Abwärmepotentiale. Durch das Einreichen einer Leermeldung wird die zuletzt veröffentlichte Meldung entfernt, so dass das Unternehmen nicht mehr auf der Plattform für Abwärme erscheint.

Eine Leermeldung kann erfolgen, wenn:

- eine Pausierung der Meldepflicht aufgrund eines Insolvenzverfahrens vorliegt,
- ein Unternehmen vollständig geschlossen und aufgelöst wird oder
- ein Unternehmen mit allen Standorten unter die Standortschwelle fällt und somit nicht mehr meldepflichtig ist, außer es möchte freiwillig seine Meldung öffentlich lassen.

Solange keine neue Meldung eingereicht wird, bleibt die zuletzt eingereichte Meldung auf der Plattform für Abwärme enthalten. Wenn Sie eine Leermeldung abgeben, hat dies den Vorteil, dass ihr Unternehmen potentiellen Nutzern der Abwärme auf der Plattform für Abwärme nicht ersichtlich ist. Generell empfiehlt es sich, die meldepflichtigen Daten, beispielsweise in der Bulk-Upload Vorlage, gesichert zu haben, sollte zukünftig erneut eine Meldung eingereicht werden.

Freiwillige Meldung

Eine freiwillige Auskunft zu Abwärmepotentialen durch Unternehmen, die nicht der Meldepflicht unterliegen, ist möglich.

Ausnahmen von der Meldepflicht gemäß § 21 EnEfG

Ausgenommen von jeglicher Auskunftspflicht sind die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, die Streitkräfte sowie deren unmittelbar für Verteidigungszwecke betriebene Einrichtungen und Anlagen.

Gleiches gilt für **kerntechnische Anlagen**, die unter das Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (AtomG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2153) geändert worden ist, fallen.

8. Meldung und Antrag auf Nichtveröffentlichung der Daten

Wenn die Veröffentlichung der meldepflichtigen Daten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (BuG) verletzen würde oder zur Gefährdung der öffentlichen und nationalen Sicherheit (GöS) führen würde, ist dies Portal für Abwärme zu markieren. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im technischen Leitfaden (Anleitung ELAN-K2 für das Portal der Plattform für Abwärme – „Portal für Abwärme“ Ergänzende Erläuterungen zu Registrierung und Datenmeldung Version 1.1) unter Kapitel 3.6. Der technische Leitfaden steht auf der Webseite zu Plattform für Abwärme zum Download bereitsteht. Dieser ist online abrufbar unter: BfEE-Homepage → Effizienzpolitik → Plattform für Abwärme → Informationen zum Thema → Publikationen, bzw. über folgenden Link: https://www.bfee-online.de/SharedDocs/Downloads/BfEE/DE/Effizienzpolitik/pfa_leitfaden_version_1_1.html.

Die Gründe für eine Nichtveröffentlichung sind in einem Dokument auszuführen und dieses über das Portal für Abwärme an die Bundesstelle für Energieeffizienz zu übermitteln

Über eine Veröffentlichung der jeweiligen Information entscheidet die Bundesstelle für Energieeffizienz je nach Einzelfall. Unternehmen, die der Veröffentlichung von Informationen aufgrund der Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen widersprechen, bekommen nach Prüfung des Sachverhaltes einen Prüfbescheid über das Portal für Abwärme zugestellt. Sollten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vorliegen, werden die spezifischen Informationen in diesem Fall nicht auf der öffentlichen Plattform einsehbar sein, sondern nur in aggregierter Form veröffentlicht.

Sofern von einer Gefährdung der öffentlichen und nationalen Sicherheit aufgrund der Veröffentlichung von Informationen auszugehen ist, werden die Informationen gemäß § 17 Absatz 3 EnEfG von der Pflicht zur Veröffentlichung ausgenommen. In jedem Fall muss eine entsprechende Markierung im Portal für Abwärme vor Einreichung der Meldung erfolgen.

9. Veröffentlichung

Die erhobenen Daten werden gemäß § 17 Absatz 2 Satz 2 EnEfG von der Bundesstelle für Energieeffizienz auf einer öffentlichen Plattform bereitgestellt. Die Veröffentlichung der Informationen geschieht unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Sofern von einer Gefährdung der öffentlichen und nationalen Sicherheit aufgrund der Veröffentlichung von Informationen auszugehen ist, werden die Informationen gemäß § 17 Absatz 3 EnEfG von der Pflicht zur Veröffentlichung ausgenommen. Aktuelle Daten finden Sie auf der Webseite zur Plattform für Abwärme bei der Bundesstelle für Energieeffizienz.

Weitergehender Hinweis:

Die Plattform für Abwärme erfüllt eine Transparenz- und Informationspflicht des Bundes. Entsprechend werden die Informationen der Unternehmen gemäß § 17 Absatz 1 EnEfG von der BfEE gesammelt und veröffentlicht. Für die inhaltliche Richtigkeit der Angaben sind die meldenden Unternehmen verantwortlich. Weiterhin stellen die veröffentlichten Informationen keine Pflicht der Auskunft gebenden Unternehmen zu einer Vertragsbeziehung in jeglicher Hinsicht dar oder begründen einen Anspruch auf die Nutzung von Abwärmepotentialen durch Dritte.

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Bundesstelle für Energieeffizienz
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

<http://www.bfee-online.de/pfa>

E-Mail: pfa@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1034

Fax: +49(0)6196 908-1800

Stand

22.09.2025



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

Diese Druckschrift wird im Rahmen des Leitungsstabs "Presse- und Sonderaufgaben" des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle herausgegeben. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.