

一体型表示部

②

45006007 松代給食センター

①


45006006 松代小学校

松代小学校

45006007
3/5/2027

0600
給食の
一次対応の小学校で同様に
（小学校に説明して）
おかげで（おかげで）

一次対応の
(小字校に説明を
送新井が来た)
X-7②の送新井が
YNCU子校に入る

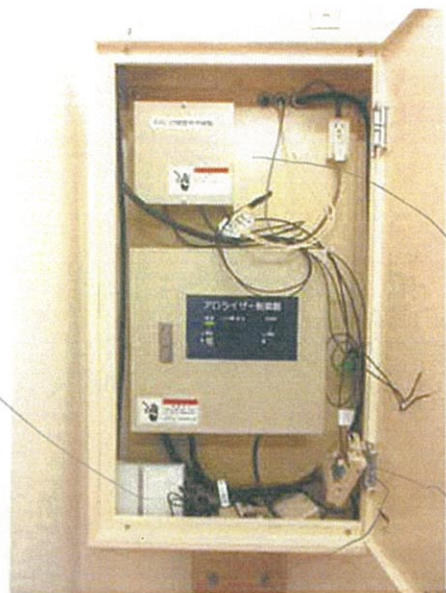

仁テリア
親子

150

電報

PCU 2-11-88

74-12
BOX 17

PbL5.
TX150

1-7-1-1

Hand-drawn floor plan of a room. The room is rectangular with dimensions labeled as 50kg x 50kg. There is a small rectangular area labeled '自印' (Ji In) near the bottom center. A door is indicated by an arrow pointing out from the top wall. There are two circles with the number '2' inside, located near the top left corner. The text 'ポンプ庫' (Pump Room) is written at the bottom.

配線は地下埋設

70-115447.

遮断弁内蔵ガスメーター NV シリーズ

● 機能概要

項 目		作 動 条 件	LEDランプ	LCD (液晶)
対震、 ガス漏れ 連動遮断 機能	感震遮断	震度5相当(80~250ガル)以上の地震が発生した場合に 流量を検出したときに遮断	(緑)	G
	ガス漏れ 警報連動遮断	ガス漏れ警報器からの信号による遮断	(緑)	A
その他 の 機能	内管漏洩 検知	予め設定された検出期間連続してガスが流れ続けた場合に ガス漏れ警報を表示(内管漏洩検知装置としては認められていません)	(赤)	N ◇
	電池電圧 低下遮断	電池電圧が所定の電圧以下になった場合に60日間警報を 表示し、その後遮断	(赤)	V ◇
	復帰確認	復帰した場合の復帰確認表示	(赤) 3~32sec	な し
	安全確認	復帰確認表示後、約2分間漏洩確認していることを示す 所定時間	(赤)	99~0
	復帰漏洩 確認遮断	復帰漏洩確認中に流量パルスが入力された場合に漏洩あり と判断し遮断	(赤)	F
	テスト遮断	テスト遮断用磁石でテストスイッチをオンした場合	(赤)	T
	手動遮断	手動閉止ボタンを押すと60分後に遮断 遮断後、復帰するまで	な し	M ◇ M


● ガスメーター本体仕様

型 式	NV25	NV40
使用最大流量 (m ³ /h)	25.0	40.0
計量体積 (L/rev)	9.0	20.0
最大容量圧力	10.0kPa	
常時使用圧力	3.5kPa以下	
最大指示量 (m ³)	99,999	999,999
最小指示量 (L)	2.0	20.0
口金中心距離 (mm)	220	320
口金ネジ径	T	M72×3
	O	W76.2 11山/吋
	N	M64×2
配 管 径	T	50A
	O	
	N	40A
ガス流量方向	左入り	
質 量 (kg)	24	41
標準塗装色	オフホワイト	
寸 法 (mm)	H	490
	W	418
	D	387
	h	452
	A	220
	B	184

● 保安機能仕様

作動方式	電磁弁作動
遮断方式	マイコンによるパルス入力→弁閉
復帰方式	手動復帰
弁作動表示	復帰ボタン部 開: 緑色・閉: 赤色

● 外形寸法図

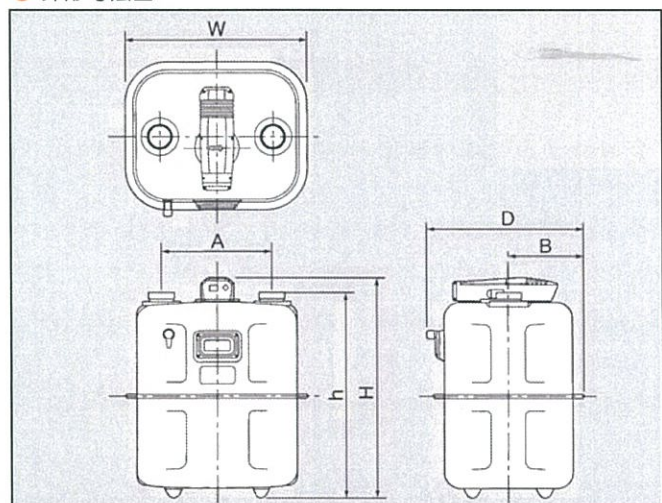

遠隔指示式
ガスメーター **RN** タイプ

離れたところで
検針が可能

● 発信部仕様

接点方式	ラッチング(無電圧)	
コード種類	V C T F	
標準長さ	集合用 1.5m／個別用 5 m	
型 式	線数	発信パルス単位(標準)
RNV25・40	2 線	1 m ³ ／P
	3 線	500 L/P

愛知時計電機株式会社

〒456-8691 名古屋市熱田区千代一丁目2番70号
URL: <http://www.aichitokei.co.jp>

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店 TEL(011) 642-9500 名古屋支店 TEL(052) 661-5855
 釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
 仙台支店 TEL(022) 258-1181 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
 青森営業所 TEL(017) 738-7531 長野出張所 TEL(026) 254-5677
 盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 大阪支店 TEL(06) 6305-9053
 東京支店 TEL(03) 3209-7551 広島営業所 TEL(082) 292-8289
 横浜営業所 TEL(045) 661-1491 高松営業所 TEL(087) 851-6664
 千葉営業所 TEL(043) 278-9191 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
 大宮営業所 TEL(048) 668-0131 福岡支店 TEL(092) 534-2050
 新潟出張所 TEL(025) 282-5591 鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
 宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
 沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
 国際営業本部 TEL(052) 661-5150

当カタログの仕様は、2014年7月現在のものです。



このカタログは大豆油インキ・再生紙を使用しています。

お願い 性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
 のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは
 新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
1.3

GK-NV-020Z



信頼 創造 奉仕

LIA認定品

ガス漏れ警報遮断装置
感震器内蔵型

LPG用

遮断弁内蔵
ガスメーター

NV シリーズ



16m³/hを超える
大口需要家の
安全機器に最適。

液石法施行規制 第18条 第22項

液化石油ガスを体積販売する時は、以下の安全機器の設置が義務づけられています。（イ又はロ及びハ）

イ. 流量遮断機能を有したガスメーター

ロ. ガス漏れ検知時に自動的にガスの供給を停止するもの

ハ. 液化石油ガス用対震遮断器

