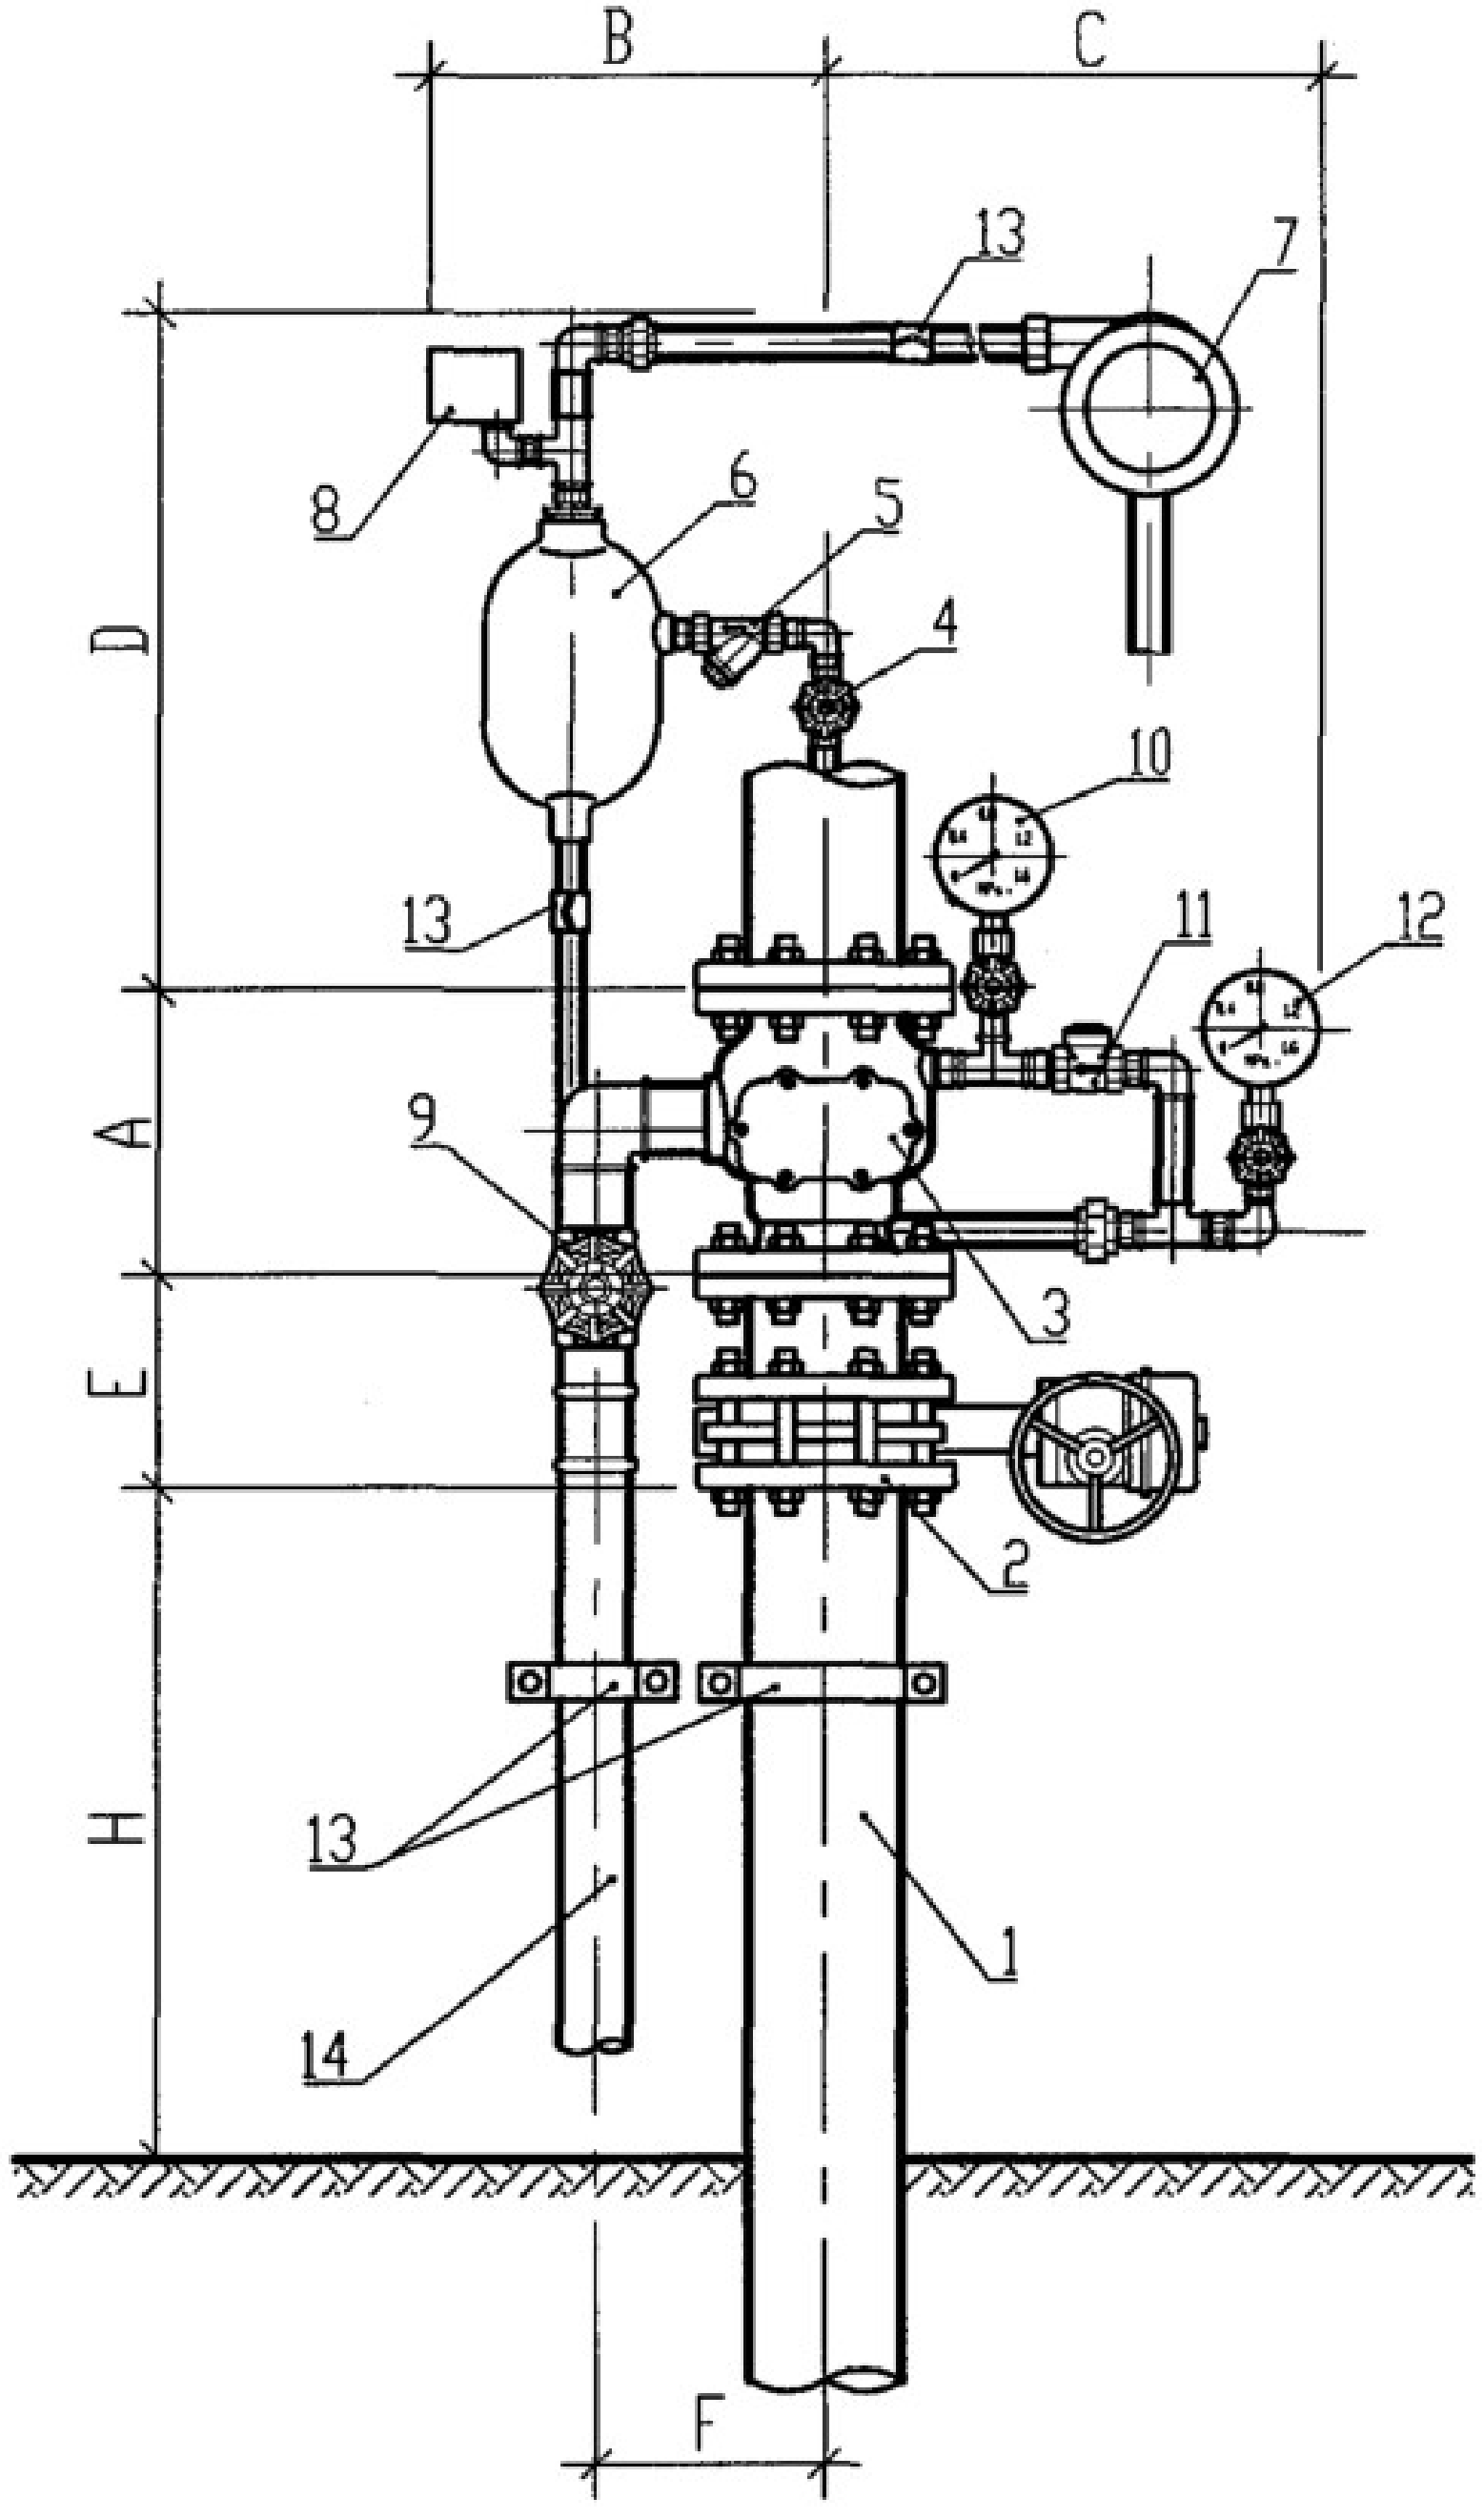

正视图

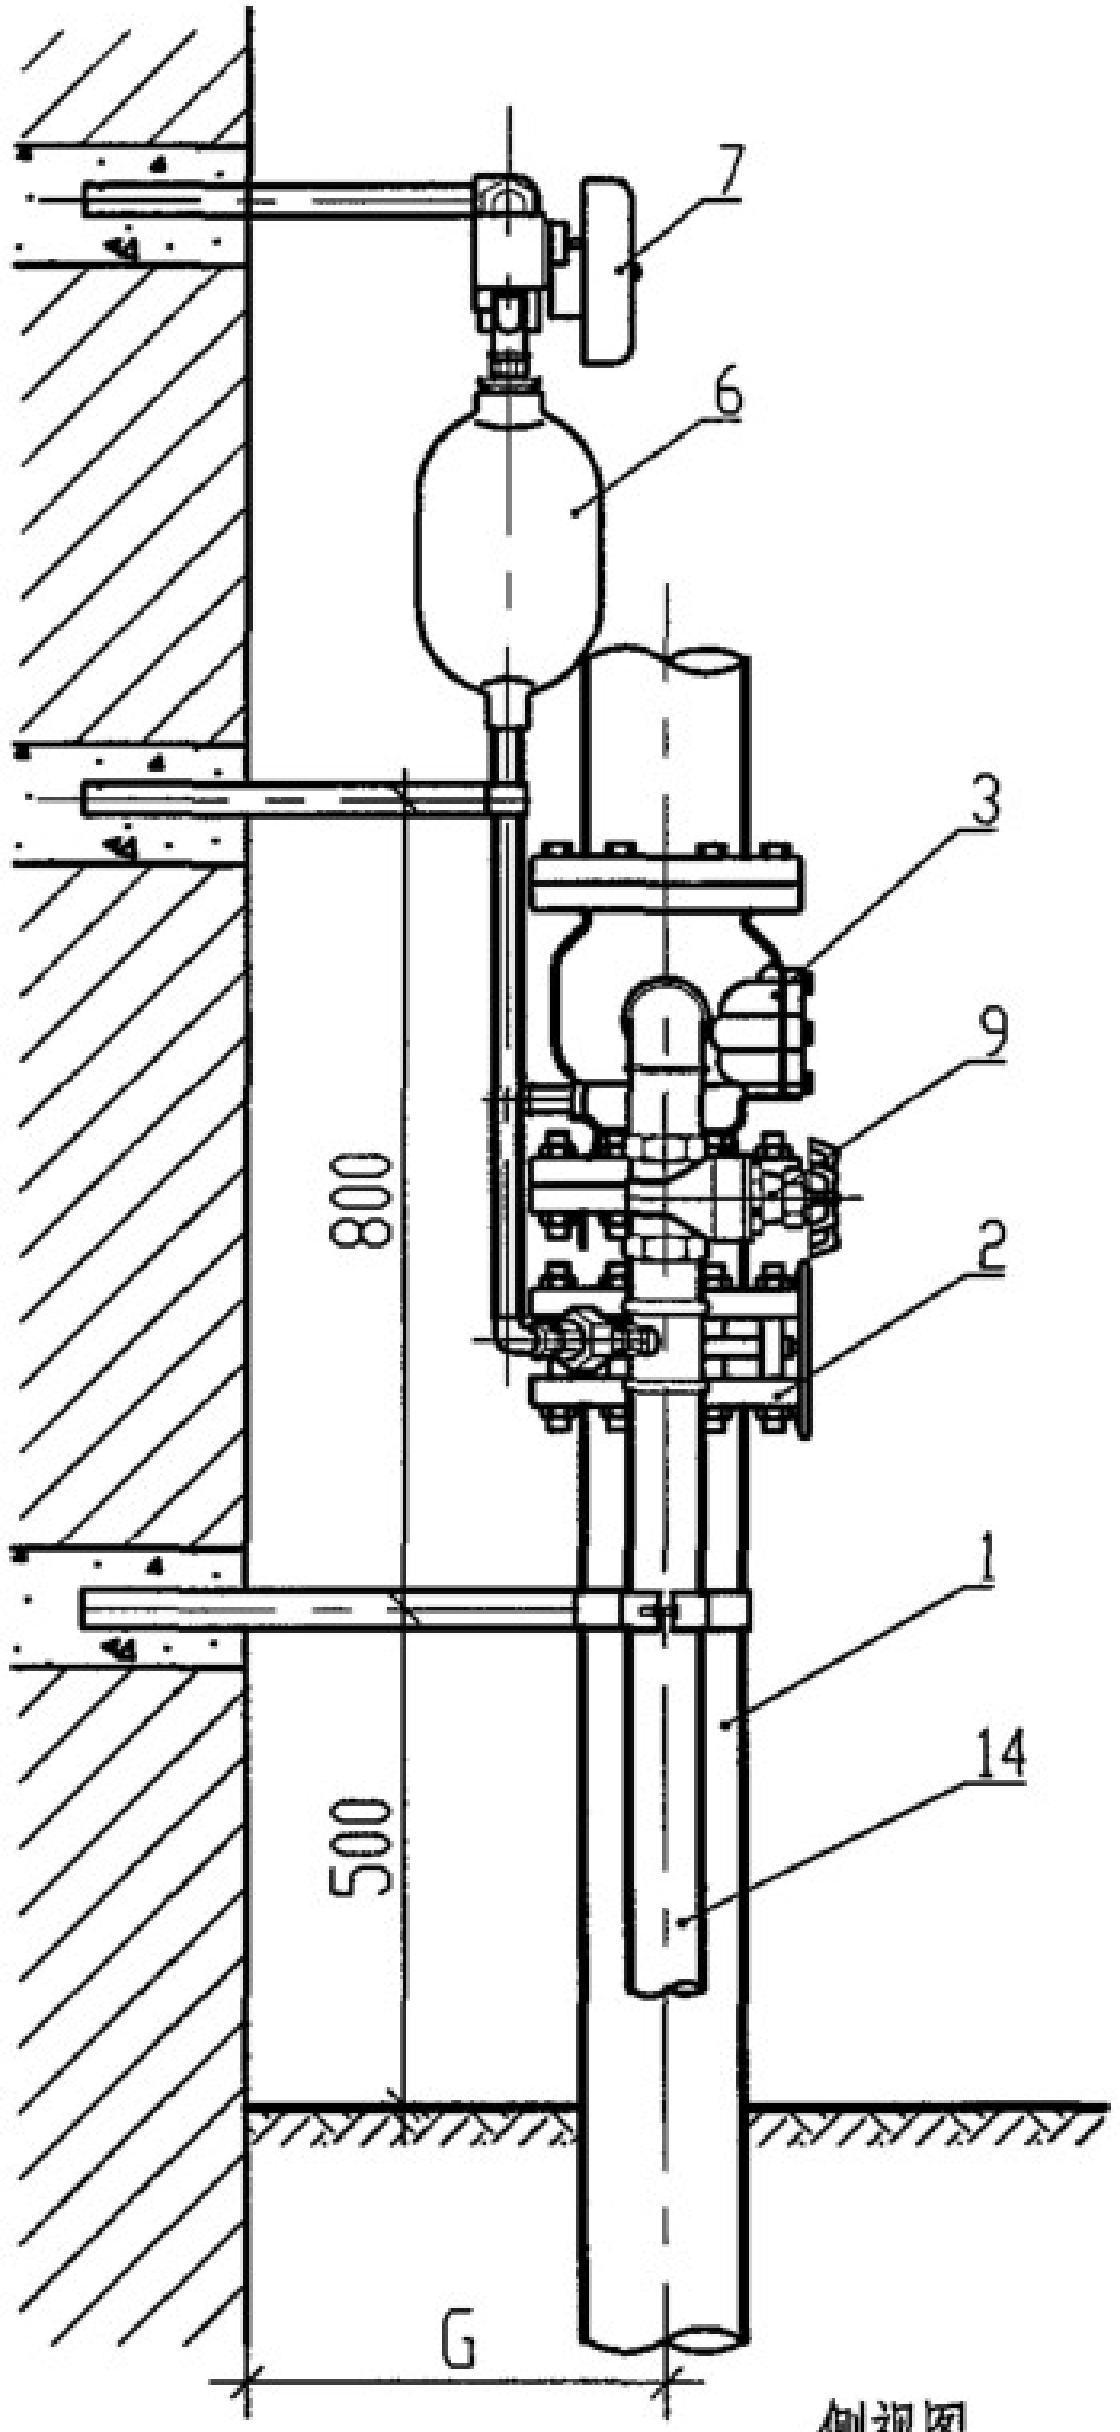

侧视图

说明：

本图根据北京永吉安消防设备有限公司提供的资料绘制。

ZSFZ系列湿式报警阀组安装图（一）		图集号	04S206
审核	校对	设计	页	8

ZSFZ系列自动喷水湿式报警阀组部件表

编号	名称	型号	公称直径		数量	单位	用途	工作状态	
								平时	失火时
1	消防给水管		100	150			供水	充满水	充满水
2	信号蝶阀	ZSFD-16Z	100	150	1	个	系统检修用	常开	开
3	湿式报警阀	ZSFZ	100	150	1	个	系统控制阀，开启时输出报警水流信号	常闭	自动开启
4	球阀	Q11f-16	20		1	个	控制水力警铃报警管路水流	常开	开
5	过滤器	ZSPL	20		1	个	过滤报警管水中杂质，防止警铃口和延迟器口堵塞	通流	通流
6	延迟器	ZSPY			1	个	防止水压变化引起误报	不充水	充满水
7	水力警铃	ZSJL			1	个	阀开启时机械音响报警	不动作	报警
8	压力开关	YL1.2			1	个	报警阀开启时输出电信号	不动作	输出信号
9	球阀	Q11f-16	50		1	个	报警阀功能试验及系统检修时泄放存水	常闭	常闭
10	出水口压力表	Y-100			1	个	显示水压		
11	止回阀		20		1	个	单向补水，防止压力变化引起报警阀误动作	单向开	单向开
12	进水口压力表	Y-100			1	个	显示水压		
13	管卡				3	个	固定管道		
14	排水管		50				排水		

ZSFZ系列自动喷水湿式报警阀组安装尺寸表

尺寸 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	法兰连接尺寸			
									公称直径	外径	螺栓孔中心直径	螺栓尺寸及数量
ZSFZ100	247	300	400	375	235	200	300	840	DN100	ø215	ø180	M18×8
ZSFZ150	280	380	400	400	260	240	310	800	DN150	ø285	ø240	M20×8

ZSFZ系列湿式报警阀技术参数

工作压力	1.6MPa
最低使用环境温度	4°C
最高使用环境温度	70°C
水头损失	<0.02MPa
流量范围	15-60 L/min

说明：

1. 报警阀组安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m.
2. 本图根据北京永吉安消防设备有限公司提供的资料绘制。

ZSFZ系列 湿式报警阀组主要部件、安装尺寸表（一）		图集号	04S206
审核	校对	设计	页

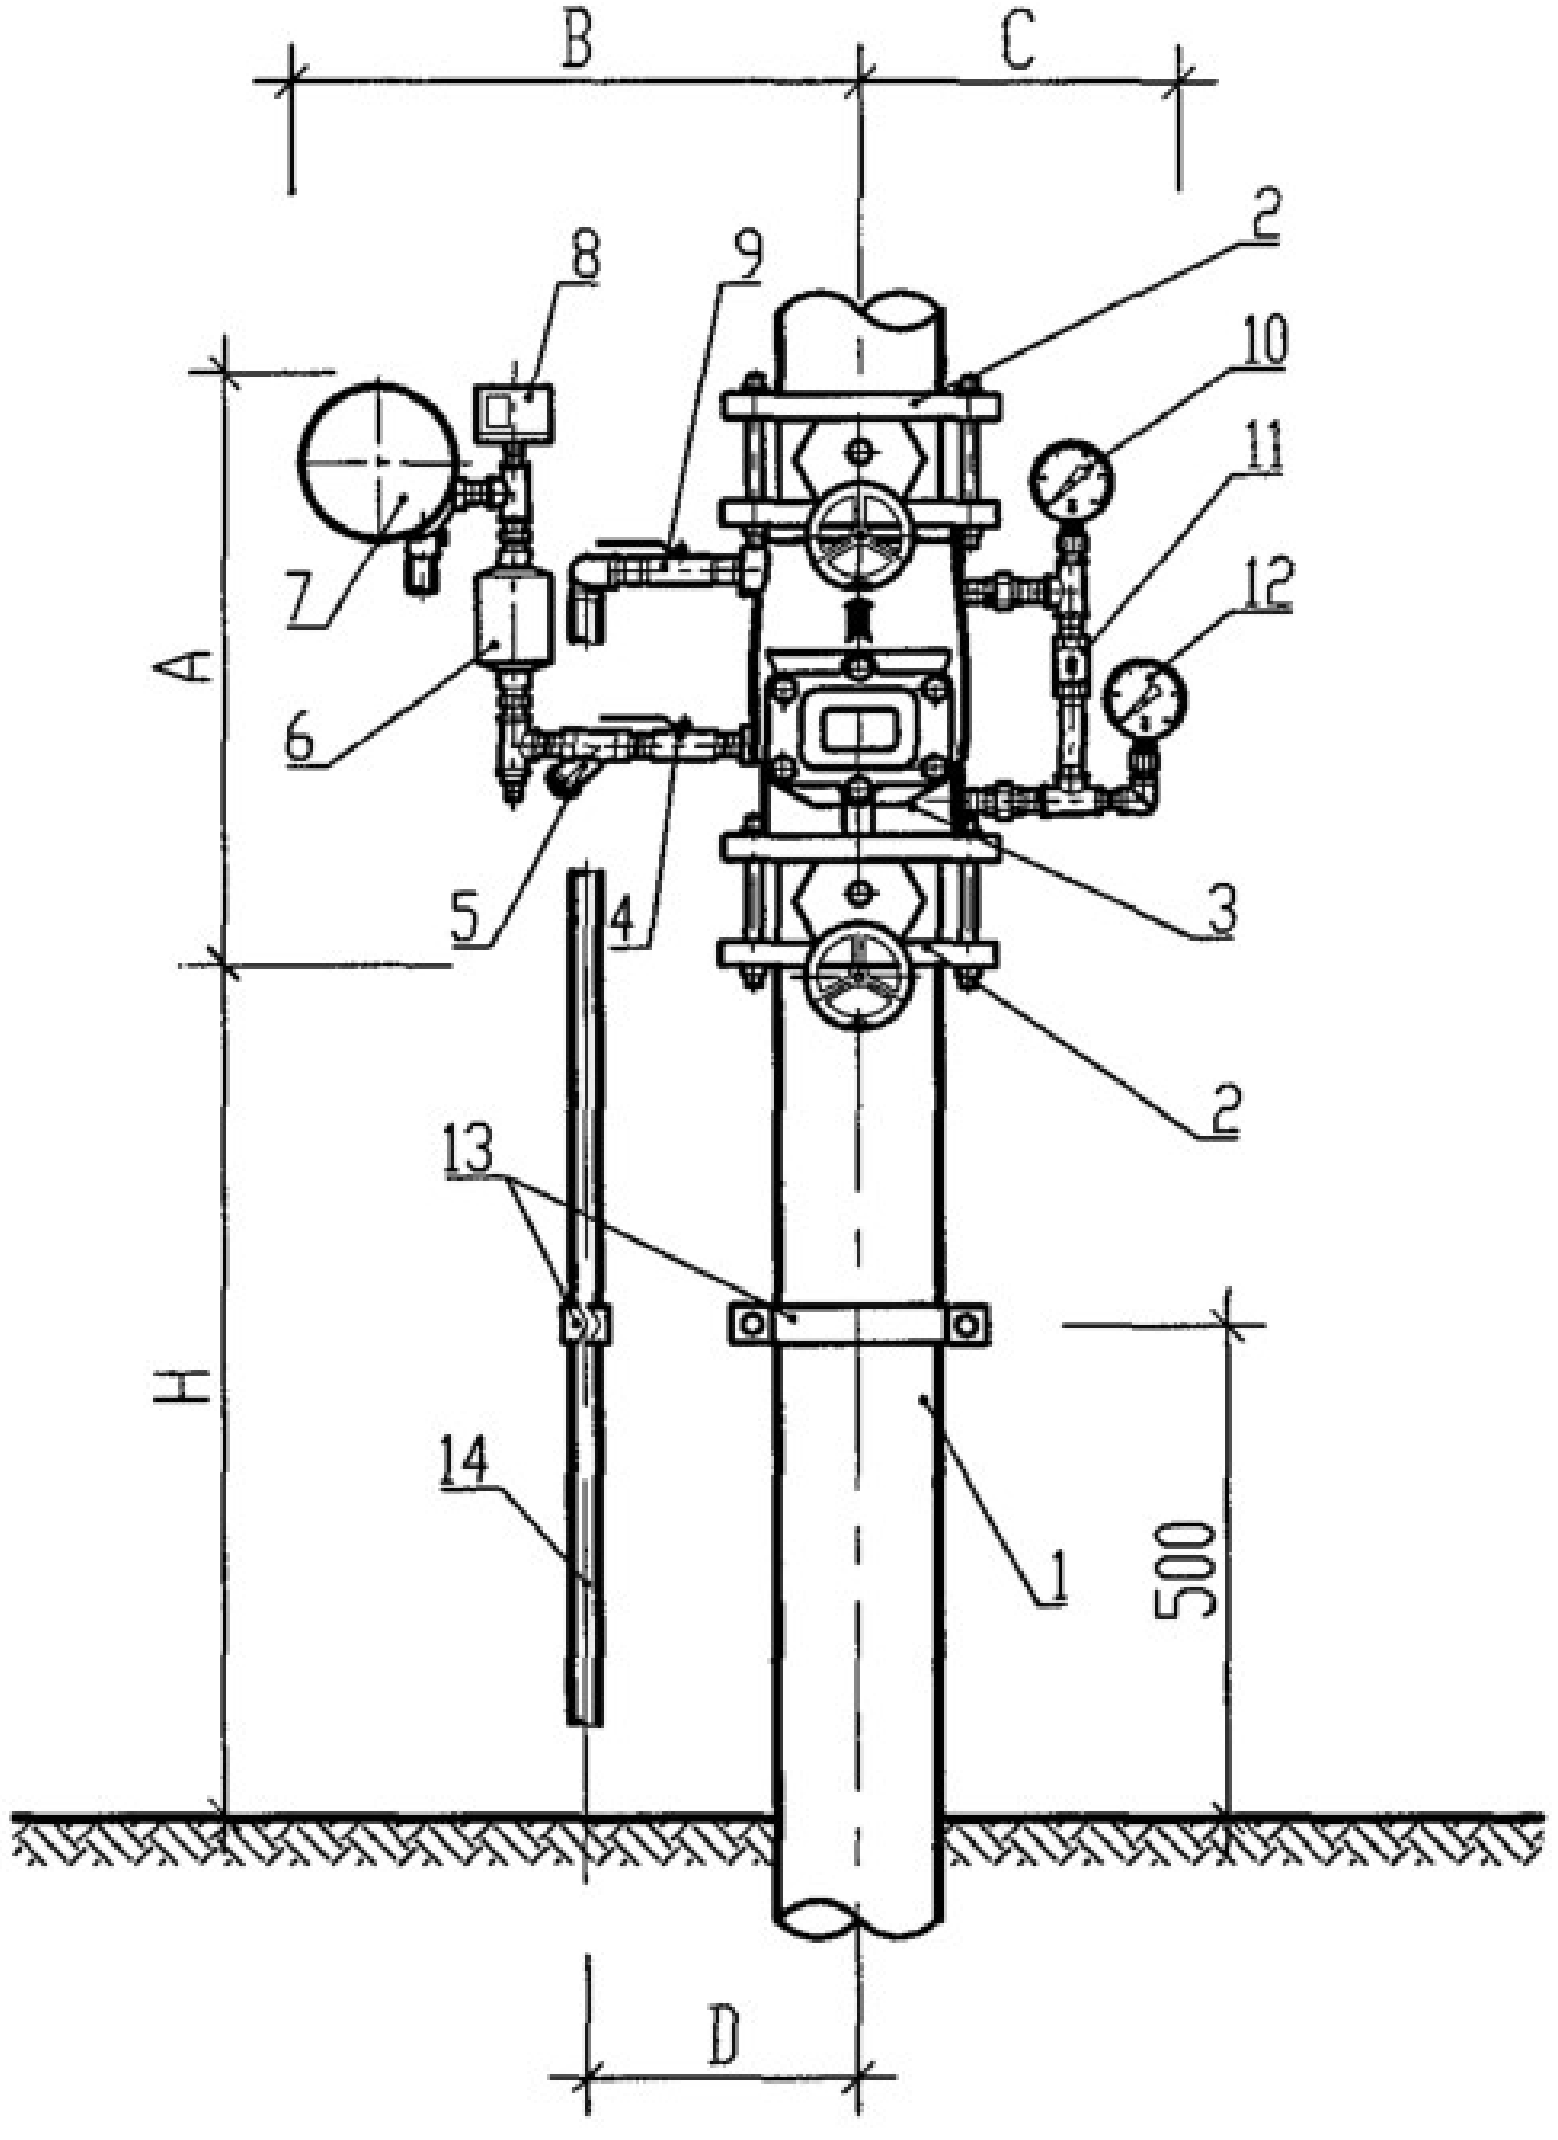

正视图

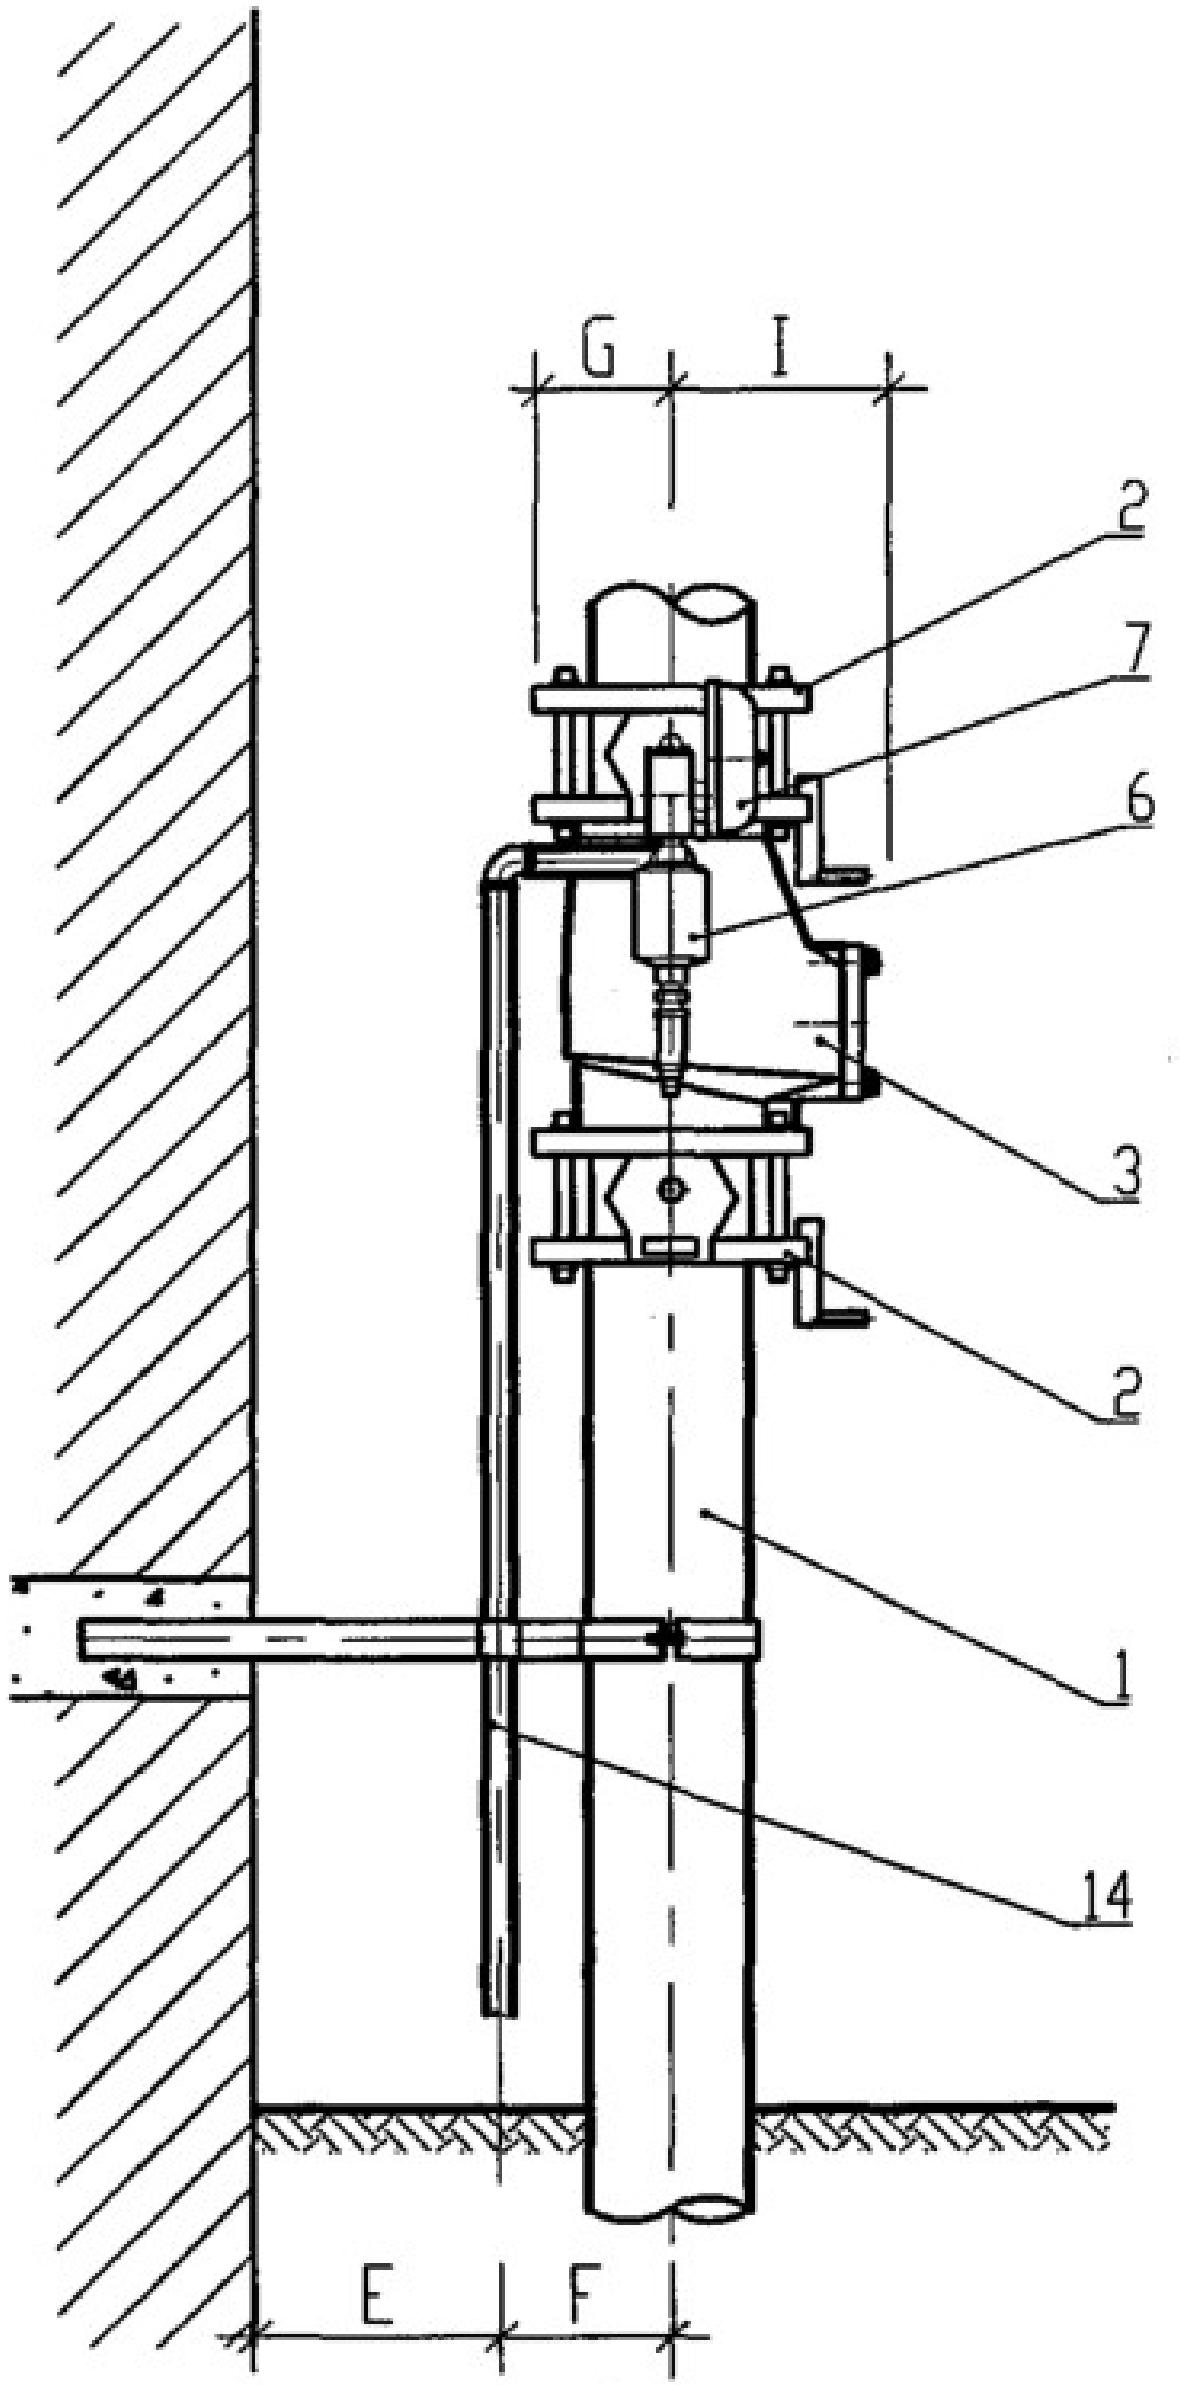

侧视图

ZSFZ系列湿式报警阀组安装图（二）						图集号	04S206
审核		校对		设计		页	10

ZSFZ系列自动喷水湿式报警阀组部件表

编号	名称	型号	公称通径			数量	单位	用途	工作状态	
									平时	失火时
1	消防给水管		100	150	200			供水	充满水	充满水
2	信号蝶阀	ZSFD-16Z	100	150	200	1	个	系统检修用	常开	开
3	湿式报警阀	ZSFZ	100	150	200	1	个	系统控制阀，开启时输出报警水流信号	常闭	自动开启
4	球阀	Q11f-16	20			1	个	控制水力警铃报警管路水流	常开	开
5	过滤器	ZSPL	20			1	个	过滤报警管水中杂质，防止警铃口和延迟器口堵塞	通流	通流
6	延迟器	ZSPY				1	个	防止水压变化引起误报	不充水	充满水
7	水力警铃	ZSJL				1	个	阀开启时机械音响报警	不动作	报警
8	压力开关	YL1.2				1	个	阀开启时输出电信号	不动作	输出信号
9	球阀	Q11f-16	25			1	个	泄放存水，检查水力警铃报警	常闭	常闭
10	出水口压力表	Y-100				1	个	显示水压		
11	止回阀		20			1	个	单向补水，防止压力变化引起报警阀误动作	单向常开	单向常开
12	进水口压力表	Y-100				1	个	显示水压		
13	立式管卡					2	个	固定管道		
14	排水管		25					排水		

ZSFZ系列自动喷水湿式报警阀组安装尺寸表

尺寸 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	法兰连接尺寸			
										公称直径	外径	螺栓孔中心直径	螺栓尺寸及数量
ZSFZ100	720	830	310	260	100	150	108	840	155	DN100	Ø215	Ø180	8xØ18
ZSFZ150	750	880	345	275	100	185	143	825	194	DN150	Ø285	Ø240	8xØ22
ZSFZ200	780	945	405	395	100	210	176	810	255	DN200	Ø340	Ø295	12xØ22

说明：

报警阀组安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m.

ZSFZ系列 湿式报警阀组主要部件、安装尺寸表（二）						图集号	04S206
审核		校对		设计		页	11