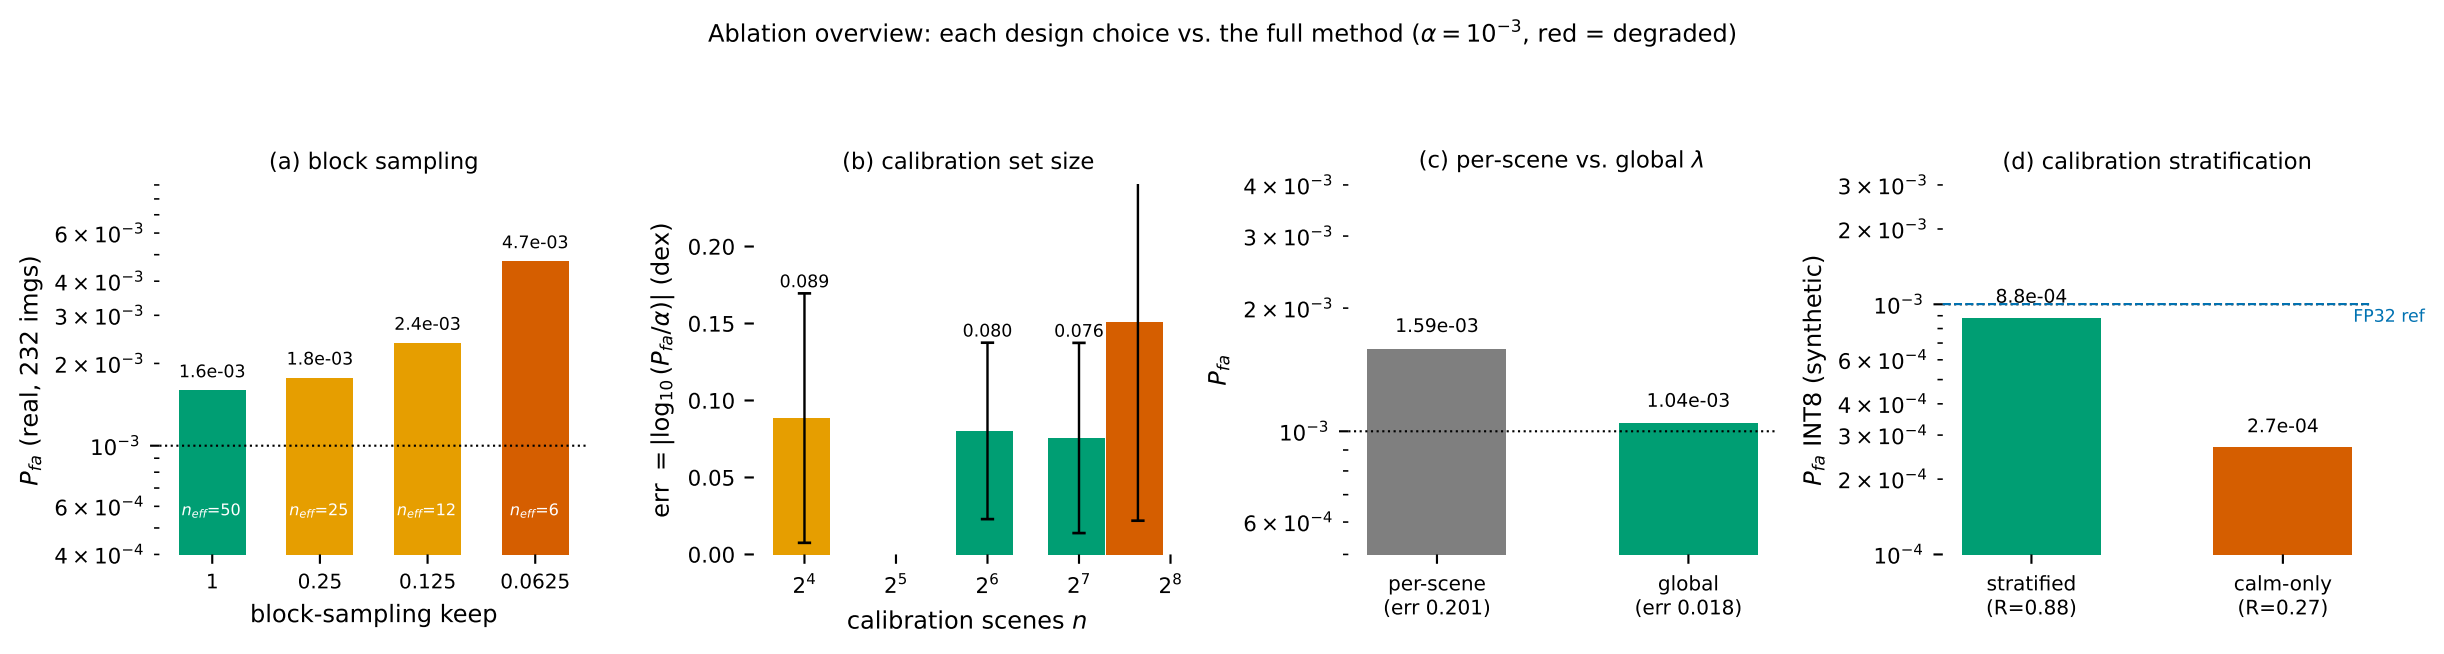
Ablation overview: each design choice vs. the full method ($\alpha = 10^{-3}$, red = degraded)
(a) block sampling
P_{fa} (real, 232 imgs)
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
1.6e-03
1.8e-03
2.4e-03
4.7e-03
n_{eff}=50
n_{eff}=25
n_{eff}=12
n_{eff}=6
1
0.25
0.125
0.0625
block-sampling keep
(b) calibration set size
err = $|\log_{10}(P_{fa}/\alpha)|$ (dex)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.089
0.080
0.076
2^4
2^5
2^6
2^7
2^8
calibration scenes n
(c) per-scene vs. global λ
P_{fa}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
1.59e-03
1.04e-03
per-scene
(err 0.201)
global
(err 0.018)
(d) calibration stratification
P_{fa} INT8 (synthetic)
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
3×10^{-4}
2×10^{-4}
10^{-4}
8.8e-04
FP32 ref
2.7e-04
stratified
(R=0.88)
calm-only
(R=0.27)